AÑO CV/ LA PLATA, MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014 Nº 27.400

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE | BUENOS AIRES PROVINCIA | BA

SUPLEMENTO DE 64 PÁGINAS
Resoluciones

Resoluciones

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 353/12

La Plata, 5 de diciembre de 2012.

VISTO la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Nº 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Resolución MIVySP Nº 21/04, lo actuado en el Expediente Nº 2429-3047/2012, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, corresponde a este Organismo de Control administrar el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias;

Que por Resolución OCEBA Nº 341/12 resultó aprobado el pago total de la compensación por costos de abastecimiento, distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución MI Nº 881/11 correspondiente a la facturación emitida con vencimiento en el mes de septiembre de 2012;

Que de acuerdo al detalle previsto en el Anexo I de la Resolución OCEBA Nº 341/12 corresponde proceder a la distribución total del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a los Distribuidores Municipales según los montos consignados a fojas 8/12;

Que el pago de la liquidación mencionada en el considerando precedente, quedó supeditado a la aprobación de la adecuación presupuestaria correspondiente a OCEBA, en trámite por expediente Nº 2429-2696/12, por la cual se incrementa el cálculo del recurso, de conformidad a la estimación del excedente de recaudación del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias;

Que la aprobación de la adecuación presupuestaria se ha visto demorada más allá de lo previsto, lo que hace imprescindible recurrir al saldo presupuestario, a los efectos de minimizar las consecuencias del retraso;

Que por lo expuesto, resulta conveniente disponer criterios distributivos que contemplen la actual disponibilidad presupuestaria de $ 5.284.993.67 y proceder a su distribución de acuerdo al detalle que surge del Anexo I de la presente Resolución, en carácter de "pago a cuenta" de la liquidación total consignada en el Anexo II, cuyo saldo conforme al detalle establecido en el Anexo III, se distribuirá una vez aprobada la ampliación presupuestaria tramitada;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 inciso k) de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar los montos consignados para cada prestador en particular, de acuerdo al detalle que surge del Anexo I de la presente Resolución, los que tendrán el carácter de "Pago a cuenta" de la distribución total, cuyo detalle obra agregado como Anexo II, correspondiente a la facturación emitida con vencimiento en el mes de septiembre de 2012.

ARTÍCULO 2º. Establecer que una vez aprobada la adecuación presupuestaria tramitada por expediente Nº 2429-2696/12, las diferencias resultantes de la liquidación del Anexo II y la distribución que por la presente se aprueba del Anexo I, serán saldadas a través de la distribución complementaria consignada en el Anexo III de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Girar a la Gerencia de Administración y Personal para efectivizar el pago. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 749

Jorge Alberto Arce, Presidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Vicepresidente; **Carlos Pedro González Sueyro**, Director; **José Luis Arana**, Director.

ANEXO I
PAGO PARCIAL
PERCEPCION FONDO COMPENSADOR

	MES		COMPENSACION:				
	10 - 2012 (Pago Parcial)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
A001	ALTAMIRANO	4.064,20	5.398,05	6.253,28	1.337,54	0,00	17.053,07
A003	AZUL	2.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72
A005	BARKER	1.726,37	17.175,38	0,00	2.586,68	0,00	21.488,42
A006	BRANDSEN	53.199,00	25.033,58	0,00	13.483,22	0,00	91.715,80
A007	CASTELLI	45.156,71	19.240,20	0,00	2.751,53	0,00	67.148,43
A008	CLAROMECO	996,35	3.364,20	0,00	4.767,88	0,00	9.128,43
A010	TANDIL - AZUL	66.626,67	44.457,00	0,00	5.346,60	0,00	116.430,27
A011	DE LA GARMA	15.906,44	6.261,15	0,00	880,43	0,00	23.048,01
A012	DIONISIA	66.592,71	8.941,28	0,00	1.127,18	0,00	76.661,16
A013	EGAÑA	6.805,29	10.807,65	14.188,13	1.312,50	0,00	33.113,57
A014	G.MADARIAGA	2.905,96	8.506,58	0,00	1.166,55	0,00	12.579,09
A015	GENERAL PIRAN	18.456,84	6.468,00	0,00	928,20	0,00	25.853,04
A016	J. N. FERNANDEZ	1.093,85	13.716,15	0,00	1.692,08	0,00	16.502,08
A017	JEPPENER	12.269,27	17.884,65	0,00	4.999,32	0,00	35.153,24
A018	JUAREZ	68.490,37	4.948,65	0,00	569,10	0,00	74.008,12
A019	LA DULCE	16.534,79	8.621,55	0,00	1.197,53	0,00	26.353,86
A020	LAG. LOS PADRES	22.162,56	23.534,70	0,00	2.739,98	0,00	48.437,24
A021	LAS FLORES	7.642,16	13.291,43	0,00	1.862,18	0,00	22.795,76
A022	LEZAMA	32.332,06	12.808,43	0,00	1.760,85	0,00	46.901,33
A023	MAIPU	39.832,04	5.480,48	0,00	782,25	0,00	46.094,76
A024	MAR CHIQUITA .	51.965,25	3.430,35	0,00	447,83	0,00	55.843,43
A026	MAR DEL PLATA	72.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.930,30
A027	MAR DEL SUD	5.177,26	9.974,48	0,00	8.952,83	0,00	24.104,56
A028	MECHONGUE	9.443,94	12.740,18	0,00	1.814,40	0,00	23.998,52
A029	OLAVARRIA	26.274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,67
A030	ORENSE	932,20	7.739,03	0,00	5.429,54	0,00	14.100,76
A031	PINAMAR	12.358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358,36
A032	PIPINAS	15.702,45	22.625,40	0,00	3.782,34	0,00	42.110,19
A033	PUEBLO CAMET	39.391,12	26.111,93	0,00	2.870,70	0,00	68.373,75
A034	PUNTA INDIO	9.274,23	12.104,40	0,00	3.153,67	0,00	24.532,30
A035	RANCHOS	65.554,09	20.561,10	0,00	2.577,75	0,00	88.692,94
A037	SAN CAYETANO	54.109,52	35.675,33	0,00	4.479,83	0,00	94.264,67
A038	BELLOCQ	347,47	9.178,58	0,00	3.129,88	0,00	12.655,92
A039	SAN MANUEL	40.757,65	17.289,83	0,00	1.993,43	0,00	60.040,90
A041	TRES ARROYOS	12.348,06	0,00	0,00	1.568,44	0,00	13.916,50
A042	USINA DE TANDIL	157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	157,15
A045	COPETONAS	4.122,18	6.190,80	0,00	877,80	0,00	11.190,78
N001	Z.S.25 DE MAYO	13.401,77	23.883,83	0,00	2.951,55	0,00	40.237,14
N002	AGOTE	35.906,29	1.252,65	0,00	87,15	0,00	37.246,09
N003	AGUSTIN ROCA	7.819,34	21.798,53	0,00	3.103,80	0,00	32.721,66
N004	AGUSTINA	3.760,86	14.341,95	0,00	1.946,70	0,00	20.049,51
N005	AMEGHINO	42.764,00	13.620,08	0,00	1.793,40	0,00	58.177,47
N006	ARENAZA	25.386,66	10.758,83	0,00	1.526,70	0,00	37.672,19
N007	ARROYO DULCE	16.996,59	8.696,10	0,00	1.159,20	0,00	26.851,89
N008	BAIGORRITA	11.567,19	5.281,50	0,00	541,28	0,00	17.389,96
N009	BANDERALO	9.409,03	10.215,98	0,00	1.369,20	0,00	20.994,21
N010	BAYAUCA - BERMUDEZ	7.960,29	9.618,53	0,00	1.232,18	0,00	18.810,99
N011	BOLIVAR	145.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	145.609,15
N012	BRAGADO	35.299,66	32.693,33	0,00	3.923,85	0,00	71.916,84
N013	CAÑADA SECA	7.691,76	7.950,08	0,00	1.153,95	0,00	16.795,78
N014	ZONA NORTE DE CARLOS CASARES	13.770,52	9.432,68	0,00	1.254,75	0,00	24.457,95
N015	C. TEJEDOR	28.623,07	8.920,28	0,00	1.039,50	0,00	38.582,84
N016	C.DE ARECO	53.694,09	0,00	0,00	57.964,52	0,00	111.658,61
N018	COLONIA SERE	5.290,84	10.448,55	0,00	1.444,80	0,00	17.184,19
N019	NAVARRO	113.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	113.551,87
N020	CNEL. GRANADA	15.080,56	17.579,63	0,00	2.479,05	0,00	35.139,23
N021	CORONEL MOM .	10.972,89	14.125,65	0,00	1.684,20	0,00	26.782,74
N022	CORONEL SEGUI	2.190,71	5.754,00	6.865,95	715,58	0,00	15.526,23
N023	CUCULLU	13.372,44	20.388,90	0,00	2.573,03	0,00	36.334,37
N024	CURARU	5.481,18	11.692,80	0,00	1.479,98	0,00	18.653,95
N025	CHACABUCO	44.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.497,05
N026	CHARLONE	16.076,67	2.400,30	0,00	312,90	0,00	18.789,87
N027	DAIREAUX	15.667,15	15.033,90	0,00	1.947,75	0,00	32.648,80
N028	DUDIGNAC	14.096,01	1.946,70	0,00	209,48	0,00	16.252,19
N029	"EL CHINGOLO"	6.543,48	12.352,20	0,00	1.381,28	0,00	20.276,95
	TOTAL	1.628.203,37	729.747,38	27.307,35	187.645,73	-	2.572.903,82

	MES		COMPENSACION:				
	10 - 2012 (Pago Parcial)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
N030	EL DORADO	13.367,44	25.396,88	0,00	3.329,03	0,00	42.093,34
N031	EL SOCORRO	9.548,40	13.146,00	0,00	1.718,85	0,00	24.413,25
N032	EL TRIUNFO	9.708,20	9.951,90	0,00	1.380,75	0,00	21.040,85
N033	EMILIO V. BUNGE	21.161,59	17.238,90	0,00	2.345,70	0,00	40.746,19
N034	F.QUIROGA	13.369,19	5.928,83	0,00	772,80	0,00	20.070,81
N035	FERRE	19.039,86	10.496,33	0,00	1.415,93	0,00	30.952,11
N037	FORTIN TIBURCIO	3.807,49	3.751,13	4.303,95	531,30	0,00	12.393,86
N038	FCO. AYERZA	3.619,08	3.820,95	4.480,35	442,58	0,00	12.362,95
N039	FRANKLIN	9.300,44	10.495,28	0,00	1.250,55	20.997,55	42.043,82
N040	FRENCH	12.344,08	3.696,00	0,00	417,38	0,00	16.457,45
N041	GAHAN	7.757,20	6.792,45	0,00	922,43	0,00	15.472,08
N042	GERMANIA	10.948,18	7.412,48	0,00	1.027,95	0,00	19.388,60
N043	UGARTE	5.069,36	5.731,95	2.932,65	746,55	0,00	14.480,51
N044	G.MORENO	8.515,09	5.746,65	0,00	820,05	0,00	15.081,79
N045	GOROSTIAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,16	21.850,16
N047	GENERAL ROJO	11.014,47	8.911,88	0,00	1.297,28	0,00	21.223,62

N048	GRAL. VIAMONTE	63.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.877,90
N049	GUERRICO	10.018,93	9.115,58	0,00	1.150,28	0,00	20.284,78
N050	INES INDART	4.835,48	8.142,23	0,00	1.101,98	0,00	14.079,68
N051	IRIARTE	6.623,36	6.914,25	0,00	1.030,58	0,00	14.568,19
N052	LA AGRARIA	2.026,30	11.290,13	15.397,20	1.350,83	0,00	30.064,45
N053	LA ANGELITA.	6.527,24	9.120,30	4.025,70	1.065,75	0,00	20.738,99
N054	"LA EMILIA"	9.819,45	9.194,33	0,00	1.394,93	0,00	20.408,70
N055	LA LUISA	4.800,84	13.216,35	4.683,53	1.694,18	0,00	24.394,89
N056	LA NIÑA	4.602,49	6.209,18	0,00	787,50	0,00	11.599,16
N058	"LA PRADERA"	1.469,02	1.534,05	4.401,08	213,15	0,00	7.617,30
N059	LA VIOLETA	10.035,13	12.201,53	0,00	1.587,08	0,00	23.823,73
N060	LAPLACETTE	3.999,96	5.735,63	6.689,03	739,73	0,00	17.164,33
N061	LAS TOSCAS	5.459,44	8.494,50	4.624,73	1.184,40	0,00	19.763,07
N063	MANUEL OCAMPO	14.493,28	8.327,55	0,00	1.083,60	0,00	23.904,43
N064	M.H.ALFONZO	10.598,12	8.661,98	0,00	1.069,43	0,00	20.329,52
N065	MARIANO BENITEZ	2.428,25	2.296,88	3.588,38	316,05	0,00	8.629,55
N067	MARTINEZ DE HOZ	8.380,88	8.476,65	0,00	1.191,23	0,00	18.048,76
N069	MOQUEHUA	13.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,58
N070	MORSE	6.468,41	10.435,95	0,00	1.515,15	0,00	18.419,51
N071	N.DE LA RIESTRA	29.431,87	13.151,78	0,00	1.468,43	0,00	44.052,07
N072	OLASCOAGA	1.373,77	2.387,18	4.363,28	336,53	0,00	8.460,75
N073	PARADA ROBLES	82.890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82.890,27
N074	PASTEUR	11.877,48	11.740,05	0,00	1.694,70	0,00	25.312,23
N075	PEARSON	1.971,22	2.639,70	3.439,28	352,80	0,00	8.402,99
N076	PEDERNALES	8.898,90	8.553,30	0,00	1.131,38	0,00	18.583,58
N077	PEHUAJO	12.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,31
N078	PERGAMINO	997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	997,68
N079	PIEDRITAS	15.834,28	12.233,55	0,00	1.627,50	0,00	29.695,33
N080	PINZON	5.277,68	6.805,58	2.770,43	844,73	0,00	15.698,40
N081	PIROVANO	8.358,55	8.109,15	0,00	1.184,40	0,00	17.652,10
N082	PLA	2.464,58	4.898,78	4.423,13	643,65	0,00	12.430,13
N083	P. FORESTALES	6.670,10	12.682,95	14.586,60	3.574,20	0,00	37.513,85
N084	QUENUMA	6.769,55	8.496,60	0,00	1.119,30	0,00	16.385,45
N085	RAMALLO	7.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,78
N086	RANCAGUA	9.159,93	10.098,90	0,00	1.382,33	0,00	20.641,15
N087	RIVADAVIA	61.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.759,31
N088	ROBERTS	14.852,44	3.935,93	0,00	493,50	0,00	19.281,87
N089	ROJAS	9.457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,04
N090	ROOSEVELT	3.270,31	7.750,05	6.686,93	1.019,03	0,00	18.726,31
N094	SAN A.DE ARECO	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	628,45
N095	SAN EMILIO	1.973,80	4.036,20	3.056,03	521,85	0,00	9.587,87
N096	SAN PEDRO	556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	556,83
N097	SAN SEBASTIAN	8.558,16	15.053,85	0,00	1.849,05	0,00	25.461,06
N098	SANSINENA	3.642,01	5.170,20	4.078,73	716,63	0,00	13.607,56
N099	SANTA ELEODORA	7.612,18	10.402,35	0,00	1.479,45	0,00	19.493,98
N100	SANTA REGINA	5.126,12	6.778,80	2.872,80	954,45	0,00	15.732,17
N101	S.Y AZCUENAGA	4.269,99	12.461,93	4.842,08	1.592,33	0,00	23.166,31
N102	SUIPACHA-ALMEYRA	7.865,45	19.795,65	0,00	2.480,63	0,00	30.141,72
N103	TIMOTE	4.036,12	5.717,78	4.509,23	739,73	0,00	15.002,84
N104	TODD	9.968,66	7.802,55	0,00	1.100,93	0,00	18.872,14
N105	T.LAUQUEN	761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	761,59
N106	TRES ALGARROBOS	22.275,87	4.891,95	0,00	579,60	0,00	27.747,42
N107	URDAMPILLETA	10.740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,93
	TOTAL	2.365.614,69	1.213.226,70	138.062,40	253.427,70	42.847,71	4.013.179,20

	MES		COMPENSACION:				
	10 - 2012 (Pago Parcial)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
N108	URQUIZA -C.E.R.L.U.-	13.722,70	6.071,63	0,00	697,73	0,00	20.492,05
N109	VILLA LIA	122,99	7.458,68	0,00	959,70	0,00	8.541,36
N110	VILLA RUIZ	3.325,64	4.301,33	3.765,30	588,53	0,00	11.980,79
N111	VILLA SABOYA	7.727,76	4.759,65	4.672,50	615,30	0,00	17.775,21
N112	VILLA SAUZE	3.185,90	3.286,50	3.772,65	480,38	0,00	10.725,42
N113	VIÑA	6.179,03	5.316,68	2.699,55	723,98	0,00	14.919,23
N115	ZAVALIA	6.337,96	9.581,25	4.730,78	1.235,85	0,00	21.885,83
N118	ANTONIO CARBONI	62.847,26	66.671,33	0,00	8.571,68	0,00	138.090,26
N119	FORTIN OLAVARRIA	9.020,24	8.803,73	0,00	1.213,80	0,00	19.037,77
N120	ESCOBAR NORTE	57.560,82	25.356,45	0,00	16.499,74	0,00	99.417,01
S001	17 DE AGOSTO	2.583,59	9.918,83	5.801,78	1.270,50	0,00	19.574,69
S002	ADOLFO ALSINA	6.707,47	47.730,38	0,00	5.865,83	0,00	60.303,67
S003	ALGARROBO	7.290,05	9.371,25	0,00	1.362,90	0,00	18.024,20
S004	AZOPARDO	1.958,16	8.368,50	7.107,98	1.086,23	0,00	18.520,86
S005	BAHIA SAN BLAS	5.842,14	13.193,78	0,00	1.669,50	0,00	20.705,41
S006	BORDENAVE	2.749,70	9.366,00	0,00	1.329,30	0,00	13.445,00
S007	CABILDO	24.256,80	15.748,95	0,00	1.956,68	0,00	41.962,42
S008	COLONIA LA MERCED	3.435,14	14.057,40	7.452,90	1.786,58	0,00	26.732,01
S009	CNEL DORREGO	212,53	3.497,55	0,00	253,58	0,00	3.963,65
S010	CORONEL PRINGLES	3.193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,21
S011	CHASICO	2.378,40	13.131,83	5.311,95	1.444,80	0,00	22.266,98
S012	DARREGUEIRA	16.216,38	5.868,98	0,00	581,70	0,00	22.667,05
S013	DUFAUR	2.787,24	10.484,25	6.839,18	1.401,75	0,00	21.512,41
S014	ESPARTILLAR	7.489,69	8.997,45	0,00	1.088,33	0,00	17.575,46
S015	FELIPE SOLA	2.919,01	7.046,55	4.229,93	899,85	0,00	15.095,33
S016	GOYENA	330,67	12.128,55	0,00	1.553,48	0,00	14.012,69
S017	GRAL. LA MADRID	4.013,51	1.904,70	2.999,33	266,18	0,00	9.183,71
S018	HILARIO ASCASUBI	8.534,36	7.976,85	0,00	1.185,98	0,00	17.697,18
S019	HUANGUELEN	26.782,23	3.819,90	0,00	338,63	0,00	30.940,76
S020	INDIO RICO	146,73	4.914,53	2.278,50	742,88	0,00	8.082,63
S021	JOSE A. GUISASOLA	4.106,15	4.437,30	2.097,90	651,53	0,00	11.292,88
S022	JUAN A. PRADERE	2.903,41	1.196,48	3.264,98	183,23	0,00	7.548,09
S023	LA COLINA	7.710,16	11.546,33	0,00	1.598,10	0,00	20.854,59
S024	"LAS MARTINETAS"	2.253,59	2.225,48	3.537,45	282,98	0,00	8.299,49
S025	MAYOR BURATOVICH	22.058,88	16.107,00	0,00	2.107,88	0,00	40.273,76
S026	C.LOS ALFALFARES	5.864,63	19.897,50	0,00	2.511,60	0,00	28.273,73

S027	MONTE HERMOSO	50.132,70	0,00	0,00	14.377,13	0,00	64.509,82
S028	ORIENTE	7.298,19	9.772,35	0,00	1.468,95	0,00	18.539,49
S029	PEDRO LURO	1.453,01	7.304,33	0,00	884,63	0,00	9.641,96
S030	PIGUE	1.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,17
S031	PUAN	34.303,49	5.650,05	0,00	558,08	0,00	40.511,61
S033	RIVERA	19.573,54	7.595,18	0,00	998,55	0,00	28.167,27
S034	SALDUNGARAY	8.970,79	18.475,80	0,00	-7.951,13	0,00	19.495,46
S035	SAN GERMAN	1.172,22	2.101,58	4.007,85	287,18	0,00	7.568,82
S036	SAN JORGE	1.534,69	1.391,78	3.437,18	188,48	0,00	6.552,11
S037	"SAN JOSE"	12.857,40	8.279,25	0,00	1.220,63	0,00	22.357,27
S038	S.M.ARCANGEL	3.860,90	6.743,63	0,00	887,78	0,00	11.492,30
S039	S.DE LA VENTANA	16.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,33
S040	STROEDER	1.875,15	8.271,38	13.662,60	974,93	0,00	24.784,05
S041	TORNQUIST	41.766,82	25.414,73	0,00	3.161,03	0,00	70.342,57
S042	VILLA IRIS	7.323,98	6.849,68	0,00	928,20	0,00	15.101,85
S043	VILLA MAZA	18.929,43	9.445,28	0,00	1.267,88	0,00	29.642,58
	TOTAL	2.939.661,59	1.735.065,15	229.732,65	337.686,57	42.847,71	5.284.993,67

ANEXO II
PAGOS
PERCEPCION FONDO COMPENSADOR

	MES		COMPENSACION:				
	10 - 2012 (Pago Total)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
A001	ALTAMIRANO	7741,33	10282	11911	2547,7	0	32.482,03
A003	AZUL	3967,08	0	0	0	0	3.967,08
A005	BARKER	3288,33	32715	0	4927	0	40.930,33
A006	BRANDSEN	101331,43	47683	0	25682,33	0	174.696,76
A007	CASTELLI	86012,78	36648	0	5241	0	127.901,78
A008	CLAROMECO	1897,81	6408	0	9081,68	0	17.387,49
A010	TANDIL - AZUL	126907,95	84680	0	10184	0	221.771,95
A011	DE LA GARMA	30297,98	11926	0	1677	0	43.900,98
A012	DIONISIA	126843,25	17031	0	2147	0	146.021,25
A013	EGAÑA	12962,46	20586	27025	2500	0	63.073,46
A014	G.MADARIAGA	5535,17	16203	0	2222	0	23.960,17
A015	GENERAL PIRAN	35155,89	12320	0	1768	0	49.243,89
A016	J. N. FERNANDEZ	2083,53	26126	0	3223	0	31.432,53
A017	JEPPENER	23370,04	34066	0	9522,52	0	66.958,56
A018	JUAREZ	130457,84	9426	0	1084	0	140.967,84
A019	LA DULCE	31494,83	16422	0	2281	0	50.197,83
A020	LAG. LOS PADRES	42214,4	44828	0	5219	0	92.261,40
A021	LAS FLORES	14556,49	25317	0	3547	0	43.420,49
A022	LEZAMA	61584,87	24397	0	3354	0	89.335,87
A023	MAIPU	75870,55	10439	0	1490	0	87.799,55
A024	MAR CHIQUITA .	98981,43	6534	0	853	0	106.368,43
A026	MAR DEL PLATA	138914,85	0	0	0	0	138.914,85
A027	MAR DEL SUD	9861,45	18999	0	17053	0	45.913,45
A028	MECHONGUE	17988,46	24267	0	3456	0	45.711,46
A029	OLAVARRIA	50046,99	0	0	0	0	50.046,99
A030	ORENSE	1775,61	14741	0	10341,98	0	26.858,59
A031	PINAMAR	23539,73	0	0	0	0	23.539,73
A032	PIPINAS	29909,43	43096	0	7204,46	0	80.209,89
A033	PUEBLO CAMET	75030,71	49737	0	5468	0	130.235,71
A034	PUNTA INDIO	17665,2	23056	0	6006,99	0	46.728,19
A035	RANCHOS	124864,94	39164	0	4910	0	168.938,94
A037	SAN CAYETANO	103065,75	67953	0	8533	0	179.551,75
A038	BELLOCQ	661,84	17483	0	5961,67	0	24.106,51
A039	SAN MANUEL	77633,61	32933	0	3797	0	114.363,61
A041	TRES ARROYOS	23520,12	0	0	2987,5	0	26.507,62
A042	USINA DE TANDIL	299,34	0	0	0	0	299,34
A045	COPETONAS	7851,77	11792	0	1672	0	21.315,77
N001	Z.S.25 DE MAYO	25527,18	45493	0	5622	0	76.642,18
N002	AGOTE	68392,94	2386	0	166	0	70.944,94
N003	AGUSTIN ROCA	14893,98	41521	0	5912	0	62.326,98
N004	AGUSTINA	7163,55	27318	0	3708	0	38.189,55
N005	AMEGHINO	81455,23	25943	0	3416	0	110.814,23
N006	ARENAZA	48355,55	20493	0	2908	0	71.756,55
N007	ARROYO DULCE	32374,45	16564	0	2208	0	51.146,45
N008	BAIGORRITA	22032,74	10060	0	1031	0	33.123,74
N009	BANDERALO	17921,97	19459	0	2608	0	39.988,97
N010	BAYAUCA - BERMUDEZ	15162,45	18321	0	2347	0	35.830,45
N011	BOLIVAR	277350,76	0	0	0	0	277.350,76
N012	BRAGADO	67237,45	62273	0	7474	0	136.984,45
N013	CAÑADA SECA	14650,97	15143	0	2198	0	31.991,97
N014	ZONA NORTE DE CARLOS CASARES	26229,57	17967	0	2390	0	46.586,57
N015	C. TEJEDOR	54520,13	16991	0	1980	0	73.491,13
N016	C.DE ARECO	102274,46	0	0	110408,6	0	212.683,06
N018	COLONIA SERE	10077,79	19902	0	2752	0	32.731,79
N019	NAVARRO	216289,28	0	0	0	0	216.289,28
N020	CNEL. GRANADA	28724,87	33485	0	4722	0	66.931,87
N021	CORONEL MOM .	20900,74	26906	0	3208	0	51.014,74
N022	CORONEL SEGUI	4172,78	10960	13078	1363	0	29.573,78
N023	CUCULLU	25471,32	38836	0	4901	0	69.208,32
N024	CURARU	10440,34	22272	0	2819	0	35.531,34
N025	CHACABUCO	84756,28	0	0	0	0	84.756,28
N026	CHARLONE	30622,23	4572	0	596	0	35.790,23
N027	DAIREAUX	29842,19	28636	0	3710	0	62.188,19
N028	DUDIGNAC	26849,55	3708	0	399	0	30.956,55
N029	"EL CHINGOLO"	12463,77	23528	0	2631	0	38.622,77
	TOTAL	3.101.339,76	1.389.995,00	52.014,00	357.420,43	-	4.900.769,19

	MES		COMPENSACION:				
	10 - 2012 (Pago Total)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
N030	EL DORADO	25461,79	48375	0	6341	0	80.177,79
N031	EL SOCORRO	18187,43	25040	0	3274	0	46.501,43
N032	EL TRIUNFO	18491,81	18956	0	2630	0	40.077,81
N033	EMILIO V. BUNGE	40307,79	32836	0	4468	0	77.611,79
N034	F.QUIROGA	25465,12	11293	0	1472	0	38.230,12
N035	FERRE	36266,4	19993	0	2697	0	58.956,40

N037	FORTIN TIBURCIO	7252,36	7145	8198	1012	0	23.607,36
N038	FCO. AYERZA	6893,48	7278	8534	843	0	23.548,48
N039	FRANKLIN	17715,12	19991	0	2382	39995,34	80.083,46
N040	FRENCH	23512,53	7040	0	795	0	31.347,53
N041	GAHAN	14775,62	12938	0	1757	0	29.470,62
N042	GERMANIA	20853,67	14119	0	1958	0	36.930,67
N043	UGARTE	9655,93	10918	5586	1422	0	27.581,93
N044	G.MORENO	16219,21	10946	0	1562	0	28.727,21
N045	GOROSTIAGA	0	0	0	0	41619,35	41.619,35
N047	GENERAL ROJO	20979,95	16975	0	2471	0	40.425,95
N048	GRAL. VIAMONTE	121672,19	0	0	0	0	121.672,19
N049	GUERRICO	19083,68	17363	0	2191	0	38.637,68
N050	INES INDART	9210,43	15509	0	2099	0	26.818,43
N051	IRIARTE	12615,93	13170	0	1963	0	27.748,93
N052	LA AGRARIA	3859,62	21505	29328	2573	0	57.265,62
N053	LA ANGELITA.	12432,83	17372	7668	2030	0	39.502,83
N054	"LA EMILIA"	18703,71	17513	0	2657	0	38.873,71
N055	LA LUISA	9144,46	25174	8921	3227	0	46.466,46
N056	LA NIÑA	8766,64	11827	0	1500	0	22.093,64
N058	"LA PRADERA"	2798,14	2922	8383	406	0	14.509,14
N059	LA VIOLETA	19114,53	23241	0	3023	0	45.378,53
N060	LAPLACETTE	7618,97	10925	12741	1409	0	32.693,97
N061	LAS TOSCAS	10398,94	16180	8809	2256	0	37.643,94
N063	MANUEL OCAMPO	27606,24	15862	0	2064	0	45.532,24
N064	M.H.ALFONZO	20186,9	16499	0	2037	0	38.722,90
N065	MARIANO BENITEZ	4625,23	4375	6835	602	0	16.437,23
N067	MARTINEZ DE HOZ	15963,59	16146	0	2269	0	34.378,59
N069	MOQUEHUA	24783,97	0	0	0	0	24.783,97
N070	MORSE	12320,78	19878	0	2886	0	35.084,78
N071	N.DE LA RIESTRA	56060,71	25051	0	2797	0	83.908,71
N072	OLASCOAGA	2616,71	4547	8311	641	0	16.115,71
N073	PARADA ROBLES	157886,23	0	0	0	0	157.886,23
N074	PASTEUR	22623,78	22362	0	3228	0	48.213,78
N075	PEARSON	3754,7	5028	6551	672	0	16.005,70
N076	PEDERNALES	16950,29	16292	0	2155	0	35.397,29
N077	PEHUAJO	23225,35	0	0	0	0	23.225,35
N078	PERGAMINO	1900,34	0	0	0	0	1.900,34
N079	PIEDRITAS	30160,53	23302	0	3100	0	56.562,53
N080	PINZON	10052,72	12963	5277	1609	0	29.901,72
N081	PIROVANO	15921,05	15446	0	2256	0	33.623,05
N082	PLA	4694,44	9331	8425	1226	0	23.676,44
N083	P. FORESTALES	12704,95	24158	27784	6808	0	71.454,95
N084	QUENUMA	12894,39	16184	0	2132	0	31.210,39
N085	RAMALLO	14934,82	0	0	0	0	14.934,82
N086	RANCAGUA	17447,48	19236	0	2633	0	39.316,48
N087	RIVADAVIA	117636,78	0	0	0	0	117.636,78
N088	ROBERTS	28290,37	7497	0	940	0	36.727,37
N089	ROJAS	18013,4	0	0	0	0	18.013,40
N090	ROOSEVELT	6229,17	14762	12737	1941	0	35.669,17
N094	SAN A.DE ARECO	1197,05	0	0	0	0	1.197,05
N095	SAN EMILIO	3759,61	7688	5821	994	0	18.262,61
N096	SAN PEDRO	1060,62	0	0	0	0	1.060,62
N097	SAN SEBASTIAN	16301,26	28674	0	3522	0	48.497,26
N098	SANSINENA	6937,17	9848	7769	1365	0	25.919,17
N099	SANTA ELEODORA	14499,39	19814	0	2818	0	37.131,39
N100	SANTA REGINA	9764,03	12912	5472	1818	0	29.966,03
N101	S.Y AZCUENAGA	8133,31	23737	9223	3033	0	44.126,31
N102	SUIPACHA-ALMEYRA	14981,8	37706	0	4725	0	57.412,80
N103	TIMOTE	7687,84	10891	8589	1409	0	28.576,84
N104	TODD	18987,93	14862	0	2097	0	35.946,93
N105	T.LAUQUEN	1450,64	0	0	0	0	1.450,64
N106	TRES ALGARROBOS	42430,22	9318	0	1104	0	52.852,22
N107	URDAMPILLETA	20458,91	0	0	0	0	20.458,91
	TOTAL	4.505.932,74	2.310.908,00	262.976,00	482.719,43	81.614,69	7.644.150,86

	MES		COMPENSACION:				
	10 - 2012 (Pago Total)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
N108	URQUIZA -C.E.R.L.U.-	26138,48	11565	0	1329	0	39.032,48
N109	VILLA LIA	234,26	14207	0	1828	0	16.269,26
N110	VILLA RUIZ	6334,55	8193	7172	1121	0	22.820,55
N111	VILLA SABOYA	14719,55	9066	8900	1172	0	33.857,55
N112	VILLA SAUZE	6068,38	6260	7186	915	0	20.429,38
N113	VIÑA	11769,59	10127	5142	1379	0	28.417,59
N115	ZAVALIA	12072,3	18250	9011	2354	0	41.687,30
N118	ANTONIO CARBONI	119709,06	126993	0	16327	0	263.029,06
N119	FORTIN OLAVARRIA	17181,41	16769	0	2312	0	36.262,41
N120	ESCOBAR NORTE	109639,65	48298	0	31428,08	0	189.365,73
S001	17 DE AGOSTO	4921,13	18893	11051	2420	0	37.285,13
S002	ADOLFO ALSINA	12776,14	90915	0	11173	0	114.864,14
S003	ALGARROBO	13885,8	17850	0	2596	0	34.331,80
S004	AZOPARDO	3729,83	15940	13539	2069	0	35.277,83
S005	BAHIA SAN BLAS	11127,88	25131	0	3180	0	39.438,88
S006	BORDENAVE	5237,53	17840	0	2532	0	25.609,53
S007	CABILDO	46203,42	29998	0	3727	0	79.928,42
S008	COLONIA LA MERCED	6543,12	26776	14196	3403	0	50.918,12
S009	CNEL DORREGO	404,81	6662	0	483	0	7.549,81
S010	CORONEL PRINGLES	6082,3	0	0	0	0	6.082,30
S011	CHASICO	4530,29	25013	10118	2752	0	42.413,29
S012	DARREGUEIRA	30888,34	11179	0	1108	0	43.175,34
S013	DUFAUR	5309,02	19970	13027	2670	0	40.976,02

S014	ESPARTILLAR	14266,07	17138	0	2073	0	33.477,07
S015	FELIPE SOLA	5560,01	13422	8057	1714	0	28.753,01
S016	GOYENA	629,84	23102	0	2959	0	26.690,84
S017	GRAL. LA MADRID	7644,78	3628	5713	507	0	17.492,78
S018	HILARIO ASCASUBI	16255,92	15194	0	2259	0	33.708,92
S019	HUANGUELEN	51013,78	7276	0	645	0	58.934,78
S020	INDIO RICO	279,48	9361	4340	1415	0	15.395,48
S021	JOSE A. GUISASOLA	7821,24	8452	3996	1241	0	21.510,24
S022	JUAN A. PRADERE	5530,31	2279	6219	349	0	14.377,31
S023	LA COLINA	14686,02	21993	0	3044	0	39.723,02
S024	"LAS MARTINETAS"	4292,56	4239	6738	539	0	15.808,56
S025	MAYOR BURATOVICH	42016,92	30680	0	4015	0	76.711,92
S026	C.LOS ALFALFARES	11170,73	37900	0	4784	0	53.854,73
S027	MONTE HERMOSO	95490,85	0	0	27385	0	122.875,85
S028	ORIENTE	13901,32	18614	0	2798	0	35.313,32
S029	PEDRO LURO	2767,63	13913	0	1685	0	18.365,63
S030	PIGUE	2720,33	0	0	0	0	2.720,33
S031	PUAN	65339,98	10762	0	1063	0	77.164,98
S033	RIVERA	37282,94	14467	0	1902	0	53.651,94
S034	SALDUNGARAY	17087,21	35192	0	-15145	0	37.134,21
S035	SAN GERMAN	2232,8	4003	7634	547	0	14.416,80
S036	SAN JORGE	2923,21	2651	6547	359	0	12.480,21
S037	"SAN JOSE"	24490,28	15770	0	2325	0	42.585,28
S038	S.M.ARCANGEL	7354,1	12845	0	1691	0	21.890,10
S039	S.DE LA VENTANA	32023,49	0	0	0	0	32.023,49
S040	STROEDER	3571,71	15755	26024	1857	0	47.207,71
S041	TORNQUIST	79555,84	48409	0	6021	0	133.985,84
S042	VILLA IRIS	13950,43	13047	0	1768	0	28.765,43
S043	VILLA MAZA	36056,05	17991	0	2415	0	56.462,05
	TOTAL	5.599.355,41	3.304.886,00	437.586,00	643.212,51	81.614,69	10.066.654,61

ANEXO III
PAGO PARCIAL
PERCEPCION FONDO COMPENSADOR

	MES		COMPENSACION:				
	10 - 2012 (Pago Parcial)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
A001	ALTAMIRANO	3.677,13	4.883,95	5.657,73	1.210,16	0,00	15.428,96
A003	AZUL	1.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,36
A005	BARKER	1.561,96	15.539,63	0,00	2.340,33	0,00	19.441,91
A006	BRANDSEN	48.132,43	22.649,43	0,00	12.199,11	0,00	82.980,96
A007	CASTELLI	40.856,07	17.407,80	0,00	2.489,48	0,00	60.753,35
A008	CLAROMECO	901,46	3.043,80	0,00	4.313,80	0,00	8.259,06
A010	TANDIL - AZUL	60.281,28	40.223,00	0,00	4.837,40	0,00	105.341,68
A011	DE LA GARMA	14.391,54	5.664,85	0,00	796,58	0,00	20.852,97
A012	DIONISIA	60.250,54	8.089,73	0,00	1.019,83	0,00	69.360,09
A013	EGAÑA	6.157,17	9.778,35	12.836,88	1.187,50	0,00	29.959,89
A014	G.MADARIAGA	2.629,21	7.696,43	0,00	1.055,45	0,00	11.381,08
A015	GENERAL PIRAN	16.699,05	5.852,00	0,00	839,80	0,00	23.390,85
A016	J. N. FERNANDEZ	989,68	12.409,85	0,00	1.530,93	0,00	14.930,45
A017	JEPPENER	11.100,77	16.181,35	0,00	4.523,20	0,00	31.805,32
A018	JUAREZ	61.967,47	4.477,35	0,00	514,90	0,00	66.959,72
A019	LA DULCE	14.960,04	7.800,45	0,00	1.083,48	0,00	23.843,97
A020	LAG. LOS PADRES	20.051,84	21.293,30	0,00	2.479,03	0,00	43.824,17
A021	LAS FLORES	6.914,33	12.025,58	0,00	1.684,83	0,00	20.624,73
A022	LEZAMA	29.252,81	11.588,58	0,00	1.593,15	0,00	42.434,54
A023	MAIPU	36.038,51	4.958,53	0,00	707,75	0,00	41.704,79
A024	MAR CHIQUITA .	47.016,18	3.103,65	0,00	405,18	0,00	50.525,00
A026	MAR DEL PLATA	65.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65.984,55
A027	MAR DEL SUD	4.684,19	9.024,53	0,00	8.100,18	0,00	21.808,89
A028	MECHONGUE	8.544,52	11.526,83	0,00	1.641,60	0,00	21.712,94
A029	OLAVARRIA	23.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,32
A030	ORENSE	843,41	7.001,98	0,00	4.912,44	0,00	12.757,83
A031	PINAMAR	11.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,37
A032	PIPINAS	14.206,98	20.470,60	0,00	3.422,12	0,00	38.099,70
A033	PUEBLO CAMET	35.639,59	23.625,08	0,00	2.597,30	0,00	61.861,96
A034	PUNTA INDIO	8.390,97	10.951,60	0,00	2.853,32	0,00	22.195,89
A035	RANCHOS	59.310,85	18.602,90	0,00	2.332,25	0,00	80.246,00
A037	SAN CAYETANO	48.956,23	32.277,68	0,00	4.053,18	0,00	85.287,08
A038	BELLOCQ	314,37	8.304,43	0,00	2.831,79	0,00	11.450,59
A039	SAN MANUEL	36.875,96	15.643,18	0,00	1.803,58	0,00	54.322,71
A041	TRES ARROYOS	11.172,06	0,00	0,00	1.419,06	0,00	12.591,12
A042	USINA DE TANDIL	142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	142,19
A045	COPETONAS	3.729,59	5.601,20	0,00	794,20	0,00	10.124,99
N001	Z.S.25 DE MAYO	12.125,41	21.609,18	0,00	2.670,45	0,00	36.405,04
N002	AGOTE	32.486,65	1.133,35	0,00	78,85	0,00	33.698,85
N003	AGUSTIN ROCA	7.074,64	19.722,48	0,00	2.808,20	0,00	29.605,32
N004	AGUSTINA	3.402,69	12.976,05	0,00	1.761,30	0,00	18.140,04
N005	AMEGHINO	38.691,23	12.322,93	0,00	1.622,60	0,00	52.636,76
N006	ARENAZA	22.968,89	9.734,18	0,00	1.381,30	0,00	34.084,36
N007	ARROYO DULCE	15.377,86	7.867,90	0,00	1.048,80	0,00	24.294,56
N008	BAIGORRITA	10.465,55	4.778,50	0,00	489,73	0,00	15.733,78
N009	BANDERALO	8.512,94	9.243,03	0,00	1.238,80	0,00	18.994,76
N010	BAYAUCA - BERMUDEZ	7.202,16	8.702,48	0,00	1.114,83	0,00	17.019,46
N011	BOLIVAR	131.741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	131.741,61
N012	BRAGADO	31.937,79	29.579,68	0,00	3.550,15	0,00	65.067,61
N013	CAÑADA SECA	6.959,21	7.192,93	0,00	1.044,05	0,00	15.196,19
N014	ZONA NORTE DE CARLOS CASARES	12.459,05	8.534,33	0,00	1.135,25	0,00	22.128,62
N015	C. TEJEDOR	25.897,06	8.070,73	0,00	940,50	0,00	34.908,29
N016	C.DE ARECO	48.580,37	0,00	0,00	52.444,09	0,00	101.024,45
N018	COLONIA SERE	4.786,95	9.453,45	0,00	1.307,20	0,00	15.547,60
N019	NAVARRO	102.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102.737,41

N020	CNEL. GRANADA	13.644,31	15.905,38	0,00	2.242,95	0,00	31.792,64
N021	CORONEL MOM .	9.927,85	12.780,35	0,00	1.523,80	0,00	24.232,00
N022	CORONEL SEGUI	1.982,07	5.206,00	6.212,05	647,43	0,00	14.047,55
N023	CUCULLU	12.098,88	18.447,10	0,00	2.327,98	0,00	32.873,95
N024	CURARU	4.959,16	10.579,20	0,00	1.339,03	0,00	16.877,39
N025	CHACABUCO	40.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.259,23
N026	CHARLONE	14.545,56	2.171,70	0,00	283,10	0,00	17.000,36
N027	DAIREAUX	14.175,04	13.602,10	0,00	1.762,25	0,00	29.539,39
N028	DUDIGNAC	12.753,54	1.761,30	0,00	189,53	0,00	14.704,36
N029	"EL CHINGOLO"	5.920,29	11.175,80	0,00	1.249,73	0,00	18.345,82
	TOTAL	1.473.136,39	660.247,63	24.706,65	169.774,70	-	2.327.865,37

	MES 10 - 2012 (Pago Parcial)		COMPENSACION:				
		C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
N030	EL DORADO	12.094,35	22.978,13	0,00	3.011,98	0,00	38.084,45
N031	EL SOCORRO	8.639,03	11.894,00	0,00	1.555,15	0,00	22.088,18
N032	EL TRIUNFO	8.783,61	9.004,10	0,00	1.249,25	0,00	19.036,96
N033	EMILIO V. BUNGE	19.146,20	15.597,10	0,00	2.122,30	0,00	36.865,60
N034	F.QUIROGA	12.095,93	5.364,18	0,00	699,20	0,00	18.159,31
N035	FERRE	17.226,54	9.496,68	0,00	1.281,08	0,00	28.004,29
N037	FORTIN TIBURCIO	3.444,87	3.393,88	3.894,05	480,70	0,00	11.213,50
N038	FCO. AYERZA	3.274,40	3.457,05	4.053,65	400,43	0,00	11.185,53
N039	FRANKLIN	8.414,68	9.495,73	0,00	1.131,45	18.997,79	38.039,64
N040	FRENCH	11.168,45	3.344,00	0,00	377,63	0,00	14.890,08
N041	GAHAN	7.018,42	6.145,55	0,00	834,58	0,00	13.998,54
N042	GERMANIA	9.905,49	6.706,53	0,00	930,05	0,00	17.542,07
N043	UGARTE	4.586,57	5.186,05	2.653,35	675,45	0,00	13.101,42
N044	G.MORENO	7.704,12	5.199,35	0,00	741,95	0,00	13.645,42
N045	GOROSTIAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,19	19.769,19
N047	GENERAL ROJO	9.965,48	8.063,13	0,00	1.173,73	0,00	19.202,33
N048	GRAL. VIAMONTE	57.794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,29
N049	GUERRICO	9.064,75	8.247,43	0,00	1.040,73	0,00	18.352,90
N050	INES INDART	4.374,95	7.366,78	0,00	997,03	0,00	12.738,75
N051	IRIARTE	5.992,57	6.255,75	0,00	932,43	0,00	13.180,74
N052	LA AGRARIA	1.833,32	10.214,88	13.930,80	1.222,18	0,00	27.201,17
N053	LA ANGELITA.	5.905,59	8.251,70	3.642,30	964,25	0,00	18.763,84
N054	"LA EMILIA"	8.884,26	8.318,68	0,00	1.262,08	0,00	18.465,01
N055	LA LUISA	4.343,62	11.957,65	4.237,48	1.532,83	0,00	22.071,57
N056	LA NIÑA	4.164,15	5.617,83	0,00	712,50	0,00	10.494,48
N058	"LA PRADERA"	1.329,12	1.387,95	3.981,93	192,85	0,00	6.891,84
N059	LA VIOLETA	9.079,40	11.039,48	0,00	1.435,93	0,00	21.554,80
N060	LAPLACETTE	3.619,01	5.189,38	6.051,98	669,28	0,00	15.529,64
N061	LAS TOSCAS	4.939,50	7.685,50	4.184,28	1.071,60	0,00	17.880,87
N063	MANUEL OCAMPO	13.112,96	7.534,45	0,00	980,40	0,00	21.627,81
N064	M.H.ALFONZO	9.588,78	7.837,03	0,00	967,58	0,00	18.393,38
N065	MARIANO BENITEZ	2.196,98	2.078,13	3.246,63	285,95	0,00	7.807,68
N067	MARTINEZ DE HOZ	7.582,71	7.669,35	0,00	1.077,78	0,00	16.329,83
N069	MOQUEHUA	11.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,39
N070	MORSE	5.852,37	9.442,05	0,00	1.370,85	0,00	16.665,27
N071	N.DE LA RIESTRA	26.628,84	11.899,23	0,00	1.328,58	0,00	39.856,64
N072	OLASCOAGA	1.242,94	2.159,83	3.947,73	304,48	0,00	7.654,96
N073	PARADA ROBLES	74.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.995,96
N074	PASTEUR	10.746,30	10.621,95	0,00	1.533,30	0,00	22.901,55
N075	PEARSON	1.783,48	2.388,30	3.111,73	319,20	0,00	7.602,71
N076	PEDERNALES	8.051,39	7.738,70	0,00	1.023,63	0,00	16.813,71
N077	PEHUAJO	11.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,04
N078	PERGAMINO	902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	902,66
N079	PIEDRITAS	14.326,25	11.068,45	0,00	1.472,50	0,00	26.867,20
N080	PINZON	4.775,04	6.157,43	2.506,58	764,28	0,00	14.203,32
N081	PIROVANO	7.562,50	7.336,85	0,00	1.071,60	0,00	15.970,95
N082	PLA	2.229,86	4.432,23	4.001,88	582,35	0,00	11.246,31
N083	P. FORESTALES	6.034,85	11.475,05	13.197,40	3.233,80	0,00	33.941,10
N084	QUENUMA	6.124,84	7.687,40	0,00	1.012,70	0,00	14.824,94
N085	RAMALLO	7.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,04
N086	RANCAGUA	8.287,55	9.137,10	0,00	1.250,68	0,00	18.675,33
N087	RIVADAVIA	55.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.877,47
N088	ROBERTS	13.437,93	3.561,08	0,00	446,50	0,00	17.445,50
N089	ROJAS	8.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,37
N090	ROOSEVELT	2.958,86	7.011,95	6.050,08	921,98	0,00	16.942,86
N094	SAN A.DE ARECO	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60
N095	SAN EMILIO	1.785,81	3.651,80	2.764,98	472,15	0,00	8.674,74
N096	SAN PEDRO	503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	503,79
N097	SAN SEBASTIAN	7.743,10	13.620,15	0,00	1.672,95	0,00	23.036,20
N098	SANSINENA	3.295,16	4.677,80	3.690,28	648,38	0,00	12.311,61
N099	SANTA ELEODORA	6.887,21	9.411,65	0,00	1.338,55	0,00	17.637,41
N100	SANTA REGINA	4.637,91	6.133,20	2.599,20	863,55	0,00	14.233,86
N101	S.Y AZCUENAGA	3.863,32	11.275,08	4.380,93	1.440,68	0,00	20.960,00
N102	SUIPACHA-ALMEYRA	7.116,36	17.910,35	0,00	2.244,38	0,00	27.271,08
N103	TIMOTE	3.651,72	5.173,23	4.079,78	669,28	0,00	13.574,00
N104	TODD	9.019,27	7.059,45	0,00	996,08	0,00	17.074,79
N105	T.LAUQUEN	689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05
N106	TRES ALGARROBOS	20.154,35	4.426,05	0,00	524,40	0,00	25.104,80
N107	URDAMPILLETA	9.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,98
	TOTAL	2.140.318,05	1.097.681,30	124.913,60	229.291,73	38.766,98	3.630.971,66

	MES 10 - 2012 (Pago Parcial)		COMPENSACION:				
		C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCIÓN	M.REDUCIDO	AJUSTES	PER. ANT.	TOTAL
N108	URQUIZA -C.E.R.L.U.-	12.415,78	5.493,38	0,00	631,28	0,00	18.540,43
N109	VILLA LIA	111,27	6.748,33	0,00	868,30	0,00	7.727,90
N110	VILLA RUIZ	3.008,91	3.891,68	3.406,70	532,48	0,00	10.839,76
N111	VILLA SABOYA	6.991,79	4.306,35	4.227,50	556,70	0,00	16.082,34
N112	VILLA SAUZE	2.882,48	2.973,50	3.413,35	434,63	0,00	9.703,96

N113	VIÑA	5.590,56	4.810,33	2.442,45	655,03	0,00	13.498,36
N115	ZAVALIA	5.734,34	8.668,75	4.280,23	1.118,15	0,00	19.801,47
N118	ANTONIO CARBONI	56.861,80	60.321,68	0,00	7.755,33	0,00	124.938,80
N119	FORTIN OLAVARRIA	8.161,17	7.965,28	0,00	1.098,20	0,00	17.224,64
N120	ESCOBAR NORTE	52.078,83	22.941,55	0,00	14.928,34	0,00	89.948,72
S001	17 DE AGOSTO	2.337,54	8.974,18	5.249,23	1.149,50	0,00	17.710,44
S002	ADOLFO ALSINA	6.068,67	43.184,63	0,00	5.307,18	0,00	54.560,47
S003	ALGARROBO	6.595,76	8.478,75	0,00	1.233,10	0,00	16.307,61
S004	AZOPARDO	1.771,67	7.571,50	6.431,03	982,78	0,00	16.756,97
S005	BAHIA SAN BLAS	5.285,74	11.937,23	0,00	1.510,50	0,00	18.733,47
S006	BORDENAVE	2.487,83	8.474,00	0,00	1.202,70	0,00	12.164,53
S007	CABILDO	21.946,62	14.249,05	0,00	1.770,33	0,00	37.966,00
S008	COLONIA LA MERCED	3.107,98	12.718,60	6.743,10	1.616,43	0,00	24.186,11
S009	CNEL DORREGO	192,28	3.164,45	0,00	229,43	0,00	3.586,16
S010	CORONEL PRINGLES	2.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,09
S011	CHASICO	2.151,89	11.881,18	4.806,05	1.307,20	0,00	20.146,31
S012	DARREGUEIRA	14.671,96	5.310,03	0,00	526,30	0,00	20.508,29
S013	DUFAUR	2.521,78	9.485,75	6.187,83	1.268,25	0,00	19.463,61
S014	ESPARTILLAR	6.776,38	8.140,55	0,00	984,68	0,00	15.901,61
S015	FELIPE SOLA	2.641,00	6.375,45	3.827,08	814,15	0,00	13.657,68
S016	GOYENA	299,17	10.973,45	0,00	1.405,53	0,00	12.678,15
S017	GRAL. LA MADRID	3.631,27	1.723,30	2.713,68	240,83	0,00	8.309,07
S018	HILARIO ASCASUBI	7.721,56	7.217,15	0,00	1.073,03	0,00	16.011,74
S019	HUANGUELEN	24.231,55	3.456,10	0,00	306,38	0,00	27.994,02
S020	INDIO RICO	132,75	4.446,48	2.061,50	672,13	0,00	7.312,85
S021	JOSE A. GUISASOLA	3.715,09	4.014,70	1.898,10	589,48	0,00	10.217,36
S022	JUAN A. PRADERE	2.626,90	1.082,53	2.954,03	165,78	0,00	6.829,22
S023	LA COLINA	6.975,86	10.446,68	0,00	1.445,90	0,00	18.868,43
S024	"LAS MARTINETAS"	2.038,97	2.013,53	3.200,55	256,03	0,00	7.509,07
S025	MAYOR BURATOVICH	19.958,04	14.573,00	0,00	1.907,13	0,00	36.438,16
S026	C.LOS ALFALFARES	5.306,10	18.002,50	0,00	2.272,40	0,00	25.581,00
S027	MONTE HERMOSO	45.358,15	0,00	0,00	13.007,88	0,00	58.366,03
S028	ORIENTE	6.603,13	8.841,65	0,00	1.329,05	0,00	16.773,83
S029	PEDRO LURO	1.314,62	6.608,68	0,00	800,38	0,00	8.723,67
S030	PIGUE	1.292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,16
S031	PUAN	31.036,49	5.111,95	0,00	504,93	0,00	36.653,37
S033	RIVERA	17.709,40	6.871,83	0,00	903,45	0,00	25.484,67
S034	SALDUNGARAY	8.116,42	16.716,20	0,00	-7.193,88	0,00	17.638,75
S035	SAN GERMAN	1.060,58	1.901,43	3.626,15	259,83	0,00	6.847,98
S036	SAN JORGE	1.388,52	1.259,23	3.109,83	170,53	0,00	5.928,10
S037	"SAN JOSE"	11.632,88	7.490,75	0,00	1.104,38	0,00	20.228,01
S038	S.M.ARCANGEL	3.493,20	6.101,38	0,00	803,23	0,00	10.397,80
S039	S.DE LA VENTANA	15.211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,16
S040	STROEDER	1.696,56	7.483,63	12.361,40	882,08	0,00	22.423,66
S041	TORNQUIST	37.789,02	22.994,28	0,00	2.859,98	0,00	63.643,27
S042	VILLA IRIS	6.626,45	6.197,33	0,00	839,80	0,00	13.663,58
S043	VILLA MAZA	17.126,62	8.545,73	0,00	1.147,13	0,00	26.819,47
	TOTAL	2.659.693,82	1.569.820,85	207.853,35	305.525,94	38.766,98	4.781.660,94

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 39/14

La Plata, 23 de abril de 2014.

VISTO los Artículos 40 y 62 inciso j) de la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscrito, la Resolución N° 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, las Resoluciones Secretaría de Energía Nº 1.169/08 y Nº 1.301/11, la Resolución M.I. Nº 243/12, la Resolución Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Nº 04/14, lo actuado en el Expediente N° 2429-4564/2014, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se establecieron como criterios de caracterización de tipologías de mercados, los índices de ruralidad y escala de los Distribuidores Municipales que prestan el servicio público de electricidad en los Partidos que integran las Áreas definidas en el artículo 3º, Anexo II de la citada Resolución;

Que de acuerdo a lo definido en la mencionada Resolución se compensará mediante la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, a aquellos distribuidores municipales integrantes de grupos y subgrupos de mercados homogéneos, la diferencia observada entre sus costos propios eficientes y los reconocidos en las tarifas de referencia aplicadas;

Que la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución Nº 1.169/08 ha determinado precios estacionales de energía y parámetros del Mercado Eléctrico Mayorista a partir del 1° de octubre de 2008 con una mayor apertura de precios y un incremento gradual de los mismos a mayor consumo, que a la fecha mantiene su vigencia;

Que la Resolución S.E. Nº 1.301/11 ha determinado precios estacionales de energía y parámetros sin subsidio del Mercado Eléctrico Mayorista a partir del 1° de diciembre de 2011, que a la fecha mantiene su vigencia;

Que el Ministerio de Infraestructura sancionó los cuadros tarifarios en la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución Nº 243/2012 que modifica las tarifas de las Distribuidoras Provinciales, EDEA S.A., EDEN S.A. y EDES S.A. con vigencia a partir del 1º de julio de 2012;

Que a través de la Resolución Nº 04/14, la Secretaría de Servicios Públicos, sancionó el cuadro tarifario de la Provincia de Buenos Aires, que modifica las tarifas de la Distribuidora Provincial EDELAP S.A. con vigencia a partir del 1º de enero de 2014;

Que los cálculos indicados precedentemente se realizaron según los parámetros estacionales en los términos de las Resoluciones S.E. N° 1.169/08 y Nº 1.301/11, Resoluciones M.I. Nº 243/12, SSP N° 04/14 y el Subanexo B, Parte III, Coeficientes de Transición de los Cuadros Tarifarios;

Que al definirse los costos de distribución según lo indicado precedentemente, corresponde calcular los costos de abastecimiento con subsidio y sin subsidio para el período febrero de 2014- abril de 2014 de todos los distribuidores municipales que a la fecha presentaron los datos,

Que la totalidad de los distribuidores municipales han elevado a este Organismo la información necesaria para calcular los costos de abastecimiento de los períodos aludidos en el párrafo precedente, en un todo de acuerdo a lo dispuesto a tal efecto en la Resolución N° 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos;

Que la presente se dicta en ejercicio de lo dispuesto en los Artículos 40 y 62 inciso j) de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el cálculo de los costos de abastecimiento subsidiados de los Distribuidores Municipales para el período febrero de 2014- abril de 2014, de acuerdo al detalle que como Anexo I integra la presente, correspondiente a la totalidad de los Distribuidores Municipales que han aportado la información pertinente para su evaluación por este Organismo.

ARTÍCULO 2º: Aprobar el cálculo de los costos de abastecimiento sin subsidio de los Distribuidores Municipales para el período febrero de 2014- abril de 2014, de acuerdo al detalle que como Anexo II integra la presente, correspondiente a la totalidad de los Distribuidores Municipales que han aportado la información pertinente para su evaluación por este Organismo.

ARTÍCULO 3º: Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.

ACTA N° 811

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	A001	A003	A004	A005	A006	A007	A008	A010	A011	A012	A013	A014	A015	A016	A017	A018	A019	A020	A021
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,4457	0,0693	0,0744	0,0792	0,4112	0,1392	0,0730	0,1301	0,1462	0,1466	0,1489	0,0746	0,1464	0,0731	0,4347	0,1475	0,1487	0,1421	0,0747
CV2T1R	0,4183	0,0680	0,0730	0,0775	0,3864	0,1340	0,0722	0,1257	0,1407	0,1410	0,1432	0,0732	0,1409	0,0718	0,4082	0,1418	0,1429	0,1369	0,0731
CV3T1R	0,4018	0,0696	0,0746	0,0793	0,3720	0,1342	0,0749	0,1265	0,1409	0,1412	0,1434	0,0750	0,1412	0,0735	0,3923	0,1419	0,1429	0,1375	0,0746
CV4T1R	0,3838	0,0704	0,0753	0,0801	0,3560	0,1329	0,0767	0,1258	0,1396	0,1397	0,1419	0,0759	0,1398	0,0744	0,3749	0,1403	0,1413	0,1364	0,0752
CV5T1R	0,4188	0,1032	0,1082	0,1129	0,3910	0,1664	0,1095	0,1593	0,1731	0,1732	0,1754	0,1088	0,1733	0,1072	0,4099	0,1738	0,1748	0,1699	0,1081
CV6T1R	0,4528	0,1350	0,1399	0,1447	0,4249	0,1988	0,1413	0,1917	0,2055	0,2056	0,2078	0,1405	0,2057	0,1390	0,4439	0,2062	0,2072	0,2023	0,1398
CV7T1R	0,5229	0,2007	0,2056	0,2104	0,4949	0,2658	0,2070	0,2587	0,2725	0,2726	0,2748	0,2062	0,2727	0,2047	0,5139	0,2733	0,2742	0,2693	0,2055
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,4103	0,0638	0,0685	0,0725	0,3784	0,1270	0,0666	0,1185	0,1331	0,1335	0,1356	0,0686	0,1333	0,0673	0,4002	0,1344	0,1354	0,1293	0,0686
CV2T1RE	0,4454	0,0967	0,1014	0,1053	0,4134	0,1605	0,0995	0,1520	0,1666	0,1670	0,1691	0,1014	0,1668	0,1001	0,4352	0,1679	0,1690	0,1628	0,1014
CV3T1RE	0,4793	0,1284	0,1331	0,1371	0,4473	0,1929	0,1312	0,1844	0,1990	0,1994	0,2015	0,1332	0,1992	0,1319	0,4692	0,2003	0,2014	0,1952	0,1332
CV4T1RE	0,5494	0,1941	0,1988	0,2027	0,5173	0,2599	0,1969	0,2514	0,2661	0,2664	0,2685	0,1989	0,2663	0,1976	0,5393	0,2673	0,2684	0,2622	0,1989
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,5436	0,1230	0,1259	0,1357	0,5056	0,2064	0,1240	0,1973	0,2159	0,2161	0,2190	0,1265	0,2162	0,1245	0,5314	0,2170	0,2184	0,2115	0,1296
T1GAC																			
CFT1GAC	79,51	6,93	7,50	8,39	72,48	18,99	7,00	17,06	20,09	20,21	20,59	7,40	20,13	7,19	77,29	20,44	20,67	19,22	7,88
CV1T1GAC	0,4786	0,1255	0,1257	0,1375	0,4476	0,1995	0,1245	0,1929	0,2088	0,2089	0,2115	0,1266	0,2091	0,1247	0,4686	0,2095	0,2106	0,2053	0,1314
CV2T1GAC	0,4886	0,1354	0,1356	0,1473	0,4577	0,2095	0,1343	0,2029	0,2188	0,2189	0,2216	0,1365	0,2191	0,1346	0,4786	0,2195	0,2207	0,2153	0,1413
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,5164	0,1073	0,1126	0,1176	0,4784	0,1829	0,1103	0,1728	0,1903	0,1907	0,1932	0,1127	0,1905	0,1111	0,5043	0,1918	0,1931	0,1857	0,1130
CV2T1GE	0,5264	0,1172	0,1225	0,1275	0,4884	0,1930	0,1202	0,1828	0,2003	0,2008	0,2032	0,1225	0,2006	0,1209	0,5143	0,2018	0,2031	0,1958	0,1228
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,2962	0,0678	0,0724	0,0742	0,2754	0,1129	0,0713	0,1079	0,1178	0,1180	0,1195	0,0727	0,1180	0,0717	0,2895	0,1185	0,1192	0,1154	0,0710
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	54,10	5,32	5,74	6,58	49,49	14,16	5,46	12,92	15,05	15,11	15,41	5,74	15,09	5,55	52,63	15,24	15,39	14,50	6,06
CPFPT2BT	23,19	2,28	2,46	2,82	21,21	6,07	2,34	5,54	6,45	6,48	6,60	2,46	6,47	2,38	22,56	6,53	6,60	6,21	2,60
CVPT2BT	0,0928	0,0763	0,0782	0,0763	0,0925	0,0796	0,0782	0,0796	0,0796	0,0796	0,0796	0,0782	0,0796	0,0782	0,0928	0,0796	0,0796	0,0796	0,0760
CVFPT2BT	0,0790	0,0688	0,0706	0,0688	0,0788	0,0719	0,0706	0,0720	0,0720	0,0720	0,0720	0,0706	0,0720	0,0706	0,0790	0,0720	0,0720	0,0720	0,0684
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	51,80	5,09	5,49	6,30	47,38	13,56	5,23	12,37	14,41	14,47	14,75	5,50	14,44	5,31	50,39	14,59	14,74	13,88	5,80
CPFPT2MT	22,20	2,18	2,35	2,70	20,31	5,81	2,24	5,30	6,18	6,20	6,32	2,36	6,19	2,28	21,60	6,25	6,32	5,95	2,49
CVPT2MT	0,0908	0,0747	0,0765	0,0747	0,0905	0,0780	0,0765	0,0780	0,0780	0,0780	0,0780	0,0765	0,0780	0,0765	0,0908	0,0780	0,0780	0,0780	0,0744
CVFPT2MT	0,0773	0,0674	0,0691	0,0674	0,0771	0,0704	0,0691	0,0704	0,0704	0,0704	0,0704	0,0691	0,0704	0,0691	0,0773	0,0704	0,0704	0,0704	0,0670
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	54,10	6,08	5,74	7,34	49,49	14,93	5,46	12,92	15,05	15,11	15,41	5,74	15,09	5,55	52,63	15,24	15,39	14,50	6,82
CPFPT3BT	23,19	2,61	2,46	3,15	21,21	6,40	2,34	5,54	6,45	6,48	6,60	2,46	6,47	2,38	22,56	6,53	6,60	6,21	2,92
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0928	0,0763	0,0782	0,0763	0,0925	0,0796	0,0782	0,0796	0,0796	0,0796	0,0796	0,0782	0,0796	0,0782	0,0928	0,0796	0,0796	0,0796	0,0760
CVRT3BT	0,0803	0,0692	0,0710	0,0692	0,0801	0,0723	0,0710	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0710	0,0723	0,0710	0,0803	0,0723	0,0723	0,0723	0,0688
CVVT3BT	0,0730	0,0670	0,0688	0,0669	0,0729	0,0702	0,0688	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702	0,0688	0,0702	0,0688	0,0730	0,0702	0,0702	0,0702	0,0666
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1261	0,1076	0,1095	0,1076	0,1258	0,1115	0,1095	0,1115	0,1115	0,1115	0,1115	0,1095	0,1115	0,1095	0,1261	0,1115	0,1115	0,1115	0,1073
CVRT3BT	0,1136	0,1005	0,1023	0,1005	0,1134	0,1042	0,1023	0,1042	0,1042	0,1042	0,1042	0,1023	0,1042	0,1023	0,1136	0,1042	0,1042	0,1042	0,1001
CVVT3BT	0,1063	0,0983	0,1001	0,0982	0,1062	0,1021	0,1001	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1001	0,1021	0,1001	0,1063	0,1021	0,1021	0,1021	0,0979
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	51,80	5,82	5,49	7,03	47,38	14,30	5,23	12,37	14,41	14,47	14,75	5,50	14,44	5,31	50,39	14,59	14,74	13,88	6,53
CPFPT3MT	22,20	2,50	2,35	3,01	20,31	6,13	2,24	5,30	6,18	6,20	6,32	2,36	6,19	2,28	21,60	6,25	6,32	5,95	2,80
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0908	0,0747	0,0765	0,0747	0,0905	0,0780	0,0765	0,0780	0,0780	0,0780	0,0780	0,0765	0,0780	0,0765	0,0908	0,0780	0,0780	0,0780	0,0744
CVRT3MT	0,0786	0,0678	0,0695	0,0678	0,0784	0,0708	0,0695	0,0708	0,0708	0,0708	0,0708	0,0695	0,0708	0,0695	0,0786	0,0708	0,0708	0,0708	0,0674
CVVT3MT	0,0714	0,0656	0,0674	0,0655	0,0714	0,0687	0,0674	0,0687	0,0687	0,0687	0,0687	0,0674	0,0687	0,0674	0,0714	0,0687	0,0687	0,0687	0,0652
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1235	0,1053	0,1072	0,1053	0,1231	0,1092	0,1072	0,1092	0,1092	0,1092	0,1092	0,1072	0,1092	0,1072	0,1235	0,1092	0,1092	0,1092	0,1050
CVRT3MT	0,1113	0,0984	0,1001	0,0984	0,1110	0,1021	0,1001	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1001	0,1021	0,1001	0,1113	0,1021	0,1021	0,1021	0,0980
CVVT3MT	0,1041	0,0962	0,0980	0,0961	0,1040	0,0999	0,0980	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0980	0,0999	0,0980	0,1041	0,0999	0,0999	0,0999	0,0958
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,5288	0,0739	0,0794	0,0853	0,4865	0,1568	0,0769	0,1455	0,1650	0,1655	0,1682	0,0795	0,1653	0,0777	0,5153	0,1667	0,1681	0,1599	0,0803
CV2T4	0,5614	0,1045	0,1100	0,1160	0,5191	0,1880	0,1075	0,1768	0,1962	0,1967	0,1994	0,1101	0,1965	0,1083	0,5480	0,1979	0,1993	0,1911	0,1109
CV3T4	0,5931	0,1341	0,1396	0,1455	0,5507	0,2182	0,1371	0,2070	0,2264	0,2269	0,2296	0,1397	0,2267	0,1379	0,5796	0,2281	0,2295	0,2213	0,1405
CV4T4	0,6584	0,1953	0,2008	0,2068	0,6159	0,2807	0,1983	0,2694	0,2889	0,2894	0,2921	0,2009	0,2892	0,1992	0,6449	0,2906	0,2920	0,2838	0,2018
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	47570,07	1,79	1,49	3,09	43292,09	10,67	1,46	9,04	10,45	10,57	10,64	1,49	10,51	1,47	46231,41	10,66	10,72	10,14	2,56
CPFPT5BT	20387,17	0,77	0,64	1,32	18553,75	4,57	0,63	3,87	4,48	4,53	4,56	0,64	4,51	0,63	19813,46	4,57	4,60	4,34	1,10
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0096	0,0031	0,0032	0,0031	0,0095	0,0047	0,0032	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0032	0,0047	0,0032	0,0096	0,0047	0,0047	0,0047	0,0031
CVRT5BT	0,0083	0,0028	0,0029	0,0028	0,0082	0,0043	0,0029	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0029	0,0043	0,0029	0,0083	0,0043	0,0043	0,0043	0,0028
CVVT5BT	0,0075	0,0027	0,0028	0,0027	0,0074	0,0043	0,0028	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0028	0,0043	0,0028	0,0075	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0131	0,0044	0,0045	0,0044	0,0130	0,0066	0,0045	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0045	0,0066	0,0045	0,0131	0,0066	0,0066	0,0066	0,0044
CVRT5BT	0,0118	0,0041	0,0042	0,0041	0,0117	0,0062	0,0042	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0042	0,0062	0,0042	0,0118	0,0062	0,0062	0,0062	0,0041
CVVT5BT	0,0110	0,0040	0,0041	0,0040	0,0109	0,0062	0,0041	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0041	0,0062	0,0041	0,0110	0,0062	0,0062	0,0062	0,0040
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	47567,77	1,53	1,24	2,77	43289,99	10,03	1,23	8,49	9,81	9,93	9,99	1,25	9,87	1,24	46229,17	10,01	10,07	9,52	2,27
CPFPT5MT	20386,19	0,66	0,53	1,19	18552,85	4,30	0,53	3,64	4,20	4,26	4,28	0,53	4,23	0,53	19812,50	4,29	4,31	4,08	0,97

T5UFe50y300																				
Cargos Variables																				
CVPT5MT	0,0077	0,0015	0,0015	0,0015	0,0075	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0015	0,0077	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	
CVRT5MT	0,0066	0,0014	0,0014	0,0014	0,0065	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0014	0,0066	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	
CVVT5MT	0,0060	0,0013	0,0014	0,0013	0,0059	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0014	0,0060	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	
T5UF>300																				
CVPT5MT	0,0105	0,0021	0,0022	0,0021	0,0103	0,0043	0,0022	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0022	0,0043	0,0022	0,0105	0,0043	0,0043	0,0043	0,0021	
CVRT5MT	0,0095	0,0020	0,0020	0,0020	0,0093	0,0041	0,0020	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0020	0,0041	0,0020	0,0095	0,0041	0,0041	0,0041	0,0020	
CVVT5MT	0,0088	0,0019	0,0020	0,0019	0,0087	0,0040	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0020	0,0040	0,0020	0,0088	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	
T6																				
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT6BT	47570,07	1,72	1,49	3,01	43292,09	10,60	1,46	9,04	10,45	10,57	10,64	1,49	10,51	1,47	46231,41	10,66	10,72	10,14	2,49	
CPFPT6BT	20387,17	0,74	0,64	1,29	18553,75	4,54	0,63	3,87	4,48	4,53	4,56	0,64	4,51	0,63	19813,46	4,57	4,60	4,34	1,07	
CVPT6BT	0,0096	0,0031	0,0032	0,0031	0,0095	0,0047	0,0032	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0032	0,0047	0,0032	0,0096	0,0047	0,0047	0,0047	0,0031	
CVFPT6BT	0,0082	0,0028	0,0029	0,0028	0,0081	0,0043	0,0029	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0029	0,0043	0,0029	0,0082	0,0043	0,0043	0,0043	0,0028	
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT6MT	47567,77	1,49	1,24	2,73	43289,99	9,99	1,23	8,49	9,81	9,93	9,99	1,25	9,87	1,24	46229,17	10,01	10,07	9,52	2,24	
CPFPT6MT	20386,19	0,64	0,53	1,17	18552,85	4,28	0,53	3,64	4,20	4,26	4,28	0,53	4,23	0,53	19812,50	4,29	4,31	4,08	0,96	
CVPT6MT	0,0077	0,0015	0,0015	0,0015	0,0075	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0015	0,0077	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	
CVFPT6MT	0,0065	0,0013	0,0014	0,0013	0,0064	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0014	0,0065	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	A022	A023	A024	A025	A026	A027	A028	A029	A030	A031	A032	A033	A034	A035	A036	A037	A038	A039	A040
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,1390	0,1368	0,1462	0,0734	0,1812	0,1454	0,1459	0,0716	0,0755	0,0681	0,4315	0,1471	0,4283	0,1373	0,0679	0,1462	0,0764	0,1465	0,0711
CV2T1R	0,1339	0,1318	0,1407	0,0720	0,1739	0,1399	0,1403	0,0702	0,0745	0,0672	0,4051	0,1415	0,4023	0,1323	0,0665	0,1406	0,0748	0,1410	0,0696
CV3T1R	0,1343	0,1322	0,1409	0,0738	0,1740	0,1402	0,1402	0,0718	0,0771	0,0692	0,3894	0,1417	0,3868	0,1327	0,0680	0,1408	0,0761	0,1412	0,0712
CV4T1R	0,1332	0,1311	0,1395	0,0747	0,1719	0,1389	0,1386	0,0724	0,0786	0,0704	0,3721	0,1403	0,3697	0,1317	0,0686	0,1394	0,0766	0,1399	0,0718
CV5T1R	0,1667	0,1646	0,1730	0,1075	0,2060	0,1724	0,1721	0,1053	0,1115	0,1033	0,4071	0,1738	0,4048	0,1652	0,1014	0,1729	0,1094	0,1734	0,1047
CV6T1R	0,1991	0,1969	0,2054	0,1393	0,2389	0,2048	0,2045	0,1370	0,1432	0,1350	0,4410	0,2062	0,4387	0,1976	0,1332	0,2053	0,1412	0,2058	0,1364
CV7T1R	0,2661	0,2637	0,2724	0,2050	0,3069	0,2718	0,2715	0,2026	0,2089	0,2007	0,5109	0,2732	0,5088	0,2646	0,1989	0,2723	0,2069	0,2728	0,2021
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,1267	0,1247	0,1332	0,0675	0,1643	0,1323	0,1331	0,0659	0,0690	0,0626	0,3972	0,1340	0,3943	0,1251	0,0625	0,1332	0,0704	0,1333	0,0653
CV2T1RE	0,1602	0,1581	0,1667	0,1003	0,1984	0,1658	0,1666	0,0987	0,1019	0,0955	0,4322	0,1675	0,4294	0,1586	0,0954	0,1667	0,1033	0,1668	0,0982
CV3T1RE	0,1926	0,1904	0,1991	0,1321	0,2313	0,1982	0,1990	0,1304	0,1336	0,1272	0,4660	0,1999	0,4633	0,1910	0,1271	0,1991	0,1350	0,1992	0,1299
CV4T1RE	0,2596	0,2572	0,2661	0,1978	0,2994	0,2653	0,2660	0,1960	0,1993	0,1929	0,5359	0,2669	0,5334	0,2580	0,1928	0,2661	0,2007	0,2663	0,1956
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,2066	0,2040	0,2158	0,1249	0,2572	0,2150	0,2148	0,1256	0,1267	0,1191	0,5279	0,2169	0,5243	0,2046	0,1210	0,2157	0,1285	0,2163	0,1251
T1GAC																			
CFT1GAC	18,81	18,45	20,13	7,21	26,28	19,91	20,27	7,30	7,55	6,13	76,72	20,28	76,00	18,49	6,77	20,15	7,85	20,11	7,30
CV1T1GAC	0,2000	0,1978	0,2086	0,1251	0,2451	0,2081	0,2072	0,1278	0,1266	0,1204	0,4656	0,2096	0,4628	0,1983	0,1234	0,2084	0,1281	0,2092	0,1274
CV2T1GAC	0,2101	0,2078	0,2187	0,1350	0,2554	0,2181	0,2173	0,1377	0,1364	0,1302	0,4757	0,2197	0,4728	0,2083	0,1333	0,2185	0,1380	0,2192	0,1372
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1825	0,1801	0,1903	0,1113	0,2281	0,1893	0,1902	0,1097	0,1132	0,1055	0,5010	0,1913	0,4973	0,1806	0,1058	0,1903	0,1149	0,1905	0,1092
CV2T1GE	0,1926	0,1901	0,2004	0,1212	0,2383	0,1994	0,2003	0,1195	0,1230	0,1154	0,5110	0,2013	0,5073	0,1907	0,1156	0,2004	0,1247	0,2006	0,1191
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,1129	0,1119	0,1178	0,0718	0,1398	0,1173	0,1174	0,0693	0,0728	0,0687	0,2877	0,1184	0,2856	0,1118	0,0664	0,1178	0,0738	0,1180	0,0686
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,11	13,83	15,06	5,58	19,54	14,94	15,05	5,60	5,81	4,87	52,26	15,18	51,77	13,88	5,21	15,06	6,01	15,09	5,60
CPFPT2BT	6,05	5,93	6,46	2,39	8,37	6,40	6,45	2,40	2,49	2,09	22,40	6,50	22,19	5,95	2,23	6,46	2,58	6,47	2,40
CVPT2BT	0,0796	0,0794	0,0796	0,0782	0,0809	0,0796	0,0796	0,0762	0,0782	0,0782	0,0921	0,0796	0,0928	0,0796	0,0757	0,0796	0,0782	0,0796	0,0759
CVFPT2BT	0,0719	0,0718	0,0720	0,0706	0,0731	0,0720	0,0720	0,0689	0,0706	0,0706	0,0786	0,0720	0,0790	0,0719	0,0682	0,0720	0,0706	0,0720	0,0684
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	13,51	13,25	14,42	5,34	18,71	14,30	14,41	5,36	5,56	4,66	50,04	14,53	49,57	13,29	4,99	14,42	5,76	14,44	5,37
CPFPT2MT	5,79	5,68	6,18	2,29	8,02	6,13	6,17	2,30	2,38	2,00	21,44	6,23	21,24	5,70	2,14	6,18	2,47	6,19	2,30
CVPT2MT	0,0780	0,0778	0,0780	0,0765	0,0792	0,0780	0,0780	0,0746	0,0765	0,0765	0,0902	0,0780	0,0908	0,0780	0,0741	0,0780	0,0765	0,0780	0,0743
CVFPT2MT	0,0704	0,0703	0,0704	0,0691	0,0715	0,0704	0,0704	0,0675	0,0691	0,0691	0,0770	0,0704	0,0773	0,0704	0,0668	0,0704	0,0691	0,0704	0,0670
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,88	13,83	15,06	5,58	19,54	14,94	15,05	6,37	5,81	4,87	52,26	15,18	51,77	14,65	5,98	15,06	6,01	15,09	6,38
CPFPT3BT	6,38	5,93	6,46	2,39	8,37	6,40	6,45	2,73	2,49	2,09	22,40	6,50	22,19	6,28	2,56	6,46	2,58	6,47	2,73
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0796	0,0794	0,0796	0,0782	0,0809	0,0796	0,0796	0,0762	0,0782	0,0782	0,0921	0,0796	0,0928	0,0796	0,0757	0,0796	0,0782	0,0796	0,0759
CVRT3BT	0,0723	0,0722	0,0723	0,0710	0,0735	0,0723	0,0723	0,0693	0,0710	0,0710	0,0799	0,0723	0,0803	0,0723	0,0686	0,0723	0,0710	0,0723	0,0688
CVVT3BT	0,0702	0,0700	0,0702	0,0688	0,0712	0,0702	0,0702	0,0671	0,0688	0,0688	0,0728	0,0702	0,0730	0,0702	0,0664	0,0702	0,0688	0,0702	0,0665
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1115	0,1113	0,1115	0,1095	0,1115	0,1115	0,1115	0,1074	0,1095	0,1095	0,1254	0,1115	0,1261	0,1115	0,1070	0,1115	0,1095	0,1115	0,1072
CVRT3BT	0,1042	0,1040	0,1042	0,1023	0,1042	0,1042	0,1042	0,1006	0,1023	0,1023	0,1131	0,1042	0,1136	0,1042	0,0999	0,1042	0,1023	0,1042	0,1001
CVVT3BT	0,1021	0,1018	0,1021	0,1001	0,1021	0,1021	0,1021	0,0984	0,1001	0,1001	0,1061	0,1021	0,1063	0,1021	0,0977	0,1021	0,1001	0,1021	0,0978
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,24	13,25	14,42	5,34	18,71	14,30	14,41	6,10	5,56	4,66	50,04	14,53	49,57	14,03	5,72	14,42	5,76	14,44	6,11
CPFPT3MT	6,10	5,68	6,18	2,29	8,02	6,13	6,17	2,61	2,38	2,00	21,44	6,23	21,24	6,01	2,45	6,18	2,47	6,19	2,62
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0780	0,0778	0,0780	0,0765	0,0792	0,0780	0,0780	0,0746	0,0765	0,0765	0,0902	0,0780	0,0908	0,0780	0,0741	0,0780	0,0765	0,0780	0,0743
CVRT3MT	0,0708	0,0707	0,0708	0,0695	0,0720	0,0708	0,0708	0,0679	0,0695	0,0695	0,0782	0,0708	0,0786	0,0708	0,0672	0,0708	0,0695	0,0708	0,0674
CVVT3MT	0,0687	0,0685	0,0687	0,0674	0,0697	0,0687	0,0687	0,0657	0,0674	0,0674	0,0713	0,0687	0,0714	0,0687	0,0650	0,0687	0,0674	0,0687	0,0651
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1092	0,1089	0,1092	0,1072	0,1092	0,1092	0,1092	0,1051	0,1072	0,1072	0,1228	0,1092	0,1235	0,1092	0,1047	0,1092	0,1072	0,1092	0,1049
CVRT3MT	0,1021	0,1018	0,1021	0,1001	0,1021	0,1021	0,1021	0,0985	0,1001	0,1001	0,1108	0,1021	0,1113	0,1021	0,0978	0,1021	0,1001	0,1021	0,0980
CVVT3MT	0,0999	0,0997	0,0999	0,0980	0,0999	0,0999	0,0999	0,0963	0,0980	0,0980	0,1039	0,0999	0,1041	0,0999	0,0956	0,0999	0,0980	0,0999	0,0957
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,1564	0,1538	0,1650	0,0780	0,2063	0,1639	0,1649	0,0766	0,0800	0,0715	0,5116	0,1661	0,5075	0,1543	0,0724	0,1650	0,0819	0,1653	0,0761

CV2T4	0,1876	0,1849	0,1963	0,1086	0,2380	0,1951	0,1961	0,1072	0,1106	0,1021	0,5441	0,1973	0,5402	0,1855	0,1030	0,1963	0,1126	0,1965	0,1067
CV3T4	0,2178	0,2150	0,2265	0,1382	0,2687	0,2253	0,2263	0,1368	0,1402	0,1317	0,5757	0,2275	0,5718	0,2157	0,1326	0,2265	0,1421	0,2267	0,1363
CV4T4	0,2803	0,2773	0,2889	0,1994	0,3321	0,2878	0,2888	0,1980	0,2015	0,1930	0,6409	0,2900	0,6371	0,2782	0,1938	0,2889	0,2034	0,2892	0,1975
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,62	9,31	10,53	1,47	10,94	10,38	10,46	2,05	1,50	1,41	45098,38	10,61	45456,40	10,39	1,72	10,53	1,51	10,54	2,05
CPFPT5BT	4,55	3,99	4,51	0,63	4,69	4,45	4,48	0,88	0,64	0,60	19327,88	4,55	19481,31	4,45	0,74	4,51	0,65	4,52	0,88
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0047	0,0045	0,0047	0,0032	0,0060	0,0047	0,0047	0,0031	0,0032	0,0032	0,0094	0,0047	0,0096	0,0047	0,0031	0,0047	0,0032	0,0047	0,0031
CVRT5BT	0,0043	0,0041	0,0043	0,0029	0,0055	0,0043	0,0043	0,0028	0,0029	0,0029	0,0081	0,0043	0,0083	0,0043	0,0028	0,0043	0,0029	0,0043	0,0028
CVVT5BT	0,0043	0,0041	0,0043	0,0028	0,0053	0,0043	0,0043	0,0027	0,0028	0,0028	0,0074	0,0043	0,0075	0,0043	0,0027	0,0043	0,0028	0,0043	0,0027
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0066	0,0063	0,0066	0,0045	0,0066	0,0066	0,0066	0,0044	0,0045	0,0045	0,0128	0,0066	0,0131	0,0066	0,0044	0,0066	0,0045	0,0066	0,0044
CVRT5BT	0,0062	0,0059	0,0062	0,0042	0,0062	0,0062	0,0062	0,0041	0,0042	0,0042	0,0115	0,0062	0,0118	0,0062	0,0041	0,0062	0,0042	0,0062	0,0041
CVVT5BT	0,0062	0,0059	0,0062	0,0041	0,0062	0,0062	0,0062	0,0040	0,0041	0,0041	0,0108	0,0062	0,0110	0,0062	0,0040	0,0062	0,0041	0,0062	0,0040
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,99	8,73	9,89	1,24	10,11	9,75	9,82	1,78	1,25	1,20	45096,16	9,97	45454,20	9,77	1,46	9,89	1,26	9,90	1,78
CPFPT5MT	4,28	3,74	4,24	0,53	4,33	4,18	4,21	0,76	0,53	0,51	19326,92	4,27	19480,37	4,19	0,63	4,24	0,54	4,24	0,76
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0031	0,0029	0,0031	0,0015	0,0043	0,0031	0,0031	0,0015	0,0015	0,0015	0,0074	0,0031	0,0077	0,0031	0,0015	0,0031	0,0015	0,0031	0,0015
CVRT5MT	0,0028	0,0026	0,0028	0,0014	0,0040	0,0028	0,0028	0,0014	0,0014	0,0014	0,0064	0,0028	0,0066	0,0028	0,0014	0,0028	0,0014	0,0028	0,0014
CVVT5MT	0,0028	0,0026	0,0028	0,0014	0,0038	0,0028	0,0028	0,0013	0,0014	0,0014	0,0058	0,0028	0,0060	0,0028	0,0013	0,0028	0,0014	0,0028	0,0013
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0043	0,0040	0,0043	0,0022	0,0043	0,0043	0,0043	0,0021	0,0022	0,0022	0,0102	0,0043	0,0105	0,0043	0,0021	0,0043	0,0022	0,0043	0,0021
CVRT5MT	0,0041	0,0038	0,0041	0,0020	0,0041	0,0041	0,0041	0,0020	0,0020	0,0020	0,0092	0,0041	0,0095	0,0041	0,0020	0,0041	0,0020	0,0041	0,0020
CVVT5MT	0,0040	0,0037	0,0040	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0020	0,0020	0,0086	0,0040	0,0088	0,0040	0,0019	0,0040	0,0020	0,0040	0,0019
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,55	9,31	10,53	1,47	10,94	10,38	10,46	1,98	1,50	1,41	45098,38	10,61	45456,40	10,32	1,65	10,53	1,51	10,54	1,98
CPFPT6BT	4,52	3,99	4,51	0,63	4,69	4,45	4,48	0,85	0,64	0,60	19327,88	4,55	19481,31	4,42	0,71	4,51	0,65	4,52	0,85
CVPT6BT	0,0047	0,0045	0,0047	0,0032	0,0060	0,0047	0,0047	0,0031	0,0032	0,0032	0,0094	0,0047	0,0096	0,0047	0,0031	0,0047	0,0032	0,0047	0,0031
CVFPT6BT	0,0043	0,0041	0,0043	0,0029	0,0054	0,0043	0,0043	0,0028	0,0029	0,0029	0,0080	0,0043	0,0082	0,0043	0,0028	0,0043	0,0029	0,0043	0,0028
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,95	8,73	9,89	1,24	10,11	9,75	9,82	1,74	1,25	1,20	45096,16	9,97	45454,20	9,73	1,43	9,89	1,26	9,90	1,74
CPFPT6MT	4,26	3,74	4,24	0,53	4,33	4,18	4,21	0,75	0,53	0,51	19326,92	4,27	19480,37	4,17	0,61	4,24	0,54	4,24	0,74
CVPT6MT	0,0031	0,0029	0,0031	0,0015	0,0043	0,0031	0,0031	0,0015	0,0015	0,0015	0,0074	0,0031	0,0077	0,0031	0,0015	0,0031	0,0015	0,0031	0,0015
CVFPT6MT	0,0028	0,0026	0,0028	0,0014	0,0039	0,0028	0,0028	0,0014	0,0014	0,0014	0,0063	0,0028	0,0065	0,0028	0,0013	0,0028	0,0014	0,0028	0,0013

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	A041	A042	A043	A045	N001	N002	N003	N004	N005	N006	N007	N008	N009	N010	N011	N012	N013	N014	N015
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,0719	0,0688	0,0716	0,1361	0,1478	0,1405	0,1447	0,1456	0,1417	0,1450	0,1428	0,1479	0,1484	0,1458	0,1470	0,1382	0,1284	0,1473	0,1446
CV2T1R	0,0705	0,0676	0,0706	0,1308	0,1423	0,1356	0,1395	0,1402	0,1366	0,1398	0,1376	0,1423	0,1429	0,1404	0,1415	0,1335	0,1243	0,1419	0,1392
CV3T1R	0,0720	0,0693	0,0725	0,1308	0,1426	0,1367	0,1403	0,1407	0,1372	0,1404	0,1382	0,1425	0,1431	0,1408	0,1418	0,1343	0,1257	0,1424	0,1396
CV4T1R	0,0726	0,0702	0,0735	0,1293	0,1413	0,1360	0,1393	0,1395	0,1362	0,1394	0,1371	0,1411	0,1418	0,1396	0,1404	0,1336	0,1255	0,1412	0,1383
CV5T1R	0,1055	0,1031	0,1064	0,1625	0,1748	0,1694	0,1727	0,1729	0,1696	0,1728	0,1705	0,1745	0,1752	0,1730	0,1739	0,1670	0,1589	0,1746	0,1717
CV6T1R	0,1372	0,1348	0,1381	0,1946	0,2070	0,2017	0,2050	0,2052	0,2019	0,2051	0,2028	0,2068	0,2075	0,2053	0,2061	0,1993	0,1912	0,2069	0,2040
CV7T1R	0,2029	0,2005	0,2038	0,2612	0,2739	0,2685	0,2718	0,2721	0,2688	0,2719	0,2696	0,2737	0,2743	0,2721	0,2730	0,2661	0,2580	0,2738	0,2708
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,0661	0,0634	0,0661	0,1240	0,1379	0,1311	0,1350	0,1358	0,1323	0,1353	0,1333	0,1380	0,1385	0,1361	0,1372	0,1291	0,1200	0,1374	0,1350
CV2T1RE	0,0990	0,0962	0,0990	0,1572	0,1713	0,1645	0,1684	0,1693	0,1657	0,1687	0,1667	0,1714	0,1719	0,1695	0,1706	0,1625	0,1534	0,1709	0,1684
CV3T1RE	0,1307	0,1280	0,1307	0,1894	0,2036	0,1968	0,2007	0,2015	0,1980	0,2010	0,1990	0,2037	0,2042	0,2018	0,2029	0,1948	0,1857	0,2031	0,2007
CV4T1RE	0,1964	0,1937	0,1964	0,2559	0,2704	0,2636	0,2676	0,2684	0,2648	0,2678	0,2658	0,2705	0,2711	0,2686	0,2697	0,2616	0,2525	0,2700	0,2675
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,1262	0,1222	0,1255	0,2033	0,2181	0,2106	0,2152	0,2156	0,2112	0,2153	0,2124	0,2179	0,2187	0,2157	0,2169	0,2075	0,1964	0,2179	0,2141
T1GAC																			
CFT1GAC	7,41	6,57	6,56	18,88	20,74	19,09	20,00	20,29	19,56	20,09	19,77	20,84	20,90	20,39	20,65	18,80	16,84	20,57	20,21
CV1T1GAC	0,1284	0,1252	0,1289	0,1966	0,2166	0,2111	0,2147	0,2145	0,2107	0,2146	0,2117	0,2160	0,2170	0,2144	0,2153	0,2079	0,1986	0,2167	0,2127
CV2T1GAC	0,1383	0,1351	0,1388	0,2066	0,2266	0,2212	0,2247	0,2246	0,2207	0,2247	0,2217	0,2261	0,2270	0,2245	0,2254	0,2179	0,2087	0,2267	0,2228
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1101	0,1065	0,1093	0,1798	0,1956	0,1874	0,1922	0,1931	0,1889	0,1925	0,1901	0,1957	0,1963	0,1934	0,1947	0,1851	0,1742	0,1950	0,1921
CV2T1GE	0,1200	0,1164	0,1191	0,1898	0,2056	0,1975	0,2022	0,2032	0,1990	0,2025	0,2001	0,2058	0,2064	0,2035	0,2048	0,1951	0,1843	0,2051	0,2021
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,0694	0,0681	0,0710	0,1103	0,1190	0,1147	0,1172	0,1176	0,1152	0,1174	0,1159	0,1190	0,1194	0,1177	0,1184	0,1132	0,1072	0,1188	0,1169
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	5,69	5,06	5,06	14,05	15,47	14,48	15,06	15,18	14,66	15,09	14,80	15,49	15,56	15,21	15,37	14,19	12,87	15,41	15,05
CPFPT2BT	2,44	2,17	2,17	6,02	6,63	6,21	6,45	6,50	6,28	6,47	6,34	6,64	6,67	6,52	6,59	6,08	5,51	6,60	6,45
CVPT2BT	0,0761	0,0776	0,0802	0,0762	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
CVFPT2BT	0,0686	0,0701	0,0727	0,0700	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	5,45	4,85	4,85	13,45	14,82	13,86	14,42	14,53	14,04	14,45	14,17	14,83	14,90	14,57	14,72	13,59	12,32	14,75	14,41
CPFPT2MT	2,33	2,08	2,08	5,77	6,35	5,94	6,18	6,23	6,02	6,19	6,07	6,36	6,39	6,24	6,31	5,82	5,28	6,32	6,17
CVPT2MT	0,0745	0,0759	0,0785	0,0746	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798
CVFPT2MT	0,0672	0,0686	0,0711	0,0685	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	6,46	5,84	5,83	14,05	15,47	14,48	15,06	15,18	14,66	15,09	14,80	15,49	15,56	15,21	15,37	14,19	12,87	15,41	15,05
CPFPT3BT	2,77	2,50	2,50	6,02	6,63	6,21	6,45	6,50	6,28	6,47	6,34	6,64	6,67	6,52	6,59	6,08	5,51	6,60	6,45
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0761	0,0776	0,0802	0,0762	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
CVRT3BT	0,0690	0,0705	0,0731	0,0704	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742

CVVT3BT	0,0668	0,0683	0,0708	0,0682	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1074	0,1088	0,1114	0,1075	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133
CVRT3BT	0,1003	0,1017	0,1043	0,1023	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061
CVVT3BT	0,0981	0,0996	0,1021	0,1001	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	6,19	5,59	5,58	13,45	14,82	13,86	14,42	14,53	14,04	14,45	14,17	14,83	14,90	14,57	14,72	13,59	12,32	14,75	14,41
CPFPT3MT	2,65	2,40	2,39	5,77	6,35	5,94	6,18	6,23	6,02	6,19	6,07	6,36	6,39	6,24	6,31	5,82	5,28	6,32	6,17
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0745	0,0759	0,0785	0,0746	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798
CVRT3MT	0,0676	0,0690	0,0715	0,0689	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727
CVVT3MT	0,0654	0,0668	0,0693	0,0667	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1051	0,1065	0,1091	0,1052	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110
CVRT3MT	0,0982	0,0996	0,1022	0,1001	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039
CVVT3MT	0,0960	0,0975	0,0999	0,0980	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,0770	0,0728	0,0753	0,1538	0,1706	0,1616	0,1668	0,1679	0,1632	0,1671	0,1645	0,1708	0,1714	0,1682	0,1697	0,1589	0,1468	0,1700	0,1667
CV2T4	0,1077	0,1034	0,1059	0,1850	0,2018	0,1928	0,1980	0,1991	0,1944	0,1984	0,1957	0,2020	0,2026	0,1994	0,2009	0,1901	0,1780	0,2012	0,1979
CV3T4	0,1372	0,1330	0,1355	0,2150	0,2319	0,2229	0,2281	0,2292	0,2245	0,2285	0,2258	0,2321	0,2328	0,2296	0,2310	0,2202	0,2082	0,2313	0,2281
CV4T4	0,1985	0,1942	0,1968	0,2773	0,2944	0,2853	0,2906	0,2916	0,2869	0,2909	0,2882	0,2945	0,2952	0,2920	0,2934	0,2827	0,2706	0,2938	0,2905
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	2,18	1,54	1,61	9,07	10,37	9,77	10,28	10,28	10,08	10,38	10,13	10,60	10,61	10,35	10,58	9,75	8,76	10,57	10,35
CPFPT5BT	0,93	0,66	0,69	3,89	4,44	4,19	4,41	4,41	4,32	4,45	4,34	4,54	4,55	4,43	4,54	4,18	3,76	4,53	4,43
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0031	0,0032	0,0033	0,0045	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
CVRT5BT	0,0028	0,0029	0,0030	0,0042	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CVVT5BT	0,0027	0,0028	0,0029	0,0041	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0044	0,0044	0,0045	0,0064	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
CVRT5BT	0,0041	0,0041	0,0042	0,0061	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
CVVT5BT	0,0040	0,0041	0,0042	0,0060	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	1,90	1,29	1,36	8,48	9,71	9,15	9,64	9,64	9,46	9,74	9,50	9,94	9,95	9,70	9,93	9,15	8,22	9,92	9,71
CPFPT5MT	0,82	0,55	0,58	3,63	4,16	3,92	4,13	4,13	4,05	4,17	4,07	4,26	4,26	4,16	4,26	3,92	3,52	4,25	4,16
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0015	0,0015	0,0016	0,0029	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
CVRT5MT	0,0014	0,0014	0,0014	0,0027	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
CVVT5MT	0,0013	0,0013	0,0014	0,0026	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0021	0,0021	0,0022	0,0041	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CVRT5MT	0,0020	0,0020	0,0021	0,0039	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
CVVT5MT	0,0019	0,0020	0,0020	0,0039	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	2,10	1,47	1,54	9,07	10,37	9,77	10,28	10,28	10,08	10,38	10,13	10,60	10,61	10,35	10,58	9,75	8,76	10,57	10,35
CPFPT6BT	0,90	0,63	0,66	3,89	4,44	4,19	4,41	4,41	4,32	4,45	4,34	4,54	4,55	4,43	4,54	4,18	3,76	4,53	4,43
CVPT6BT	0,0031	0,0032	0,0033	0,0045	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
CVFPT6BT	0,0028	0,0028	0,0029	0,0041	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	1,86	1,25	1,32	8,48	9,71	9,15	9,64	9,64	9,46	9,74	9,50	9,94	9,95	9,70	9,93	9,15	8,22	9,92	9,71
CPFPT6MT	0,80	0,54	0,57	3,63	4,16	3,92	4,13	4,13	4,05	4,17	4,07	4,26	4,26	4,16	4,26	3,92	3,52	4,25	4,16
CVPT6MT	0,0015	0,0015	0,0016	0,0029	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
CVFPT6MT	0,0013	0,0014	0,0014	0,0027	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	N016	N017	N018	N019	N020	N021	N022	N023	N024	N025	N026	N027	N028	N029	N030	N031	N032	N033	N034
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,1436	0,0672	0,1482	0,1454	0,1442	0,1450	0,1532	0,1444	0,1436	0,0802	0,1459	0,1481	0,1474	0,1506	0,1441	0,1462	0,1485	0,1459	0,1398
CV2T1R	0,1383	0,0663	0,1425	0,1401	0,1389	0,1398	0,1474	0,1392	0,1384	0,0782	0,1405	0,1426	0,1419	0,1450	0,1389	0,1407	0,1429	0,1406	0,1350
CV3T1R	0,1388	0,0683	0,1427	0,1406	0,1394	0,1403	0,1477	0,1398	0,1390	0,0796	0,1410	0,1429	0,1423	0,1453	0,1395	0,1411	0,1430	0,1411	0,1359
CV4T1R	0,1376	0,0694	0,1413	0,1395	0,1383	0,1392	0,1463	0,1387	0,1380	0,0800	0,1399	0,1416	0,1409	0,1440	0,1384	0,1398	0,1416	0,1399	0,1351
CV5T1R	0,1710	0,1022	0,1747	0,1729	0,1717	0,1726	0,1797	0,1722	0,1714	0,1128	0,1733	0,1751	0,1743	0,1774	0,1718	0,1732	0,1750	0,1733	0,1685
CV6T1R	0,2033	0,1339	0,2070	0,2052	0,2040	0,2049	0,2120	0,2044	0,2037	0,1444	0,2056	0,2073	0,2066	0,2097	0,2041	0,2055	0,2073	0,2056	0,2008
CV7T1R	0,2701	0,1994	0,2738	0,2720	0,2709	0,2717	0,2788	0,2713	0,2705	0,2100	0,2725	0,2742	0,2735	0,2765	0,2709	0,2724	0,2741	0,2725	0,2676
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,1340	0,0638	0,1382	0,1356	0,1346	0,1353	0,1429	0,1348	0,1340	0,0756	0,1361	0,1381	0,1376	0,1405	0,1345	0,1364	0,1386	0,1361	0,1305
CV2T1RE	0,1675	0,0966	0,1717	0,1691	0,1680	0,1687	0,1763	0,1682	0,1675	0,1083	0,1695	0,1716	0,1710	0,1739	0,1679	0,1698	0,1720	0,1696	0,1639
CV3T1RE	0,1997	0,1283	0,2039	0,2013	0,2003	0,2010	0,2086	0,2005	0,1997	0,1400	0,2018	0,2038	0,2033	0,2062	0,2002	0,2021	0,2043	0,2018	0,1962
CV4T1RE	0,2666	0,1938	0,2708	0,2682	0,2671	0,2679	0,2754	0,2673	0,2666	0,2055	0,2686	0,2707	0,2701	0,2731	0,2671	0,2689	0,2711	0,2687	0,2631
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,2131	0,1203	0,2181	0,2155	0,2140	0,2151	0,2247	0,2145	0,2135	0,1360	0,2161	0,2185	0,2176	0,2217	0,2140	0,2161	0,2185	0,2161	0,2095
T1GAC																			
CFT1GAC	19,98	6,10	20,91	20,21	20,03	20,15	21,69	20,02	19,88	9,15	20,31	20,77	20,70	21,23	19,99	20,46	20,97	20,33	19,06
CV1T1GAC	0,2121	0,1277	0,2162	0,2146	0,2131	0,2143	0,2227	0,2138	0,2129	0,1407	0,2151	0,2170	0,2160	0,2199	0,2132	0,2147	0,2165	0,2151	0,2098
CV2T1GAC	0,2221	0,1375	0,2262	0,2247	0,2231	0,2243	0,2327	0,2238	0,2229	0,1505	0,2252	0,2271	0,2260	0,2299	0,2233	0,2247	0,2265	0,2251	0,2198
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1910	0,1065	0,1960	0,1929	0,1916	0,1925	0,2015	0,1919	0,1910	0,1212	0,1934	0,1959	0,1952	0,1987	0,1915	0,1938	0,1964	0,1935	0,1868

CV2T1GE	0,2010	0,1163	0,2061	0,2029	0,2017	0,2026	0,2116	0,2019	0,2010	0,1310	0,2035	0,2059	0,2053	0,2088	0,2016	0,2039	0,2064	0,2036	0,1968
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,1163	0,0675	0,1191	0,1175	0,1168	0,1173	0,1224	0,1170	0,1165	0,0742	0,1178	0,1192	0,1187	0,1208	0,1168	0,1179	0,1193	0,1179	0,1142
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,91	4,77	15,53	15,15	14,99	15,10	16,20	15,02	14,91	7,01	15,21	15,51	15,43	15,86	14,98	15,26	15,57	15,22	14,40
CPFPT2BT	6,39	2,05	6,65	6,49	6,42	6,47	6,94	6,44	6,39	3,00	6,52	6,65	6,61	6,80	6,42	6,54	6,67	6,52	6,17
CVPT2BT	0,0814	0,0799	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0764	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
CVFPT2BT	0,0738	0,0724	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0689	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	14,28	4,57	14,87	14,50	14,35	14,46	15,51	14,38	14,28	6,71	14,57	14,85	14,77	15,18	14,34	14,61	14,91	14,57	13,79
CPFPT2MT	6,12	1,96	6,37	6,21	6,15	6,20	6,65	6,16	6,12	2,88	6,24	6,37	6,33	6,51	6,15	6,26	6,39	6,25	5,91
CVPT2MT	0,0798	0,0782	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0749	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798
CVFPT2MT	0,0723	0,0709	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0674	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,91	5,51	15,53	15,15	14,99	15,10	16,20	15,02	14,91	7,76	15,21	15,51	15,43	15,86	14,98	15,26	15,57	15,22	14,40
CPFPT3BT	6,39	2,36	6,65	6,49	6,42	6,47	6,94	6,44	6,39	3,32	6,52	6,65	6,61	6,80	6,42	6,54	6,67	6,52	6,17
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0814	0,0799	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0764	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
CVRT3BT	0,0742	0,0728	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0692	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742
CVVT3BT	0,0719	0,0705	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0671	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1133	0,1111	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1076	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133
CVRT3BT	0,1061	0,1040	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1005	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061
CVVT3BT	0,1038	0,1017	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,0983	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,28	5,28	14,87	14,50	14,35	14,46	15,51	14,38	14,28	7,43	14,57	14,85	14,77	15,18	14,34	14,61	14,91	14,57	13,79
CPFPT3MT	6,12	2,26	6,37	6,21	6,15	6,20	6,65	6,16	6,12	3,18	6,24	6,37	6,33	6,51	6,15	6,26	6,39	6,25	5,91
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0798	0,0782	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0749	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798
CVRT3MT	0,0727	0,0713	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0678	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727
CVVT3MT	0,0705	0,0691	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0657	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1110	0,1088	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1055	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110
CVRT3MT	0,1039	0,1019	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,0984	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039
CVVT3MT	0,1017	0,0997	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,0963	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,1655	0,0725	0,1711	0,1676	0,1662	0,1672	0,1772	0,1665	0,1655	0,0895	0,1682	0,1710	0,1702	0,1741	0,1661	0,1686	0,1715	0,1683	0,1608
CV2T4	0,1967	0,1031	0,2023	0,1988	0,1974	0,1984	0,2084	0,1977	0,1967	0,1201	0,1994	0,2022	0,2014	0,2053	0,1973	0,1999	0,2027	0,1995	0,1920
CV3T4	0,2268	0,1326	0,2324	0,2289	0,2275	0,2285	0,2386	0,2278	0,2268	0,1496	0,2296	0,2323	0,2315	0,2354	0,2275	0,2300	0,2328	0,2296	0,2221
CV4T4	0,2893	0,1938	0,2948	0,2914	0,2899	0,2910	0,3010	0,2902	0,2893	0,2108	0,2920	0,2947	0,2940	0,2978	0,2899	0,2924	0,2953	0,2921	0,2846
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,27	1,24	10,53	10,42	10,27	10,32	10,76	10,30	10,11	3,37	10,43	10,64	10,58	10,63	9,99	10,40	10,64	10,46	9,87
CPFPT5BT	4,40	0,53	4,51	4,46	4,40	4,42	4,61	4,41	4,33	1,44	4,47	4,56	4,53	4,56	4,28	4,46	4,56	4,48	4,23
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0047	0,0032	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
CVRT5BT	0,0043	0,0029	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CVVT5BT	0,0042	0,0028	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0027	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0066	0,0044	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0042	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
CVRT5BT	0,0062	0,0041	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0040	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
CVVT5BT	0,0061	0,0040	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0039	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,63	1,00	9,87	9,77	9,63	9,68	10,07	9,66	9,48	3,04	9,78	9,98	9,92	9,96	9,36	9,75	9,98	9,81	9,26
CPFPT5MT	4,13	0,43	4,23	4,19	4,13	4,15	4,31	4,14	4,06	1,30	4,19	4,28	4,25	4,27	4,01	4,18	4,28	4,20	3,97
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
CVRT5MT	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
CVVT5MT	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0043	0,0021	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0021	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CVRT5MT	0,0040	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
CVVT5MT	0,0040	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,27	1,19	10,53	10,42	10,27	10,32	10,76	10,30	10,11	3,32	10,43	10,64	10,58	10,63	9,99	10,40	10,64	10,46	9,87
CPFPT6BT	4,40	0,51	4,51	4,46	4,40	4,42	4,61	4,41	4,33	1,42	4,47	4,56	4,53	4,56	4,28	4,46	4,56	4,48	4,23
CVPT6BT	0,0047	0,0032	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
CVFPT6BT	0,0043	0,0029	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,63	0,99	9,87	9,77	9,63	9,68	10,07	9,66	9,48	3,02	9,78	9,98	9,92	9,96	9,36	9,75	9,98	9,81	9,26
CPFPT6MT	4,13	0,42	4,23	4,19	4,13	4,15	4,31	4,14	4,06	1,30	4,19	4,28	4,25	4,27	4,01	4,18	4,28	4,20	3,97
CVPT6MT	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
CVFPT6MT	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	N035	N037	N038	N039	N040	N041	N042	N043	N044	N045	N047	N048	N049	N050	N051	N052	N053	N054	N055
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,1375	0,1509	0,1419	0,1358	0,1481	0,1455	0,1463	0,1467	0,1464	0,1491	0,1420	0,1446	0,1480	0,1476	0,1492	0,1496	0,1273	0,1458	0,1447

CV2T1R	0,1328	0,1452	0,1368	0,1312	0,1426	0,1403	0,1409	0,1412	0,1410	0,1436	0,1369	0,1393	0,1426	0,1422	0,1437	0,1441	0,1235	0,1405	0,1394
CV3T1R	0,1339	0,1454	0,1374	0,1323	0,1429	0,1409	0,1413	0,1416	0,1413	0,1441	0,1376	0,1397	0,1431	0,1426	0,1440	0,1444	0,1253	0,1408	0,1399
CV4T1R	0,1332	0,1439	0,1364	0,1317	0,1417	0,1398	0,1400	0,1403	0,1400	0,1429	0,1367	0,1386	0,1419	0,1414	0,1427	0,1431	0,1253	0,1396	0,1387
CV5T1R	0,1667	0,1773	0,1698	0,1652	0,1751	0,1732	0,1734	0,1737	0,1734	0,1763	0,1701	0,1720	0,1754	0,1748	0,1761	0,1766	0,1588	0,1730	0,1721
CV6T1R	0,1989	0,2096	0,2021	0,1974	0,2074	0,2055	0,2057	0,2060	0,2057	0,2086	0,2024	0,2043	0,2076	0,2071	0,2084	0,2088	0,1910	0,2053	0,2044
CV7T1R	0,2658	0,2764	0,2690	0,2643	0,2742	0,2724	0,2726	0,2729	0,2726	0,2755	0,2692	0,2711	0,2745	0,2739	0,2753	0,2757	0,2579	0,2722	0,2713
T1RE																				
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,1284	0,1408	0,1325	0,1268	0,1381	0,1358	0,1366	0,1369	0,1367	0,1391	0,1325	0,1350	0,1380	0,1377	0,1392	0,1396	0,1189	0,1361	0,1350
CV2T1RE	0,1618	0,1742	0,1659	0,1602	0,1716	0,1692	0,1700	0,1703	0,1701	0,1725	0,1659	0,1684	0,1715	0,1712	0,1726	0,1730	0,1523	0,1695	0,1684
CV3T1RE	0,1941	0,2065	0,1982	0,1925	0,2038	0,2015	0,2023	0,2026	0,2024	0,2048	0,1982	0,2007	0,2037	0,2034	0,2049	0,2053	0,1846	0,2018	0,2007
CV4T1RE	0,2610	0,2733	0,2650	0,2594	0,2707	0,2683	0,2691	0,2694	0,2692	0,2716	0,2651	0,2675	0,2706	0,2703	0,2718	0,2721	0,2515	0,2686	0,2676
T1GBC																				
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,2070	0,2216	0,2114	0,2049	0,2185	0,2160	0,2163	0,2167	0,2164	0,2201	0,2117	0,2144	0,2188	0,2181	0,2199	0,2205	0,1961	0,2158	0,2146
T1GAC																				
CFT1GAC	18,60	21,36	19,58	18,27	20,77	20,20	20,48	20,54	20,52	20,87	19,54	20,15	20,66	20,66	20,98	21,03	16,41	20,38	20,13
CV1T1GAC	0,2077	0,2195	0,2109	0,2059	0,2170	0,2152	0,2150	0,2153	0,2149	0,2189	0,2114	0,2133	0,2177	0,2168	0,2183	0,2189	0,1992	0,2145	0,2136
CV2T1GAC	0,2177	0,2295	0,2210	0,2160	0,2271	0,2252	0,2250	0,2254	0,2249	0,2289	0,2215	0,2233	0,2277	0,2268	0,2284	0,2290	0,2093	0,2246	0,2236
T1GE																				
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1843	0,1990	0,1891	0,1824	0,1959	0,1931	0,1940	0,1944	0,1941	0,1970	0,1892	0,1921	0,1958	0,1954	0,1972	0,1976	0,1729	0,1934	0,1922
CV2T1GE	0,1943	0,2091	0,1991	0,1924	0,2059	0,2031	0,2040	0,2044	0,2042	0,2071	0,1992	0,2021	0,2058	0,2055	0,2072	0,2077	0,1830	0,2035	0,2022
T1AP																				
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,1128	0,1209	0,1154	0,1117	0,1192	0,1177	0,1181	0,1183	0,1181	0,1199	0,1155	0,1170	0,1192	0,1189	0,1199	0,1202	0,1067	0,1178	0,1171
T2																				
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,09	15,89	14,68	13,86	15,51	15,17	15,28	15,32	15,29	15,65	14,69	15,05	15,50	15,45	15,67	15,72	12,71	15,21	15,06
CPFPT2BT	6,04	6,81	6,29	5,94	6,65	6,50	6,55	6,57	6,55	6,71	6,30	6,45	6,64	6,62	6,72	6,74	5,45	6,52	6,45
CVPT2BT	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
CVFPT2BT	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	13,49	15,22	14,06	13,27	14,85	14,52	14,63	14,67	14,64	14,98	14,06	14,41	14,84	14,79	15,00	15,05	12,17	14,57	14,42
CPFPT2MT	5,78	6,52	6,02	5,69	6,37	6,22	6,27	6,29	6,28	6,42	6,03	6,17	6,36	6,34	6,43	6,45	5,22	6,24	6,18
CVPT2MT	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798
CVFPT2MT	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,09	15,89	14,68	13,86	15,51	15,17	15,28	15,32	15,29	15,65	14,69	15,05	15,50	15,45	15,67	15,72	12,71	15,21	15,06
CPFPT3BT	6,04	6,81	6,29	5,94	6,65	6,50	6,55	6,57	6,55	6,71	6,30	6,45	6,64	6,62	6,72	6,74	5,45	6,52	6,45
T3UFe50y300																				
Cargos Variables																				
CVPT3BT	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
CVRT3BT	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742
CVVT3BT	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719
T3UF>300																				
CVPT3BT	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133
CVRT3BT	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061
CVVT3BT	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038
T3S > 50																				
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	13,49	15,22	14,06	13,27	14,85	14,52	14,63	14,67	14,64	14,98	14,06	14,41	14,84	14,79	15,00	15,05	12,17	14,57	14,42
CPFPT3MT	5,78	6,52	6,02	5,69	6,37	6,22	6,27	6,29	6,28	6,42	6,03	6,17	6,36	6,34	6,43	6,45	5,22	6,24	6,18
T3UFe50y300																				
Cargos Variables																				
CVPT3MT	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798
CVRT3MT	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727
CVVT3MT	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705
T3UF>300																				
CVPT3MT	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110
CVRT3MT	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039
CVVT3MT	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017
T4																				
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,1580	0,1744	0,1634	0,1559	0,1710	0,1678	0,1688	0,1693	0,1690	0,1722	0,1635	0,1667	0,1708	0,1704	0,1724	0,1729	0,1454	0,1682	0,1668
CV2T4	0,1892	0,2056	0,1946	0,1871	0,2022	0,1990	0,2001	0,2005	0,2002	0,2034	0,1947	0,1979	0,2020	0,2016	0,2036	0,2041	0,1766	0,1994	0,1980
CV3T4	0,2193	0,2358	0,2247	0,2172	0,2323	0,2292	0,2302	0,2306	0,2303	0,2335	0,2248	0,2281	0,2322	0,2317	0,2337	0,2342	0,2067	0,2296	0,2281
CV4T4	0,2818	0,2982	0,2871	0,2797	0,2947	0,2916	0,2926	0,2930	0,2927	0,2959	0,2872	0,2905	0,2946	0,2942	0,2961	0,2966	0,2692	0,2920	0,2906
T5S > 50																				
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	9,67	10,69	9,97	9,36	10,62	10,35	10,46	10,42	10,47	10,62	10,06	10,35	10,63	10,50	10,66	10,56	8,64	10,44	10,22
CPFPT5BT	4,14	4,58	4,27	4,01	4,55	4,43	4,48	4,47	4,49	4,55	4,31	4,44	4,55	4,50	4,57	4,52	3,70	4,47	4,38
T5UFe50y300																				
Cargos Variables																				
CVPT5BT	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
CVRT5BT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CVVT5BT	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
T5UF>300																				
CVPT5BT	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
CVRT5BT	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
CVVT5BT	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061
T5																				
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,07	10,02	9,34	8,77	9,96	9,70	9,81	9,77	9,82	9,95	9,44	9,71	9,97	9,85	9,99	9,89	8,10	9,79	9,58
CPFPT5MT	3,89	4,29	4,00	3,76	4,27	4,16	4,20	4,19	4,21	4,26	4,04	4,16	4,27	4,22	4,28	4,24	3,47	4,20	4,11
T5UFe50y300																				
Cargos Variables																				
CVPT5MT	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
CVRT5MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
CVVT5MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
T5UF>300																				

CVPT5MT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CVRT5MT	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
CVVT5MT	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	9,67	10,69	9,97	9,36	10,62	10,35	10,46	10,42	10,47	10,62	10,06	10,35	10,63	10,50	10,66	10,56	8,64	10,44	10,22
CPFPT6BT	4,14	4,58	4,27	4,01	4,55	4,43	4,48	4,47	4,49	4,55	4,31	4,44	4,55	4,50	4,57	4,52	3,70	4,47	4,38
CVPT6BT	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
CVFPT6BT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,07	10,02	9,34	8,77	9,96	9,70	9,81	9,77	9,82	9,95	9,44	9,71	9,97	9,85	9,99	9,89	8,10	9,79	9,58
CPFPT6MT	3,89	4,29	4,00	3,76	4,27	4,16	4,20	4,19	4,21	4,26	4,04	4,16	4,27	4,22	4,28	4,24	3,47	4,20	4,11
CVPT6MT	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
CVFPT6MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	N056	N058	N059	N060	N061	N062	N063	N064	N065	N066	N067	N068	N069	N070	N071	N072	N073	N074	N075
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,1481	0,1540	0,1388	0,1393	0,1453	0,0653	0,1452	0,1479	0,1155	0,0680	0,1467	0,0615	0,1446	0,1489	0,1465	0,1514	0,1447	0,1469	0,1436
CV2T1R	0,1427	0,1480	0,1340	0,1341	0,1399	0,0639	0,1399	0,1424	0,1125	0,0668	0,1413	0,0605	0,1393	0,1433	0,1410	0,1459	0,1395	0,1413	0,1384
CV3T1R	0,1431	0,1480	0,1350	0,1344	0,1403	0,0652	0,1404	0,1428	0,1148	0,0685	0,1416	0,0622	0,1397	0,1435	0,1413	0,1465	0,1400	0,1415	0,1389
CV4T1R	0,1419	0,1463	0,1343	0,1332	0,1391	0,0658	0,1392	0,1416	0,1154	0,0694	0,1403	0,0632	0,1385	0,1421	0,1399	0,1453	0,1388	0,1401	0,1378
CV5T1R	0,1753	0,1797	0,1678	0,1666	0,1726	0,0986	0,1726	0,1750	0,1489	0,1022	0,1738	0,0959	0,1719	0,1755	0,1733	0,1787	0,1722	0,1735	0,1712
CV6T1R	0,2076	0,2120	0,2000	0,1989	0,2048	0,1303	0,2049	0,2073	0,1811	0,1339	0,2060	0,1276	0,2042	0,2078	0,2056	0,2110	0,2045	0,2058	0,2035
CV7T1R	0,2745	0,2788	0,2669	0,2658	0,2717	0,1958	0,2718	0,2742	0,2480	0,1994	0,2729	0,1931	0,2711	0,2747	0,2725	0,2778	0,2714	0,2727	0,2703
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,1382	0,1436	0,1296	0,1301	0,1356	0,0617	0,1355	0,1379	0,1081	0,0644	0,1369	0,0583	0,1349	0,1389	0,1367	0,1412	0,1351	0,1371	0,1340
CV2T1RE	0,1716	0,1771	0,1630	0,1635	0,1690	0,0945	0,1689	0,1714	0,1415	0,0971	0,1703	0,0911	0,1683	0,1723	0,1701	0,1746	0,1685	0,1705	0,1674
CV3T1RE	0,2039	0,2093	0,1953	0,1958	0,2013	0,1261	0,2012	0,2036	0,1738	0,1288	0,2026	0,1228	0,2006	0,2046	0,2024	0,2069	0,2008	0,2028	0,1997
CV4T1RE	0,2707	0,2762	0,2621	0,2626	0,2681	0,1917	0,2680	0,2705	0,2406	0,1943	0,2695	0,1883	0,2675	0,2715	0,2693	0,2737	0,2676	0,2696	0,2665
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,2188	0,2249	0,2085	0,2073	0,2151	0,1180	0,2152	0,2184	0,1826	0,1217	0,2168	0,1135	0,2143	0,2192	0,2162	0,2233	0,2147	0,2166	0,2133
T1GAC																			
CFT1GAC	20,73	22,03	18,84	19,33	20,27	6,89	20,21	20,70	14,10	6,83	20,56	5,83	20,14	20,99	20,57	21,20	20,13	20,68	19,91
CV1T1GAC	0,2175	0,2220	0,2090	0,2063	0,2139	0,1236	0,2142	0,2171	0,1878	0,1282	0,2153	0,1203	0,2132	0,2174	0,2146	0,2220	0,2137	0,2148	0,2125
CV2T1GAC	0,2276	0,2321	0,2190	0,2163	0,2240	0,1334	0,2242	0,2271	0,1979	0,1381	0,2254	0,1301	0,2233	0,2274	0,2247	0,2320	0,2238	0,2248	0,2225
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1960	0,2025	0,1857	0,1863	0,1928	0,1051	0,1927	0,1957	0,1599	0,1078	0,1944	0,1006	0,1920	0,1968	0,1942	0,1995	0,1922	0,1946	0,1909
CV2T1GE	0,2060	0,2125	0,1957	0,1963	0,2029	0,1149	0,2028	0,2057	0,1700	0,1176	0,2045	0,1104	0,2021	0,2069	0,2042	0,2096	0,2023	0,2047	0,2010
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,1193	0,1227	0,1136	0,1135	0,1174	0,0639	0,1174	0,1191	0,0995	0,0668	0,1183	0,0622	0,1170	0,1196	0,1181	0,1215	0,1171	0,1183	0,1164
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	15,52	16,31	14,26	14,34	15,14	5,28	15,12	15,48	11,13	5,33	15,33	4,53	15,04	15,62	15,30	15,95	15,06	15,35	14,91
CPFPT2BT	6,65	6,99	6,11	6,15	6,49	2,26	6,48	6,63	4,77	2,28	6,57	1,94	6,45	6,70	6,56	6,84	6,46	6,58	6,39
CVPT2BT	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0746	0,0814	0,0814	0,0814	0,0767	0,0814	0,0762	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
CVFPT2BT	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0671	0,0738	0,0738	0,0738	0,0693	0,0738	0,0687	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	14,86	15,62	13,66	13,73	14,49	5,05	14,48	14,82	10,65	5,10	14,68	4,34	14,40	14,96	14,65	15,27	14,42	14,70	14,27
CPFPT2MT	6,37	6,69	5,85	5,88	6,21	2,16	6,21	6,35	4,57	2,19	6,29	1,86	6,17	6,41	6,28	6,55	6,18	6,30	6,12
CVPT2MT	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0730	0,0798	0,0798	0,0798	0,0752	0,0798	0,0747	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798
CVFPT2MT	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0657	0,0723	0,0723	0,0723	0,0679	0,0723	0,0672	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	15,52	16,31	14,26	14,34	15,14	6,01	15,12	15,48	11,13	6,07	15,33	5,28	15,04	15,62	15,30	15,95	15,06	15,35	14,91
CPFPT3BT	6,65	6,99	6,11	6,15	6,49	2,58	6,48	6,63	4,77	2,60	6,57	2,26	6,45	6,70	6,56	6,84	6,46	6,58	6,39
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0745	0,0814	0,0814	0,0814	0,0767	0,0814	0,0762	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
CVRT3BT	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0675	0,0742	0,0742	0,0742	0,0697	0,0742	0,0690	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742
CVVT3BT	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0653	0,0719	0,0719	0,0719	0,0675	0,0719	0,0668	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1058	0,1133	0,1133	0,1133	0,1080	0,1133	0,1074	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133
CVRT3BT	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,0987	0,1061	0,1061	0,1061	0,1009	0,1061	0,1003	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061
CVVT3BT	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,0965	0,1038	0,1038	0,1038	0,0987	0,1038	0,0981	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,86	15,62	13,66	13,73	14,49	5,76	14,48	14,82	10,65	5,82	14,68	5,05	14,40	14,96	14,65	15,27	14,42	14,70	14,27
CPFPT3MT	6,37	6,69	5,85	5,88	6,21	2,47	6,21	6,35	4,57	2,49	6,29	2,16	6,17	6,41	6,28	6,55	6,18	6,30	6,12
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0730	0,0798	0,0798	0,0798	0,0752	0,0798	0,0747	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798
CVRT3MT	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0661	0,0727	0,0727	0,0727	0,0682	0,0727	0,0676	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727
CVVT3MT	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0640	0,0705	0,0705	0,0705	0,0661	0,0705	0,0655	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1036	0,1110	0,1110	0,1110	0,1058	0,1110	0,1053	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110
CVRT3MT	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,0967	0,1039	0,1039	0,1039	0,0988	0,1039	0,0982	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039
CVVT3MT	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,0946	0,1017	0,1017	0,1017	0,0967	0,1017	0,0961	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,1710	0,1782	0,1596	0,1603	0,1676	0,0718	0,1674	0,1707	0,1310	0,0744	0,1693	0,0666	0,1667	0,1720	0,1690	0,1750	0,1669	0,1695	0,1654
CV2T4	0,2022	0,2095	0,1908	0,1915	0,1988	0,1024	0,1986	0,2019	0,1622	0,1050	0,2005	0,0972	0,1979	0,2032	0,2003	0,2062	0,1981	0,2007	0,1966
CV3T4	0,2324	0,2396	0,2209	0,2216	0,2289	0,1320	0,2287	0,2320	0,1923	0,1346	0,2307	0,1268	0,2280	0,2333	0,2304	0,2363	0,2282	0,2309	0,2268
CV4T4	0,2948	0,3020	0,2833	0,2840	0,2913	0,1932	0,2912	0,2944	0,2547	0,1958	0,2931	0,1880	0,2904	0,2957	0,2928	0,2987	0,2906	0,2933	0,2892
T5S > 50																			

CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,55	10,61	9,74	9,64	10,22	1,74	10,35	10,58	7,48	1,81	10,47	1,15	10,29	10,66	10,49	10,40	10,37	10,51	9,89
CPFPT5BT	4,52	4,55	4,17	4,13	4,38	0,75	4,44	4,53	3,21	0,78	4,49	0,49	4,41	4,57	4,50	4,46	4,44	4,50	4,24
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0029	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030	0,0047	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
CVRT5BT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0028	0,0043	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CVVT5BT	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0026	0,0042	0,0042	0,0042	0,0027	0,0042	0,0026	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0042	0,0066	0,0066	0,0066	0,0043	0,0066	0,0042	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
CVRT5BT	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0039	0,0062	0,0062	0,0062	0,0040	0,0062	0,0040	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
CVVT5BT	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0038	0,0061	0,0061	0,0061	0,0039	0,0061	0,0039	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,89	9,91	9,13	9,04	9,58	1,49	9,71	9,92	7,01	1,55	9,82	0,92	9,65	10,00	9,84	9,73	9,73	9,86	9,26
CPFPT5MT	4,24	4,25	3,91	3,87	4,10	0,64	4,16	4,25	3,00	0,67	4,21	0,40	4,14	4,28	4,22	4,17	4,17	4,22	3,97
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0014	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
CVRT5MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
CVVT5MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0020	0,0043	0,0043	0,0043	0,0021	0,0043	0,0021	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CVRT5MT	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0040	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
CVVT5MT	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0040	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,55	10,61	9,74	9,64	10,22	1,70	10,35	10,58	7,48	1,77	10,47	1,10	10,29	10,66	10,49	10,40	10,37	10,51	9,89
CPFPT6BT	4,52	4,55	4,17	4,13	4,38	0,73	4,44	4,53	3,21	0,76	4,49	0,47	4,41	4,57	4,50	4,46	4,44	4,50	4,24
CVPT6BT	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030	0,0047	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
CVFPT6BT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027	0,0043	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,89	9,91	9,13	9,04	9,58	1,47	9,71	9,92	7,01	1,54	9,82	0,91	9,65	10,00	9,84	9,73	9,73	9,86	9,26
CPFPT6MT	4,24	4,25	3,91	3,87	4,10	0,63	4,16	4,25	3,00	0,66	4,21	0,39	4,14	4,28	4,22	4,17	4,17	4,22	3,97
CVPT6MT	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0014	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
CVFPT6MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	N076	N077	N078	N079	N080	N081	N082	N083	N084	N085	N086	N087	N088	N089	N090	N091	N093	N094	N095
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,1424	0,0768	0,0683	0,1381	0,1451	0,1456	0,1483	0,1460	0,1404	0,0774	0,1426	0,1353	0,1445	0,0783	0,1515	0,0712	0,0661	0,0717	0,1533
CV2T1R	0,1373	0,0754	0,0670	0,1332	0,1399	0,1402	0,1428	0,1373	0,1354	0,0760	0,1376	0,1306	0,1392	0,0769	0,1457	0,0699	0,0650	0,0703	0,1475
CV3T1R	0,1378	0,0773	0,0686	0,1338	0,1405	0,1406	0,1432	0,1305	0,1361	0,0780	0,1384	0,1312	0,1396	0,0786	0,1458	0,0715	0,0669	0,0720	0,1477
CV4T1R	0,1367	0,0782	0,0694	0,1328	0,1394	0,1393	0,1420	0,1238	0,1352	0,0790	0,1375	0,1304	0,1384	0,0795	0,1442	0,0723	0,0678	0,0728	0,1462
CV5T1R	0,1701	0,1110	0,1021	0,1663	0,1728	0,1727	0,1754	0,1572	0,1686	0,1117	0,1709	0,1638	0,1718	0,1122	0,1776	0,1051	0,1006	0,1056	0,1797
CV6T1R	0,2024	0,1427	0,1338	0,1986	0,2051	0,2050	0,2077	0,1895	0,2009	0,1434	0,2032	0,1961	0,2041	0,1439	0,2099	0,1367	0,1323	0,1372	0,2119
CV7T1R	0,2692	0,2082	0,1993	0,2654	0,2719	0,2719	0,2745	0,2563	0,2678	0,2090	0,2700	0,2629	0,2710	0,2095	0,2768	0,2023	0,1978	0,2026	0,2788
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,1330	0,0727	0,0646	0,1290	0,1354	0,1358	0,1383	0,1373	0,1311	0,0732	0,1331	0,1265	0,1349	0,0742	0,1413	0,0674	0,0626	0,0677	0,1429
CV2T1RE	0,1664	0,1054	0,0974	0,1624	0,1689	0,1693	0,1717	0,1707	0,1645	0,1059	0,1665	0,1599	0,1683	0,1070	0,1747	0,1002	0,0953	0,1005	0,1763
CV3T1RE	0,1987	0,1371	0,1291	0,1947	0,2011	0,2015	0,2040	0,2030	0,1968	0,1376	0,1988	0,1922	0,2006	0,1387	0,2070	0,1318	0,1270	0,1321	0,2086
CV4T1RE	0,2655	0,2026	0,1946	0,2615	0,2680	0,2684	0,2708	0,2698	0,2636	0,2031	0,2656	0,2590	0,2674	0,2042	0,2739	0,1974	0,1926	0,1975	0,2755
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,2118	0,1327	0,1218	0,2069	0,2154	0,2154	0,2189	0,2178	0,2098	0,1331	0,2127	0,2028	0,2142	0,1330	0,2221	0,1252	0,1197	0,1261	0,2247
T1GAC																			
CFT1GAC	19,74	7,88	7,01	18,65	20,15	20,34	20,76	20,50	19,27	7,81	19,59	18,27	20,14	7,87	21,52	7,27	6,51	7,44	21,73
CV1T1GAC	0,2110	0,1398	0,1279	0,2067	0,2146	0,2141	0,2176	0,2168	0,2096	0,1397	0,2126	0,2022	0,2130	0,1392	0,2197	0,1314	0,1266	0,1323	0,2225
CV2T1GAC	0,2211	0,1497	0,1377	0,2168	0,2246	0,2241	0,2276	0,2269	0,2196	0,1495	0,2226	0,2123	0,2231	0,1491	0,2298	0,1413	0,1364	0,1421	0,2326
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1897	0,1172	0,1082	0,1849	0,1927	0,1931	0,1961	0,1949	0,1874	0,1177	0,1898	0,1819	0,1920	0,1185	0,1997	0,1111	0,1057	0,1117	0,2016
CV2T1GE	0,1998	0,1270	0,1180	0,1950	0,2027	0,2032	0,2061	0,2049	0,1975	0,1275	0,1999	0,1920	0,2020	0,1283	0,2097	0,1209	0,1155	0,1215	0,2116
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,1156	0,0740	0,0668	0,1121	0,1174	0,1176	0,1193	0,1187	0,1145	0,0741	0,1159	0,1110	0,1169	0,0753	0,1212	0,0691	0,0653	0,0690	0,1224
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,76	6,06	5,42	14,17	15,12	15,18	15,53	15,38	14,48	6,13	14,77	13,81	15,03	6,00	15,97	5,61	5,15	5,80	16,21
CPFPT2BT	6,32	2,60	2,32	6,07	6,48	6,50	6,66	6,59	6,21	2,63	6,33	5,92	6,44	2,57	6,85	2,40	2,21	2,48	6,95
CVPT2BT	0,0814	0,0800	0,0764	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0799	0,0814	0,0814	0,0814	0,0817	0,0814	0,0778	0,0762	0,0768	0,0814
CVFPT2BT	0,0738	0,0725	0,0690	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0724	0,0738	0,0738	0,0738	0,0742	0,0738	0,0702	0,0687	0,0693	0,0738
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	14,13	5,80	5,19	13,57	14,47	14,53	14,87	14,73	13,86	5,87	14,14	13,22	14,39	5,74	15,30	5,37	4,93	5,55	15,52
CPFPT2MT	6,06	2,49	2,22	5,82	6,20	6,23	6,37	6,31	5,94	2,52	6,06	5,67	6,17	2,46	6,56	2,30	2,11	2,38	6,65
CVPT2MT	0,0798	0,0783	0,0749	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0782	0,0798	0,0798	0,0798	0,0801	0,0798	0,0762	0,0747	0,0753	0,0798
CVFPT2MT	0,0723	0,0710	0,0675	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0709	0,0723	0,0723	0,0723	0,0726	0,0723	0,0688	0,0672	0,0678	0,0723
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,76	6,06	6,16	14,17	15,12	15,18	15,53	15,38	14,48	6,88	14,77	14,55	15,03	6,75	15,97	6,36	5,90	6,55	16,21
CPFPT3BT	6,32	2,60	2,64	6,07	6,48	6,50	6,66	6,59	6,21	2,95	6,33	6,23	6,44	2,89	6,85	2,73	2,53	2,81	6,95
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0814	0,0800	0,0764	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0799	0,0814	0,0814	0,0814	0,0817	0,0814	0,0778	0,0762	0,0768	0,0814
CVRT3BT	0,0742	0,0729	0,0693	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0728	0,0742	0,0742	0,0742	0,0745	0,0742	0,0706	0,0690	0,0697	0,0742
CVVT3BT	0,0719	0,0706	0,0672	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0705	0,0719	0,0719	0,0719	0,0724	0,0719	0,0684	0,0668	0,0674	0,0719
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1133	0,1112	0,1076	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1111	0,1133	0,1133	0,1133	0,1130	0,1133	0,1090	0,1074	0,1081	0,1133
CVRT3BT	0,1061	0,1041	0,1006	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1040	0,1061	0,1061	0,1061	0,1058	0,1061	0,1018	0,1003	0,1008	0,1061
CVVT3BT	0,1038	0,1018	0,0984	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1017	0,1038	0,1038	0,1038	0,1036	0,1038	0,0996	0,0981	0,0986	0,1038
T3S > 50																			

CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,13	5,80	5,89	13,57	14,47	14,53	14,87	14,73	13,86	6,59	14,14	13,93	14,39	6,46	15,30	6,09	5,64	6,27	15,52
CPFPT3MT	6,06	2,49	2,53	5,82	6,20	6,23	6,37	6,31	5,94	2,82	6,06	5,97	6,17	2,77	6,56	2,61	2,42	2,69	6,65
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0798	0,0783	0,0749	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0782	0,0798	0,0798	0,0798	0,0801	0,0798	0,0762	0,0747	0,0753	0,0798
CVRT3MT	0,0727	0,0714	0,0679	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0713	0,0727	0,0727	0,0727	0,0730	0,0727	0,0691	0,0676	0,0682	0,0727
CVVT3MT	0,0705	0,0692	0,0658	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0691	0,0705	0,0705	0,0705	0,0709	0,0705	0,0670	0,0655	0,0660	0,0705
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1110	0,1089	0,1055	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1088	0,1110	0,1110	0,1110	0,1107	0,1110	0,1068	0,1053	0,1059	0,1110
CVRT3MT	0,1039	0,1020	0,0985	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1019	0,1039	0,1039	0,1039	0,1036	0,1039	0,0997	0,0982	0,0987	0,1039
CVVT3MT	0,1017	0,0998	0,0964	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,0997	0,1017	0,1017	0,1017	0,1015	0,1017	0,0976	0,0961	0,0966	0,1017
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,1641	0,0842	0,0749	0,1588	0,1673	0,1679	0,1712	0,1698	0,1616	0,0849	0,1642	0,1554	0,1666	0,0855	0,1752	0,0780	0,0723	0,0788	0,1773
CV2T4	0,1953	0,1148	0,1055	0,1900	0,1986	0,1991	0,2024	0,2010	0,1928	0,1155	0,1954	0,1866	0,1978	0,1161	0,2064	0,1086	0,1029	0,1094	0,2085
CV3T4	0,2254	0,1444	0,1351	0,2201	0,2287	0,2292	0,2325	0,2311	0,2229	0,1450	0,2255	0,2168	0,2279	0,1456	0,2365	0,1382	0,1325	0,1389	0,2386
CV4T4	0,2878	0,2055	0,1963	0,2825	0,2911	0,2916	0,2949	0,2936	0,2853	0,2062	0,2880	0,2792	0,2903	0,2068	0,2989	0,1994	0,1937	0,2000	0,3010
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,09	1,97	1,88	10,06	10,20	10,36	10,48	10,46	9,86	2,60	10,06	10,27	10,31	2,44	10,68	2,17	1,63	2,26	10,79
CPFPT5BT	4,32	0,84	0,81	4,31	4,37	4,44	4,49	4,48	4,23	1,12	4,31	4,40	4,42	1,05	4,58	0,93	0,70	0,97	4,62
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0047	0,0032	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0032	0,0047	0,0047	0,0047	0,0032	0,0047	0,0031	0,0030	0,0030	0,0047
CVRT5BT	0,0043	0,0029	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0029	0,0043	0,0043	0,0043	0,0029	0,0043	0,0028	0,0027	0,0028	0,0043
CVVT5BT	0,0042	0,0028	0,0027	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0028	0,0042	0,0042	0,0042	0,0029	0,0042	0,0027	0,0026	0,0027	0,0042
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0066	0,0044	0,0042	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0044	0,0066	0,0066	0,0066	0,0045	0,0066	0,0043	0,0042	0,0043	0,0066
CVRT5BT	0,0062	0,0041	0,0040	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0041	0,0062	0,0062	0,0062	0,0042	0,0062	0,0040	0,0040	0,0040	0,0062
CVVT5BT	0,0061	0,0040	0,0039	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0040	0,0061	0,0061	0,0061	0,0041	0,0061	0,0039	0,0039	0,0039	0,0061
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,46	1,71	1,62	9,46	9,56	9,72	9,82	9,80	9,24	2,31	9,43	9,65	9,67	2,16	10,00	1,90	1,37	1,98	10,10
CPFPT5MT	4,05	0,73	0,69	4,05	4,10	4,16	4,21	4,20	3,96	0,99	4,04	4,14	4,14	0,92	4,28	0,81	0,59	0,85	4,33
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0031	0,0015	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0016	0,0031	0,0015	0,0015	0,0015	0,0031
CVRT5MT	0,0028	0,0014	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0013	0,0013	0,0013	0,0028
CVVT5MT	0,0028	0,0014	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0013	0,0013	0,0013	0,0028
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0043	0,0021	0,0021	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0021	0,0043	0,0043	0,0043	0,0022	0,0043	0,0021	0,0021	0,0021	0,0043
CVRT5MT	0,0040	0,0020	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0020	0,0040	0,0019	0,0019	0,0019	0,0040
CVVT5MT	0,0040	0,0020	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0020	0,0040	0,0019	0,0019	0,0019	0,0040
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,09	1,97	1,83	10,06	10,20	10,36	10,48	10,46	9,86	2,56	10,06	10,22	10,31	2,40	10,68	2,12	1,58	2,21	10,79
CPFPT6BT	4,32	0,84	0,79	4,31	4,37	4,44	4,49	4,48	4,23	1,10	4,31	4,38	4,42	1,03	4,58	0,91	0,68	0,95	4,62
CVPT6BT	0,0047	0,0032	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0032	0,0047	0,0047	0,0047	0,0032	0,0047	0,0031	0,0030	0,0030	0,0047
CVFPT6BT	0,0043	0,0029	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0029	0,0043	0,0043	0,0043	0,0029	0,0043	0,0028	0,0027	0,0027	0,0043
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,46	1,71	1,60	9,46	9,56	9,72	9,82	9,80	9,24	2,30	9,43	9,64	9,67	2,14	10,00	1,88	1,36	1,97	10,10
CPFPT6MT	4,05	0,73	0,69	4,05	4,10	4,16	4,21	4,20	3,96	0,98	4,04	4,13	4,14	0,92	4,28	0,81	0,58	0,84	4,33
CVPT6MT	0,0031	0,0015	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0016	0,0031	0,0015	0,0015	0,0015	0,0031
CVFPT6MT	0,0028	0,0014	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0013	0,0013	0,0013	0,0028

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	N096	N097	N098	N099	N100	N101	N102	N103	N104	N105	N106	N107	N108	N109	N110	N111	N112	N113	N114
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,0668	0,1334	0,1472	0,1426	0,1461	0,1336	0,1407	0,1493	0,1469	0,0656	0,1417	0,1460	0,1326	0,0750	0,1437	0,1501	0,1508	0,1496	0,0664
CV2T1R	0,0655	0,1290	0,1418	0,1375	0,1407	0,1290	0,1357	0,1436	0,1415	0,0645	0,1366	0,1405	0,1283	0,0737	0,1384	0,1445	0,1450	0,1439	0,0652
CV3T1R	0,0670	0,1301	0,1422	0,1384	0,1411	0,1298	0,1365	0,1438	0,1420	0,0663	0,1372	0,1408	0,1297	0,0756	0,1389	0,1448	0,1449	0,1440	0,0668
CV4T1R	0,0676	0,1296	0,1409	0,1375	0,1399	0,1291	0,1356	0,1423	0,1408	0,0672	0,1362	0,1395	0,1294	0,0766	0,1378	0,1434	0,1433	0,1425	0,0675
CV5T1R	0,1004	0,1631	0,1743	0,1710	0,1733	0,1625	0,1690	0,1757	0,1742	0,1000	0,1696	0,1729	0,1628	0,1093	0,1712	0,1768	0,1767	0,1759	0,1003
CV6T1R	0,1321	0,1953	0,2066	0,2032	0,2056	0,1948	0,2013	0,2080	0,2065	0,1316	0,2019	0,2052	0,1951	0,1410	0,2035	0,2091	0,2090	0,2082	0,1319
CV7T1R	0,1976	0,2622	0,2734	0,2701	0,2724	0,2616	0,2681	0,2748	0,2733	0,1972	0,2687	0,2721	0,2619	0,2066	0,2703	0,2760	0,2758	0,2750	0,1975
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,0632	0,1246	0,1374	0,1330	0,1364	0,1249	0,1313	0,1393	0,1371	0,0621	0,1322	0,1362	0,1238	0,0710	0,1341	0,1400	0,1407	0,1396	0,0628
CV2T1RE	0,0959	0,1580	0,1708	0,1664	0,1698	0,1583	0,1647	0,1727	0,1705	0,0949	0,1657	0,1697	0,1573	0,1038	0,1675	0,1735	0,1741	0,1730	0,0956
CV3T1RE	0,1276	0,1903	0,2031	0,1987	0,2021	0,1906	0,1970	0,2050	0,2028	0,1266	0,1979	0,2019	0,1895	0,1355	0,1998	0,2057	0,2064	0,2053	0,1273
CV4T1RE	0,1931	0,2572	0,2699	0,2656	0,2689	0,2574	0,2639	0,2719	0,2696	0,1921	0,2648	0,2688	0,2564	0,2010	0,2666	0,2726	0,2733	0,2721	0,1928
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,1202	0,2021	0,2175	0,2128	0,2162	0,2015	0,2102	0,2195	0,2173	0,1190	0,2111	0,2157	0,2016	0,1305	0,2133	0,2209	0,2209	0,2198	0,1197
T1GAC																			
CFT1GAC	7,00	17,83	20,63	19,55	20,42	18,07	19,30	21,13	20,52	6,48	19,55	20,47	17,56	7,57	19,95	21,17	21,49	21,19	6,86
CV1T1GAC	0,1261	0,2034	0,2161	0,2128	0,2149	0,2021	0,2101	0,2174	0,2161	0,1257	0,2106	0,2142	0,2034	0,1378	0,2124	0,2191	0,2183	0,2176	0,1258
CV2T1GAC	0,1360	0,2135	0,2261	0,2228	0,2249	0,2121	0,2201	0,2274	0,2261	0,1355	0,2206	0,2243	0,2135	0,1476	0,2225	0,2291	0,2283	0,2276	0,1356
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1067	0,1797	0,1950	0,1898	0,1938	0,1800	0,1877	0,1973	0,1946	0,1051	0,1889	0,1936	0,1788	0,1152	0,1911	0,1982	0,1990	0,1976	0,1061
CV2T1GE	0,1165	0,1898	0,2050	0,1998	0,2038	0,1901	0,1978	0,2074	0,2047	0,1150	0,1989	0,2037	0,1888	0,1250	0,2011	0,2082	0,2090	0,2077	0,1160
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,0652	0,1102	0,1186	0,1159	0,1179	0,1102	0,1147	0,1198	0,1185	0,0649	0,1152	0,1178	0,1099	0,0729	0,1164	0,1205	0,1207	0,1200	0,0650
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	5,41	13,54	15,40	14,76	15,25	13,58	14,52	15,68	15,35	5,10	14,65	15,24	13,43	5,82	14,92	15,79	15,89	15,72	5,33

CPFPT2BT	2,32	5,80	6,60	6,33	6,54	5,82	6,22	6,72	6,58	2,18	6,28	6,53	5,75	2,49	6,39	6,77	6,81	6,74	2,28
CVPT2BT	0,0751	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0761	0,0814	0,0814	0,0814	0,0800	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0752
CVFPT2BT	0,0676	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0685	0,0738	0,0738	0,0738	0,0725	0,0738	0,0738	0,0738	0,0738	0,0677
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	5,18	12,96	14,74	14,14	14,60	13,00	13,90	15,02	14,70	4,88	14,03	14,59	12,86	5,57	14,29	15,12	15,21	15,05	5,10
CPFPT2MT	2,22	5,56	6,32	6,06	6,26	5,57	5,96	6,44	6,30	2,09	6,01	6,25	5,51	2,39	6,12	6,48	6,52	6,45	2,19
CVPT2MT	0,0735	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0746	0,0798	0,0798	0,0798	0,0783	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0736
CVFPT2MT	0,0662	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0671	0,0723	0,0723	0,0723	0,0710	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0663
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	6,16	13,54	15,40	14,76	15,25	13,58	14,52	15,68	15,35	5,84	14,65	15,24	13,43	5,82	14,92	15,79	15,89	15,72	6,07
CPFPT3BT	2,64	5,80	6,60	6,33	6,54	5,82	6,22	6,72	6,58	2,50	6,28	6,53	5,75	2,49	6,39	6,77	6,81	6,74	2,60
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0751	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0761	0,0814	0,0814	0,0814	0,0800	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0752
CVRT3BT	0,0680	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0689	0,0742	0,0742	0,0742	0,0729	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0681
CVVT3BT	0,0658	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0667	0,0719	0,0719	0,0719	0,0706	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0659
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1063	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1073	0,1133	0,1133	0,1133	0,1112	0,1133	0,1133	0,1133	0,1133	0,1064
CVRT3BT	0,0992	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,1002	0,1061	0,1061	0,1061	0,1041	0,1061	0,1061	0,1061	0,1061	0,0993
CVVT3BT	0,0970	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,0980	0,1038	0,1038	0,1038	0,1018	0,1038	0,1038	0,1038	0,1038	0,0971
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	5,89	12,96	14,74	14,14	14,60	13,00	13,90	15,02	14,70	5,59	14,03	14,59	12,86	5,57	14,29	15,12	15,21	15,05	5,82
CPFPT3MT	2,53	5,56	6,32	6,06	6,26	5,57	5,96	6,44	6,30	2,40	6,01	6,25	5,51	2,39	6,12	6,48	6,52	6,45	2,49
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0735	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0746	0,0798	0,0798	0,0798	0,0783	0,0798	0,0798	0,0798	0,0798	0,0736
CVRT3MT	0,0666	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0675	0,0727	0,0727	0,0727	0,0714	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0667
CVVT3MT	0,0645	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0654	0,0705	0,0705	0,0705	0,0692	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0646
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1041	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1052	0,1110	0,1110	0,1110	0,1089	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1042
CVRT3MT	0,0972	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,0981	0,1039	0,1039	0,1039	0,1020	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,0973
CVVT3MT	0,0951	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,0960	0,1017	0,1017	0,1017	0,0998	0,1017	0,1017	0,1017	0,1017	0,0952
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,0736	0,1530	0,1699	0,1641	0,1686	0,1533	0,1619	0,1725	0,1695	0,0717	0,1631	0,1684	0,1519	0,0820	0,1656	0,1735	0,1744	0,1729	0,0730
CV2T4	0,1042	0,1842	0,2011	0,1954	0,1998	0,1845	0,1931	0,2037	0,2007	0,1023	0,1943	0,1996	0,1832	0,1126	0,1968	0,2047	0,2056	0,2041	0,1036
CV3T4	0,1337	0,2143	0,2313	0,2255	0,2299	0,2146	0,2232	0,2339	0,2309	0,1319	0,2245	0,2298	0,2133	0,1422	0,2269	0,2348	0,2357	0,2342	0,1332
CV4T4	0,1949	0,2767	0,2937	0,2879	0,2923	0,2771	0,2856	0,2963	0,2933	0,1931	0,2869	0,2922	0,2757	0,2034	0,2893	0,2972	0,2981	0,2966	0,1944
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	1,90	9,24	10,36	10,03	10,33	9,24	9,93	10,56	10,48	1,58	10,07	10,44	9,21	1,96	10,07	10,65	10,63	10,68	1,76
CPFPT5BT	0,81	3,96	4,44	4,30	4,43	3,96	4,26	4,53	4,49	0,68	4,31	4,47	3,95	0,84	4,32	4,56	4,56	4,58	0,75
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0032	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030
CVRT5BT	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0029	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027
CVVT5BT	0,0026	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0026	0,0042	0,0042	0,0042	0,0028	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0026
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0042	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0042	0,0066	0,0066	0,0066	0,0044	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0042
CVRT5BT	0,0039	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0040	0,0062	0,0062	0,0062	0,0041	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0039
CVVT5BT	0,0038	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0039	0,0061	0,0061	0,0061	0,0040	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0038
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	1,63	8,66	9,70	9,40	9,68	8,66	9,32	9,90	9,83	1,33	9,44	9,79	8,63	1,71	9,44	9,98	9,95	10,02	1,50
CPFPT5MT	0,70	3,71	4,16	4,03	4,15	3,71	3,99	4,24	4,21	0,57	4,05	4,20	3,70	0,73	4,04	4,28	4,27	4,29	0,64
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0014	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0014
CVRT5MT	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013
CVVT5MT	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0020	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0021	0,0043	0,0043	0,0043	0,0021	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0020
CVRT5MT	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019
CVVT5MT	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019	0,0040	0,0040	0,0040	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0019
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	1,85	9,24	10,36	10,03	10,33	9,24	9,93	10,56	10,48	1,53	10,07	10,44	9,21	1,96	10,07	10,65	10,63	10,68	1,71
CPFPT6BT	0,79	3,96	4,44	4,30	4,43	3,96	4,26	4,53	4,49	0,66	4,31	4,47	3,95	0,84	4,32	4,56	4,56	4,58	0,73
CVPT6BT	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030	0,0047	0,0047	0,0047	0,0032	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0030
CVFPT6BT	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027	0,0043	0,0043	0,0043	0,0029	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0027
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	1,62	8,66	9,70	9,40	9,68	8,66	9,32	9,90	9,83	1,32	9,44	9,79	8,63	1,71	9,44	9,98	9,95	10,02	1,48
CPFPT6MT	0,69	3,71	4,16	4,03	4,15	3,71	3,99	4,24	4,21	0,56	4,05	4,20	3,70	0,73	4,04	4,28	4,27	4,29	0,64
CVPT6MT	0,0014	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0015	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0014
CVFPT6MT	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013	0,0028	0,0028	0,0028	0,0014	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0013

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	N115	N118	N119	N120	S001	S002	S003	S004	S005	S006	S007	S008	S009	S010	S011	S012	S013	S014	S015
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,1474	0,1480	0,1460	0,1235	0,1335	0,1271	0,1096	0,1346	0,1245	0,1311	0,1232	0,1337	0,0675	0,0708	0,1298	0,1289	0,1336	0,1299	0,1317
CV2T1R	0,1420	0,1426	0,1405	0,1204	0,1283	0,1225	0,1063	0,1295	0,1201	0,1261	0,1188	0,1286	0,0662	0,0697	0,1249	0,1241	0,1285	0,1250	0,1267
CV3T1R	0,1425	0,1430	0,1406	0,1227	0,1283	0,1231	0,1078	0,1297	0,1208	0,1263	0,1194	0,1288	0,0677	0,0718	0,1253	0,1244	0,1286	0,1252	0,1267
CV4T1R	0,1413	0,1418	0,1392	0,1234	0,1268	0,1222	0,1078	0,1283	0,1200	0,1250	0,1186	0,1274	0,0684	0,0730	0,1241	0,1232	0,1272	0,1239	0,1254
CV5T1R	0,1747	0,1752	0,1726	0,1589	0,1600	0,1554	0,1410	0,1615	0,1532	0,1582	0,1517	0,1606	0,1012	0,1053	0,1573	0,1564	0,1604	0,1571	0,1585
CV6T1R	0,2070	0,2075	0,2049	0,1928	0,1920	0,1874	0,1730	0,1935	0,1852	0,1902	0,1838	0,1926	0,1329	0,1365	0,1893	0,1884	0,1924	0,1891	0,1906
CV7T1R	0,2738	0,2743	0,2718	0,2627	0,2583	0,2538	0,2393	0,2599	0,2516	0,2566	0,2501	0,2590	0,1984	0,2011	0,2557	0,2548	0,2588	0,2555	0,2569
T1RE																			

CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,1375	0,1381	0,1363	0,1159	0,1245	0,1186	0,1024	0,1255	0,1162	0,1223	0,1150	0,1246	0,0638	0,0668	0,1210	0,1203	0,1246	0,1211	0,1229
CV2T1RE	0,1709	0,1715	0,1697	0,1514	0,1576	0,1517	0,1356	0,1587	0,1493	0,1554	0,1481	0,1578	0,0966	0,0991	0,1542	0,1534	0,1577	0,1543	0,1560
CV3T1RE	0,2032	0,2038	0,2020	0,1853	0,1897	0,1838	0,1676	0,1907	0,1814	0,1875	0,1802	0,1898	0,1283	0,1304	0,1862	0,1855	0,1898	0,1863	0,1881
CV4T1RE	0,2700	0,2706	0,2688	0,2552	0,2560	0,2501	0,2340	0,2571	0,2477	0,2538	0,2465	0,2562	0,1938	0,1950	0,2526	0,2518	0,2561	0,2527	0,2544
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,2179	0,2186	0,2154	0,1925	0,1991	0,1926	0,1730	0,2010	0,1897	0,1966	0,1878	0,1998	0,1197	0,1247	0,1953	0,1942	0,1996	0,1951	0,1971
T1GAC																			
CFT1GAC	20,58	20,72	20,56	14,53	18,90	17,46	13,96	18,96	16,94	18,37	16,79	18,81	6,95	7,02	18,06	17,95	18,84	18,16	18,56
CV1T1GAC	0,2168	0,2173	0,2135	0,1982	0,1939	0,1891	0,1728	0,1960	0,1866	0,1920	0,1847	0,1949	0,1232	0,1289	0,1911	0,1899	0,1946	0,1907	0,1922
CV2T1GAC	0,2268	0,2274	0,2236	0,2078	0,2039	0,1991	0,1828	0,2060	0,1966	0,2020	0,1947	0,2049	0,1330	0,1386	0,2011	0,1999	0,2046	0,2007	0,2022
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1951	0,1958	0,1937	0,1696	0,1802	0,1732	0,1539	0,1815	0,1703	0,1776	0,1689	0,1804	0,1072	0,1104	0,1761	0,1752	0,1804	0,1763	0,1783
CV2T1GE	0,2052	0,2059	0,2037	0,1792	0,1903	0,1832	0,1639	0,1915	0,1803	0,1876	0,1789	0,1904	0,1170	0,1201	0,1861	0,1852	0,1904	0,1863	0,1884
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,1188	0,1192	0,1177	0,0949	0,1088	0,1051	0,0944	0,1097	0,1035	0,1074	0,1026	0,1091	0,0664	0,0693	0,1067	0,1061	0,1090	0,1066	0,1077
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	15,41	15,50	15,24	11,29	14,13	13,27	10,92	14,28	12,92	13,81	12,75	14,15	5,36	5,69	13,63	13,52	14,14	13,64	13,90
CPFPT2BT	6,61	6,64	6,53	4,84	6,06	5,69	4,68	6,12	5,54	5,92	5,46	6,06	2,30	2,44	5,84	5,79	6,06	5,85	5,96
CVPT2BT	0,0814	0,0814	0,0814	0,0968	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0759	0,0753	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761
CVFPT2BT	0,0738	0,0738	0,0738	0,0753	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0684	0,0690	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	14,76	14,84	14,59	10,81	13,53	12,71	10,45	13,67	12,37	13,22	12,20	13,55	5,14	5,44	13,05	12,94	13,54	13,06	13,31
CPFPT2MT	6,33	6,36	6,25	4,63	5,80	5,45	4,48	5,86	5,30	5,67	5,23	5,81	2,20	2,33	5,59	5,55	5,80	5,60	5,70
CVPT2MT	0,0798	0,0798	0,0798	0,0949	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0744	0,0737	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746
CVFPT2MT	0,0723	0,0723	0,0723	0,0737	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0670	0,0676	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	15,41	15,50	15,24	11,29	14,13	13,27	10,92	14,28	12,92	13,81	12,75	14,15	6,10	6,43	13,63	13,52	14,14	13,64	13,90
CPFPT3BT	6,61	6,64	6,53	4,84	6,06	5,69	4,68	6,12	5,54	5,92	5,46	6,06	2,62	2,76	5,84	5,79	6,06	5,85	5,96
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0814	0,0814	0,0814	0,0968	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0759	0,0753	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761
CVRT3BT	0,0742	0,0742	0,0742	0,0760	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0688	0,0693	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703
CVVT3BT	0,0719	0,0719	0,0719	0,0718	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0666	0,0674	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1133	0,1133	0,1133	0,1301	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1071	0,1058	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073
CVRT3BT	0,1061	0,1061	0,1061	0,1156	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1001	0,1004	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021
CVVT3BT	0,1038	0,1038	0,1038	0,1062	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0979	0,0985	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,76	14,84	14,59	10,81	13,53	12,71	10,45	13,67	12,37	13,22	12,20	13,55	5,84	6,16	13,05	12,94	13,54	13,06	13,31
CPFPT3MT	6,33	6,36	6,25	4,63	5,80	5,45	4,48	5,86	5,30	5,67	5,23	5,81	2,50	2,64	5,59	5,55	5,80	5,60	5,70
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0798	0,0798	0,0798	0,0949	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0743	0,0737	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746
CVRT3MT	0,0727	0,0727	0,0727	0,0745	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0674	0,0679	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688
CVVT3MT	0,0705	0,0705	0,0705	0,0704	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0653	0,0660	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1110	0,1110	0,1110	0,1275	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1049	0,1036	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052
CVRT3MT	0,1039	0,1039	0,1039	0,1132	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,0980	0,0983	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001
CVVT3MT	0,1017	0,1017	0,1017	0,1041	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0959	0,0965	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,1701	0,1709	0,1685	0,1380	0,1546	0,1467	0,1253	0,1559	0,1435	0,1516	0,1419	0,1548	0,0741	0,0778	0,1500	0,1490	0,1547	0,1501	0,1524
CV2T4	0,2013	0,2021	0,1997	0,1710	0,1857	0,1778	0,1564	0,1870	0,1746	0,1828	0,1731	0,1859	0,1047	0,1081	0,1811	0,1801	0,1858	0,1813	0,1836
CV3T4	0,2314	0,2322	0,2298	0,2026	0,2158	0,2079	0,1865	0,2171	0,2047	0,2128	0,2032	0,2160	0,1343	0,1374	0,2112	0,2102	0,2159	0,2113	0,2137
CV4T4	0,2938	0,2946	0,2923	0,2679	0,2781	0,2702	0,2488	0,2794	0,2670	0,2751	0,2654	0,2783	0,1956	0,1980	0,2735	0,2725	0,2782	0,2736	0,2759
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,51	10,60	10,40	8,98	8,88	8,49	6,99	8,92	8,28	8,79	8,21	8,79	1,84	2,15	8,67	8,71	8,85	8,76	8,79
CPFPT5BT	4,50	4,54	4,46	3,85	3,81	3,64	3,00	3,82	3,55	3,77	3,52	3,77	0,79	0,92	3,72	3,73	3,79	3,76	3,77
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0047	0,0047	0,0047	0,0100	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0030	0,0030	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
CVRT5BT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0083	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0027	0,0027	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
CVVT5BT	0,0042	0,0042	0,0042	0,0075	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0026	0,0027	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0066	0,0066	0,0066	0,0136	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0042	0,0042	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
CVRT5BT	0,0062	0,0062	0,0062	0,0120	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0040	0,0040	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059
CVVT5BT	0,0061	0,0061	0,0061	0,0110	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0039	0,0039	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,86	9,94	9,75	8,50	8,28	7,92	6,53	8,31	7,73	8,21	7,67	8,18	1,58	1,88	8,09	8,13	8,25	8,18	8,20
CPFPT5MT	4,22	4,26	4,18	3,64	3,55	3,40	2,80	3,56	3,31	3,52	3,29	3,51	0,68	0,81	3,47	3,49	3,54	3,51	3,52
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0031	0,0031	0,0031	0,0081	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0014	0,0014	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
CVRT5MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0067	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0013	0,0013	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026
CVVT5MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0060	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0013	0,0013	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0109	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0020	0,0020	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
CVRT5MT	0,0040	0,0040	0,0040	0,0096	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0019	0,0019	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
CVVT5MT	0,0040	0,0040	0,0040	0,0089	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0019	0,0019	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,51	10,60	10,40	8,98	8,88	8,49	6,99	8,92	8,28	8,79	8,21	8,79	1,79	2,11	8,67	8,71	8,85	8,76	8,79

CPFPT6BT	4,50	4,54	4,46	3,85	3,81	3,64	3,00	3,82	3,55	3,77	3,52	3,77	0,77	0,90	3,72	3,73	3,79	3,76	3,77
CVPT6BT	0,0047	0,0047	0,0047	0,0101	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0030	0,0030	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
CVFPT6BT	0,0043	0,0043	0,0043	0,0081	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0027	0,0027	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,86	9,94	9,75	8,50	8,28	7,92	6,53	8,31	7,73	8,21	7,67	8,18	1,56	1,86	8,09	8,13	8,25	8,18	8,20
CPFPT6MT	4,22	4,26	4,18	3,64	3,55	3,40	2,80	3,56	3,31	3,52	3,29	3,51	0,67	0,80	3,47	3,49	3,54	3,51	3,52
CVPT6MT	0,0031	0,0031	0,0031	0,0081	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0015	0,0014	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
CVFPT6MT	0,0028	0,0028	0,0028	0,0066	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0013	0,0013	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	S016	S017	S018	S019	S020	S021	S022	S023	S024	S025	S026	S027	S028	S029	S030	S031	S032	S033	S034
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,0647	0,1277	0,1270	0,1272	0,1298	0,1310	0,1857	0,1307	0,1174	0,1286	0,1260	0,0693	0,1263	0,0711	0,0695	0,1182	0,0645	0,1456	0,1280
CV2T1R	0,0638	0,1228	0,1223	0,1224	0,1249	0,1260	0,1778	0,1258	0,1131	0,1238	0,1215	0,0689	0,1216	0,0696	0,0683	0,1139	0,0633	0,1402	0,1233
CV3T1R	0,0658	0,1229	0,1228	0,1227	0,1250	0,1260	0,1771	0,1259	0,1133	0,1240	0,1221	0,0727	0,1219	0,0712	0,0702	0,1140	0,0648	0,1407	0,1236
CV4T1R	0,0669	0,1216	0,1218	0,1215	0,1237	0,1247	0,1744	0,1246	0,1122	0,1229	0,1212	0,0749	0,1208	0,0718	0,0711	0,1128	0,0656	0,1395	0,1224
CV5T1R	0,0994	0,1548	0,1549	0,1547	0,1569	0,1578	0,2083	0,1577	0,1454	0,1560	0,1543	0,1074	0,1540	0,1043	0,1039	0,1460	0,0978	0,1730	0,1556
CV6T1R	0,1308	0,1868	0,1870	0,1867	0,1889	0,1899	0,2411	0,1898	0,1774	0,1881	0,1864	0,1389	0,1860	0,1358	0,1355	0,1780	0,1290	0,2052	0,1876
CV7T1R	0,1958	0,2532	0,2533	0,2531	0,2553	0,2562	0,3087	0,2561	0,2438	0,2544	0,2527	0,2039	0,2524	0,2008	0,2009	0,2444	0,1934	0,2721	0,2540
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,0612	0,1191	0,1185	0,1187	0,1211	0,1222	0,1724	0,1220	0,1097	0,1200	0,1176	0,0651	0,1179	0,0671	0,0656	0,1105	0,0611	0,1358	0,1195
CV2T1RE	0,0937	0,1523	0,1516	0,1518	0,1543	0,1554	0,2063	0,1551	0,1429	0,1532	0,1507	0,0976	0,1510	0,0996	0,0984	0,1437	0,0933	0,1693	0,1526
CV3T1RE	0,1252	0,1843	0,1837	0,1839	0,1863	0,1874	0,2390	0,1872	0,1749	0,1852	0,1828	0,1291	0,1831	0,1311	0,1300	0,1757	0,1244	0,2015	0,1847
CV4T1RE	0,1902	0,2507	0,2500	0,2502	0,2526	0,2538	0,3067	0,2535	0,2413	0,2516	0,2491	0,1941	0,2494	0,1961	0,1954	0,2421	0,1889	0,2684	0,2510
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,1180	0,1922	0,1921	0,1919	0,1949	0,1962	0,2632	0,1961	0,1797	0,1937	0,1912	0,1275	0,1910	0,1248	0,1232	0,1800	0,1157	0,2140	0,1931
T1GAC																			
CFT1GAC	6,21	17,86	17,52	17,68	18,18	18,44	27,96	18,35	16,07	17,93	17,27	5,89	17,49	7,56	7,13	16,27	6,52	20,11	17,79
CV1T1GAC	0,1231	0,1877	0,1884	0,1878	0,1904	0,1914	0,2518	0,1914	0,1765	0,1894	0,1878	0,1353	0,1871	0,1285	0,1270	0,1760	0,1193	0,2088	0,1890
CV2T1GAC	0,1329	0,1977	0,1984	0,1978	0,2004	0,2014	0,2619	0,2014	0,1865	0,1994	0,1979	0,1451	0,1971	0,1383	0,1369	0,1860	0,1290	0,2189	0,1990
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1042	0,1739	0,1731	0,1733	0,1762	0,1775	0,2383	0,1772	0,1626	0,1749	0,1720	0,1087	0,1723	0,1112	0,1094	0,1636	0,1037	0,1931	0,1742
CV2T1GE	0,1140	0,1839	0,1831	0,1833	0,1862	0,1876	0,2484	0,1873	0,1726	0,1849	0,1820	0,1185	0,1823	0,1210	0,1192	0,1736	0,1134	0,2032	0,1842
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,0653	0,1051	0,1049	0,1049	0,1065	0,1073	0,1427	0,1071	0,0985	0,1059	0,1044	0,0695	0,1044	0,0691	0,0679	0,0987	0,0643	0,1186	0,1055
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	4,99	13,35	13,25	13,28	13,64	13,80	21,03	13,76	11,98	13,48	13,12	5,56	13,17	5,85	5,68	12,10	5,02	15,18	13,40
CPFPT2BT	2,14	5,72	5,68	5,69	5,84	5,91	9,01	5,90	5,13	5,78	5,62	2,38	5,64	2,51	2,43	5,18	2,15	6,50	5,74
CVPT2BT	0,0748	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0778	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0747	0,0761	0,0748	0,0754	0,0761	0,0738	0,0814	0,0761
CVFPT2BT	0,0687	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0713	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0685	0,0699	0,0687	0,0681	0,0699	0,0679	0,0738	0,0699
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	4,78	12,78	12,69	12,72	13,06	13,21	20,14	13,18	11,47	12,91	12,56	5,32	12,61	5,60	5,44	11,58	4,81	14,53	12,83
CPFPT2MT	2,05	5,48	5,44	5,45	5,60	5,66	8,63	5,65	4,91	5,53	5,38	2,28	5,40	2,40	2,33	4,96	2,06	6,23	5,50
CVPT2MT	0,0732	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0762	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0731	0,0746	0,0732	0,0738	0,0746	0,0723	0,0798	0,0746
CVFPT2MT	0,0673	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0699	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0671	0,0685	0,0673	0,0667	0,0685	0,0666	0,0723	0,0685
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	4,99	13,35	13,25	13,28	13,64	13,80	21,03	13,76	11,98	13,48	13,12	6,31	13,17	5,85	6,43	12,84	5,76	15,18	13,40
CPFPT3BT	2,14	5,72	5,68	5,69	5,84	5,91	9,01	5,90	5,13	5,78	5,62	2,70	5,64	2,51	2,75	5,50	2,47	6,50	5,74
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,0748	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0778	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0747	0,0761	0,0748	0,0754	0,0761	0,0738	0,0814	0,0761
CVRT3BT	0,0690	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0717	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0689	0,0703	0,0690	0,0685	0,0703	0,0683	0,0742	0,0703
CVVT3BT	0,0668	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0694	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0667	0,0681	0,0668	0,0663	0,0681	0,0662	0,0719	0,0681
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,1054	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1096	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1053	0,1073	0,1054	0,1065	0,1074	0,1041	0,1133	0,1073
CVRT3BT	0,1003	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1043	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1002	0,1021	0,1003	0,0997	0,1021	0,0992	0,1061	0,1021
CVVT3BT	0,0981	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,1020	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,0980	0,0999	0,0981	0,0976	0,1000	0,0972	0,1038	0,0999
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	4,78	12,78	12,69	12,72	13,06	13,21	20,14	13,18	11,47	12,91	12,56	6,04	12,61	5,60	6,15	12,29	5,52	14,53	12,83
CPFPT3MT	2,05	5,48	5,44	5,45	5,60	5,66	8,63	5,65	4,91	5,53	5,38	2,59	5,40	2,40	2,64	5,27	2,36	6,23	5,50
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,0732	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0762	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0731	0,0746	0,0732	0,0738	0,0746	0,0723	0,0798	0,0746
CVRT3MT	0,0676	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0703	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0675	0,0688	0,0676	0,0671	0,0688	0,0669	0,0727	0,0688
CVVT3MT	0,0655	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0680	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0654	0,0667	0,0655	0,0650	0,0667	0,0649	0,0705	0,0667
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,1032	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1074	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1031	0,1052	0,1032	0,1043	0,1051	0,1020	0,1110	0,1052
CVRT3MT	0,0982	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,1022	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,0981	0,1001	0,0982	0,0977	0,1001	0,0972	0,1039	0,1001
CVVT3MT	0,0961	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0999	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,0960	0,0979	0,0961	0,0956	0,0979	0,0952	0,1017	0,0979
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,0707	0,1475	0,1466	0,1469	0,1501	0,1516	0,2180	0,1512	0,1349	0,1486	0,1454	0,0759	0,1458	0,0786	0,0766	0,1360	0,0706	0,1679	0,1479
CV2T4	0,1012	0,1786	0,1777	0,1780	0,1812	0,1827	0,2498	0,1823	0,1661	0,1798	0,1765	0,1064	0,1769	0,1091	0,1072	0,1672	0,1009	0,1992	0,1790
CV3T4	0,1307	0,2087	0,2078	0,2081	0,2113	0,2128	0,2806	0,2124	0,1962	0,2098	0,2066	0,1359	0,2070	0,1386	0,1368	0,1972	0,1301	0,2293	0,2091
CV4T4	0,1918	0,2710	0,2701	0,2704	0,2736	0,2751	0,3441	0,2747	0,2584	0,2721	0,2689	0,1970	0,2693	0,1996	0,1980	0,2595	0,1907	0,2918	0,2714
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	1,94	8,46	8,50	8,56	8,61	8,75	15,94	8,69	7,58	8,64	8,36	2,02	8,43	1,99	2,13	8,56	1,51	10,42	8,59
CPFPT5BT	0,83	3,63	3,64	3,67	3,69	3,75	6,83	3,73	3,25	3,70	3,58	0,87	3,61	0,85	0,91	3,67	0,65	4,47	3,68
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0030	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0061	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0030	0,0044	0,0030	0,0030	0,0044	0,0029	0,0047	0,0044
CVRT5BT	0,0027	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0055	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0027	0,0041	0,0027	0,0027	0,0041	0,0027	0,0043	0,0041
CVVT5BT	0,0026	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0053	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0026	0,0040	0,0026	0,0026	0,0040	0,0026	0,0042	0,0040
T5UF>300																			

CVPT5BT	0,0042	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0085	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0042	0,0062	0,0042	0,0042	0,0063	0,0041	0,0066	0,0062	
CVRT5BT	0,0040	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0081	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0040	0,0059	0,0040	0,0039	0,0059	0,0039	0,0062	0,0059	
CVVT5BT	0,0039	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0079	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0039	0,0058	0,0039	0,0039	0,0059	0,0038	0,0061	0,0058	
T5																				
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT5MT	1,73	7,89	7,94	8,00	8,03	8,16	15,04	8,11	7,07	8,06	7,81	1,75	7,87	1,74	1,86	8,01	1,26	9,78	8,02	
CPFPT5MT	0,74	3,38	3,40	3,43	3,44	3,50	6,45	3,47	3,03	3,46	3,35	0,75	3,37	0,75	0,80	3,43	0,54	4,19	3,44	
T5UFe50y300																				
Cargos Variables																				
CVPT5MT	0,0014	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0045	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0014	0,0029	0,0014	0,0014	0,0029	0,0014	0,0031	0,0029	
CVRT5MT	0,0013	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0041	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026	0,0013	0,0013	0,0026	0,0013	0,0028	0,0026	
CVVT5MT	0,0013	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0039	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026	0,0013	0,0013	0,0026	0,0013	0,0028	0,0026	
T5UF>300																				
CVPT5MT	0,0020	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0063	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0020	0,0041	0,0020	0,0020	0,0040	0,0020	0,0043	0,0041	
CVRT5MT	0,0019	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0060	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0019	0,0039	0,0019	0,0019	0,0039	0,0019	0,0040	0,0039	
CVVT5MT	0,0019	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0058	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0019	0,0038	0,0019	0,0019	0,0038	0,0018	0,0040	0,0038	
T6																				
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT6BT	1,94	8,46	8,50	8,56	8,61	8,75	15,94	8,69	7,58	8,64	8,36	1,97	8,43	1,99	2,08	8,51	1,46	10,42	8,59	
CPFPT6BT	0,83	3,63	3,64	3,67	3,69	3,75	6,83	3,73	3,25	3,70	3,58	0,85	3,61	0,85	0,89	3,65	0,63	4,47	3,68	
CVPT6BT	0,0030	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0061	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0030	0,0044	0,0030	0,0030	0,0044	0,0029	0,0047	0,0044	
CVFPT6BT	0,0027	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0055	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0027	0,0041	0,0027	0,0027	0,0041	0,0027	0,0043	0,0041	
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT6MT	1,73	7,89	7,94	8,00	8,03	8,16	15,04	8,11	7,07	8,06	7,81	1,74	7,87	1,74	1,84	7,99	1,25	9,78	8,02	
CPFPT6MT	0,74	3,38	3,40	3,43	3,44	3,50	6,45	3,47	3,03	3,46	3,35	0,74	3,37	0,75	0,79	3,43	0,54	4,19	3,44	
CVPT6MT	0,0014	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0045	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0014	0,0029	0,0014	0,0014	0,0029	0,0014	0,0031	0,0029	
CVFPT6MT	0,0013	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0041	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026	0,0013	0,0013	0,0026	0,0013	0,0028	0,0026	

ANEXO I Costos Abastecimientos Municipales Con Subsidio Febrero- Abril de 2014

Item	S035	S036	S037	S038	S039	S040	S041	S042	S043
T1R									
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,1360	0,1304	0,1265	0,1462	0,1260	0,1346	0,1224	0,1298	0,1457
CV2T1R	0,1307	0,1254	0,1218	0,1408	0,1214	0,1296	0,1181	0,1248	0,1404
CV3T1R	0,1308	0,1255	0,1221	0,1412	0,1217	0,1299	0,1188	0,1249	0,1408
CV4T1R	0,1293	0,1242	0,1209	0,1400	0,1207	0,1286	0,1181	0,1236	0,1397
CV5T1R	0,1625	0,1573	0,1541	0,1734	0,1538	0,1618	0,1512	0,1568	0,1731
CV6T1R	0,1945	0,1894	0,1861	0,2057	0,1859	0,1938	0,1833	0,1888	0,2054
CV7T1R	0,2609	0,2557	0,2525	0,2726	0,2522	0,2602	0,2496	0,2552	0,2722
T1RE									
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,1268	0,1217	0,1180	0,1365	0,1176	0,1255	0,1142	0,1211	0,1359
CV2T1RE	0,1599	0,1548	0,1512	0,1699	0,1508	0,1587	0,1474	0,1543	0,1694
CV3T1RE	0,1920	0,1869	0,1832	0,2021	0,1828	0,1907	0,1794	0,1863	0,2016
CV4T1RE	0,2583	0,2532	0,2496	0,2690	0,2492	0,2571	0,2458	0,2526	0,2685
T1GBC									
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,2024	0,1955	0,1911	0,2147	0,1907	0,2013	0,1871	0,1948	0,2142
T1GAC									
CFT1GAC	19,28	18,32	17,53	20,26	17,42	18,90	16,57	18,21	20,12
CV1T1GAC	0,1970	0,1908	0,1872	0,2093	0,1869	0,1965	0,1843	0,1902	0,2090
CV2T1GAC	0,2070	0,2008	0,1972	0,2194	0,1969	0,2065	0,1943	0,2002	0,2191
T1GE									
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,1830	0,1769	0,1725	0,1939	0,1720	0,1815	0,1680	0,1762	0,1933
CV2T1GE	0,1930	0,1869	0,1825	0,2039	0,1820	0,1915	0,1780	0,1862	0,2033
T1AP									
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,1105	0,1069	0,1045	0,1189	0,1043	0,1098	0,1022	0,1065	0,1186
T2									
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,47	13,72	13,19	15,26	13,13	14,28	12,63	13,64	15,19
CPFPT2BT	6,20	5,88	5,65	6,54	5,63	6,12	5,41	5,84	6,51
CVPT2BT	0,0761	0,0761	0,0761	0,0814	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0814
CVFPT2BT	0,0699	0,0699	0,0699	0,0738	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	0,0738
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	13,85	13,13	12,63	14,62	12,57	13,67	12,10	13,06	14,54
CPFPT2MT	5,94	5,63	5,41	6,26	5,39	5,86	5,18	5,60	6,23
CVPT2MT	0,0746	0,0746	0,0746	0,0798	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0798
CVFPT2MT	0,0685	0,0685	0,0685	0,0723	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685	0,0723
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,47	13,72	13,19	15,26	13,13	14,28	12,63	13,64	15,19
CPFPT3BT	6,20	5,88	5,65	6,54	5,63	6,12	5,41	5,84	6,51
T3UFe50y300									
Cargos Variables									
CVPT3BT	0,0761	0,0761	0,0761	0,0814	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761	0,0814
CVRT3BT	0,0703	0,0703	0,0703	0,0742	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0742
CVVT3BT	0,0681	0,0681	0,0681	0,0719	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0719
T3UF>300									
CVPT3BT	0,1073	0,1073	0,1073	0,1133	0,1073	0,1073	0,1073	0,1073	0,1133
CVRT3BT	0,1021	0,1021	0,1021	0,1061	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1061
CVVT3BT	0,0999	0,0999	0,0999	0,1038	0,0999	0,0999	0,0999	0,0999	0,1038
T3S > 50									
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	13,85	13,13	12,63	14,62	12,57	13,67	12,10	13,06	14,54
CPFPT3MT	5,94	5,63	5,41	6,26	5,39	5,86	5,18	5,60	6,23
T3UFe50y300									
Cargos Variables									
CVPT3MT	0,0746	0,0746	0,0746	0,0798	0,0746	0,0746	0,0746	0,0746	0,0798
CVRT3MT	0,0688	0,0688	0,0688	0,0727	0,0688	0,0688	0,0688	0,0688	0,0727
CVVT3MT	0,0667	0,0667	0,0667	0,0705	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0705
T3UF>300									
CVPT3MT	0,1052	0,1052	0,1052	0,1110	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1110
CVRT3MT	0,1001	0,1001	0,1001	0,1039	0,1001	0,1001	0,1001	0,1001	0,1039
CVVT3MT	0,0979	0,0979	0,0979	0,1017	0,0979	0,0979	0,0979	0,0979	0,1017
T4									
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,1576	0,1508	0,1460	0,1687	0,1454	0,1559	0,1409	0,1501	0,1681
CV2T4	0,1887	0,1819	0,1771	0,2000	0,1766	0,1870	0,1721	0,1812	0,1993
CV3T4	0,2188	0,2120	0,2072	0,2301	0,2066	0,2171	0,2022	0,2113	0,2294
CV4T4	0,2811	0,2743	0,2695	0,2926	0,2689	0,2794	0,2644	0,2736	0,2919
T5S > 50									
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	8,81	8,48	8,50	10,20	8,45	8,88	8,13	8,73	10,44
CPFPT5BT	3,77	3,63	3,64	4,37	3,62	3,81	3,49	3,74	4,47
T5UFe50y300									
Cargos Variables									
CVPT5BT	0,0044	0,0044	0,0044	0,0047	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0047
CVRT5BT	0,0041	0,0041	0,0041	0,0043	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0043
CVVT5BT	0,0040	0,0040	0,0040	0,0042	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0042
T5UF>300									
CVPT5BT	0,0062	0,0062	0,0062	0,0066	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0066
CVRT5BT	0,0059	0,0059	0,0059	0,0062	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0062
CVVT5BT	0,0058	0,0058	0,0058	0,0061	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0061
T5									
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	8,19	7,89	7,93	9,56	7,89	8,27	7,60	8,15	9,79
CPFPT5MT	3,51	3,38	3,40	4,10	3,38	3,54	3,26	3,49	4,20
T5UFe50y300									
Cargos Variables									
CVPT5MT	0,0029	0,0029	0,0029	0,0031	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0031
CVRT5MT	0,0026	0,0026	0,0026	0,0028	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0028
CVVT5MT	0,0026	0,0026	0,0026	0,0028	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0028
T5UF>300									
CVPT5MT	0,0041	0,0041	0,0041	0,0043	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0043
CVRT5MT	0,0039	0,0039	0,0039	0,0040	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0040
CVVT5MT	0,0038	0,0038	0,0038	0,0040	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0040
T6									
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	8,81	8,48	8,50	10,20	8,45	8,88	8,13	8,73	10,44
CPFPT6BT	3,77	3,63	3,64	4,37	3,62	3,81	3,49	3,74	4,47
CVPT6BT	0,0044	0,0044	0,0044	0,0047	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0047
CVFPT6BT	0,0041	0,0041	0,0041	0,0043	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0043
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	8,19	7,89	7,93	9,56	7,89	8,27	7,60	8,15	9,79
CPFPT6MT	3,51	3,38	3,40	4,10	3,38	3,54	3,26	3,49	4,20
CVPT6MT	0,0029	0,0029	0,0029	0,0031	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0031
CVFPT6MT	0,0026	0,0026	0,0026	0,0028	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0028

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	A001	A003	A004	A005	A006	A007	A008	A010	A011	A012	A013	A014	A015	A016	A017	A018	A019	A020	A021
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,7865	0,3383	0,3908	0,3367	0,7516	0,4620	0,3893	0,4530	0,4691	0,4694	0,4718	0,3909	0,4693	0,3894	0,7756	0,4704	0,4715	0,4650	0,3380
CV2T1R	0,7592	0,3370	0,3893	0,3350	0,7268	0,4568	0,3885	0,4485	0,4635	0,4638	0,4661	0,3896	0,4638	0,3880	0,7490	0,4647	0,4658	0,4598	0,3364
CV3T1R	0,7427	0,3386	0,3909	0,3368	0,7124	0,4570	0,3912	0,4493	0,4638	0,4640	0,4662	0,3913	0,4640	0,3898	0,7331	0,4647	0,4657	0,4603	0,3379
CV4T1R	0,7246	0,3393	0,3916	0,3375	0,6964	0,4556	0,3930	0,4486	0,4624	0,4625	0,4647	0,3922	0,4626	0,3906	0,7157	0,4631	0,4641	0,4592	0,3385
CV5T1R	0,7246	0,3395	0,3918	0,3377	0,6964	0,4559	0,3932	0,4486	0,4624	0,4625	0,4647	0,3924	0,4626	0,3908	0,7157	0,4631	0,4641	0,4592	0,3387
CV6T1R	0,7246	0,3395	0,3918	0,3377	0,6964	0,4559	0,3932	0,4486	0,4624	0,4625	0,4647	0,3924	0,4626	0,3908	0,7157	0,4631	0,4641	0,4592	0,3387
CV7T1R	0,7246	0,3395	0,3918	0,3377	0,6964	0,4559	0,3932	0,4486	0,4624	0,4625	0,4647	0,3924	0,4626	0,3908	0,7157	0,4631	0,4641	0,4592	0,3387
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,7512	0,3328	0,3848	0,3299	0,7188	0,4497	0,3829	0,4413	0,4560	0,4563	0,4584	0,3849	0,4562	0,3835	0,7410	0,4572	0,4583	0,4522	0,3319
CV2T1RE	0,7512	0,3330	0,3851	0,3301	0,7188	0,4499	0,3832	0,4413	0,4560	0,4563	0,4584	0,3851	0,4562	0,3837	0,7410	0,4572	0,4583	0,4522	0,3321
CV3T1RE	0,7512	0,3330	0,3851	0,3301	0,7188	0,4499	0,3832	0,4413	0,4560	0,4563	0,4584	0,3851	0,4562	0,3837	0,7410	0,4572	0,4583	0,4522	0,3321
CV4T1RE	0,7512	0,3330	0,3851	0,3301	0,7188	0,4499	0,3832	0,4413	0,4560	0,4563	0,4584	0,3851	0,4562	0,3837	0,7410	0,4572	0,4583	0,4522	0,3321
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,8487	0,3584	0,4087	0,3596	0,8103	0,4951	0,4068	0,4860	0,5047	0,5049	0,5078	0,4093	0,5049	0,4073	0,8365	0,5058	0,5071	0,5002	0,3594
T1GAC																			
CFT1GAC	79,51	6,96	7,56	8,43	72,48	19,04	7,06	17,12	20,16	20,28	20,66	7,46	20,20	7,24	77,29	20,51	20,74	19,29	7,91
CV1T1GAC	0,7837	0,3609	0,4085	0,3614	0,7524	0,4881	0,4073	0,4815	0,4975	0,4976	0,5002	0,4094	0,4978	0,4074	0,7737	0,4982	0,4993	0,4940	0,3612
CV2T1GAC	0,7837	0,3609	0,4085	0,3614	0,7524	0,4881	0,4073	0,4815	0,4975	0,4976	0,5002	0,4094	0,4978	0,4074	0,7737	0,4982	0,4993	0,4940	0,3612
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,8215	0,3427	0,3955	0,3416	0,7831	0,4716	0,3932	0,4615	0,4790	0,4795	0,4820	0,3955	0,4793	0,3939	0,8094	0,4806	0,4818	0,4745	0,3428
CV2T1GE	0,8215	0,3427	0,3955	0,3416	0,7831	0,4716	0,3932	0,4615	0,4790	0,4795	0,4820	0,3955	0,4793	0,3939	0,8094	0,4806	0,4818	0,4745	0,3428
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,6271	0,3272	0,3792	0,3222	0,6059	0,4259	0,3781	0,4209	0,4309	0,4310	0,4325	0,3794	0,4310	0,3784	0,6204	0,4316	0,4323	0,4284	0,3248
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	54,10	5,34	5,77	6,60	49,49	14,19	5,50	12,96	15,10	15,15	15,46	5,78	15,13	5,58	52,63	15,29	15,44	14,55	6,08
CPFPT2BT	23,19	2,29	2,47	2,83	21,21	6,08	2,36	5,56	6,47	6,49	6,62	2,48	6,49	2,39	22,56	6,55	6,62	6,23	2,61
CVPT2BT	0,3701	0,2900	0,3369	0,2790	0,3694	0,3437	0,3369	0,3437	0,3437	0,3437	0,3437	0,3369	0,3437	0,3369	0,3701	0,3437	0,3437	0,3437	0,2844
CVFPT2BT	0,3578	0,2836	0,3304	0,2727	0,3572	0,3371	0,3304	0,3371	0,3371	0,3371	0,3371	0,3304	0,3371	0,3304	0,3578	0,3371	0,3371	0,3371	0,2779
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	51,80	5,12	5,53	6,32	47,38	13,59	5,26	12,41	14,46	14,51	14,80	5,54	14,49	5,34	50,39	14,64	14,78	13,93	5,82
CPFPT2MT	22,20	2,19	2,37	2,71	20,31	5,82	2,26	5,32	6,20	6,22	6,34	2,37	6,21	2,29	21,60	6,27	6,34	5,97	2,50
CVPT2MT	0,3623	0,2839	0,3298	0,2732	0,3616	0,3365	0,3298	0,3365	0,3365	0,3365	0,3365	0,3298	0,3365	0,3298	0,3623	0,3365	0,3365	0,3365	0,2784
CVFPT2MT	0,3503	0,2777	0,3235	0,2669	0,3498	0,3301	0,3235	0,3301	0,3301	0,3301	0,3301	0,3235	0,3301	0,3235	0,3503	0,3301	0,3301	0,3301	0,2720
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	54,10	6,12	5,77	7,37	49,49	14,97	5,50	12,96	15,10	15,15	15,46	5,78	15,13	5,58	52,63	15,29	15,44	14,55	6,86
CPFPT3BT	23,19	2,62	2,47	3,16	21,21	6,42	2,36	5,56	6,47	6,49	6,62	2,48	6,49	2,39	22,56	6,55	6,62	6,23	2,94
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,3701	0,2900	0,3369	0,2791	0,3694	0,3437	0,3369	0,3437	0,3437	0,3437	0,3437	0,3369	0,3437	0,3369	0,3701	0,3437	0,3437	0,3437	0,2844
CVRT3BT	0,3596	0,2844	0,3313	0,2735	0,3591	0,3380	0,3313	0,3380	0,3380	0,3380	0,3380	0,3313	0,3380	0,3313	0,3596	0,3380	0,3380	0,3380	0,2787
CVVT3BT	0,3493	0,2797	0,3265	0,2688	0,3489	0,3331	0,3265	0,3331	0,3331	0,3331	0,3331	0,3265	0,3331	0,3265	0,3493	0,3331	0,3331	0,3331	0,2740
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,3701	0,2900	0,3369	0,2791	0,3694	0,3437	0,3369	0,3437	0,3437	0,3437	0,3437	0,3369	0,3437	0,3369	0,3701	0,3437	0,3437	0,3437	0,2844
CVRT3BT	0,3596	0,2844	0,3313	0,2735	0,3591	0,3380	0,3313	0,3380	0,3380	0,3380	0,3380	0,3313	0,3380	0,3313	0,3596	0,3380	0,3380	0,3380	0,2787
CVVT3BT	0,3493	0,2797	0,3265	0,2688	0,3489	0,3331	0,3265	0,3331	0,3331	0,3331	0,3331	0,3265	0,3331	0,3265	0,3493	0,3331	0,3331	0,3331	0,2740
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	51,80	5,86	5,53	7,06	47,38	14,33	5,26	12,41	14,46	14,51	14,80	5,54	14,49	5,34	50,39	14,64	14,78	13,93	6,56
CPFPT3MT	22,20	2,51	2,37	3,03	20,31	6,14	2,26	5,32	6,20	6,22	6,34	2,37	6,21	2,29	21,60	6,27	6,34	5,97	2,81
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,3623	0,2839	0,3298	0,2732	0,3616	0,3365	0,3298	0,3365	0,3365	0,3365	0,3365	0,3298	0,3365	0,3298	0,3623	0,3365	0,3365	0,3365	0,2784
CVRT3MT	0,3522	0,2786	0,3244	0,2678	0,3516	0,3310	0,3244	0,3310	0,3310	0,3310	0,3310	0,3244	0,3310	0,3244	0,3522	0,3310	0,3310	0,3310	0,2729
CVVT3MT	0,3419	0,2738	0,3196	0,2631	0,3415	0,3261	0,3196	0,3261	0,3261	0,3261	0,3261	0,3196	0,3261	0,3196	0,3419	0,3261	0,3261	0,3261	0,2682
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,3623	0,2839	0,3298	0,2732	0,3616	0,3365	0,3298	0,3365	0,3365	0,3365	0,3365	0,3298	0,3365	0,3298	0,3623	0,3365	0,3365	0,3365	0,2784
CVRT3MT	0,3522	0,2786	0,3244	0,2678	0,3516	0,3310	0,3244	0,3310	0,3310	0,3310	0,3310	0,3244	0,3310	0,3244	0,3522	0,3310	0,3310	0,3310	0,2729
CVVT3MT	0,3419	0,2738	0,3196	0,2631	0,3415	0,3261	0,3196	0,3261	0,3261	0,3261	0,3261	0,3196	0,3261	0,3196	0,3419	0,3261	0,3261	0,3261	0,2682
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,8454	0,3236	0,3733	0,3244	0,8027	0,4567	0,3708	0,4455	0,4650	0,4655	0,4682	0,3734	0,4653	0,3716	0,8320	0,4667	0,4681	0,4599	0,3248
CV2T4	0,8454	0,3239	0,3736	0,3246	0,8027	0,4570	0,3711	0,4455	0,4650	0,4655	0,4682	0,3737	0,4653	0,3718	0,8320	0,4667	0,4681	0,4599	0,3251
CV3T4	0,8454	0,3239	0,3736	0,3246	0,8027	0,4570	0,3711	0,4455	0,4650	0,4655	0,4682	0,3737	0,4653	0,3718	0,8320	0,4667	0,4681	0,4599	0,3251
CV4T4	0,8454	0,3239	0,3736	0,3246	0,8027	0,4570	0,3711	0,4455	0,4650	0,4655	0,4682	0,3737	0,4653	0,3718	0,8320	0,4667	0,4681	0,4599	0,3251
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	52,61	1,79	1,49	3,09	48,12	10,68	1,47	9,05	10,46	10,58	10,65	1,49	10,53	1,47	51,14	10,67	10,73	10,15	2,57
CPFPT5BT	22,55	0,77	0,64	1,32	20,62	4,58	0,63	3,88	4,48	4,54	4,57	0,64	4,51	0,63	21,92	4,57	4,60	4,35	1,10
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0389	0,0118	0,0137	0,0114	0,0385	0,0206	0,0137	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0137	0,0206	0,0137	0,0389	0,0206	0,0206	0,0206	0,0116
CVRT5BT	0,0378	0,0115	0,0135	0,0111	0,0373	0,0203	0,0135	0,0203	0,0203	0,0203	0,0203	0,0135	0,0203	0,0135	0,0378	0,0203	0,0203	0,0203	0,0113
CVVT5BT	0,0368	0,0114	0,0133	0,0110	0,0363	0,0200	0,0133	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0133	0,0200	0,0133	0,0368	0,0200	0,0200	0,0200	0,0112
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0390	0,0118	0,0137	0,0114	0,0385	0,0206	0,0137	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0137	0,0206	0,0137	0,0390	0,0206	0,0206	0,0206	0,0116
CVRT5BT	0,0378	0,0115	0,0135	0,0111	0,0373	0,0203	0,0135	0,0203	0,0203	0,0203	0,0203	0,0135	0,0203	0,0135	0,0378	0,0203	0,0203	0,0203	0,0113
CVVT5BT	0,0368	0,0114	0,0133	0,0110	0,0363	0,0200	0,0133	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0133	0,0200	0,0133	0,0368	0,0200	0,0200	0,0200	0,0112
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	50,31	1,53	1,25	2,78	46,02	10,04	1,23	8,50	9,82	9,94	10,00	1,25	9,88	1,24	48,90	10,02	10,08	9,53	2,28

CPFPT5MT	21,56	0,66	0,53	1,19	19,72	4,30	0,53	3,64	4,21	4,26	4,28	0,53	4,23	0,53	20,96	4,29	4,32	4,08	0,98
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0312	0,0057	0,0066	0,0055	0,0307	0,0134	0,0066	0,0134	0,0134	0,0134	0,0134	0,0066	0,0134	0,0066	0,0312	0,0134	0,0134	0,0134	0,0056
CVRT5MT	0,0303	0,0057	0,0066	0,0054	0,0299	0,0133	0,0066	0,0133	0,0133	0,0133	0,0133	0,0066	0,0133	0,0066	0,0303	0,0133	0,0133	0,0133	0,0055
CVVT5MT	0,0294	0,0055	0,0064	0,0053	0,0290	0,0130	0,0064	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0064	0,0130	0,0064	0,0294	0,0130	0,0130	0,0130	0,0054
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0312	0,0057	0,0066	0,0055	0,0307	0,0134	0,0066	0,0134	0,0134	0,0134	0,0134	0,0066	0,0134	0,0066	0,0312	0,0134	0,0134	0,0134	0,0056
CVRT5MT	0,0304	0,0057	0,0066	0,0054	0,0299	0,0133	0,0066	0,0133	0,0133	0,0133	0,0133	0,0066	0,0133	0,0066	0,0304	0,0133	0,0133	0,0133	0,0055
CVVT5MT	0,0294	0,0055	0,0064	0,0053	0,0290	0,0130	0,0064	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0064	0,0130	0,0064	0,0294	0,0130	0,0130	0,0130	0,0054
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	52,61	1,72	1,49	3,02	48,12	10,61	1,47	9,05	10,46	10,58	10,65	1,49	10,53	1,47	51,14	10,67	10,73	10,15	2,50
CPFPT6BT	22,55	0,74	0,64	1,29	20,62	4,55	0,63	3,88	4,48	4,54	4,57	0,64	4,51	0,63	21,92	4,57	4,60	4,35	1,07
CVPT6BT	0,0389	0,0118	0,0137	0,0113	0,0385	0,0206	0,0137	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0137	0,0206	0,0137	0,0389	0,0206	0,0206	0,0206	0,0116
CVFPT6BT	0,0376	0,0115	0,0134	0,0111	0,0371	0,0203	0,0134	0,0203	0,0203	0,0203	0,0203	0,0134	0,0203	0,0134	0,0376	0,0203	0,0203	0,0203	0,0113
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	50,31	1,50	1,25	2,74	46,02	10,00	1,23	8,50	9,82	9,94	10,00	1,25	9,88	1,24	48,90	10,02	10,08	9,53	2,24
CPFPT6MT	21,56	0,64	0,53	1,17	19,72	4,29	0,53	3,64	4,21	4,26	4,28	0,53	4,23	0,53	20,96	4,29	4,32	4,08	0,96
CVPT6MT	0,0312	0,0057	0,0066	0,0055	0,0307	0,0134	0,0066	0,0134	0,0134	0,0134	0,0134	0,0066	0,0134	0,0066	0,0312	0,0134	0,0134	0,0134	0,0056
CVFPT6MT	0,0301	0,0056	0,0065	0,0054	0,0297	0,0132	0,0065	0,0132	0,0132	0,0132	0,0132	0,0065	0,0132	0,0065	0,0301	0,0132	0,0132	0,0132	0,0055

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	A022	A023	A024	A025	A026	A027	A028	A029	A030	A031	A032	A033	A034	A035	A036	A037	A038	A039	A040
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,4618	0,4588	0,4691	0,3897	0,5092	0,4682	0,4687	0,3340	0,3919	0,3843	0,7714	0,4700	0,7692	0,4600	0,3326	0,4691	0,3928	0,4693	0,3358
CV2T1R	0,4567	0,4538	0,4635	0,3883	0,5019	0,4627	0,4631	0,3325	0,3908	0,3834	0,7450	0,4644	0,7431	0,4550	0,3313	0,4635	0,3911	0,4638	0,3343
CV3T1R	0,4571	0,4542	0,4637	0,3901	0,5019	0,4630	0,4630	0,3341	0,3934	0,3855	0,7293	0,4646	0,7276	0,4555	0,3327	0,4636	0,3924	0,4641	0,3358
CV4T1R	0,4559	0,4531	0,4622	0,3910	0,4998	0,4617	0,4614	0,3348	0,3949	0,3867	0,7121	0,4631	0,7106	0,4544	0,3333	0,4622	0,3928	0,4627	0,3365
CV5T1R	0,4561	0,4531	0,4622	0,3912	0,4998	0,4617	0,4614	0,3349	0,3951	0,3869	0,7121	0,4631	0,7106	0,4546	0,3335	0,4622	0,3931	0,4627	0,3367
CV6T1R	0,4561	0,4531	0,4622	0,3912	0,4998	0,4617	0,4614	0,3349	0,3951	0,3869	0,7121	0,4631	0,7106	0,4546	0,3335	0,4622	0,3931	0,4627	0,3367
CV7T1R	0,4561	0,4531	0,4622	0,3912	0,4998	0,4617	0,4614	0,3349	0,3951	0,3869	0,7121	0,4631	0,7106	0,4546	0,3335	0,4622	0,3931	0,4627	0,3367
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,4494	0,4466	0,4560	0,3838	0,4923	0,4551	0,4559	0,3282	0,3853	0,3789	0,7371	0,4568	0,7352	0,4478	0,3273	0,4560	0,3868	0,4562	0,3300
CV2T1RE	0,4496	0,4467	0,4560	0,3840	0,4923	0,4551	0,4559	0,3284	0,3855	0,3791	0,7371	0,4568	0,7352	0,4480	0,3275	0,4560	0,3870	0,4562	0,3302
CV3T1RE	0,4496	0,4467	0,4560	0,3840	0,4923	0,4551	0,4559	0,3284	0,3855	0,3791	0,7371	0,4568	0,7352	0,4480	0,3275	0,4560	0,3870	0,4562	0,3302
CV4T1RE	0,4496	0,4467	0,4560	0,3840	0,4923	0,4551	0,4559	0,3284	0,3855	0,3791	0,7371	0,4568	0,7352	0,4480	0,3275	0,4560	0,3870	0,4562	0,3302
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,4953	0,4920	0,5045	0,4077	0,5505	0,5037	0,5035	0,3546	0,4096	0,4018	0,8322	0,5057	0,8294	0,4932	0,3523	0,5044	0,4113	0,5050	0,3563
T1GAC																			
CFT1GAC	18,86	18,52	20,19	7,27	26,35	19,97	20,33	7,35	7,61	6,18	76,72	20,35	76,00	18,54	6,81	20,22	7,91	20,18	7,34
CV1T1GAC	0,4886	0,4857	0,4973	0,4079	0,5383	0,4967	0,4959	0,3568	0,4094	0,4031	0,7699	0,4983	0,7679	0,4869	0,3547	0,4971	0,4109	0,4979	0,3585
CV2T1GAC	0,4886	0,4857	0,4973	0,4079	0,5383	0,4967	0,4959	0,3568	0,4094	0,4031	0,7699	0,4983	0,7679	0,4869	0,3547	0,4971	0,4109	0,4979	0,3585
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,4712	0,4681	0,4790	0,3942	0,5213	0,4780	0,4789	0,3387	0,3960	0,3883	0,8053	0,4801	0,8024	0,4693	0,3370	0,4791	0,3977	0,4793	0,3404
CV2T1GE	0,4712	0,4681	0,4790	0,3942	0,5213	0,4780	0,4789	0,3387	0,3960	0,3883	0,8053	0,4801	0,8024	0,4693	0,3370	0,4791	0,3977	0,4793	0,3404
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,4259	0,4241	0,4308	0,3786	0,4578	0,4303	0,4304	0,3220	0,3796	0,3753	0,6177	0,4314	0,6166	0,4248	0,3216	0,4308	0,3805	0,4311	0,3238
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,14	13,88	15,10	5,62	19,59	14,98	15,09	5,63	5,84	4,90	52,26	15,22	51,77	13,91	5,23	15,11	6,05	15,13	5,63
CPFPT2BT	6,06	5,95	6,47	2,41	8,39	6,42	6,47	2,41	2,50	2,10	22,40	6,52	22,19	5,96	2,24	6,48	2,59	6,49	2,41
CVPT2BT	0,3437	0,3428	0,3437	0,3369	0,3491	0,3437	0,3437	0,2833	0,3369	0,3369	0,3687	0,3437	0,3701	0,3437	0,2855	0,3437	0,3369	0,3437	0,2855
CVFPT2BT	0,3371	0,3362	0,3371	0,3304	0,3424	0,3371	0,3371	0,2777	0,3304	0,3304	0,3567	0,3371	0,3578	0,3371	0,2790	0,3371	0,3304	0,3371	0,2791
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	13,54	13,29	14,46	5,38	18,75	14,34	14,44	5,39	5,60	4,69	50,04	14,58	49,57	13,32	5,01	14,47	5,80	14,49	5,39
CPFPT2MT	5,80	5,70	6,20	2,31	8,04	6,15	6,19	2,31	2,40	2,01	21,44	6,25	21,24	5,71	2,15	6,20	2,48	6,21	2,31
CVPT2MT	0,3365	0,3356	0,3365	0,3298	0,3418	0,3365	0,3365	0,2774	0,3298	0,3298	0,3610	0,3365	0,3623	0,3365	0,2795	0,3365	0,3298	0,3365	0,2795
CVFPT2MT	0,3301	0,3292	0,3301	0,3235	0,3352	0,3301	0,3301	0,2718	0,3235	0,3235	0,3493	0,3301	0,3503	0,3301	0,2732	0,3301	0,3235	0,3301	0,2733
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,92	13,88	15,10	5,62	19,59	14,98	15,09	6,40	5,84	4,90	52,26	15,22	51,77	14,69	6,01	15,11	6,05	15,13	6,41
CPFPT3BT	6,40	5,95	6,47	2,41	8,39	6,42	6,47	2,74	2,50	2,10	22,40	6,52	22,19	6,30	2,58	6,48	2,59	6,49	2,75
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,3437	0,3428	0,3437	0,3369	0,3491	0,3437	0,3437	0,2833	0,3369	0,3369	0,3688	0,3437	0,3701	0,3437	0,2855	0,3437	0,3369	0,3437	0,2855
CVRT3BT	0,3380	0,3371	0,3380	0,3313	0,3432	0,3380	0,3380	0,2785	0,3313	0,3313	0,3585	0,3380	0,3596	0,3380	0,2799	0,3380	0,3313	0,3380	0,2800
CVVT3BT	0,3331	0,3322	0,3331	0,3265	0,3383	0,3331	0,3331	0,2738	0,3265	0,3265	0,3485	0,3331	0,3493	0,3331	0,2751	0,3331	0,3265	0,3331	0,2752
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,3437	0,3428	0,3437	0,3369	0,3437	0,3437	0,3437	0,2833	0,3369	0,3369	0,3688	0,3437	0,3701	0,3437	0,2855	0,3437	0,3369	0,3437	0,2855
CVRT3BT	0,3380	0,3371	0,3380	0,3313	0,3380	0,3380	0,3380	0,2785	0,3313	0,3313	0,3585	0,3380	0,3596	0,3380	0,2799	0,3380	0,3313	0,3380	0,2800
CVVT3BT	0,3331	0,3322	0,3331	0,3265	0,3331	0,3331	0,3331	0,2738	0,3265	0,3265	0,3485	0,3331	0,3493	0,3331	0,2751	0,3331	0,3265	0,3331	0,2752
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,29	13,29	14,46	5,38	18,75	14,34	14,44	6,13	5,60	4,69	50,04	14,58	49,57	14,07	5,76	14,47	5,80	14,49	6,14
CPFPT3MT	6,12	5,70	6,20	2,31	8,04	6,15	6,19	2,63	2,40	2,01	21,44	6,25	21,24	6,03	2,47	6,20	2,48	6,21	2,63
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,3365	0,3356	0,3365	0,3298	0,3418	0,3365	0,3365	0,2774	0,3298	0,3298	0,3610	0,3365	0,3623	0,3365	0,2795	0,3365	0,3298	0,3365	0,2795
CVRT3MT	0,3310	0,3301	0,3310	0,3244	0,3361	0,3310	0,3310	0,2727	0,3244	0,3244	0,3511	0,3310	0,3522	0,3310	0,2741	0,3310	0,3244	0,3310	0,2742
CVVT3MT	0,3261	0,3252	0,3261	0,3196	0,3312	0,3261	0,3261	0,2680	0,3196	0,3196	0,3411	0,3261	0,3419	0,3261	0,2693	0,3261	0,3196	0,3261	0,2694
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,3365	0,3356	0,3365	0,3298	0,3365	0,3365	0,3365	0,2774	0,3298	0,3298	0,3610	0,3365	0,3623	0,3365	0,2795	0,3365	0,3298	0,3365	0,2795
CVRT3MT	0,3310	0,3301	0,3310	0,3244	0,3310	0,3310	0,3310	0,2727	0,3244	0,3244	0,3511	0,3310	0,3522	0,3310	0,2741	0,3310	0,3244	0,3310	0,2742
CVVT3MT	0,3261	0,3252	0,3261	0,3196	0,3261	0,3261	0,3261	0,2680	0,3196	0,3196	0,3411	0,3261	0,3419	0,3261	0,2693	0,3261	0,3196	0,3261	0,2694
T4																			CFT4

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CV1T4	0,4563	0,4530	0,4650	0,3719	0,5110	0,4639	0,4649	0,3203	0,3740	0,3654	0,8274	0,4661	0,8242	0,4542	0,3182	0,4651	0,3759	0,4653	0,3219	
CV2T4	0,4566	0,4530	0,4650	0,3722	0,5110	0,4639	0,4649	0,3205	0,3742	0,3656	0,8274	0,4661	0,8242	0,4544	0,3185	0,4651	0,3761	0,4653	0,3221	
CV3T4	0,4566	0,4530	0,4650	0,3722	0,5110	0,4639	0,4649	0,3205	0,3742	0,3656	0,8274	0,4661	0,8242	0,4544	0,3185	0,4651	0,3761	0,4653	0,3221	
CV4T4	0,4566	0,4530	0,4650	0,3722	0,5110	0,4639	0,4649	0,3205	0,3742	0,3656	0,8274	0,4661	0,8242	0,4544	0,3185	0,4651	0,3761	0,4653	0,3221	
T5S > 50																				
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT5BT	10,63	9,32	10,54	1,48	10,95	10,39	10,47	2,05	1,50	1,41	50,47	10,63	50,28	10,40	1,72	10,54	1,52	10,55	2,05	
CPFPT5BT	4,56	4,00	4,52	0,63	4,69	4,45	4,49	0,88	0,64	0,60	21,63	4,55	21,55	4,46	0,74	4,52	0,65	4,52	0,88	
T5UFe50y300																				
Cargos Variables																				
CVPT5BT	0,0206	0,0197	0,0206	0,0137	0,0260	0,0206	0,0206	0,0115	0,0137	0,0137	0,0380	0,0206	0,0389	0,0206	0,0116	0,0206	0,0137	0,0206	0,0116	
CVRT5BT	0,0203	0,0194	0,0203	0,0135	0,0255	0,0203	0,0203	0,0113	0,0135	0,0135	0,0369	0,0203	0,0378	0,0203	0,0114	0,0203	0,0135	0,0203	0,0114	
CVVT5BT	0,0200	0,0191	0,0200	0,0133	0,0252	0,0200	0,0200	0,0112	0,0133	0,0133	0,0359	0,0200	0,0368	0,0200	0,0112	0,0200	0,0133	0,0200	0,0112	
T5UF>300																				
CVPT5BT	0,0206	0,0197	0,0206	0,0137	0,0206	0,0206	0,0206	0,0115	0,0137	0,0137	0,0380	0,0206	0,0390	0,0206	0,0116	0,0206	0,0137	0,0206	0,0116	
CVRT5BT	0,0203	0,0194	0,0203	0,0135	0,0203	0,0203	0,0203	0,0113	0,0135	0,0135	0,0369	0,0203	0,0378	0,0203	0,0114	0,0203	0,0135	0,0203	0,0114	
CVVT5BT	0,0200	0,0191	0,0200	0,0133	0,0200	0,0200	0,0200	0,0112	0,0133	0,0133	0,0359	0,0200	0,0368	0,0200	0,0112	0,0200	0,0133	0,0200	0,0112	
T5																				
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT5MT	10,00	8,73	9,90	1,24	10,12	9,76	9,83	1,78	1,25	1,20	48,25	9,98	48,08	9,78	1,47	9,90	1,26	9,91	1,78	
CPFPT5MT	4,28	3,74	4,24	0,53	4,34	4,18	4,21	0,76	0,54	0,52	20,68	4,28	20,61	4,19	0,63	4,24	0,54	4,25	0,76	
T5UFe50y300																				
Cargos Variables																				
CVPT5MT	0,0134	0,0124	0,0134	0,0066	0,0187	0,0134	0,0134	0,0056	0,0066	0,0066	0,0303	0,0134	0,0312	0,0134	0,0056	0,0134	0,0066	0,0134	0,0056	
CVRT5MT	0,0133	0,0124	0,0133	0,0066	0,0184	0,0133	0,0133	0,0055	0,0066	0,0066	0,0295	0,0133	0,0303	0,0133	0,0056	0,0133	0,0066	0,0133	0,0056	
CVVT5MT	0,0130	0,0121	0,0130	0,0064	0,0181	0,0130	0,0130	0,0054	0,0064	0,0064	0,0286	0,0130	0,0294	0,0130	0,0054	0,0130	0,0064	0,0130	0,0054	
T5UF>300																				
CVPT5MT	0,0134	0,0124	0,0134	0,0066	0,0134	0,0134	0,0134	0,0056	0,0066	0,0066	0,0303	0,0134	0,0312	0,0134	0,0056	0,0134	0,0066	0,0134	0,0056	
CVRT5MT	0,0133	0,0124	0,0133	0,0066	0,0133	0,0133	0,0133	0,0055	0,0066	0,0066	0,0295	0,0133	0,0304	0,0133	0,0056	0,0133	0,0066	0,0133	0,0056	
CVVT5MT	0,0130	0,0121	0,0130	0,0064	0,0130	0,0130	0,0130	0,0054	0,0064	0,0064	0,0286	0,0130	0,0294	0,0130	0,0054	0,0130	0,0064	0,0130	0,0054	
T6																				
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT6BT	10,56	9,32	10,54	1,48	10,95	10,39	10,47	1,98	1,50	1,41	50,47	10,63	50,28	10,33	1,65	10,54	1,52	10,55	1,98	
CPFPT6BT	4,53	4,00	4,52	0,63	4,69	4,45	4,49	0,85	0,64	0,60	21,63	4,55	21,55	4,43	0,71	4,52	0,65	4,52	0,85	
CVPT6BT	0,0206	0,0196	0,0206	0,0137	0,0260	0,0206	0,0206	0,0115	0,0137	0,0137	0,0380	0,0206	0,0389	0,0206	0,0116	0,0206	0,0137	0,0206	0,0116	
CVFPT6BT	0,0203	0,0193	0,0203	0,0134	0,0255	0,0203	0,0203	0,0113	0,0134	0,0134	0,0367	0,0203	0,0376	0,0203	0,0113	0,0203	0,0134	0,0203	0,0113	
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT6MT	9,96	8,73	9,90	1,24	10,12	9,76	9,83	1,74	1,25	1,20	48,25	9,98	48,08	9,74	1,43	9,90	1,26	9,91	1,74	
CPFPT6MT	4,27	3,74	4,24	0,53	4,34	4,18	4,21	0,75	0,54	0,52	20,68	4,28	20,61	4,17	0,61	4,24	0,54	4,25	0,75	
CVPT6MT	0,0134	0,0125	0,0134	0,0066	0,0187	0,0134	0,0134	0,0056	0,0066	0,0066	0,0303	0,0134	0,0312	0,0134	0,0056	0,0134	0,0066	0,0134	0,0056	
CVFPT6MT	0,0132	0,0123	0,0132	0,0065	0,0183	0,0132	0,0132	0,0055	0,0065	0,0065	0,0292	0,0132	0,0301	0,0132	0,0055	0,0132	0,0065	0,0132	0,0055	

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	A041	A042	A043	A045	N001	N002	N003	N004	N005	N006	N007	N008	N009	N010	N011	N012	N013	N014	N015
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,3364	0,3329	0,3318	0,4485	0,4619	0,4545	0,4588	0,4596	0,4559	0,4591	0,4569	0,4620	0,4625	0,4600	0,4611	0,4524	0,4425	0,4614	0,4587
CV2T1R	0,3349	0,3317	0,3307	0,4432	0,4564	0,4497	0,4536	0,4543	0,4507	0,4539	0,4517	0,4564	0,4569	0,4546	0,4556	0,4476	0,4384	0,4560	0,4533
CV3T1R	0,3364	0,3334	0,3326	0,4432	0,4567	0,4507	0,4544	0,4547	0,4513	0,4545	0,4523	0,4566	0,4572	0,4549	0,4559	0,4484	0,4398	0,4565	0,4537
CV4T1R	0,3371	0,3343	0,3337	0,4417	0,4554	0,4500	0,4534	0,4536	0,4503	0,4534	0,4512	0,4552	0,4558	0,4537	0,4545	0,4477	0,4395	0,4553	0,4524
CV5T1R	0,3373	0,3345	0,3339	0,4417	0,4554	0,4500	0,4534	0,4536	0,4503	0,4534	0,4512	0,4552	0,4558	0,4537	0,4545	0,4477	0,4395	0,4553	0,4524
CV6T1R	0,3373	0,3345	0,3339	0,4417	0,4554	0,4500	0,4534	0,4536	0,4503	0,4534	0,4512	0,4552	0,4558	0,4537	0,4545	0,4477	0,4395	0,4553	0,4524
CV7T1R	0,3373	0,3345	0,3339	0,4417	0,4554	0,4500	0,4534	0,4536	0,4503	0,4534	0,4512	0,4552	0,4558	0,4537	0,4545	0,4477	0,4395	0,4553	0,4524
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,3306	0,3275	0,3263	0,4364	0,4520	0,4451	0,4491	0,4499	0,4464	0,4494	0,4474	0,4521	0,4526	0,4502	0,4513	0,4432	0,4341	0,4515	0,4491
CV2T1RE	0,3308	0,3276	0,3265	0,4364	0,4520	0,4451	0,4491	0,4499	0,4464	0,4494	0,4474	0,4521	0,4526	0,4502	0,4513	0,4432	0,4341	0,4515	0,4491
CV3T1RE	0,3308	0,3276	0,3265	0,4364	0,4520	0,4451	0,4491	0,4499	0,4464	0,4494	0,4474	0,4521	0,4526	0,4502	0,4513	0,4432	0,4341	0,4515	0,4491
CV4T1RE	0,3308	0,3276	0,3265	0,4364	0,4520	0,4451	0,4491	0,4499	0,4464	0,4494	0,4474	0,4521	0,4526	0,4502	0,4513	0,4432	0,4341	0,4515	0,4491
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,3571	0,3527	0,3521	0,4832	0,4981	0,4905	0,4951	0,4955	0,4911	0,4953	0,4923	0,4978	0,4986	0,4957	0,4969	0,4875	0,4763	0,4978	0,4940
T1GAC																			
CFT1GAC	7,46	6,60	6,60	18,93	20,78	19,12	20,04	20,32	19,60	20,13	19,81	20,88	20,93	20,43	20,69	18,84	16,87	20,62	20,25
CV1T1GAC	0,3593	0,3557	0,3555	0,4764	0,4965	0,4910	0,4946	0,4944	0,4906	0,4946	0,4916	0,4960	0,4968	0,4943	0,4952	0,4878	0,4785	0,4966	0,4927
CV2T1GAC	0,3593	0,3557	0,3555	0,4764	0,4965	0,4910	0,4946	0,4944	0,4906	0,4946	0,4916	0,4960	0,4968	0,4943	0,4952	0,4878	0,4785	0,4966	0,4927
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,3410	0,3370	0,3358	0,4596	0,4756	0,4673	0,4721	0,4730	0,4689	0,4724	0,4700	0,4757	0,4762	0,4734	0,4747	0,4650	0,4541	0,4750	0,4721
CV2T1GE	0,3410	0,3370	0,3358	0,4596	0,4756	0,4673	0,4721	0,4730	0,4689	0,4724	0,4700	0,4757	0,4762	0,4734	0,4747	0,4650	0,4541	0,4750	0,4721
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,3242	0,3226	0,3216	0,4134	0,4234	0,4191	0,4216	0,4220	0,4196	0,4218	0,4203	0,4234	0,4237	0,4221	0,4228	0,4176	0,4116	0,4232	0,4213
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	5,72	5,09	5,09	14,08	15,50	14,50	15,09	15,20	14,69	15,12	14,83	15,52	15,59	15,24	15,40	14,22	12,89	15,44	15,08
CPFPT2BT	2,45	2,18	2,18	6,04	6,64	6,22	6,47	6,51	6,30	6,48	6,36	6,65	6,68	6,53	6,60	6,09	5,52	6,62	6,46
CVPT2BT	0,2855	0,2867	0,2855	0,3268	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378
CVFPT2BT	0,2790	0,2802	0,2790	0,3278	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	5,48	4,87	4,87	13,48	14,84	13,89	14,44	14,55	14,06	14,48	14,20	14,86	14,92	14,59	14,74	13,61	12,34	14,78	14,44
CPFPT2MT	2,35	2,09	2,09	5,78	6,36	5,95	6,19	6,24	6,03	6,21	6,09	6,37	6,40	6,25	6,32	5,83	5,29	6,33	6,19
CVPT2MT	0,2795	0,2806	0,2795	0,3199	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVFPT2MT	0,2732	0,2743	0,2732	0,3209	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	6,49	5,87	5,86	14,08	15,50	14,50	15,09	15,20	14,69	15,12	14,83	15,52	15,59	15,24	15,40	14,22	12,89	15,44	15,08
CPFPT3BT	2,78	2,51	2,51	6,04	6,64	6,22	6,47	6,51	6,30	6,48	6,36	6,65	6,68	6,53	6,60	6,09	5,52	6,62	6,46
T3UFe50y300																			

Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,2855	0,2867	0,2855	0,3268	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377
CVRT3BT	0,2799	0,2810	0,2799	0,3284	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319
CVVT3BT	0,2751	0,2763	0,2751	0,3247	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,2855	0,2867	0,2855	0,3268	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377
CVRT3BT	0,2799	0,2810	0,2799	0,3284	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319
CVVT3BT	0,2751	0,2763	0,2751	0,3247	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	6,22	5,62	5,61	13,48	14,84	13,89	14,44	14,55	14,06	14,48	14,20	14,86	14,92	14,59	14,74	13,61	12,34	14,78	14,44
CPFPT3MT	2,66	2,41	2,40	5,78	6,36	5,95	6,19	6,24	6,03	6,21	6,09	6,37	6,40	6,25	6,32	5,83	5,29	6,33	6,19
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,2795	0,2806	0,2795	0,3199	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVRT3MT	0,2741	0,2752	0,2741	0,3216	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251
CVVT3MT	0,2693	0,2704	0,2693	0,3178	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,2795	0,2806	0,2795	0,3199	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVRT3MT	0,2741	0,2752	0,2741	0,3216	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251
CVVT3MT	0,2693	0,2704	0,2693	0,3178	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,3226	0,3180	0,3168	0,4455	0,4630	0,4539	0,4592	0,4602	0,4556	0,4595	0,4569	0,4631	0,4637	0,4606	0,4620	0,4513	0,4391	0,4624	0,4591
CV2T4	0,3229	0,3182	0,3171	0,4455	0,4630	0,4539	0,4592	0,4602	0,4556	0,4595	0,4569	0,4631	0,4637	0,4606	0,4620	0,4513	0,4391	0,4624	0,4591
CV3T4	0,3229	0,3182	0,3171	0,4455	0,4630	0,4539	0,4592	0,4602	0,4556	0,4595	0,4569	0,4631	0,4637	0,4606	0,4620	0,4513	0,4391	0,4624	0,4591
CV4T4	0,3229	0,3182	0,3171	0,4455	0,4630	0,4539	0,4592	0,4602	0,4556	0,4595	0,4569	0,4631	0,4637	0,4606	0,4620	0,4513	0,4391	0,4624	0,4591
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	2,18	1,54	1,61	9,08	10,37	9,77	10,28	10,28	10,08	10,38	10,13	10,60	10,61	10,35	10,59	9,75	8,77	10,58	10,35
CPFPT5BT	0,93	0,66	0,69	3,89	4,44	4,19	4,41	4,41	4,32	4,45	4,34	4,54	4,55	4,44	4,54	4,18	3,76	4,53	4,44
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0116	0,0117	0,0116	0,0194	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
CVRT5BT	0,0114	0,0114	0,0114	0,0194	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CVVT5BT	0,0112	0,0113	0,0112	0,0193	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0116	0,0117	0,0116	0,0194	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
CVRT5BT	0,0114	0,0114	0,0114	0,0194	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CVVT5BT	0,0112	0,0113	0,0112	0,0193	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	1,90	1,29	1,36	8,48	9,71	9,15	9,64	9,64	9,46	9,74	9,50	9,94	9,95	9,70	9,93	9,15	8,22	9,92	9,71
CPFPT5MT	0,82	0,55	0,58	3,64	4,16	3,92	4,13	4,13	4,05	4,17	4,07	4,26	4,26	4,16	4,26	3,92	3,52	4,25	4,16
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0056	0,0056	0,0056	0,0125	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVRT5MT	0,0056	0,0056	0,0056	0,0126	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
CVVT5MT	0,0054	0,0054	0,0054	0,0124	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0056	0,0056	0,0056	0,0125	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVRT5MT	0,0056	0,0056	0,0056	0,0126	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
CVVT5MT	0,0054	0,0054	0,0054	0,0124	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	2,11	1,47	1,54	9,08	10,37	9,77	10,28	10,28	10,08	10,38	10,13	10,60	10,61	10,35	10,59	9,75	8,77	10,58	10,35
CPFPT6BT	0,90	0,63	0,66	3,89	4,44	4,19	4,41	4,41	4,32	4,45	4,34	4,54	4,55	4,44	4,54	4,18	3,76	4,53	4,44
CVPT6BT	0,0116	0,0117	0,0116	0,0194	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198
CVFPT6BT	0,0113	0,0114	0,0113	0,0194	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	1,86	1,25	1,32	8,48	9,71	9,15	9,64	9,64	9,46	9,74	9,50	9,94	9,95	9,70	9,93	9,15	8,22	9,92	9,71
CPFPT6MT	0,80	0,54	0,57	3,64	4,16	3,92	4,13	4,13	4,05	4,17	4,07	4,26	4,26	4,16	4,26	3,92	3,52	4,25	4,16
CVPT6MT	0,0056	0,0056	0,0056	0,0125	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVFPT6MT	0,0055	0,0055	0,0055	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	N016	N017	N018	N019	N020	N021	N022	N023	N024	N025	N026	N027	N028	N029	N030	N031	N032	N033	N034
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,4577	0,3268	0,4623	0,4595	0,4583	0,4592	0,4673	0,4585	0,4577	0,3314	0,4600	0,4622	0,4616	0,4648	0,4583	0,4603	0,4626	0,4600	0,4539
CV2T1R	0,4525	0,3259	0,4567	0,4542	0,4530	0,4539	0,4615	0,4533	0,4525	0,3294	0,4546	0,4567	0,4561	0,4591	0,4530	0,4549	0,4570	0,4547	0,4490
CV3T1R	0,4529	0,3279	0,4568	0,4547	0,4535	0,4544	0,4618	0,4539	0,4531	0,3308	0,4551	0,4570	0,4563	0,4594	0,4536	0,4552	0,4571	0,4552	0,4499
CV4T1R	0,4517	0,3290	0,4554	0,4536	0,4524	0,4533	0,4604	0,4528	0,4520	0,3311	0,4540	0,4557	0,4550	0,4581	0,4524	0,4539	0,4556	0,4540	0,4491
CV5T1R	0,4517	0,3292	0,4554	0,4536	0,4524	0,4533	0,4604	0,4528	0,4520	0,3313	0,4540	0,4557	0,4550	0,4581	0,4524	0,4539	0,4556	0,4540	0,4491
CV6T1R	0,4517	0,3292	0,4554	0,4536	0,4524	0,4533	0,4604	0,4528	0,4520	0,3313	0,4540	0,4557	0,4550	0,4581	0,4524	0,4539	0,4556	0,4540	0,4491
CV7T1R	0,4517	0,3292	0,4554	0,4536	0,4524	0,4533	0,4604	0,4528	0,4520	0,3313	0,4540	0,4557	0,4550	0,4581	0,4524	0,4539	0,4556	0,4540	0,4491
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,4482	0,3235	0,4524	0,4497	0,4487	0,4494	0,4570	0,4489	0,4481	0,3267	0,4502	0,4523	0,4517	0,4546	0,4486	0,4505	0,4527	0,4503	0,4446
CV2T1RE	0,4482	0,3237	0,4524	0,4497	0,4487	0,4494	0,4570	0,4489	0,4481	0,3269	0,4502	0,4523	0,4517	0,4546	0,4486	0,4505	0,4527	0,4503	0,4446
CV3T1RE	0,4482	0,3237	0,4524	0,4497	0,4487	0,4494	0,4570	0,4489	0,4481	0,3269	0,4502	0,4523	0,4517	0,4546	0,4486	0,4505	0,4527	0,4503	0,4446
CV4T1RE	0,4482	0,3237	0,4524	0,4497	0,4487	0,4494	0,4570	0,4489	0,4481	0,3269	0,4502	0,4523	0,4517	0,4546	0,4486	0,4505	0,4527	0,4503	0,4446
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,4930	0,3464	0,4981	0,4955	0,4940	0,4951	0,5047	0,4945	0,4934	0,3538	0,4961	0,4985	0,4975	0,5016	0,4940	0,4960	0,4985	0,4961	0,4894
T1GAC																			
CFT1GAC	20,02	6,14	20,95	20,26	20,07	20,19	21,74	20,06	19,92	9,19	20,35	20,82	20,75	21,27	20,04	20,51	21,02	20,38	19,09
CV1T1GAC	0,4920	0,3538	0,4961	0,4945	0,4930	0,4942	0,5026	0,4937	0,4927	0,3584	0,4950	0,4969	0,4959	0,4998	0,4932	0,4946	0,4964	0,4950	0,4896

CV2T1GAC T1GE	0,4920	0,3538	0,4961	0,4945	0,4930	0,4942	0,5026	0,4937	0,4927	0,3584	0,4950	0,4969	0,4959	0,4998	0,4932	0,4946	0,4964	0,4950	0,4896
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,4710	0,3327	0,4760	0,4729	0,4716	0,4725	0,4815	0,4718	0,4709	0,3389	0,4734	0,4759	0,4752	0,4787	0,4715	0,4738	0,4764	0,4735	0,4667
CV2T1GE T1AP	0,4710	0,3327	0,4760	0,4729	0,4716	0,4725	0,4815	0,4718	0,4709	0,3389	0,4734	0,4759	0,4752	0,4787	0,4715	0,4738	0,4764	0,4735	0,4667
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP T2	0,4207	0,3176	0,4235	0,4219	0,4212	0,4217	0,4268	0,4214	0,4208	0,3158	0,4222	0,4236	0,4231	0,4252	0,4212	0,4223	0,4237	0,4223	0,4186
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,94	4,80	15,56	15,18	15,02	15,13	16,23	15,05	14,94	7,03	15,24	15,54	15,46	15,89	15,01	15,29	15,60	15,25	14,42
CPFPT2BT	6,40	2,06	6,67	6,50	6,44	6,48	6,96	6,45	6,40	3,01	6,53	6,66	6,63	6,81	6,43	6,55	6,69	6,54	6,18
CVPT2BT	0,3378	0,2851	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,2735	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378
CVFPT2BT	0,3311	0,2786	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,2672	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	14,31	4,59	14,89	14,53	14,38	14,49	15,54	14,41	14,30	6,73	14,59	14,88	14,80	15,21	14,37	14,64	14,94	14,60	13,81
CPFPT2MT	6,13	1,97	6,38	6,23	6,16	6,21	6,66	6,17	6,13	2,89	6,25	6,38	6,34	6,52	6,16	6,27	6,40	6,26	5,92
CVPT2MT	0,3309	0,2793	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2679	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVFPT2MT	0,3243	0,2729	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,2617	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,94	5,54	15,56	15,18	15,02	15,13	16,23	15,05	14,94	7,79	15,24	15,54	15,46	15,89	15,01	15,29	15,60	15,25	14,42
CPFPT3BT T3UFe50y300	6,40	2,38	6,67	6,50	6,44	6,48	6,96	6,45	6,40	3,34	6,53	6,66	6,63	6,81	6,43	6,55	6,69	6,54	6,18
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,3377	0,2851	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2735	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377
CVRT3BT	0,3319	0,2794	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2680	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319
CVVT3BT	0,3271	0,2747	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2632	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,3377	0,2851	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2735	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377
CVRT3BT	0,3319	0,2794	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2680	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319
CVVT3BT	0,3271	0,2747	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2632	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,31	5,31	14,89	14,53	14,38	14,49	15,54	14,41	14,30	7,45	14,59	14,88	14,80	15,21	14,37	14,64	14,94	14,60	13,81
CPFPT3MT T3UFe50y300	6,13	2,27	6,38	6,23	6,16	6,21	6,66	6,17	6,13	3,19	6,25	6,38	6,34	6,52	6,16	6,27	6,40	6,26	5,92
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,3309	0,2793	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2680	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVRT3MT	0,3251	0,2737	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2625	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251
CVVT3MT	0,3205	0,2691	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2579	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,3309	0,2793	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2680	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVRT3MT	0,3251	0,2737	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2625	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251
CVVT3MT	0,3205	0,2691	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2579	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,4579	0,3140	0,4635	0,4600	0,4586	0,4596	0,4696	0,4588	0,4578	0,3231	0,4606	0,4633	0,4626	0,4665	0,4585	0,4610	0,4639	0,4607	0,4531
CV2T4	0,4579	0,3142	0,4635	0,4600	0,4586	0,4596	0,4696	0,4588	0,4578	0,3233	0,4606	0,4633	0,4626	0,4665	0,4585	0,4610	0,4639	0,4607	0,4531
CV3T4	0,4579	0,3142	0,4635	0,4600	0,4586	0,4596	0,4696	0,4588	0,4578	0,3233	0,4606	0,4633	0,4626	0,4665	0,4585	0,4610	0,4639	0,4607	0,4531
CV4T4	0,4579	0,3142	0,4635	0,4600	0,4586	0,4596	0,4696	0,4588	0,4578	0,3233	0,4606	0,4633	0,4626	0,4665	0,4585	0,4610	0,4639	0,4607	0,4531
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,27	1,24	10,54	10,42	10,27	10,32	10,76	10,30	10,12	3,37	10,43	10,64	10,58	10,63	10,00	10,40	10,64	10,46	9,87
CPFPT5BT T5UFe50y300	4,40	0,53	4,52	4,47	4,40	4,42	4,61	4,41	4,34	1,44	4,47	4,56	4,53	4,56	4,28	4,46	4,56	4,48	4,23
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0197	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0108	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
CVRT5BT	0,0193	0,0110	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0106	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CVVT5BT	0,0191	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0104	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0197	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0108	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
CVRT5BT	0,0193	0,0110	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0106	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CVVT5BT	0,0191	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0104	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,63	1,00	9,87	9,77	9,63	9,68	10,07	9,66	9,48	3,04	9,79	9,98	9,92	9,96	9,36	9,75	9,98	9,81	9,26
CPFPT5MT T5UFe50y300	4,13	0,43	4,23	4,19	4,13	4,15	4,31	4,14	4,06	1,30	4,19	4,28	4,25	4,27	4,01	4,18	4,28	4,20	3,97
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0053	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVRT5MT	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0051	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
CVVT5MT	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0051	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0053	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVRT5MT	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0051	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
CVVT5MT	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0051	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,27	1,19	10,54	10,42	10,27	10,32	10,76	10,30	10,12	3,32	10,43	10,64	10,58	10,63	10,00	10,40	10,64	10,46	9,87
CPFPT6BT	4,40	0,51	4,52	4,47	4,40	4,42	4,61	4,41	4,34	1,42	4,47	4,56	4,53	4,56	4,28	4,46	4,56	4,48	4,23
CVPT6BT	0,0198	0,0113	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0108	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198
CVFPT6BT	0,0193	0,0110	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0106	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,63	0,99	9,87	9,77	9,63	9,68	10,07	9,66	9,48	3,02	9,79	9,98	9,92	9,96	9,36	9,75	9,98	9,81	9,26
CPFPT6MT	4,13	0,42	4,23	4,19	4,13	4,15	4,31	4,14	4,06	1,30	4,19	4,28	4,25	4,27	4,01	4,18	4,28	4,20	3,97
CVPT6MT	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0052	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVFPT6MT	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0051	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	N035	N037	N038	N039	N040	N041	N042	N043	N044	N045	N047	N048	N049	N050	N051	N052	N053	N054	N055
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,4517	0,4650	0,4560	0,4499	0,4622	0,4597	0,4604	0,4608	0,4606	0,4632	0,4561	0,4587	0,4621	0,4618	0,4634	0,4638	0,4414	0,4600	0,4588
CV2T1R	0,4470	0,4593	0,4509	0,4453	0,4567	0,4544	0,4550	0,4553	0,4551	0,4577	0,4510	0,4534	0,4567	0,4563	0,4578	0,4582	0,4375	0,4546	0,4535
CV3T1R	0,4480	0,4595	0,4515	0,4464	0,4570	0,4550	0,4553	0,4557	0,4554	0,4582	0,4517	0,4538	0,4572	0,4567	0,4581	0,4585	0,4393	0,4549	0,4540
CV4T1R	0,4473	0,4580	0,4505	0,4458	0,4557	0,4539	0,4541	0,4544	0,4541	0,4570	0,4508	0,4526	0,4560	0,4555	0,4568	0,4572	0,4394	0,4537	0,4528
CV5T1R	0,4473	0,4580	0,4505	0,4458	0,4557	0,4539	0,4541	0,4544	0,4541	0,4570	0,4508	0,4526	0,4560	0,4555	0,4568	0,4572	0,4394	0,4537	0,4528
CV6T1R	0,4473	0,4580	0,4505	0,4458	0,4557	0,4539	0,4541	0,4544	0,4541	0,4570	0,4508	0,4526	0,4560	0,4555	0,4568	0,4572	0,4394	0,4537	0,4528
CV7T1R	0,4473	0,4580	0,4505	0,4458	0,4557	0,4539	0,4541	0,4544	0,4541	0,4570	0,4508	0,4526	0,4560	0,4555	0,4568	0,4572	0,4394	0,4537	0,4528
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,4425	0,4549	0,4466	0,4409	0,4523	0,4499	0,4506	0,4510	0,4508	0,4532	0,4466	0,4491	0,4522	0,4518	0,4533	0,4537	0,4330	0,4502	0,4491
CV2T1RE	0,4425	0,4549	0,4466	0,4409	0,4523	0,4499	0,4506	0,4510	0,4508	0,4532	0,4466	0,4491	0,4522	0,4518	0,4533	0,4537	0,4330	0,4502	0,4491
CV3T1RE	0,4425	0,4549	0,4466	0,4409	0,4523	0,4499	0,4506	0,4510	0,4508	0,4532	0,4466	0,4491	0,4522	0,4518	0,4533	0,4537	0,4330	0,4502	0,4491
CV4T1RE	0,4425	0,4549	0,4466	0,4409	0,4523	0,4499	0,4506	0,4510	0,4508	0,4532	0,4466	0,4491	0,4522	0,4518	0,4533	0,4537	0,4330	0,4502	0,4491
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,4869	0,5015	0,4914	0,4848	0,4985	0,4959	0,4962	0,4967	0,4963	0,5001	0,4917	0,4943	0,4988	0,4981	0,4999	0,5005	0,4760	0,4957	0,4945
T1GAC																			
CFT1GAC	18,64	21,41	19,62	18,31	20,82	20,24	20,51	20,59	20,57	20,91	19,58	20,19	20,71	20,71	21,03	21,08	16,44	20,42	20,17
CV1T1GAC	0,4876	0,4994	0,4908	0,4858	0,4970	0,4951	0,4948	0,4952	0,4948	0,4988	0,4913	0,4932	0,4976	0,4967	0,4982	0,4988	0,4791	0,4944	0,4935
CV2T1GAC	0,4876	0,4994	0,4908	0,4858	0,4970	0,4951	0,4948	0,4952	0,4948	0,4988	0,4913	0,4932	0,4976	0,4967	0,4982	0,4988	0,4791	0,4944	0,4935
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,4642	0,4790	0,4691	0,4623	0,4759	0,4730	0,4739	0,4743	0,4741	0,4770	0,4691	0,4721	0,4757	0,4754	0,4771	0,4776	0,4528	0,4734	0,4721
CV2T1GE	0,4642	0,4790	0,4691	0,4623	0,4759	0,4730	0,4739	0,4743	0,4741	0,4770	0,4691	0,4721	0,4757	0,4754	0,4771	0,4776	0,4528	0,4734	0,4721
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,4172	0,4253	0,4198	0,4161	0,4236	0,4221	0,4224	0,4227	0,4225	0,4243	0,4199	0,4214	0,4236	0,4233	0,4243	0,4246	0,4111	0,4222	0,4215
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,12	15,92	14,71	13,88	15,54	15,20	15,30	15,35	15,32	15,68	14,72	15,08	15,53	15,48	15,70	15,75	12,73	15,24	15,09
CPFPT2BT	6,05	6,82	6,31	5,95	6,66	6,51	6,56	6,58	6,57	6,72	6,31	6,46	6,65	6,63	6,73	6,75	5,46	6,53	6,47
CVPT2BT	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378
CVFPT2BT	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	13,52	15,25	14,09	13,29	14,88	14,55	14,65	14,70	14,67	15,01	14,09	14,44	14,87	14,82	15,03	15,08	12,19	14,59	14,44
CPFPT2MT	5,79	6,53	6,04	5,70	6,38	6,24	6,28	6,30	6,29	6,43	6,04	6,19	6,37	6,35	6,44	6,46	5,22	6,25	6,19
CVPT2MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVFPT2MT	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,12	15,92	14,71	13,88	15,54	15,20	15,30	15,35	15,32	15,68	14,72	15,08	15,53	15,48	15,70	15,75	12,73	15,24	15,09
CPFPT3BT	6,05	6,82	6,31	5,95	6,66	6,51	6,56	6,58	6,57	6,72	6,31	6,46	6,65	6,63	6,73	6,75	5,46	6,53	6,47
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377
CVRT3BT	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319
CVVT3BT	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377
CVRT3BT	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319
CVVT3BT	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	13,52	15,25	14,09	13,29	14,88	14,55	14,65	14,70	14,67	15,01	14,09	14,44	14,87	14,82	15,03	15,08	12,19	14,59	14,44
CPFPT3MT	5,79	6,53	6,04	5,70	6,38	6,24	6,28	6,30	6,29	6,43	6,04	6,19	6,37	6,35	6,44	6,46	5,22	6,25	6,19
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVRT3MT	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251
CVVT3MT	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVRT3MT	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251
CVVT3MT	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,4504	0,4668	0,4558	0,4482	0,4633	0,4602	0,4612	0,4616	0,4614	0,4646	0,4558	0,4591	0,4632	0,4628	0,4648	0,4652	0,4377	0,4606	0,4592
CV2T4	0,4504	0,4668	0,4558	0,4482	0,4633	0,4602	0,4612	0,4616	0,4614	0,4646	0,4558	0,4591	0,4632	0,4628	0,4648	0,4652	0,4377	0,4606	0,4592
CV3T4	0,4504	0,4668	0,4558	0,4482	0,4633	0,4602	0,4612	0,4616	0,4614	0,4646	0,4558	0,4591	0,4632	0,4628	0,4648	0,4652	0,4377	0,4606	0,4592
CV4T4	0,4504	0,4668	0,4558	0,4482	0,4633	0,4602	0,4612	0,4616	0,4614	0,4646	0,4558	0,4591	0,4632	0,4628	0,4648	0,4652	0,4377	0,4606	0,4592
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	9,67	10,69	9,97	9,36	10,63	10,35	10,46	10,42	10,47	10,62	10,06	10,36	10,63	10,51	10,66	10,56	8,64	10,44	10,22
CPFPT5BT	4,14	4,58	4,27	4,01	4,55	4,44	4,48	4,47	4,49	4,55	4,31	4,44	4,55	4,50	4,57	4,52	3,70	4,47	4,38
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
CVRT5BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CVVT5BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
CVRT5BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CVVT5BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,07	10,02	9,34	8,77	9,96	9,70	9,81	9,77	9,82	9,95	9,44	9,72	9,97	9,85	9,99	9,89	8,10	9,79	9,58
CPFPT5MT	3,89	4,29	4,00	3,76	4,27	4,16	4,20	4,19	4,21	4,26	4,04	4,16	4,27	4,22	4,28	4,24	3,47	4,20	4,11
T5UFe50y300																			

Cargos Variables																				
CVPT5MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVRT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
CVVT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
T5UF>300																				
CVPT5MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVRT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
CVVT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
T6																				
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	9,67	10,69	9,97	9,36	10,63	10,35	10,46	10,42	10,47	10,62	10,06	10,36	10,63	10,51	10,66	10,56	8,64	10,44	10,22	
CPFPT6BT	4,14	4,58	4,27	4,01	4,55	4,44	4,48	4,47	4,49	4,55	4,31	4,44	4,55	4,50	4,57	4,52	3,70	4,47	4,38	
CVPT6BT	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	
CVFPT6BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPPT6MT	9,07	10,02	9,34	8,77	9,96	9,70	9,81	9,77	9,82	9,95	9,44	9,72	9,97	9,85	9,99	9,89	8,10	9,79	9,58	
CPFPT6MT	3,89	4,29	4,00	3,76	4,27	4,16	4,20	4,19	4,21	4,26	4,04	4,16	4,27	4,22	4,28	4,24	3,47	4,20	4,11	
CVPT6MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	
CVFPT6MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	N056	N058	N059	N060	N061	N062	N063	N064	N065	N066	N067	N068	N069	N070	N071	N072	N073	N074	N075
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,4623	0,4681	0,4529	0,4533	0,4594	0,3346	0,4593	0,4620	0,4295	0,3310	0,4609	0,3332	0,4587	0,4630	0,4606	0,4655	0,4589	0,4610	0,4577
CV2T1R	0,4568	0,4621	0,4482	0,4482	0,4540	0,3333	0,4540	0,4565	0,4265	0,3298	0,4554	0,3322	0,4534	0,4574	0,4551	0,4599	0,4536	0,4554	0,4525
CV3T1R	0,4572	0,4621	0,4491	0,4485	0,4544	0,3346	0,4545	0,4569	0,4288	0,3316	0,4557	0,3339	0,4538	0,4576	0,4554	0,4605	0,4541	0,4556	0,4530
CV4T1R	0,4560	0,4603	0,4484	0,4472	0,4532	0,3351	0,4533	0,4557	0,4294	0,3324	0,4544	0,3348	0,4526	0,4562	0,4540	0,4593	0,4529	0,4542	0,4519
CV5T1R	0,4560	0,4603	0,4484	0,4472	0,4532	0,3354	0,4533	0,4557	0,4294	0,3326	0,4544	0,3350	0,4526	0,4562	0,4540	0,4593	0,4529	0,4542	0,4519
CV6T1R	0,4560	0,4603	0,4484	0,4472	0,4532	0,3354	0,4533	0,4557	0,4294	0,3326	0,4544	0,3350	0,4526	0,4562	0,4540	0,4593	0,4529	0,4542	0,4519
CV7T1R	0,4560	0,4603	0,4484	0,4472	0,4532	0,3354	0,4533	0,4557	0,4294	0,3326	0,4544	0,3350	0,4526	0,4562	0,4540	0,4593	0,4529	0,4542	0,4519
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,4523	0,4577	0,4437	0,4442	0,4497	0,3310	0,4496	0,4521	0,4221	0,3274	0,4510	0,3300	0,4490	0,4530	0,4508	0,4552	0,4492	0,4512	0,4481
CV2T1RE	0,4523	0,4577	0,4437	0,4442	0,4497	0,3313	0,4496	0,4521	0,4221	0,3275	0,4510	0,3302	0,4490	0,4530	0,4508	0,4552	0,4492	0,4512	0,4481
CV3T1RE	0,4523	0,4577	0,4437	0,4442	0,4497	0,3313	0,4496	0,4521	0,4221	0,3275	0,4510	0,3302	0,4490	0,4530	0,4508	0,4552	0,4492	0,4512	0,4481
CV4T1RE	0,4523	0,4577	0,4437	0,4442	0,4497	0,3313	0,4496	0,4521	0,4221	0,3275	0,4510	0,3302	0,4490	0,4530	0,4508	0,4552	0,4492	0,4512	0,4481
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,4988	0,5048	0,4884	0,4872	0,4951	0,3538	0,4952	0,4984	0,4624	0,3513	0,4967	0,3518	0,4943	0,4992	0,4962	0,5032	0,4946	0,4965	0,4932
T1GAC																			
CFT1GAC	20,78	22,07	18,89	19,37	20,32	6,92	20,25	20,74	14,12	6,88	20,61	5,87	20,18	21,04	20,62	21,24	20,17	20,72	19,96
CV1T1GAC	0,4974	0,5019	0,4889	0,4861	0,4939	0,3594	0,4941	0,4970	0,4676	0,3578	0,4952	0,3586	0,4931	0,4973	0,4945	0,5019	0,4936	0,4947	0,4924
CV2T1GAC	0,4974	0,5019	0,4889	0,4861	0,4939	0,3594	0,4941	0,4970	0,4676	0,3578	0,4952	0,3586	0,4931	0,4973	0,4945	0,5019	0,4936	0,4947	0,4924
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,4759	0,4824	0,4656	0,4662	0,4728	0,3409	0,4727	0,4756	0,4398	0,3373	0,4744	0,3389	0,4720	0,4768	0,4741	0,4794	0,4722	0,4746	0,4709
CV2T1GE	0,4759	0,4824	0,4656	0,4662	0,4728	0,3409	0,4727	0,4756	0,4398	0,3373	0,4744	0,3389	0,4720	0,4768	0,4741	0,4794	0,4722	0,4746	0,4709
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,4237	0,4271	0,4180	0,4178	0,4218	0,3236	0,4218	0,4235	0,4038	0,3201	0,4227	0,3244	0,4214	0,4240	0,4225	0,4258	0,4215	0,4227	0,4208
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	15,55	16,34	14,29	14,36	15,17	5,30	15,15	15,51	11,14	5,36	15,36	4,55	15,07	15,65	15,33	15,97	15,09	15,38	14,94
CPFPT2BT	6,66	7,00	6,13	6,15	6,50	2,27	6,49	6,65	4,77	2,30	6,58	1,95	6,46	6,71	6,57	6,85	6,47	6,59	6,40
CVPT2BT	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,2891	0,3378	0,3378	0,3378	0,2851	0,3378	0,2929	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378
CVFPT2BT	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,2826	0,3311	0,3311	0,3311	0,2787	0,3311	0,2866	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	14,89	15,65	13,69	13,75	14,52	5,07	14,51	14,85	10,67	5,13	14,71	4,36	14,43	14,99	14,68	15,30	14,45	14,73	14,30
CPFPT2MT	6,38	6,71	5,87	5,89	6,22	2,17	6,22	6,37	4,57	2,20	6,30	1,87	6,18	6,42	6,29	6,56	6,19	6,31	6,13
CVPT2MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2831	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793	0,3309	0,2869	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVFPT2MT	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,2768	0,3243	0,3243	0,3243	0,2730	0,3243	0,2807	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	15,55	16,34	14,29	14,36	15,17	6,04	15,15	15,51	11,14	6,10	15,36	5,30	15,07	15,65	15,33	15,97	15,09	15,38	14,94
CPFPT3BT	6,66	7,00	6,13	6,15	6,50	2,59	6,49	6,65	4,77	2,62	6,58	2,27	6,46	6,71	6,57	6,85	6,47	6,59	6,40
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2890	0,3377	0,3377	0,3377	0,2851	0,3377	0,2929	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377
CVRT3BT	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2834	0,3319	0,3319	0,3319	0,2796	0,3319	0,2874	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319
CVVT3BT	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2786	0,3271	0,3271	0,3271	0,2748	0,3271	0,2826	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2890	0,3377	0,3377	0,3377	0,2851	0,3377	0,2929	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377
CVRT3BT	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2834	0,3319	0,3319	0,3319	0,2796	0,3319	0,2874	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319
CVVT3BT	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2786	0,3271	0,3271	0,3271	0,2748	0,3271	0,2826	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,89	15,65	13,69	13,75	14,52	5,79	14,51	14,85	10,67	5,84	14,71	5,08	14,43	14,99	14,68	15,30	14,45	14,73	14,30
CPFPT3MT	6,38	6,71	5,87	5,89	6,22	2,48	6,22	6,37	4,57	2,50	6,30	2,18	6,18	6,42	6,29	6,56	6,19	6,31	6,13
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2832	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793	0,3309	0,2869	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVRT3MT	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2776	0,3251	0,3251	0,3251	0,2738	0,3251	0,2815	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251
CVVT3MT	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2730	0,3205	0,3205	0,3205	0,2692	0,3205	0,2769	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2832	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793	0,3309	0,2869	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309
CVRT3MT	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2776	0,3251	0,3251	0,3251	0,2738	0,3251	0,2815	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251
CVVT3MT	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2730	0,3205	0,3205	0,3205	0,2692	0,3205	0,2769	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,4634	0,4706	0,4520	0,4526	0,4599	0,3224	0,4598	0,4631	0,4232	0,3191	0,4617	0,3194	0,4590	0,4644	0,4614	0,4673	0,4592	0,4619	0,4578

CV2T4	0,4634	0,4706	0,4520	0,4526	0,4599	0,3227	0,4598	0,4631	0,4232	0,3194	0,4617	0,3197	0,4590	0,4644	0,4614	0,4673	0,4592	0,4619	0,4578
CV3T4	0,4634	0,4706	0,4520	0,4526	0,4599	0,3227	0,4598	0,4631	0,4232	0,3194	0,4617	0,3197	0,4590	0,4644	0,4614	0,4673	0,4592	0,4619	0,4578
CV4T4	0,4634	0,4706	0,4520	0,4526	0,4599	0,3227	0,4598	0,4631	0,4232	0,3194	0,4617	0,3197	0,4590	0,4644	0,4614	0,4673	0,4592	0,4619	0,4578
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,55	10,61	9,74	9,65	10,22	1,74	10,35	10,58	7,48	1,81	10,47	1,15	10,30	10,66	10,49	10,41	10,37	10,51	9,89
CPFPT5BT	4,52	4,55	4,17	4,13	4,38	0,75	4,44	4,53	3,21	0,78	4,49	0,49	4,41	4,57	4,50	4,46	4,44	4,50	4,24
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0114	0,0197	0,0197	0,0197	0,0113	0,0197	0,0116	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
CVRT5BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0112	0,0193	0,0193	0,0193	0,0111	0,0193	0,0114	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CVVT5BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0110	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0112	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0114	0,0197	0,0197	0,0197	0,0113	0,0197	0,0116	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
CVRT5BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0112	0,0193	0,0193	0,0193	0,0111	0,0193	0,0114	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CVVT5BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0110	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0112	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,89	9,91	9,13	9,04	9,58	1,49	9,71	9,92	7,01	1,56	9,82	0,93	9,65	10,00	9,84	9,73	9,73	9,86	9,26
CPFPT5MT	4,24	4,25	3,91	3,87	4,10	0,64	4,16	4,25	3,00	0,67	4,21	0,40	4,14	4,28	4,22	4,17	4,17	4,22	3,97
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0056	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0056	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVRT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0054	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0055	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
CVVT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0054	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0055	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0056	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0056	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVRT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0054	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0055	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
CVVT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0054	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0055	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,55	10,61	9,74	9,65	10,22	1,70	10,35	10,58	7,48	1,77	10,47	1,10	10,30	10,66	10,49	10,41	10,37	10,51	9,89
CPFPT6BT	4,52	4,55	4,17	4,13	4,38	0,73	4,44	4,53	3,21	0,76	4,49	0,47	4,41	4,57	4,50	4,46	4,44	4,50	4,24
CVPT6BT	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0115	0,0198	0,0198	0,0198	0,0113	0,0198	0,0116	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198
CVFPT6BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0112	0,0193	0,0193	0,0193	0,0111	0,0193	0,0114	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,89	9,91	9,13	9,04	9,58	1,47	9,71	9,92	7,01	1,54	9,82	0,91	9,65	10,00	9,84	9,73	9,73	9,86	9,26
CPFPT6MT	4,24	4,25	3,91	3,87	4,10	0,63	4,16	4,25	3,00	0,66	4,21	0,39	4,14	4,28	4,22	4,17	4,17	4,22	3,97
CVPT6MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0056	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129
CVFPT6MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0054	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0055	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	N076	N077	N078	N079	N080	N081	N082	N083	N084	N085	N086	N087	N088	N089	N090	N091	N093	N094	N095
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,4566	0,3848	0,3317	0,4520	0,4593	0,4597	0,4624	0,4601	0,4545	0,3371	0,4567	0,4494	0,4586	0,3430	0,4656	0,3332	0,3311	0,3336	0,4674
CV2T1R	0,4514	0,3834	0,3304	0,4471	0,4540	0,4543	0,4569	0,4514	0,4495	0,3357	0,4516	0,4446	0,4533	0,3415	0,4598	0,3319	0,3300	0,3322	0,4616
CV3T1R	0,4519	0,3853	0,3319	0,4477	0,4546	0,4546	0,4573	0,4446	0,4502	0,3377	0,4524	0,4453	0,4537	0,3433	0,4599	0,3335	0,3318	0,3339	0,4618
CV4T1R	0,4508	0,3862	0,3327	0,4468	0,4535	0,4534	0,4561	0,4379	0,4493	0,3386	0,4515	0,4444	0,4525	0,3441	0,4583	0,3343	0,3327	0,3347	0,4603
CV5T1R	0,4508	0,3864	0,3328	0,4470	0,4535	0,4534	0,4561	0,4379	0,4493	0,3388	0,4515	0,4446	0,4525	0,3443	0,4583	0,3345	0,3329	0,3348	0,4603
CV6T1R	0,4508	0,3864	0,3328	0,4470	0,4535	0,4534	0,4561	0,4379	0,4493	0,3388	0,4515	0,4446	0,4525	0,3443	0,4583	0,3345	0,3329	0,3348	0,4603
CV7T1R	0,4508	0,3864	0,3328	0,4470	0,4535	0,4534	0,4561	0,4379	0,4493	0,3388	0,4515	0,4446	0,4525	0,3443	0,4583	0,3345	0,3329	0,3348	0,4603
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,4471	0,3807	0,3280	0,4429	0,4495	0,4499	0,4524	0,4514	0,4452	0,3328	0,4471	0,4405	0,4490	0,3389	0,4554	0,3294	0,3275	0,3296	0,4570
CV2T1RE	0,4471	0,3809	0,3281	0,4431	0,4495	0,4499	0,4524	0,4514	0,4452	0,3331	0,4471	0,4407	0,4490	0,3390	0,4554	0,3296	0,3277	0,3298	0,4570
CV3T1RE	0,4471	0,3809	0,3281	0,4431	0,4495	0,4499	0,4524	0,4514	0,4452	0,3331	0,4471	0,4407	0,4490	0,3390	0,4554	0,3296	0,3277	0,3298	0,4570
CV4T1RE	0,4471	0,3809	0,3281	0,4431	0,4495	0,4499	0,4524	0,4514	0,4452	0,3331	0,4471	0,4407	0,4490	0,3390	0,4554	0,3296	0,3277	0,3298	0,4570
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,4918	0,4073	0,3517	0,4866	0,4953	0,4953	0,4989	0,4978	0,4897	0,3593	0,4926	0,4827	0,4941	0,3643	0,5021	0,3538	0,3513	0,3544	0,5047
T1GAC																			
CFT1GAC	19,78	7,93	7,05	18,65	20,19	20,39	20,80	20,55	19,32	7,85	19,63	18,30	20,18	7,91	21,57	7,30	6,55	7,48	21,77
CV1T1GAC	0,4910	0,4143	0,3577	0,4865	0,4945	0,4940	0,4975	0,4968	0,4895	0,3658	0,4924	0,4821	0,4930	0,3705	0,4996	0,3600	0,3581	0,3606	0,5024
CV2T1GAC	0,4910	0,4143	0,3577	0,4865	0,4945	0,4940	0,4975	0,4968	0,4895	0,3658	0,4924	0,4821	0,4930	0,3705	0,4996	0,3600	0,3581	0,3606	0,5024
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,4697	0,3917	0,3380	0,4647	0,4726	0,4731	0,4760	0,4748	0,4674	0,3439	0,4697	0,4618	0,4719	0,3497	0,4797	0,3397	0,3372	0,3400	0,4816
CV2T1GE	0,4697	0,3917	0,3380	0,4647	0,4726	0,4731	0,4760	0,4748	0,4674	0,3439	0,4697	0,4618	0,4719	0,3497	0,4797	0,3397	0,3372	0,3400	0,4816
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,4200	0,3725	0,3205	0,4164	0,4218	0,4220	0,4237	0,4231	0,4189	0,3242	0,4203	0,4153	0,4213	0,3304	0,4256	0,3216	0,3208	0,3214	0,4268
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,79	6,10	5,44	14,17	15,15	15,21	15,56	15,41	14,51	6,16	14,79	13,83	15,06	6,03	16,00	5,63	5,17	5,83	16,24
CPFPT2BT	6,34	2,61	2,33	6,07	6,49	6,52	6,67	6,61	6,22	2,64	6,34	5,93	6,46	2,58	6,86	2,41	2,22	2,50	6,96
CVPT2BT	0,3378	0,3312	0,2852	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,2851	0,3378	0,3378	0,3378	0,2917	0,3378	0,2853	0,2865	0,2850	0,3378
CVFPT2BT	0,3311	0,3248	0,2787	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,2786	0,3311	0,3311	0,3311	0,2853	0,3311	0,2788	0,2801	0,2774	0,3311
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	14,16	5,84	5,21	13,57	14,50	14,56	14,90	14,76	13,89	5,90	14,16	13,24	14,42	5,77	15,32	5,39	4,95	5,58	15,55
CPFPT2MT	6,07	2,50	2,23	5,82	6,21	6,24	6,39	6,33	5,95	2,53	6,07	5,68	6,18	2,47	6,57	2,31	2,12	2,39	6,66
CVPT2MT	0,3309	0,3245	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793	0,3309	0,3309	0,3309	0,2857	0,3309	0,2795	0,2806	0,2792	0,3309
CVFPT2MT	0,3243	0,3181	0,2730	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,2729	0,3243	0,3243	0,3243	0,2795	0,3243	0,2731	0,2744	0,2717	0,3243
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,79	6,10	6,19	14,17	15,15	15,21	15,56	15,41	14,51	6,91	14,79	14,58	15,06	6,78	16,00	6,39	5,93	6,58	16,24
CPFPT3BT	6,34	2,61	2,65	6,07	6,49	6,52	6,67	6,61	6,22	2,96	6,34	6,25	6,46	2,90	6,86	2,74	2,54	2,82	6,96
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,3377	0,3312	0,2852	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2851	0,3377	0,3377	0,3377	0,2916	0,3377	0,2853	0,2864	0,2849	0,3377
CVRT3BT	0,3319	0,3256	0,2796	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2794	0,3319	0,3319	0,3319	0,2861	0,3319	0,2797	0,2809	0,2782	0,3319

CVVT3BT	0,3271	0,3208	0,2748	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2747	0,3271	0,3271	0,3271	0,2813	0,3271	0,2749	0,2761	0,2733	0,3271
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,3377	0,3312	0,2852	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2851	0,3377	0,3377	0,3377	0,2916	0,3377	0,2853	0,2864	0,2849	0,3377
CVRT3BT	0,3319	0,3256	0,2796	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2794	0,3319	0,3319	0,3319	0,2861	0,3319	0,2797	0,2809	0,2782	0,3319
CVVT3BT	0,3271	0,3208	0,2748	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2747	0,3271	0,3271	0,3271	0,2813	0,3271	0,2749	0,2761	0,2733	0,3271
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,16	5,84	5,92	13,57	14,50	14,56	14,90	14,76	13,89	6,62	14,16	13,96	14,42	6,49	15,32	6,12	5,67	6,30	15,55
CPFPT3MT	6,07	2,50	2,54	5,82	6,21	6,24	6,39	6,33	5,95	2,84	6,07	5,98	6,18	2,78	6,57	2,62	2,43	2,70	6,66
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,3309	0,3245	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793	0,3309	0,3309	0,3309	0,2857	0,3309	0,2795	0,2806	0,2792	0,3309
CVRT3MT	0,3251	0,3189	0,2738	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2737	0,3251	0,3251	0,3251	0,2803	0,3251	0,2739	0,2752	0,2725	0,3251
CVVT3MT	0,3205	0,3143	0,2692	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2691	0,3205	0,3205	0,3205	0,2756	0,3205	0,2693	0,2705	0,2678	0,3205
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,3309	0,3245	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793	0,3309	0,3309	0,3309	0,2857	0,3309	0,2795	0,2806	0,2792	0,3309
CVRT3MT	0,3251	0,3189	0,2738	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2737	0,3251	0,3251	0,3251	0,2803	0,3251	0,2739	0,2752	0,2725	0,3251
CVVT3MT	0,3205	0,3143	0,2692	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2691	0,3205	0,3205	0,3205	0,2756	0,3205	0,2693	0,2705	0,2678	0,3205
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,4565	0,3709	0,3199	0,4509	0,4597	0,4603	0,4635	0,4622	0,4539	0,3264	0,4565	0,4477	0,4590	0,3317	0,4676	0,3218	0,3188	0,3223	0,4697
CV2T4	0,4565	0,3712	0,3201	0,4512	0,4597	0,4603	0,4635	0,4622	0,4539	0,3267	0,4565	0,4480	0,4590	0,3319	0,4676	0,3221	0,3190	0,3225	0,4697
CV3T4	0,4565	0,3712	0,3201	0,4512	0,4597	0,4603	0,4635	0,4622	0,4539	0,3267	0,4565	0,4480	0,4590	0,3319	0,4676	0,3221	0,3190	0,3225	0,4697
CV4T4	0,4565	0,3712	0,3201	0,4512	0,4597	0,4603	0,4635	0,4622	0,4539	0,3267	0,4565	0,4480	0,4590	0,3319	0,4676	0,3221	0,3190	0,3225	0,4697
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,09	1,97	1,88	10,06	10,20	10,36	10,48	10,46	9,86	2,61	10,06	10,27	10,31	2,44	10,68	2,17	1,63	2,26	10,79
CPFPT5BT	4,32	0,85	0,81	4,31	4,37	4,44	4,49	4,48	4,23	1,12	4,31	4,40	4,42	1,05	4,58	0,93	0,70	0,97	4,63
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0197	0,0131	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0115	0,0197	0,0113	0,0113	0,0112	0,0197
CVRT5BT	0,0193	0,0129	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0110	0,0193	0,0193	0,0193	0,0113	0,0193	0,0111	0,0111	0,0110	0,0193
CVVT5BT	0,0191	0,0127	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0111	0,0191	0,0109	0,0109	0,0108	0,0191
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0197	0,0131	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0115	0,0197	0,0113	0,0113	0,0112	0,0197
CVRT5BT	0,0193	0,0129	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0110	0,0193	0,0193	0,0193	0,0113	0,0193	0,0111	0,0111	0,0110	0,0193
CVVT5BT	0,0191	0,0127	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0111	0,0191	0,0109	0,0109	0,0108	0,0191
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,46	1,71	1,62	9,46	9,56	9,72	9,82	9,81	9,24	2,31	9,43	9,65	9,67	2,16	10,00	1,90	1,38	1,98	10,10
CPFPT5MT	4,05	0,73	0,69	4,05	4,10	4,16	4,21	4,20	3,96	0,99	4,04	4,14	4,14	0,92	4,28	0,81	0,59	0,85	4,33
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0129	0,0064	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0056	0,0129	0,0055	0,0055	0,0055	0,0129
CVRT5MT	0,0125	0,0062	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0055	0,0125	0,0053	0,0054	0,0053	0,0125
CVVT5MT	0,0125	0,0062	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0054	0,0125	0,0053	0,0053	0,0053	0,0125
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0129	0,0064	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0056	0,0129	0,0055	0,0055	0,0055	0,0129
CVRT5MT	0,0125	0,0062	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0055	0,0125	0,0053	0,0054	0,0053	0,0125
CVVT5MT	0,0125	0,0062	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0054	0,0125	0,0053	0,0053	0,0053	0,0125
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,09	1,97	1,83	10,06	10,20	10,36	10,48	10,46	9,86	2,56	10,06	10,23	10,31	2,40	10,68	2,12	1,58	2,22	10,79
CPFPT6BT	4,32	0,85	0,79	4,31	4,37	4,44	4,49	4,48	4,23	1,10	4,31	4,38	4,42	1,03	4,58	0,91	0,68	0,95	4,63
CVPT6BT	0,0198	0,0131	0,0113	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0113	0,0198	0,0198	0,0198	0,0116	0,0198	0,0113	0,0114	0,0113	0,0198
CVFPT6BT	0,0193	0,0129	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0110	0,0193	0,0193	0,0193	0,0113	0,0193	0,0111	0,0111	0,0110	0,0193
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,46	1,71	1,60	9,46	9,56	9,72	9,82	9,81	9,24	2,30	9,43	9,64	9,67	2,14	10,00	1,88	1,36	1,97	10,10
CPFPT6MT	4,05	0,73	0,69	4,05	4,10	4,16	4,21	4,20	3,96	0,98	4,04	4,13	4,14	0,92	4,28	0,81	0,58	0,84	4,33
CVPT6MT	0,0129	0,0064	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0056	0,0129	0,0055	0,0055	0,0055	0,0129
CVFPT6MT	0,0125	0,0062	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0055	0,0125	0,0053	0,0054	0,0053	0,0125

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	N096	N097	N098	N099	N100	N101	N102	N103	N104	N105	N106	N107	N108	N109	N110	N111	N112	N113	N114
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,3317	0,4475	0,4614	0,4566	0,4602	0,4477	0,4548	0,4635	0,4610	0,3294	0,4558	0,4601	0,4467	0,3830	0,4578	0,4642	0,4649	0,4637	0,3309
CV2T1R	0,3303	0,4431	0,4559	0,4516	0,4548	0,4431	0,4498	0,4578	0,4556	0,3282	0,4507	0,4547	0,4424	0,3817	0,4525	0,4586	0,4591	0,4580	0,3297
CV3T1R	0,3318	0,4442	0,4563	0,4524	0,4552	0,4439	0,4505	0,4579	0,4561	0,3300	0,4513	0,4549	0,4438	0,3836	0,4530	0,4588	0,4590	0,4581	0,3312
CV4T1R	0,3324	0,4437	0,4550	0,4516	0,4539	0,4431	0,4496	0,4564	0,4548	0,3309	0,4502	0,4536	0,4434	0,3846	0,4519	0,4575	0,4574	0,4566	0,3320
CV5T1R	0,3326	0,4437	0,4550	0,4516	0,4539	0,4431	0,4496	0,4564	0,4548	0,3311	0,4502	0,4536	0,4434	0,3848	0,4519	0,4575	0,4574	0,4566	0,3322
CV6T1R	0,3326	0,4437	0,4550	0,4516	0,4539	0,4431	0,4496	0,4564	0,4548	0,3311	0,4502	0,4536	0,4434	0,3848	0,4519	0,4575	0,4574	0,4566	0,3322
CV7T1R	0,3326	0,4437	0,4550	0,4516	0,4539	0,4431	0,4496	0,4564	0,4548	0,3311	0,4502	0,4536	0,4434	0,3848	0,4519	0,4575	0,4574	0,4566	0,3322
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,3280	0,4387	0,4515	0,4471	0,4504	0,4389	0,4454	0,4534	0,4512	0,3258	0,4464	0,4504	0,4380	0,3790	0,4482	0,4541	0,4548	0,4537	0,3273
CV2T1RE	0,3282	0,4387	0,4515	0,4471	0,4504	0,4389	0,4454	0,4534	0,4512	0,3260	0,4464	0,4504	0,4380	0,3792	0,4482	0,4541	0,4548	0,4537	0,3275
CV3T1RE	0,3282	0,4387	0,4515	0,4471	0,4504	0,4389	0,4454	0,4534	0,4512	0,3260	0,4464	0,4504	0,4380	0,3792	0,4482	0,4541	0,4548	0,4537	0,3275
CV4T1RE	0,3282	0,4387	0,4515	0,4471	0,4504	0,4389	0,4454	0,4534	0,4512	0,3260	0,4464	0,4504	0,4380	0,3792	0,4482	0,4541	0,4548	0,4537	0,3275
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,3515	0,4821	0,4975	0,4927	0,4961	0,4814	0,4901	0,4995	0,4972	0,3493	0,4910	0,4957	0,4816	0,4051	0,4933	0,5008	0,5009	0,4997	0,3508
T1GAC																			
CFT1GAC	7,04	17,87	20,67	19,58	20,45	18,10	19,33	21,17	20,57	6,53	19,60	20,51	17,61	7,62	20,00	21,20	21,53	21,24	6,91
CV1T1GAC	0,3574	0,4833	0,4960	0,4926	0,4948	0,4819	0,4899	0,4973	0,4960	0,3560	0,4905	0,4941	0,4834	0,4123	0,4923	0,4990	0,4982	0,4975	0,3569
CV2T1GAC	0,3574	0,4833	0,4960	0,4926	0,4948	0,4819	0,4899	0,4973	0,4960	0,3560	0,4905	0,4941	0,4834	0,4123	0,4923	0,4990	0,4982	0,4975	0,3569
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,3380	0,4597	0,4749	0,4697	0,4737	0,4599	0,4676	0,4773	0,4746	0,3355	0,4688	0,4736	0,4588	0,3897	0,4710	0,4781	0,4789	0,4776	0,3373

CV2T1GE	0,3380	0,4597	0,4749	0,4697	0,4737	0,4599	0,4676	0,4773	0,4746	0,3355	0,4688	0,4736	0,4588	0,3897	0,4710	0,4781	0,4789	0,4776	0,3373
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,3204	0,4146	0,4230	0,4203	0,4223	0,4145	0,4190	0,4242	0,4229	0,3191	0,4196	0,4222	0,4143	0,3714	0,4208	0,4248	0,4251	0,4244	0,3199
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	5,44	13,57	15,43	14,79	15,27	13,60	14,54	15,71	15,38	5,13	14,68	15,26	13,46	5,86	14,95	15,81	15,91	15,75	5,36
CPFPT2BT	2,33	5,82	6,61	6,34	6,55	5,83	6,23	6,73	6,59	2,20	6,29	6,54	5,77	2,51	6,41	6,78	6,82	6,75	2,30
CVPT2BT	0,2852	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,2852	0,3378	0,3378	0,3378	0,3312	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,2851
CVFPT2BT	0,2787	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,2787	0,3311	0,3311	0,3311	0,3248	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,2786
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	5,21	12,99	14,77	14,16	14,62	13,02	13,92	15,04	14,73	4,91	14,06	14,62	12,88	5,61	14,32	15,14	15,24	15,08	5,13
CPFPT2MT	2,23	5,57	6,33	6,07	6,27	5,58	5,97	6,45	6,31	2,10	6,02	6,26	5,52	2,40	6,14	6,49	6,53	6,46	2,20
CVPT2MT	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3245	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793
CVFPT2MT	0,2730	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,2730	0,3243	0,3243	0,3243	0,3181	0,3243	0,3243	0,3243	0,3243	0,2729
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	6,19	13,57	15,43	14,79	15,27	13,60	14,54	15,71	15,38	5,87	14,68	15,26	13,46	5,86	14,95	15,81	15,91	15,75	6,10
CPFPT3BT	2,65	5,82	6,61	6,34	6,55	5,83	6,23	6,73	6,59	2,52	6,29	6,54	5,77	2,51	6,41	6,78	6,82	6,75	2,62
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,2852	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2852	0,3377	0,3377	0,3377	0,3312	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2851
CVRT3BT	0,2796	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2796	0,3319	0,3319	0,3319	0,3256	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2794
CVVT3BT	0,2748	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2748	0,3271	0,3271	0,3271	0,3208	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2747
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,2852	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2852	0,3377	0,3377	0,3377	0,3312	0,3377	0,3377	0,3377	0,3377	0,2851
CVRT3BT	0,2796	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2796	0,3319	0,3319	0,3319	0,3256	0,3319	0,3319	0,3319	0,3319	0,2794
CVVT3BT	0,2748	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2748	0,3271	0,3271	0,3271	0,3208	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,2747
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	5,92	12,99	14,77	14,16	14,62	13,02	13,92	15,04	14,73	5,62	14,06	14,62	12,88	5,61	14,32	15,14	15,24	15,08	5,84
CPFPT3MT	2,54	5,57	6,33	6,07	6,27	5,58	5,97	6,45	6,31	2,41	6,02	6,26	5,52	2,40	6,14	6,49	6,53	6,46	2,50
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3245	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793
CVRT3MT	0,2738	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2738	0,3251	0,3251	0,3251	0,3189	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2737
CVVT3MT	0,2692	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2692	0,3205	0,3205	0,3205	0,3143	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2691
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2794	0,3309	0,3309	0,3309	0,3245	0,3309	0,3309	0,3309	0,3309	0,2793
CVRT3MT	0,2738	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2738	0,3251	0,3251	0,3251	0,3189	0,3251	0,3251	0,3251	0,3251	0,2737
CVVT3MT	0,2692	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2692	0,3205	0,3205	0,3205	0,3143	0,3205	0,3205	0,3205	0,3205	0,2691
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,3199	0,4453	0,4623	0,4565	0,4609	0,4456	0,4542	0,4649	0,4619	0,3171	0,4555	0,4608	0,4443	0,3687	0,4580	0,4658	0,4667	0,4652	0,3191
CV2T4	0,3202	0,4453	0,4623	0,4565	0,4609	0,4456	0,4542	0,4649	0,4619	0,3173	0,4555	0,4608	0,4443	0,3690	0,4580	0,4658	0,4667	0,4652	0,3193
CV3T4	0,3202	0,4453	0,4623	0,4565	0,4609	0,4456	0,4542	0,4649	0,4619	0,3173	0,4555	0,4608	0,4443	0,3690	0,4580	0,4658	0,4667	0,4652	0,3193
CV4T4	0,3202	0,4453	0,4623	0,4565	0,4609	0,4456	0,4542	0,4649	0,4619	0,3173	0,4555	0,4608	0,4443	0,3690	0,4580	0,4658	0,4667	0,4652	0,3193
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	1,90	9,24	10,36	10,03	10,33	9,24	9,93	10,56	10,48	1,58	10,07	10,44	9,21	1,96	10,07	10,65	10,63	10,69	1,76
CPFPT5BT	0,81	3,96	4,44	4,30	4,43	3,96	4,26	4,53	4,49	0,68	4,31	4,47	3,95	0,84	4,32	4,56	4,56	4,58	0,75
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0131	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0113
CVRT5BT	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0129	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0110
CVVT5BT	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0127	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0113	0,0197	0,0197	0,0197	0,0131	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0113
CVRT5BT	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0129	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0110
CVVT5BT	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0191	0,0191	0,0127	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	1,63	8,66	9,70	9,40	9,68	8,66	9,32	9,90	9,83	1,33	9,44	9,79	8,64	1,71	9,44	9,98	9,96	10,02	1,50
CPFPT5MT	0,70	3,71	4,16	4,03	4,15	3,71	3,99	4,24	4,21	0,57	4,05	4,20	3,70	0,73	4,04	4,28	4,27	4,29	0,64
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0064	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055
CVRT5MT	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0062	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053
CVVT5MT	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0062	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0064	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055
CVRT5MT	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0062	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053
CVVT5MT	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0062	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	1,85	9,24	10,36	10,03	10,33	9,24	9,93	10,56	10,48	1,54	10,07	10,44	9,21	1,96	10,07	10,65	10,63	10,69	1,71
CPFPT6BT	0,79	3,96	4,44	4,30	4,43	3,96	4,26	4,53	4,49	0,66	4,31	4,47	3,95	0,84	4,32	4,56	4,56	4,58	0,73
CVPT6BT	0,0113	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0113	0,0198	0,0198	0,0198	0,0131	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0113
CVFPT6BT	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0111	0,0193	0,0193	0,0193	0,0129	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0110
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	1,62	8,66	9,70	9,40	9,68	8,66	9,32	9,90	9,83	1,32	9,44	9,79	8,64	1,71	9,44	9,98	9,96	10,02	1,48
CPFPT6MT	0,69	3,71	4,16	4,03	4,15	3,71	3,99	4,24	4,21	0,56	4,05	4,20	3,70	0,73	4,04	4,28	4,27	4,29	0,64
CVPT6MT	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055	0,0129	0,0129	0,0129	0,0064	0,0129	0,0129	0,0129	0,0129	0,0055
CVFPT6MT	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053	0,0125	0,0125	0,0125	0,0062	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0053

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	N115	N118	N119	N120	S001	S002	S003	S004	S005	S006	S007	S008	S009	S010	S011	S012	S013	S014	S015
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,4615	0,4622	0,4601	0,4639	0,4451	0,4388	0,4212	0,4463	0,4361	0,4427	0,4349	0,4453	0,3300	0,2933	0,4414	0,4406	0,4453	0,4415	0,4434

CV2T1R	0,4561	0,4567	0,4546	0,4608	0,4399	0,4342	0,4179	0,4411	0,4317	0,4378	0,4305	0,4402	0,3287	0,2922	0,4366	0,4357	0,4401	0,4366	0,4383
CV3T1R	0,4565	0,4571	0,4547	0,4632	0,4399	0,4347	0,4194	0,4413	0,4324	0,4379	0,4310	0,4404	0,3302	0,2944	0,4369	0,4360	0,4402	0,4368	0,4384
CV4T1R	0,4553	0,4559	0,4533	0,4639	0,4384	0,4338	0,4194	0,4400	0,4316	0,4366	0,4302	0,4391	0,3309	0,2955	0,4357	0,4348	0,4388	0,4355	0,4370
CV5T1R	0,4553	0,4559	0,4533	0,4639	0,4384	0,4338	0,4194	0,4400	0,4316	0,4366	0,4302	0,4391	0,3312	0,2957	0,4357	0,4348	0,4388	0,4355	0,4370
CV6T1R	0,4553	0,4559	0,4533	0,4639	0,4384	0,4338	0,4194	0,4400	0,4316	0,4366	0,4302	0,4391	0,3312	0,2957	0,4357	0,4348	0,4388	0,4355	0,4370
CV7T1R	0,4553	0,4559	0,4533	0,4639	0,4384	0,4338	0,4194	0,4400	0,4316	0,4366	0,4302	0,4391	0,3312	0,2957	0,4357	0,4348	0,4388	0,4355	0,4370
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,4516	0,4522	0,4504	0,4563	0,4361	0,4302	0,4140	0,4371	0,4278	0,4339	0,4266	0,4363	0,3264	0,2894	0,4327	0,4319	0,4362	0,4328	0,4345
CV2T1RE	0,4516	0,4522	0,4504	0,4563	0,4361	0,4302	0,4140	0,4371	0,4278	0,4339	0,4266	0,4363	0,3266	0,2896	0,4327	0,4319	0,4362	0,4328	0,4345
CV3T1RE	0,4516	0,4522	0,4504	0,4563	0,4361	0,4302	0,4140	0,4371	0,4278	0,4339	0,4266	0,4363	0,3266	0,2896	0,4327	0,4319	0,4362	0,4328	0,4345
CV4T1RE	0,4516	0,4522	0,4504	0,4563	0,4361	0,4302	0,4140	0,4371	0,4278	0,4339	0,4266	0,4363	0,3266	0,2896	0,4327	0,4319	0,4362	0,4328	0,4345
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,4979	0,4986	0,4953	0,4922	0,4783	0,4718	0,4521	0,4802	0,4688	0,4758	0,4670	0,4790	0,3493	0,3154	0,4745	0,4733	0,4787	0,4743	0,4763
T1GAC																			
CFT1GAC	20,62	20,77	20,61	14,50	18,95	17,50	14,00	19,01	16,98	18,42	16,83	18,85	6,99	7,05	18,11	18,00	18,88	18,20	18,61
CV1T1GAC	0,4967	0,4972	0,4935	0,4979	0,4730	0,4682	0,4519	0,4751	0,4657	0,4711	0,4638	0,4740	0,3528	0,3196	0,4702	0,4690	0,4737	0,4698	0,4713
CV2T1GAC	0,4967	0,4972	0,4935	0,4979	0,4730	0,4682	0,4519	0,4751	0,4657	0,4711	0,4638	0,4740	0,3528	0,3196	0,4702	0,4690	0,4737	0,4698	0,4713
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,4751	0,4758	0,4737	0,4693	0,4594	0,4524	0,4330	0,4606	0,4494	0,4568	0,4481	0,4596	0,3368	0,3011	0,4553	0,4544	0,4595	0,4554	0,4575
CV2T1GE	0,4751	0,4758	0,4737	0,4693	0,4594	0,4524	0,4330	0,4606	0,4494	0,4568	0,4481	0,4596	0,3368	0,3011	0,4553	0,4544	0,4595	0,4554	0,4575
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,4232	0,4236	0,4221	0,4310	0,4112	0,4075	0,3968	0,4121	0,4059	0,4098	0,4050	0,4115	0,3194	0,2827	0,4090	0,4085	0,4114	0,4090	0,4101
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	15,44	15,53	15,27	11,27	14,16	13,30	10,94	14,31	12,94	13,84	12,78	14,18	5,39	5,71	13,66	13,55	14,17	13,67	13,93
CPFPT2BT	6,62	6,66	6,55	4,83	6,07	5,70	4,69	6,13	5,55	5,93	5,48	6,08	2,31	2,45	5,85	5,81	6,07	5,86	5,97
CVPT2BT	0,3378	0,3378	0,3378	0,3697	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,2826	0,2423	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264
CVFPT2BT	0,3311	0,3311	0,3311	0,3574	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,2783	0,2425	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	14,79	14,87	14,62	10,79	13,56	12,73	10,47	13,70	12,39	13,25	12,23	13,58	5,16	5,47	13,08	12,97	13,57	13,09	13,34
CPFPT2MT	6,34	6,37	6,27	4,62	5,81	5,46	4,49	5,87	5,31	5,68	5,24	5,82	2,21	2,34	5,60	5,56	5,82	5,61	5,72
CVPT2MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3621	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,2768	0,2373	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198
CVFPT2MT	0,3243	0,3243	0,3243	0,3501	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,2727	0,2375	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	15,44	15,53	15,27	11,27	14,16	13,30	10,94	14,31	12,94	13,84	12,78	14,18	6,13	6,46	13,66	13,55	14,17	13,67	13,93
CPFPT3BT	6,62	6,66	6,55	4,83	6,07	5,70	4,69	6,13	5,55	5,93	5,48	6,08	2,63	2,77	5,85	5,81	6,07	5,86	5,97
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,3377	0,3377	0,3377	0,3696	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,2826	0,2423	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264
CVRT3BT	0,3319	0,3319	0,3319	0,3592	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,2791	0,2431	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281
CVVT3BT	0,3271	0,3271	0,3271	0,3488	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,2743	0,2393	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,3377	0,3377	0,3377	0,3696	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,2826	0,2423	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264
CVRT3BT	0,3319	0,3319	0,3319	0,3592	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,2791	0,2431	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281
CVVT3BT	0,3271	0,3271	0,3271	0,3488	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,2743	0,2393	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	14,79	14,87	14,62	10,79	13,56	12,73	10,47	13,70	12,39	13,25	12,23	13,58	5,87	6,19	13,08	12,97	13,57	13,09	13,34
CPFPT3MT	6,34	6,37	6,27	4,62	5,81	5,46	4,49	5,87	5,31	5,68	5,24	5,82	2,52	2,65	5,60	5,56	5,82	5,61	5,72
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3621	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,2768	0,2373	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197
CVRT3MT	0,3251	0,3251	0,3251	0,3519	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,2734	0,2381	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214
CVVT3MT	0,3205	0,3205	0,3205	0,3417	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,2687	0,2343	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,3309	0,3309	0,3309	0,3621	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,2768	0,2373	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197
CVRT3MT	0,3251	0,3251	0,3251	0,3519	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,2734	0,2381	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214
CVVT3MT	0,3205	0,3205	0,3205	0,3417	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,2687	0,2343	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,4624	0,4633	0,4609	0,4546	0,4463	0,4384	0,4169	0,4476	0,4352	0,4433	0,4337	0,4465	0,3189	0,2860	0,4417	0,4407	0,4464	0,4418	0,4442
CV2T4	0,4624	0,4633	0,4609	0,4546	0,4463	0,4384	0,4169	0,4476	0,4352	0,4433	0,4337	0,4465	0,3192	0,2863	0,4417	0,4407	0,4464	0,4418	0,4442
CV3T4	0,4624	0,4633	0,4609	0,4546	0,4463	0,4384	0,4169	0,4476	0,4352	0,4433	0,4337	0,4465	0,3192	0,2863	0,4417	0,4407	0,4464	0,4418	0,4442
CV4T4	0,4624	0,4633	0,4609	0,4546	0,4463	0,4384	0,4169	0,4476	0,4352	0,4433	0,4337	0,4465	0,3192	0,2863	0,4417	0,4407	0,4464	0,4418	0,4442
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	10,51	10,60	10,40	8,97	8,89	8,50	7,00	8,93	8,29	8,80	8,22	8,80	1,84	2,15	8,68	8,72	8,86	8,77	8,80
CPFPT5BT	4,51	4,54	4,46	3,85	3,81	3,64	3,00	3,83	3,55	3,77	3,52	3,77	0,79	0,92	3,72	3,74	3,80	3,76	3,77
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0197	0,0197	0,0197	0,0385	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0112	0,0096	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190
CVRT5BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0374	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0110	0,0096	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
CVVT5BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0363	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0108	0,0095	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0197	0,0197	0,0197	0,0385	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0112	0,0096	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190
CVRT5BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0374	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0110	0,0096	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
CVVT5BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0363	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0108	0,0095	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	9,86	9,94	9,75	8,50	8,29	7,93	6,53	8,32	7,74	8,21	7,68	8,19	1,58	1,88	8,10	8,14	8,26	8,19	8,21
CPFPT5MT	4,22	4,26	4,18	3,64	3,55	3,40	2,80	3,57	3,32	3,52	3,29	3,51	0,68	0,81	3,47	3,49	3,54	3,51	3,52
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0310	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0054	0,0046	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123
CVRT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0300	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0053	0,0046	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124
CVVT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0292	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0052	0,0045	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122
T5UF>300																			

CVPT5MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0310	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0054	0,0046	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123
CVRT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0300	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0053	0,0046	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124
CVVT5MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0292	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0052	0,0045	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	10,51	10,60	10,40	8,97	8,89	8,50	7,00	8,93	8,29	8,80	8,22	8,80	1,79	2,11	8,68	8,72	8,86	8,77	8,80
CPFPT6BT	4,51	4,54	4,46	3,85	3,81	3,64	3,00	3,83	3,55	3,77	3,52	3,77	0,77	0,90	3,72	3,74	3,80	3,76	3,77
CVPT6BT	0,0198	0,0198	0,0198	0,0385	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0112	0,0096	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190
CVFPT6BT	0,0193	0,0193	0,0193	0,0372	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0110	0,0096	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	9,86	9,94	9,75	8,50	8,29	7,93	6,53	8,32	7,74	8,21	7,68	8,19	1,56	1,86	8,10	8,14	8,26	8,19	8,21
CPFPT6MT	4,22	4,26	4,18	3,64	3,55	3,40	2,80	3,57	3,32	3,52	3,29	3,51	0,67	0,80	3,47	3,49	3,54	3,51	3,52
CVPT6MT	0,0129	0,0129	0,0129	0,0310	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0054	0,0046	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124
CVFPT6MT	0,0125	0,0125	0,0125	0,0299	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0054	0,0047	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	S016	S017	S018	S019	S020	S021	S022	S023	S024	S025	S026	S027	S028	S029	S030	S031	S032	S033	S034
T1R																			
CFT1R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1R	0,3703	0,4393	0,4386	0,4388	0,4414	0,4427	0,5040	0,4423	0,4290	0,4403	0,4377	0,3256	0,4379	0,3767	0,3308	0,4299	0,3179	0,4597	0,4397
CV2T1R	0,3693	0,4344	0,4340	0,4341	0,4365	0,4376	0,4960	0,4374	0,4247	0,4354	0,4331	0,3252	0,4333	0,3752	0,3295	0,4255	0,3167	0,4543	0,4349
CV3T1R	0,3713	0,4345	0,4344	0,4343	0,4366	0,4377	0,4954	0,4375	0,4249	0,4357	0,4337	0,3289	0,4336	0,3767	0,3314	0,4256	0,3182	0,4548	0,4352
CV4T1R	0,3724	0,4332	0,4334	0,4331	0,4353	0,4363	0,4927	0,4362	0,4238	0,4345	0,4328	0,3312	0,4325	0,3774	0,3324	0,4244	0,3190	0,4536	0,4340
CV5T1R	0,3726	0,4332	0,4334	0,4331	0,4353	0,4363	0,4927	0,4362	0,4238	0,4345	0,4328	0,3314	0,4325	0,3776	0,3326	0,4247	0,3191	0,4536	0,4340
CV6T1R	0,3726	0,4332	0,4334	0,4331	0,4353	0,4363	0,4927	0,4362	0,4238	0,4345	0,4328	0,3314	0,4325	0,3776	0,3326	0,4247	0,3191	0,4536	0,4340
CV7T1R	0,3726	0,4332	0,4334	0,4331	0,4353	0,4363	0,4927	0,4362	0,4238	0,4345	0,4328	0,3314	0,4325	0,3776	0,3326	0,4247	0,3191	0,4536	0,4340
T1RE																			
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,3668	0,4308	0,4301	0,4303	0,4327	0,4339	0,4907	0,4336	0,4214	0,4317	0,4292	0,3214	0,4295	0,3727	0,3269	0,4222	0,3145	0,4499	0,4311
CV2T1RE	0,3670	0,4308	0,4301	0,4303	0,4327	0,4339	0,4907	0,4336	0,4214	0,4317	0,4292	0,3216	0,4295	0,3729	0,3271	0,4224	0,3146	0,4499	0,4311
CV3T1RE	0,3670	0,4308	0,4301	0,4303	0,4327	0,4339	0,4907	0,4336	0,4214	0,4317	0,4292	0,3216	0,4295	0,3729	0,3271	0,4224	0,3146	0,4499	0,4311
CV4T1RE	0,3670	0,4308	0,4301	0,4303	0,4327	0,4339	0,4907	0,4336	0,4214	0,4317	0,4292	0,3216	0,4295	0,3729	0,3271	0,4224	0,3146	0,4499	0,4311
T1GBC																			
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,3917	0,4713	0,4713	0,4711	0,4740	0,4754	0,5483	0,4752	0,4588	0,4729	0,4704	0,3520	0,4702	0,3986	0,3523	0,4592	0,3377	0,4940	0,4723
T1GAC																			
CFT1GAC	6,24	17,90	17,57	17,73	18,21	18,49	28,03	18,39	16,11	17,97	17,31	5,93	17,53	7,61	7,17	16,32	6,56	20,16	17,83
CV1T1GAC	0,3967	0,4668	0,4675	0,4669	0,4695	0,4705	0,5368	0,4704	0,4556	0,4685	0,4670	0,3597	0,4662	0,4022	0,3560	0,4551	0,3412	0,4887	0,4681
CV2T1GAC	0,3967	0,4668	0,4675	0,4669	0,4695	0,4705	0,5368	0,4704	0,4556	0,4685	0,4670	0,3597	0,4662	0,4022	0,3560	0,4551	0,3412	0,4887	0,4681
T1GE																			
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,3779	0,4530	0,4522	0,4525	0,4553	0,4567	0,5234	0,4563	0,4418	0,4541	0,4511	0,3332	0,4515	0,3850	0,3385	0,4427	0,3257	0,4731	0,4534
T1AP																			
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,3619	0,4075	0,4073	0,4073	0,4089	0,4096	0,4515	0,4095	0,4009	0,4082	0,4068	0,3168	0,4068	0,3657	0,3197	0,4011	0,3086	0,4229	0,4079
T2																			
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	5,01	13,38	13,28	13,31	13,66	13,83	21,08	13,79	12,01	13,51	13,15	5,59	13,20	5,88	5,71	12,13	5,04	15,21	13,43
CPFPT2BT	2,15	5,74	5,69	5,71	5,85	5,93	9,03	5,91	5,15	5,79	5,64	2,40	5,66	2,52	2,45	5,20	2,16	6,52	5,75
CVPT2BT	0,3202	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3333	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,2730	0,3264	0,3202	0,2786	0,3264	0,2695	0,3378	0,3264
CVFPT2BT	0,3212	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,3343	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,2741	0,3274	0,3212	0,2780	0,3274	0,2713	0,3311	0,3274
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	4,80	12,81	12,72	12,75	13,08	13,24	20,18	13,20	11,50	12,93	12,59	5,35	12,63	5,63	5,47	11,61	4,83	14,56	12,86
CPFPT2MT	2,06	5,49	5,45	5,46	5,60	5,68	8,65	5,66	4,93	5,54	5,40	2,29	5,41	2,41	2,34	4,98	2,07	6,24	5,51
CVPT2MT	0,3136	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,3265	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,2674	0,3198	0,3136	0,2729	0,3198	0,2640	0,3309	0,3198
CVFPT2MT	0,3147	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,3275	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,2685	0,3208	0,3147	0,2723	0,3208	0,2658	0,3244	0,3208
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	5,01	13,38	13,28	13,31	13,66	13,83	21,08	13,79	12,01	13,51	13,15	6,34	13,20	5,88	6,46	12,88	5,79	15,21	13,43
CPFPT3BT	2,15	5,74	5,69	5,71	5,85	5,93	9,03	5,91	5,15	5,79	5,64	2,72	5,66	2,52	2,77	5,52	2,48	6,52	5,75
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3BT	0,3202	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3333	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,2730	0,3264	0,3202	0,2786	0,3264	0,2695	0,3378	0,3264
CVRT3BT	0,3218	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3350	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,2748	0,3281	0,3218	0,2787	0,3281	0,2720	0,3319	0,3281
CVVT3BT	0,3181	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3311	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,2710	0,3242	0,3181	0,2742	0,3242	0,2682	0,3271	0,3242
T3UF>300																			
CVPT3BT	0,3202	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3333	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,2730	0,3264	0,3202	0,2786	0,3264	0,2695	0,3378	0,3264
CVRT3BT	0,3218	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3350	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,2748	0,3281	0,3218	0,2787	0,3281	0,2720	0,3319	0,3281
CVVT3BT	0,3181	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3311	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,2710	0,3242	0,3181	0,2742	0,3242	0,2682	0,3271	0,3242
T3S > 50																			
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	4,80	12,81	12,72	12,75	13,08	13,24	20,18	13,20	11,50	12,93	12,59	6,07	12,63	5,63	6,18	12,33	5,54	14,56	12,86
CPFPT3MT	2,06	5,49	5,45	5,46	5,60	5,68	8,65	5,66	4,93	5,54	5,40	2,60	5,41	2,41	2,65	5,29	2,38	6,24	5,51
T3UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT3MT	0,3136	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3265	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,2674	0,3197	0,3136	0,2729	0,3197	0,2639	0,3309	0,3197
CVRT3MT	0,3153	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3281	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,2692	0,3214	0,3153	0,2730	0,3214	0,2664	0,3251	0,3214
CVVT3MT	0,3115	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3243	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,2655	0,3176	0,3115	0,2686	0,3176	0,2627	0,3204	0,3176
T3UF>300																			
CVPT3MT	0,3136	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3265	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,2674	0,3197	0,3136	0,2729	0,3197	0,2639	0,3309	0,3197
CVRT3MT	0,3153	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3281	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,2692	0,3214	0,3153	0,2730	0,3214	0,2664	0,3251	0,3214
CVVT3MT	0,3115	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3243	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,2655	0,3176	0,3115	0,2686	0,3176	0,2627	0,3204	0,3176
T4																			
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,3567	0,4392	0,4383	0,4386	0,4417	0,4433	0,5160	0,4429	0,4266	0,4403	0,4371	0,3159	0,4375	0,3646	0,3210	0,4277	0,3080	0,4605	0,4396
CV2T4	0,3570	0,4392	0,4383	0,4386	0,4417	0,4433	0,5160	0,4429	0,4266	0,4403	0,4371	0,3161	0,4375	0,3649	0,3213	0,4280	0,3082	0,4605	0,4396
CV3T4	0,3570	0,4392	0,4383	0,4386	0,4417	0,4433	0,5160	0,4429	0,4266	0,4403	0,4371	0,3161	0,4375	0,3649	0,3213	0,4280	0,3082	0,4605	0,4396
CV4T4	0,3570	0,4392	0,4383	0,4386	0,4417	0,4433	0,5160	0,4429	0,4266	0,4403	0,4371	0,3161	0,4375	0,3649	0,3213	0,4280	0,3082	0,4605	0,4396
T5S > 50																			
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	1,94	8,47	8,51	8,57	8,62	8,76	15,94	8,70	7,58	8,64	8,37	2,02	8,43	1,99	2,13	8,57	1,51	10,42	8,60

CPFPT5BT	0,83	3,63	3,65	3,67	3,69	3,75	6,83	3,73	3,25	3,70	3,59	0,87	3,61	0,85	0,91	3,67	0,65	4,47	3,68
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5BT	0,0127	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0259	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0108	0,0190	0,0127	0,0110	0,0190	0,0107	0,0198	0,0190
CVRT5BT	0,0127	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0260	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0127	0,0110	0,0191	0,0108	0,0193	0,0191
CVVT5BT	0,0126	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0257	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0107	0,0188	0,0126	0,0108	0,0188	0,0106	0,0191	0,0188
T5UF>300																			
CVPT5BT	0,0127	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0259	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0108	0,0190	0,0127	0,0110	0,0190	0,0107	0,0198	0,0190
CVRT5BT	0,0127	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0260	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0127	0,0110	0,0191	0,0108	0,0193	0,0191
CVVT5BT	0,0126	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0257	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0107	0,0188	0,0126	0,0108	0,0188	0,0106	0,0191	0,0188
T5																			
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	1,73	7,90	7,95	8,00	8,04	8,17	15,04	8,11	7,07	8,07	7,81	1,75	7,87	1,74	1,86	8,02	1,26	9,78	8,03
CPFPT5MT	0,74	3,39	3,41	3,43	3,45	3,50	6,45	3,48	3,03	3,46	3,35	0,75	3,37	0,75	0,80	3,44	0,54	4,19	3,44
T5UFe50y300																			
Cargos Variables																			
CVPT5MT	0,0061	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0191	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0052	0,0123	0,0061	0,0053	0,0123	0,0051	0,0129	0,0123
CVRT5MT	0,0062	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0191	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0053	0,0124	0,0062	0,0053	0,0124	0,0052	0,0125	0,0124
CVVT5MT	0,0060	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0189	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0052	0,0122	0,0060	0,0052	0,0122	0,0051	0,0124	0,0122
T5UF>300																			
CVPT5MT	0,0061	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0191	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0052	0,0123	0,0061	0,0053	0,0123	0,0051	0,0129	0,0123
CVRT5MT	0,0062	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0191	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0053	0,0124	0,0062	0,0053	0,0124	0,0052	0,0125	0,0124
CVVT5MT	0,0060	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0189	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0052	0,0122	0,0060	0,0052	0,0122	0,0051	0,0124	0,0122
T6																			
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	1,94	8,47	8,51	8,57	8,62	8,76	15,94	8,70	7,58	8,64	8,37	1,98	8,43	1,99	2,09	8,52	1,46	10,42	8,60
CPFPT6BT	0,83	3,63	3,65	3,67	3,69	3,75	6,83	3,73	3,25	3,70	3,59	0,85	3,61	0,85	0,89	3,65	0,63	4,47	3,68
CVPT6BT	0,0127	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0259	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0108	0,0190	0,0127	0,0110	0,0190	0,0107	0,0198	0,0190
CVFPT6BT	0,0127	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0259	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0109	0,0191	0,0127	0,0110	0,0191	0,0108	0,0193	0,0191
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	1,73	7,90	7,95	8,00	8,04	8,17	15,04	8,11	7,07	8,07	7,81	1,74	7,87	1,74	1,84	8,00	1,25	9,78	8,03
CPFPT6MT	0,74	3,39	3,41	3,43	3,45	3,50	6,45	3,48	3,03	3,46	3,35	0,74	3,37	0,75	0,79	3,43	0,54	4,19	3,44
CVPT6MT	0,0061	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0191	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0052	0,0124	0,0061	0,0053	0,0124	0,0052	0,0129	0,0124
CVFPT6MT	0,0062	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0191	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0053	0,0124	0,0062	0,0054	0,0124	0,0052	0,0126	0,0124

ANEXO II Costos Abastecimientos Municipales Sin Subsidio Febrero - Abril de 2014

Item	S035	S036	S037	S038	S039	S040	S041	S042	S043
T1R									CFT1R
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CV1T1R	0,4476	0,4420	0,4381	0,4603	0,4377	0,4463	0,4340	0,4414	0,4598
CV2T1R	0,4423	0,4370	0,4334	0,4549	0,4330	0,4412	0,4297	0,4365	0,4544
CV3T1R	0,4424	0,4371	0,4337	0,4553	0,4334	0,4415	0,4304	0,4366	0,4549
CV4T1R	0,4409	0,4357	0,4325	0,4541	0,4323	0,4402	0,4297	0,4352	0,4537
CV5T1R	0,4409	0,4357	0,4325	0,4541	0,4323	0,4402	0,4297	0,4352	0,4537
CV6T1R	0,4409	0,4357	0,4325	0,4541	0,4323	0,4402	0,4297	0,4352	0,4537
CV7T1R	0,4409	0,4357	0,4325	0,4541	0,4323	0,4402	0,4297	0,4352	0,4537
T1RE									
CFT1RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1RE	0,4384	0,4332	0,4297	0,4505	0,4292	0,4371	0,4258	0,4327	0,4500
CV2T1RE	0,4384	0,4332	0,4297	0,4505	0,4292	0,4371	0,4258	0,4327	0,4500
CV3T1RE	0,4384	0,4332	0,4297	0,4505	0,4292	0,4371	0,4258	0,4327	0,4500
CV4T1RE	0,4384	0,4332	0,4297	0,4505	0,4292	0,4371	0,4258	0,4327	0,4500
T1GBC									
CFT1GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVT1GBC	0,4815	0,4746	0,4703	0,4946	0,4699	0,4804	0,4662	0,4740	0,4941
T1GAC									
CFT1GAC	19,32	18,36	17,58	20,31	17,46	18,94	16,61	18,26	20,17
CV1T1GAC	0,4761	0,4699	0,4663	0,4892	0,4661	0,4756	0,4634	0,4693	0,4889
CV2T1GAC	0,4761	0,4699	0,4663	0,4892	0,4661	0,4756	0,4634	0,4693	0,4889
T1GE									
CFT1GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1GE	0,4621	0,4560	0,4517	0,4738	0,4512	0,4606	0,4471	0,4554	0,4732
CV2T1GE	0,4621	0,4560	0,4517	0,4738	0,4512	0,4606	0,4471	0,4554	0,4732
T1AP									
CFT1AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T1AP	0,4128	0,4092	0,4069	0,4233	0,4066	0,4122	0,4045	0,4089	0,4230
T2									
CFT2BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2BT	14,49	13,74	13,22	15,29	13,16	14,31	12,66	13,67	15,22
CPFPT2BT	6,21	5,89	5,66	6,55	5,64	6,13	5,42	5,86	6,52
CVPT2BT	0,3264	0,3264	0,3264	0,3378	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3378
CVFPT2BT	0,3274	0,3274	0,3274	0,3311	0,3274	0,3274	0,3274	0,3274	0,3311
CFT2MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT2MT	13,87	13,16	12,66	14,64	12,60	13,70	12,12	13,08	14,57
CPFPT2MT	5,94	5,64	5,42	6,28	5,40	5,87	5,19	5,61	6,25
CVPT2MT	0,3198	0,3198	0,3198	0,3309	0,3198	0,3198	0,3198	0,3198	0,3309
CVFPT2MT	0,3208	0,3208	0,3208	0,3244	0,3208	0,3208	0,3208	0,3208	0,3244
CFT3BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3BT	14,49	13,74	13,22	15,29	13,16	14,31	12,66	13,67	15,22
CPFPT3BT	6,21	5,89	5,66	6,55	5,64	6,13	5,42	5,86	6,52
T3UFe50y300									
Cargos Variables									
CVPT3BT	0,3264	0,3264	0,3264	0,3378	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3378
CVRT3BT	0,3281	0,3281	0,3281	0,3319	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3319
CVVT3BT	0,3242	0,3242	0,3242	0,3271	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3271
T3UF>300									
CVPT3BT	0,3264	0,3264	0,3264	0,3378	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264	0,3378
CVRT3BT	0,3281	0,3281	0,3281	0,3319	0,3281	0,3281	0,3281	0,3281	0,3319
CVVT3BT	0,3242	0,3242	0,3242	0,3271	0,3242	0,3242	0,3242	0,3242	0,3271
T3S > 50									
CFT3MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT3MT	13,87	13,16	12,66	14,64	12,60	13,70	12,12	13,08	14,57
CPFPT3MT	5,94	5,64	5,42	6,28	5,40	5,87	5,19	5,61	6,25
T3UFe50y300									
Cargos Variables									
CVPT3MT	0,3197	0,3197	0,3197	0,3309	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3309
CVRT3MT	0,3214	0,3214	0,3214	0,3251	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3251
CVVT3MT	0,3176	0,3176	0,3176	0,3204	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3204
T3UF>300									
CVPT3MT	0,3197	0,3197	0,3197	0,3309	0,3197	0,3197	0,3197	0,3197	0,3309
CVRT3MT	0,3214	0,3214	0,3214	0,3251	0,3214	0,3214	0,3214	0,3214	0,3251
CVVT3MT	0,3176	0,3176	0,3176	0,3204	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3204
T4									
CFT4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV1T4	0,4493	0,4425	0,4377	0,4613	0,4371	0,4476	0,4326	0,4418	0,4607
CV2T4	0,4493	0,4425	0,4377	0,4613	0,4371	0,4476	0,4326	0,4418	0,4607
CV3T4	0,4493	0,4425	0,4377	0,4613	0,4371	0,4476	0,4326	0,4418	0,4607
CV4T4	0,4493	0,4425	0,4377	0,4613	0,4371	0,4476	0,4326	0,4418	0,4607
T5S > 50									
CFT5BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5BT	8,82	8,49	8,50	10,21	8,46	8,89	8,14	8,74	10,44
CPFPT5BT	3,78	3,64	3,64	4,37	3,63	3,81	3,49	3,75	4,47
T5UFe50y300									
Cargos Variables									
CVPT5BT	0,0190	0,0190	0,0190	0,0198	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0198
CVRT5BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0193	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0193
CVVT5BT	0,0188	0,0188	0,0188	0,0191	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0191
T5UF>300									
CVPT5BT	0,0190	0,0190	0,0190	0,0198	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0198
CVRT5BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0193	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0193
CVVT5BT	0,0188	0,0188	0,0188	0,0191	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0191
T5									
CFT5MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT5MT	8,20	7,90	7,94	9,56	7,90	8,28	7,60	8,16	9,79
CPFPT5MT	3,51	3,39	3,40	4,10	3,39	3,55	3,26	3,50	4,20
T5UFe50y300									
Cargos Variables									
CVPT5MT	0,0123	0,0123	0,0123	0,0129	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0129
CVRT5MT	0,0124	0,0124	0,0124	0,0125	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0125
CVVT5MT	0,0122	0,0122	0,0122	0,0124	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0124
T5UF>300									
CVPT5MT	0,0123	0,0123	0,0123	0,0129	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0129
CVRT5MT	0,0124	0,0124	0,0124	0,0125	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0125
CVVT5MT	0,0122	0,0122	0,0122	0,0124	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0124
T6									
CFT6BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6BT	8,82	8,49	8,50	10,21	8,46	8,89	8,14	8,74	10,44
CPFPT6BT	3,78	3,64	3,64	4,37	3,63	3,81	3,49	3,75	4,47
CVPT6BT	0,0190	0,0190	0,0190	0,0198	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0198
CVFPT6BT	0,0191	0,0191	0,0191	0,0193	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0193
CFT6MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPPT6MT	8,20	7,90	7,94	9,56	7,90	8,28	7,60	8,16	9,79
CPFPT6MT	3,51	3,39	3,40	4,10	3,39	3,55	3,26	3,50	4,20
CVPT6MT	0,0124	0,0124	0,0124	0,0129	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0129
CVFPT6MT	0,0124	0,0124	0,0124	0,0126	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0126

C.C. 4.340

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 44/14

La Plata, 30 de abril de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, lo actuado en el Expediente N° 2429-4359/2013, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 11.769 establece en su artículo 64 que los agentes de la actividad eléctrica, abonarán anualmente por adelantado al Organismo de Control, una Tasa de Fiscalización y Control;

Que el referido Organismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del Decreto Reglamentario N° 2.479/04, es el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA);

Que para cada ejercicio resulta necesario aprobar el cálculo de la Tasa en función del Presupuesto fijado para el Organismo y de los montos de facturación informados por cada uno de los obligados al pago;

Que, asimismo, es necesario aprobar el aporte de la Tasa para cada ejercicio de cada uno de los agentes obligados al pago;

Que por los artículos primero y segundo de la Resolución OCEBA N° 0336/13, se aprobó un Primer y Segundo Anticipo de la Tasa de Fiscalización y Control para el ejercicio 2014, en forma singular para cada uno de los prestadores, aplicando idéntica metodología que en ejercicios anteriores (fs 16/22);

Que en virtud de que a esta fecha no se cuenta con la información definitiva del facturado del ejercicio 2013, la Gerencia de Administración y Personal recomienda que este Directorio determine un Tercer y un Cuarto Anticipo de la Tasa de Fiscalización y Control 2014, en forma singular para cada uno de los prestadores, a cuenta de su determinación final;

Que, a su vez, corresponde determinar las fechas límite para el pago de la Tasa a este Organismo, como así también establecer las penalidades para aquellos agentes que no cumplieren con su obligación en tiempo y forma;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04) y lo establecido por los Decretos N° 2.479/04 y N° 2.256/97;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar un Tercer y un Cuarto Anticipo de la Tasa de Fiscalización y Control, correspondiente al Ejercicio 2014.

ARTÍCULO 2°. Aprobar el importe de los anticipos aludidos en el artículo anterior a cuenta de la Tasa de Fiscalización y Control del Ejercicio 2014, determinados en forma singular para cada uno de los agentes, según los montos que se indican en el detalle que, como Anexo único, forma parte integrante de la presente, el que quedará sujeto a la determinación final que se establezca para cada uno de ellos.

ARTÍCULO 3°. Establecer que cada agente obligado deberá ingresar el importe de los anticipos de la Tasa de Fiscalización y Control determinados por este acto en las siguientes fechas: hasta el 19 de junio de 2014 el Tercer Anticipo y hasta el 19 de agosto de 2014 el Cuarto Anticipo.

ARTÍCULO 4°. Establecer que el ingreso del importe de los anticipos de la Tasa de Fiscalización y Control determinados por este acto, se efectúe en cualquier Sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante interdepósito o transferencia a la cuenta 2000-1654/2 “OCEBA – Tasa de Fiscalización y Control”.

ARTÍCULO 5°. Determinar que el agente que incumpliere con la obligación de ingresar la Tasa de Fiscalización y Control en tiempo y forma, será pasible de las penalidades previstas en la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 7.647/71) y la parte pertinente del artículo 5° de la Resolución OCEBA N° 12/98.

ARTÍCULO 6°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a cada una de las prestadoras obligadas al pago. Comunicar a la Gerencia de Administración y Personal. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 812

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

Anexo
TASA DE FISCALIZACION Y CONTROL 2014
3er. y 4to. ANTICIPO

CODIGO		COOPERATIVA	3er. ANTICIPO TASA 2014 25% Vto. 19/06/14	4to. ANTICIPO TASA 2014 25% Vto. 19/08/14
A	1	ALTAMIRANO	941,00	941,00
A	3	AZUL	100.390,25	100.390,25
A	4	GENERAL BALCARCE	86.260,75	86.260,75
A	5	BARKER	4.736,75	4.736,75
A	6	BRANDSEN	15.654,50	15.654,50
A	7	CASTELLI	15.811,25	15.811,25
A	8	CLAROMECO	8.810,75	8.810,75
A	10	TANDIL - AZUL	27.063,50	27.063,50
A	11	DE LA GARMA	5.973,25	5.973,25
A	12	DIONISIA	20.998,75	20.998,75
A	13	EGAÑA	2.582,25	2.582,25
A	14	GENERAL J. MADARIAGA (C.O.E.M.A.)	27.868,00	27.868,00
A	15	GENERAL PIRAN	6.287,50	6.287,50
A	16	J. N. FERNANDEZ	6.056,50	6.056,50
A	17	JEPPENER	3.697,50	3.697,50
A	18	JUAREZ	27.077,50	27.077,50
A	19	LA DULCE	5.044,25	5.044,25
A	20	LAGUNA DE LOS PADRES	12.930,50	12.930,50
A	21	LAS FLORES	32.090,75	32.090,75
A	22	LEZAMA	15.487,75	15.487,75
A	23	MAIPU	15.872,25	15.872,25
A	24	ARBOLITO -MAR CHIQUITA .	17.175,50	17.175,50
A	25	MAR DE AJO (C.L.Y.F.E.M.A.)	76.226,75	76.226,75
A	26	MAR DEL PLATA	16.290,25	16.290,25
A	27	MAR DEL SUD	2.250,00	2.250,00
A	28	MECHONGUE	3.033,00	3.033,00
A	29	OLAVARRIA	205.256,75	205.256,75
A	30	ORENSE	4.393,25	4.393,25
A	31	PINAMAR	101.753,50	101.753,50
A	32	PIPINAS	4.423,50	4.423,50
A	33	PUEBLO CAMET	15.356,00	15.356,00
A	34	PUNTA INDIO	2.956,50	2.956,50
A	35	RANCHOS	22.793,25	22.793,25
A	36	SAN BERNARDO	47.624,50	47.624,50
A	37	SAN CAYETANO	19.571,50	19.571,50
A	38	SAN FRANCISCO DE BELLOCQ	1.639,25	1.639,25
A	39	SAN MANUEL	10.661,25	10.661,25
A	40	NECOCHEA “SEBASTIAN DE MARIA”	153.641,50	153.641,50
A	41	CELTA,TRES ARROYOS	103.194,25	103.194,25
A	42	USINA DE TANDIL	212.810,50	212.810,50
A	43	VILLA GESELL	104.495,25	104.495,25
A	44	EDEA	1.742.063,00	1.742.063,00
A	45	COPETONAS	1.451,25	1.451,25
N	1	ZONA SUR 25 DE MAYO	4.785,50	4.785,50
N	2	JULIO LEVIN DE AGOTE	14.825,75	14.825,75
N	3	AGUSTIN ROCA	2.791,50	2.791,50
N	4	AGUSTINA	1.801,75	1.801,75
N	5	AMEGHINO	15.067,50	15.067,50
N	6	ARENAZA	11.509,00	11.509,00
N	7	ARROYO DULCE	5.110,25	5.110,25
N	8	BAIGORRITA	4.203,75	4.203,75
N	9	BANDERALO	3.123,25	3.123,25
N	10	BAYAUCA - BERMUDEZ	2.453,00	2.453,00
N	11	BOLIVAR	53.671,75	53.671,75
N	12	BRAGADO	13.006,75	13.006,75
N	13	CAÑADA SECA	2.971,50	2.971,50
N	14	ZONA NORTE DE CARLOS CASARES	6.290,00	6.290,00
N	15	C. TEJEDOR	11.130,50	11.130,50
N	16	CARMEN DE ARECO - CELCA	30.485,50	30.485,50
N	17	COLON	59.242,75	59.242,75
N	18	COLONIA SERE	1.698,75	1.698,75
N	19	COPESNA (NAVARRO)	41.011,50	41.011,50
N	20	CNEL. GRANADA	5.072,50	5.072,50
N	21	CORONEL MOM	3.400,25	3.400,25
N	22	CORONEL SEGUI	866,75	866,75
N	23	CUCULLU	5.378,50	5.378,50
N	24	CURARU	1.901,25	1.901,25
N	25	CHACABUCO	107.510,75	107.510,75
N	26	CHARLONE	5.204,50	5.204,50
N	27	DAIREAUX	5.154,75	5.154,75
N	28	DUDIGNAC	5.097,75	5.097,75
N	29	“EL CHINGOLO”	1.963,25	1.963,25
N	30	EL DORADO	5.317,50	5.317,50
N	31	“EL SOCORRO”	3.467,50	3.467,50
N	32	EL TRIUNFO	3.235,25	3.235,25
N	33	EMILIO V. BUNGE	8.505,25	8.505,25
N	34	“FACUNDO QUIROGA”	5.239,00	5.239,00
N	35	FERRE	6.353,00	6.353,00
N	37	FORTIN TIBURCIO	1.048,25	1.048,25
N	38	FRANCISCO AYERZA	1.724,25	1.724,25
N	39	FRANKLIN	2.024,75	2.024,75
N	40	FRENCH	3.867,50	3.867,50
N	41	GAHAN	2.782,25	2.782,25
N	42	GERMANIA	4.075,75	4.075,75
N	43	GOBERNADOR UGARTE	1.741,25	1.741,25
N	44	GONZALEZ MORENO	3.345,75	3.345,75
N	45	GOROSTIAGA	1.210,75	1.210,75
N	46	GENERAL LAS HERAS	5.266,25	5.266,25
N	47	GENERAL ROJO	3.680,25	3.680,25
N	48	GRAL. VIAMONTE	24.000,25	24.000,25
N	49	GUERRICO	4.275,25	4.275,25
N	50	INES INDART	1.689,00	1.689,00
N	51	IRIARTE	1.998,50	1.998,50
N	52	LA AGRARIA	1.104,25	1.104,25
N	53	LA ANGELITA.	2.074,75	2.074,75
N	54	“LA EMILIA”	3.768,00	3.768,00

N	55	LA LUISA	1.643,00	1.643,00
N	56	LA NIÑA	1.825,00	1.825,00
N	58	“LA PRADERA”	442,75	442,75
N	59	LA VIOLETA	2.691,25	2.691,25
N	60	LAPLACETTE	1.178,50	1.178,50
N	61	LAS TOSCAS	1.574,75	1.574,75
N	62	LUJANENSE	271.171,50	271.171,50
N	63	MANUEL OCAMPO	4.111,50	4.111,50
N	64	MARIANO H.ALFONZO	3.173,25	3.173,25
N	65	MARIANO BENITEZ	942,00	942,00
N	66	“MARIANO MORENO”	72.526,00	72.526,00
N	67	MARTINEZ DE HOZ	2.771,00	2.771,00
N	68	MONTE	55.889,25	55.889,25
N	69	MOQUEHUA	4.622,50	4.622,50
N	70	MORSE	2.286,25	2.286,25
N	71	NORBERTO DE LA RIESTRA	10.220,25	10.220,25
N	72	OLASCOAGA	417,25	417,25
N	73	PARADA ROBLES-A.DE LA CRUZ	31.446,00	31.446,00
N	74	PASTEUR	3.887,00	3.887,00
N	75	PEARSON	583,00	583,00
N	76	PEDERNALES	3.770,25	3.770,25
N	77	PEHUAJO	65.154,00	65.154,00
N	78	PERGAMINO	190.423,50	190.423,50
N	79	PIEDRITAS	6.484,00	6.484,00
N	80	PINZON	1.591,75	1.591,75
N	81	PIROVANO	2.990,50	2.990,50
N	82	PLA	995,25	995,25
N	83	PRODUCTORES FORESTALES	3.242,00	3.242,00
N	84	QUENUMA	2.059,25	2.059,25
N	85	RAMALLO	32.840,25	32.840,25
N	86	RANCAGUA	2.930,75	2.930,75
N	87	RIVADAVIA	26.811,25	26.811,25
N	88	ROBERTS	5.488,00	5.488,00
N	89	ROJAS	67.196,00	67.196,00
N	90	ROOSEVELT	953,50	953,50
N	91	SALADILLO	63.149,25	63.149,25
N	93	SALTO	83.041,00	83.041,00
N	94	SAN A.DE ARECO	52.812,00	52.812,00
N	95	SAN EMILIO	673,50	673,50
N	96	SAN PEDRO	134.017,00	134.017,00
N	97	SAN SEBASTIAN	3.428,75	3.428,75
N	98	SANSINENA	1.161,75	1.161,75
N	99	SANTA ELEODORA	1.972,75	1.972,75
N	100	SANTA REGINA	1.707,25	1.707,25
N	101	SOLIS Y AZCUENAGA CETASA	2.516,25	2.516,25
N	102	SUIPACHA- J.J. ALMEYRA	4.602,00	4.602,00
N	103	TIMOTE	1.294,50	1.294,50
N	104	TODD	2.449,75	2.449,75
N	105	T.LAUQUEN	131.554,50	131.554,50
N	106	TRES ALGARROBOS	8.406,50	8.406,50
N	107	URDAMPILLETA	3.959,00	3.959,00
N	108	URQUIZA -C.E.R.L.U.-	6.561,50	6.561,50
N	109	VILLA LIA	6.027,75	6.027,75
N	110	VILLA RUIZ	1.138,25	1.138,25
N	111	VILLA SABOYA	2.766,50	2.766,50
N	112	VILLA SAUZE	1.056,50	1.056,50
N	113	VIÑA	1.565,75	1.565,75
N	114	ZARATE	561.490,00	561.490,00
N	115	ZAVALIA	2.250,75	2.250,75
N	117	EDEN	1.858.396,75	1.858.396,75
N	118	ANTONIO CARBONI	22.574,00	22.574,00
N	119	FORTIN OLAVARRIA	2.896,00	2.896,00
N	120	ESCOBAR NORTE	23.254,50	23.254,50
S	1	17 DE AGOSTO	1.136,00	1.136,00
S	2	ADOLFO ALSINA	3.168,00	3.168,00
S	3	ALGARROBO	3.539,50	3.539,50
S	4	AZOPARDO	779,75	779,75
S	5	BAHIA SAN BLAS	3.417,75	3.417,75
S	6	BORDENAVE	1.834,25	1.834,25
S	7	CABILDO	12.170,25	12.170,25
S	8	COLONIA LA MERCED	1.473,25	1.473,25
S	9	CNEL DORREGO	20.833,50	20.833,50
S	10	CORONEL PRINGLES	28.860,00	28.860,00
S	11	CHASICO	1.048,00	1.048,00
S	12	DARREGUEIRA	9.325,50	9.325,50
S	13	DUFAUR	1.073,50	1.073,50
S	14	ESPARTILLAR	3.638,00	3.638,00
S	15	FELIPE SOLA	1.307,25	1.307,25
S	16	GOYENA	2.407,75	2.407,75
S	17	GRAL. LA MADRID	1.706,50	1.706,50
S	18	HILARIO ASCASUBI	3.286,50	3.286,50
S	19	HUANGUELEN	11.462,00	11.462,00
S	20	INDIO RICO	1.293,25	1.293,25
S	21	JOSE A. GUISASOLA	1.636,25	1.636,25
S	22	JUAN A. PRADERE	550,00	550,00
S	23	LA COLINA	2.734,50	2.734,50
S	24	“LAS MARTINETAS”	979,00	979,00
S	25	MAYOR BURATOVICH	8.048,25	8.048,25
S	26	“COLONIA LOS ALFALFARES”	2.370,00	2.370,00
S	27	MONTE HERMOSO	24.651,00	24.651,00
S	28	ORIENTE	2.793,50	2.793,50
S	29	PEDRO LURO	16.353,25	16.353,25
S	30	PIGUE	29.498,50	29.498,50
S	31	PUAN	19.844,75	19.844,75
S	32	PUNTA ALTA	98.039,00	98.039,00
S	33	RIVERA	6.317,75	6.317,75
S	34	SALDUNGARAY	3.913,25	3.913,25
S	35	SAN GERMAN	426,50	426,50
S	36	SAN JORGE	674,50	674,50
S	37	“SAN JOSE”	7.462,00	7.462,00
S	38	SAN MIGUEL ARCANGEL	1.289,50	1.289,50
S	39	S.DE LA VENTANA	9.001,00	9.001,00
S	40	STROEDER	786,75	786,75
S	41	TORNQUIST	18.893,00	18.893,00
S	42	VILLA IRIS	3.016,25	3.016,25
S	43	VILLA MAZA	6.735,50	6.735,50
S	44	EDES	675.937,00	675.937,00

C.C. 4.737

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 51/14

La Plata, 14 de mayo de 2014.

VISTO la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución N° 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Resolución MIVySP N° 21/04, lo actuado en el expediente N° 2429-4655/2014, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, corresponde a este Organismo de Control administrar el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias;

Que por Resolución N° 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se fijaron los aportes y los criterios para determinar las compensaciones que, mensualmente, corresponden a cada distribuidor;

Que mediante la citada Resolución se resolvió, además, que a partir del mes de febrero de 2001 se compense a los distribuidores municipales los costos propios eficientes de abastecimiento (artículo 4 inciso a) y de distribución (artículo 4 inciso b) cuando éstos sean superiores a los respectivos costos reconocidos en las tarifas de referencia que apliquen;

Que los valores de costos de distribución aprobados por la citada Resolución tuvieron validez hasta el 31 de enero de 2007;

Que con la promulgación de la Resolución N° 15/08 del M.I.V.y S.P se sustituye el anexo de la Resolución Nº 288/06 estableciéndose nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos de distribución correspondientes a las concesionarias receptoras del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a partir del mes de febrero 2008;

Que por Resolución MI N° 881/11 fueron sustituidos los Anexos I y II de la Resolución N° 139/11, estableciéndose nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos de distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado respectivamente, correspondientes a los concesionarios receptores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias instruyéndose, asimismo, a este Organismo a liquidarlos a partir de junio de 2011;

Que, la Resolución del Ministerio de Infraestructura Nº 535/12, sustituye los anexos de las Resoluciones Nº 252/12 y Nº 881/11, estableciendo nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos propios de Distribución correspondientes a los concesionarios receptores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a partir del mes de julio de 2012 inclusive, e incorpora a la liquidación del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias los valores mensuales de compensación adicional fija por aplicación del Decreto Nº 626/12 a partir del mes de septiembre de 2012, inclusive;

Que, según lo indicado en los considerandos precedentes se incorporan con la liquidación del Fondo del mes de abril/14, los nuevos valores indicados, unificándose por razones de procedimiento, los Anexos I y III, de la Resolución MI Nº 535/12;

Que la variación de los costos operativos y bienes de capital conllevan la necesidad de actualización periódica de los Modelos Económicos Financieros y su traslado a los cuadros tarifarios;

Que, además, la dinámica en el crecimiento de la demanda, el retraso en las inversiones en redes y la necesidad de expansión del sistema eléctrico de distribución hace necesario un mecanismo que garantice la generación y aprovechamiento de los recursos a los efectos de su implementación en tiempo y forma que permitan inversiones en correspondencia con las condiciones de calidad y suministro establecidos en los contratos de concesión y mejoren los índices actuales;

Que en tal sentido resulta pertinente establecer un monto fijo en la facturación destinado a la ejecución de obras de infraestructura en distribución y el mantenimiento correctivo de las instalaciones de las Concesionarias, con el fin de alentar la realización de inversiones en dicho sistema de beneficio de los usuarios destinatarios de la planificación y desarrollo del sector energético provincial y para asegurar las metas de expansión y mejora del servicio;

Que en virtud de lo expuesto, el Ministerio de Infraestructura dictó la Resolución Nº 206/13 tendiente a alcanzar el objetivo prefijado en los párrafos precedentes;

Que el recurso monetario que surgirá a partir de la aplicación de la Resolución mencionada ut supra, por corresponderse con montos fijos por categorías tarifarias de usuarios, impactará en forma disímil entre las concesionarias municipales en función de la estructura de mercados y el número de usuarios que abastece;

Que, además, establece que OCEBA deberá instrumentar a través del Fondo Compensador Tarifario el mecanismo necesario para instituir las diferencias y mitigarlas hasta donde sea posible;

Que en esta inteligencia, el Organismo de Control estableció el mecanismo precitado cuyo resultado fue el desarrollo del anexo con los montos necesarios para compensar las diferencias surgidas por las variaciones en las estructuras de mercados que abastecen los Distribuidores con Concesión Municipal;

Que dichos montos mensualizados formarán parte de la liquidación del Fondo Compensador Tarifario, detallándose en el anexo de pago del mismo con el título de "Resolución 206/13";

Que este Organismo de Control, a través de las Resoluciones OCEBA Nº 008/98 y N° 349/01 estableció los plazos para ingresar los aportes, el contenido y los términos para suministrar la información pertinente;

Que corresponde el reconocimiento a las Cooperativas Eléctricas abastecidas por EDELAP del ajuste de costos de abastecimiento, según lo establecido en el Decreto PEN Nº 802/05, Cláusula 4 y de acuerdo con lo oportunamente aprobado por este Directorio (Expte. Nº 2429-3615/2007), contra la presentación de la factura de compra de energía de cada Distribuidor;

Que en cumplimiento del convenio de Operación y Mantenimiento de la L.M.T. 33 kV. Tres Arroyos-Bellocq-Claromecó firmado entre la Provincia de Buenos Aires (a través del Ministerio de Infraestructura) y la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (con alcance a las Cooperativas de Bellocq, Claromecó y la localidad de Reta), corresponde distribuir entre ellas, la cantidad de $ 280.078 correspondiente al quinto año de los costos mencionados, pagadero en doce cuotas iguales y consecutivas a partir de la liquidación del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias del mes de setiembre/08 (Expte. Nº 2429-5749/0;

Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2° de la Resolución MIVSP N° 710/2007, se excluye de la presente liquidación a la Cooperativa Eléctrica de Balcarce;

Que las modificaciones motivadas por la Resolución MI Nº 1.068/11 (según el Anexo 2 de la Resolución SE Nº 1.301/11), relacionadas con la eliminación de subsidios tarifarios, han generado una apertura en la información del mercado de cada Distribuidor;

Que corresponde proceder a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias por la facturación emitida por los distribuidores con vencimiento en el mes de abril de 2014 de acuerdo al detalle, consignado en el Anexo, de la presente Resolución;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 inciso k) de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el pago de la compensación por costos de abastecimiento, distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución MI N° 535/12, la compensación por aplicación de la Resolución Nº 206/13 del Ministerio de Infraestructura y proceder a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias correspondiente a la facturación emitida con vencimiento en el mes de abril de 2014, de acuerdo al detalle previsto en el Anexo, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º. Aprobar la exclusión del pago del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a la Cooperativa Eléctrica de Balcarce, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2° de la Resolución MIVSP N° 710/07, cuya compensación para el mes de abril de 2014 es de $ 79.628,27.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Girar a la Gerencia de Administración y Personal para efectivizar el pago. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 814

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director

ANEXO

PAGOS

PERCEPCION FONDO COMPENSADOR -

MES **COMPENSACION:**

4- 2014 (Pago Total)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
A001	ALTAMIRANO	28779,84	15254	13698	8891	2336,47	68959,31
A003	AZUL	3937,17	0	0	0		3937,17
A005	BARKER	4482,31	43643	0	17312		65437,31
A006	BRANDSEN	370624,36	61965	0	30462	30276,88	493328,24
A007	CASTELLI	90317,07	48046	0	0		138363,07
A008	CLAROMECO	1534,93	7369	0	21033	16851,36	46788,29
A010	TANDIL - AZUL	115582,38	110043	0	52581		278206,38
A011	DE LA GARMA	37618,4	15635	0	4151		57404,40
A012	DIONISIA	127877,52	19586	0	42074		189537,52
A013	EGAÑA	16223,71	30539	31079	16137		93978,71
A014	G.MADARIAGA	14228,43	18634	0	0		32862,43
A015	GENERAL PIRAN	36838,41	16153	0	2708		55699,41
A016	J. N. FERNANDEZ	2319,49	34252	0	11728		48299,49
A017	JEPPENER	94682,81	49363	0	14459	16232,60	174737,41
A018	JUAREZ	148906,1	10840	0	0		159746,10
A019	LA DULCE	31717,56	21529	0	10665		63911,56
A020	LAG. LOS PADRES	69687,93	63409	0	31562		164658,93
A021	LAS FLORES	14941,45	29115	0	0		44056,45
A022	LEZAMA	72832,5	31984	0	22349		127165,50
A023	MAIPU	83188,61	12005	0	0		95193,61
A024	MAR CHIQUITA .	133873,66	7515	0	64218		205606,66
A025	MAR DE AJO	12799,59	0	0	67899		80698,59
A026	MAR DEL PLATA	153332,66	0	0	0		153332,66
A027	MAR DEL SUD	9666,32	25346	0	12071		47083,32
A028	MECHONGUE	15346,02	35163	0	12161		62670,02
A029	OLAVARRIA	40354,15	0	0	0		40354,15
A030	ORENSE	1998,51	19325	0	7742	16617,96	45683,47
A031	PINAMAR	287,29	0	0	67413		67700,29
A032	PIPINAS	117789,5	56004	0	66308	7249,88	247351,38
A033	PUEBLO CAMET	80770,87	65207	0	26293		172270,87
A034	PUNTA INDIO	62982,5	30756	0	62476	6853,47	163067,97
A035	RANCHOS	130250,72	45039	0	0		175289,72
A036	SAN BERNARDO	14,97	0	0	70531		70545,97
A037	SAN CAYETANO	101985,75	88306	0	23194		213485,75
A038	BELLOCQ	694,73	24729	0	7215	7235,34	39874,07
A039	SAN MANUEL	71782,92	42796	0	17599		132177,92
A040	NECOCHEA	17619,13	0	0	0		17619,13

A041	TRES ARROYOS	24224,31	0	0	0	5975,00		30199,31
A043	VILLA GESELL	18076,59	0	0	93471			111547,59
A045	COPETONAS	7233,54	15731	0	4254			27218,54
N001	Z.S.25 DE MAYO	24122,39	59118	0	19850			103090,39
N002	AGOTE	70364,9	3128	0	8571			82063,90
N003	AGUSTIN ROCA	16426,69	58733	0	16099			91258,69
N004	AGUSTINA	10704,38	40527	0	12196			63427,38
N005	AMEGHINO	74817,8	34012	0	28409			137238,80
N006	ARENAZA	47955,53	26631	0	22309			96895,53
N007	ARROYO DULCE	26979,83	23240	0	13071			63290,83
N008	BAIGORRITA	22674,82	13073	0	8653			44400,82
N009	BANDERALO	15813,82	28196	0	13482			57491,82
N010	BAYAUCA - BERMUDEZ	12557,11	25704	0	9451			47712,11
N011	BOLIVAR	294583,98	0	0	0			294583,98
N012	BRAGADO	59123,96	80924	0	30622			170669,96
N013	CAÑADA SECA	11622,33	21942	0	10208			43772,33
N014	ZONA NORTE DE CARLOS CASARES	27076,42	25209	0	16913			69198,42
N015	C. TEJEDOR	62695,76	22276	0	15542			100513,76
N016	C.DE ARECO	168517,54	0	0	0			168517,54
N018	COLONIA SERE	9661,43	29526	0	9505			48692,43
N019	NAVARRO	217200,88	0	0	0			217200,88
N020	CNEL. GRANADA	24738,87	47365	0	15099			87202,87
N021	CORONEL MOM .	16562,96	37749	0	13574			67885,96
N022	CORONEL SEGUI	4527,97	16259	15040	9155			44981,97
N023	CUCULLU	26721,1	54934	0	20566			102221,10
N024	CURARU	8699,63	33041	0	11234			52974,63
N025	CHACABUCO	72108,36	0	0	0			72108,36
N026	CHARLONE	26864,86	5993	0	10114			42971,86
	TOTAL	3720528,03	1782861,00	59817,00	1203580,00	109628,96	0,00	6876414,99

PERCEPCION FONDO COMPENSADOR - MES 4- 2014 (Pago Total) — **COMPENSACION:**

		C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
N027	DAIREAUX	29762,25	37213	0	30127			97102,25
N028	DUDIGNAC	161178,78	4861	0	6996			173035,78
N029	“EL CHINGOLO”	11998,7	33280	0	10785			56063,70
N030	EL DORADO	24889,54	62864	0	21684			109437,54
N031	EL SOCORRO	17615,11	35419	0	9805			62839,11
N032	EL TRIUNFO	17848,43	26596	0	10358			54802,43
N033	EMILIO V. BUNGE	43687,92	46070	0	21385			111142,92
N034	F.QUIROGA	27256	14806	0	8739			50801,00
N035	FERRE	27952,31	26672	0	16115			70739,31
N037	FORTIN TIBURCIO	6224,95	10353	9428	6424			32429,95
N038	FCO. AYERZA	7092,84	10210	9814	5419			32535,84
N039	FRANKLIN	28420,69	29657	0	47333			105410,69
N040	FRENCH	27116,38	9229	0	14604			50949,38
N041	GAHAN	11766,94	18152	0	6989			36907,94
N042	GERMANIA	23766,54	18510	0	10810			53086,54
N043	UGARTE	9799,65	15821	6424	8541			40585,65
N044	G.MORENO	16761,81	15357	0	9054			41172,81
N045	GOROSTIAGA	6929,07	5610	11977	6785			31301,07
N047	GENERAL ROJO	20204,64	23817	0	8161			52182,64
N048	GRAL. VIAMONTE	73482,74	0	0	16635			90117,74
N049	GUERRICO	19379,09	24361	0	10488			54228,09
N050	INES INDART	10718,55	22472	0	6834			40024,55
N051	IRIARTE	11363,18	19084	0	8297			38744,18
N052	LA AGRARIA	4700,76	31903	33727	16962			87292,76
N053	LA ANGELITA.	9039,98	24573	8818	10806			53236,98
N054	“LA EMILIA”	22509,18	23362	0	6437			52308,18
N055	LA LUISA	8270,16	37346	10259	12530			68405,16
N056	LA NIÑA	9653,6	16730	0	6284			32667,60
N058	“LA PRADERA”	2246,46	4235	9640	19013	30000		65134,46
N059	LA VIOLETA	13845,81	32875	0	11317			58037,81
N060	LAPLACETTE	5034,84	16208	14652	9087			44981,84
N061	LAS TOSCAS	7480,09	24003	10130	9896			51509,09
N063	MANUEL OCAMPO	15696,55	22255	0	8494			46445,55
N064	M.H.ALFONZO	16908,83	23148	0	12283			52339,83

N065	MARIANO BENITEZ	2672,2	6339	7860	5105			21976,20
N067	MARTINEZ DE HOZ	3262,9	22653	0	9758			35673,90
N069	MOQUEHUA	23341,26	0	0	3762			27103,26
N070	MORSE	15788,4	28804	0	8855			53447,40
N071	N.DE LA RIESTRA	59750,78	32554	0	16500			108804,78
N072	OLASCOAGA	2447,76	6589	9558	4422			23016,76
N073	PARADA ROBLES	172176,89	0	0	64981			237157,89
N074	PASTEUR	23251,47	31374	0	8415			63040,47
N075	PEARSON	3062,21	7287	7534	4140	10000		32023,21
N076	PEDERNALES	19266,54	22858	0	7760			49884,54
N077	PEHUAJO	19684,78	0	0	0			19684,78
N079	PIEDRITAS	29701,87	32694	0	17662			80057,87
N080	PINZON	7510,14	18784	6069	7862			40225,14
N081	PIROVANO	14729,23	21671	0	9866			46266,23
N082	PLA	6198,76	13521	9689	6854			36262,76
N083	P. FORESTALES	42492,44	35839	31952	59290			169573,44
N084	QUENUMA	10640,97	22892	0	7969			41501,97
N085	RAMALLO	15682,59	0	0	0			15682,59
N086	RANCAGUA	10707,34	28537	0	10480			49724,34
N087	RIVADAVIA	114743,02	0	0	34226			148969,02
N088	ROBERTS	32594,71	9829	0	4908			47331,71
N089	ROJAS	27538,72	0	0	0			27538,72
N090	ROOSEVELT	5736,9	21899	14648	9931			52214,90
N094	SAN A.DE ARECO	232,48	0	0	0			232,48
N095	SAN EMILIO	4073,08	11140	6694	4990			26897,08
N097	SAN SEBASTIAN	11559,82	40559	0	12357			64475,82
N098	SANSINENA	6285,51	14270	8934	7140			36629,51
N099	SANTA ELEODORA	8706,39	28027	0	10800			47533,39
N100	SANTA REGINA	9561,16	18710	6293	9032			43596,16
	TOTAL	5.174.530,72	3.026.743,00	293.917,00	1.976.122,00	149.628,96	-	10620941,68

PERCEPCION FONDO COMPENSADOR - MES **COMPENSACION:**

	4- 2014 (Pago Total)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
N101	S.Y AZCUENAGA	21826,05	35214	10606	14727			82373,05
N102	SUIPACHA-ALMEYRA	22340,19	53335	0	10961			86636,19
N103	TIMOTE	6785,55	15281	9877	8410			40353,55
N104	TODD	22463,5	21535	0	9132			53130,50
N106	TRES ALGARROBOS	41722,94	12216	0	16403			70341,94
N107	URDAMPILLETA	20248,11	0	0	7295			27543,11
N108	URQUIZA -C.E.R.L.U.-	22981,96	15029	0	12658			50668,96
N109	VILLA LIA	552,03	18462	0	13551			32565,03
N110	VILLA RUIZ	7235,02	11872	8248	5854			33209,02
N111	VILLA SABOYA	10272,46	12720	10235	14268			47495,46
N112	VILLA SAUZE	5053,66	9072	8264	6646			29035,66
N113	VIÑA	10710,86	14675	5913	8135			39433,86
N115	ZAVALIA	11764,55	27075	10363	11989			61191,55
N118	ANTONIO CARBONI	127369,2	165029	0	68731			361129,20
N119	FORTIN OLAVARRIA	15525,08	24299	0	9426			49250,08
N120	ESCOBAR NORTE	97360,31	63320	0	76099	43344,73		280124,04
S001	17 DE AGOSTO	4864,63	26724	12709	10325			54622,63
S002	ADOLFO ALSINA	13545,75	118146	0	31941			163632,75
S003	ALGARROBO	9905,58	25044	0	8374			43323,58
S004	AZOPARDO	3745,61	23647	15570	10375			53337,61
S005	BAHIA SAN BLAS	17043,39	35548	0	12789			65380,39
S006	BORDENAVE	9431,12	25235	0	7133			41799,12
S007	CABILDO	45953,54	38983	0	31310			116246,54
S008	COLONIA LA MERCED	6144,95	39723	16325	14630			76822,95
S009	CNEL DORREGO	0	7661	0	0			7661,00
S010	CORONEL PRINGLES	5829,71	0	0	21406			27235,71
S011	CHASICO	5728,54	35381	11636	12220			64965,54
S012	DARREGUEIRA	49307,22	12856	0	8339			70502,22
S013	DUFAUR	5180,85	29626	14981	11371			61158,85
S014	ESPARTILLAR	21972,41	22468	0	9038			53478,41
S015	FELIPE SOLA	6335,08	18832	9266	35476			69909,08
S016	GOYENA	0	32677	0	10464			43141,00
S017	GRAL. LA MADRID	6855,47	4840	6570	4480			22745,47

S018	HILARIO ASCASUBI	16558,41	20269	0	7578		44405,41
S019	HUANGUELEN	50770,53	8367	0	10354		69491,53
S020	INDIO RICO	6440,93	12487	4991	4948		28866,93
S021	JOSE A. GUISASOLA	8272,66	11275	4595	5104		29246,66
S022	JUAN A. PRADERE	13640,43	3039	7152	2405		26236,43
S023	LA COLINA	11290,35	31109	0	9389		51788,35
S024	“LAS MARTINETAS”	2951,79	5655	7749	4484		20839,79
S025	MAYOR BURATOVICH	44435,96	39869	0	0		84304,96
S026	C.LOS ALFALFARES	8993,51	53611	0	14862		77466,51
S027	MONTE HERMOSO	5229,74	0	0	0	144034,94	149264,68
S028	ORIENTE	14662,39	24832	0	11417		50911,39
S029	PEDRO LURO	2899,79	16000	0	21579		40478,79
S030	PIGUE	2217,89	0	0	33547		35764,89
S031	PUAN	70857,7	12377	0	26757		109991,70
S033	RIVERA	46151,29	18966	0	7775		72892,29
S034	SALDUNGARAY	18566,86	49779	0	15845	-20000	64190,86
S035	SAN GERMAN	2413,85	5800	8779	4007		20999,85
S036	SAN JORGE	3265,88	3537	7529	3541		17872,88
S037	“SAN JOSE”	36559,75	20675	0	6967		64201,75
S038	S.M.ARCANGEL	7009,11	18022	0	5305		30336,11
S039	S.DE LA VENTANA	34486,74	0	0	17106		51592,74
S040	STROEDER	3669,51	23372	29928	14244		71213,51
S041	TORNQUIST	73781,59	63465	0	26667		163913,59
S042	VILLA IRIS	13921,3	17105	0	7010		38036,30
S043	VILLA MAZA	38296,38	23587	0	17955		79838,38
	TOTAL	6.367.930,38	4.506.466,00	515.203,00	2.788.924,00	317.008,63	- 14.495.532,01

C.C. 5.234

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 57/14

La Plata, 28 de mayo de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04) y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, lo dispuesto por los Decretos Nacionales N° 1.795/92 y N° 1.853/11, los Decretos Provinciales N° 2.479/04 y N° 1745/11, la Resolución del Ministerio de Infraestructura de la Provincia N° 243/12, los Contratos de Concesión suscriptos, lo actuado en el expediente Nº 2429-4710/2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N° 8.752/11 la Secretaría de Energía estableció que todo aumento de tarifa a los usuarios finales de los Agentes Distribuidores, respecto de los valores correspondientes al mes de noviembre de 2011, fuera considerado parte integrante del costo mayorista de compra del Distribuidor, disponiendo consecuentemente, que CAMMESA requiera a los Prestadores del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica que informen sobre los aumentos de tarifas autorizados y los montos de mayores ingresos obtenidos en función de dichos aumentos, de manera tal de proceder a descontarle del subsidio exactamente el mismo porcentaje de aumento tarifario;

Que a través de la Resolución del Ministerio de Infraestructura N° 243/12, se aprobaron los cuadros tarifarios a aplicar, a partir del 1° de julio de 2012, por las Empresas EDEA S.A., EDEN S.A. y EDES S.A. y las concesionarias municipales;

Que por medio de la Resolución indicada en el considerando precedente, la Autoridad de Aplicación instruyó a OCEBA para que determine la metodología aplicable para la inclusión por los Distribuidores Provinciales y Municipales del concepto “Reajuste de Subsidio del Estado Nacional sobre el costo mayorista de compra del Distribuidor”;

Que en consonancia con el procedimiento informado por la Secretaría de Energía y en virtud del ajuste tarifario aprobado por el Ministerio de Infraestructura, los Distribuidores agentes del MEM recibieron de CAMMESA un cargo denominado “Reajuste de Subsidio del Estado Nacional sobre el costo mayorista de compra del Distribuidor” similar al incremento de recaudación producido por la aplicación del nuevo cuadro tarifario;

Que, por su parte, los Distribuidores no agentes del MEM recibieron el referido cargo, en la factura habitual por suministro de parte de los Distribuidores que los abastecen;

Que, en este caso, el recupero del reajuste se efectúa sobre la base de la energía facturada por los Distribuidores y los cargos contenidos en la información (Tablas) definidas para las ÁREAS ATLÁNTICA/NORTE/SUR de conformidad a la metodología aprobada por Resolución OCEBA Nº 283/12;

Que, sobre la base de todo lo expuesto, resulta necesaria la aplicación del procedimiento establecido en la Resolución OCEBA Nº 283/12 que permite a los Distribuidores Agentes y, a través de éstos, a los no Agentes recuperar, mensualmente, con cargo a los usuarios, el concepto liquidado por CAMMESA;

Que, el procedimiento previsto en el Anexo I de la Resolución OCEBA Nº 283/12 contiene la metodología para el traslado del “Reajuste de Subsidio del Estado Nacional sobre el costo mayorista de compra del Distribuidor”, y se encuentra alineado con las pautas tarifarias emanadas del Gobierno Nacional y no colisiona con los principios tarifarios contemplados por el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica Provincial;

Que dado que por aplicación del Anexo I de la Resolución OCEBA Nº 283/12 surgen diferencias entre la facturación del distribuidor y lo que este debe cancelar a CAMMESA o en su caso al abastecedor, deben integrarse o compensarse, según el caso, a través del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, de acuerdo a la metodología descripta;

Que corresponde proceder a la distribución de los montos depositados, por el facturado emitido en el mes de marzo de 2014, a través del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias de acuerdo al detalle, consignado en el Anexo, que integra la presente Resolución;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 inciso k) de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el pago de compensaciones, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de la Resolución OCEBA Nº 283/12, a los Distribuidores que en el período marzo de 2014 abonaron en concepto de “Reajuste de subsidio del Estado Nacional sobre el costo mayorista de compra del Distribuidor” liquidado por CAMMESA, un monto superior al facturado a sus usuarios finales en concepto de Incremento de Costo Mayorista (ICM).

ARTÍCULO 2º. Aprobar la nómina de distribuidores y los importes que deberán percibir en concepto de compensación, sobre la base de DDJJ de los propios distribuidores, documento de transacciones económicas mensuales de CAMMESA y cálculos propios de OCEBA, de acuerdo al detalle que se agrega como Anexo de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Girar a la Gerencia de Administración y Personal para efectivizar el pago. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 816

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

ANEXO
PAGOS MARZO 2014
PERCEPCIÓN INCREMENTO COSTO MAYORISTA

A029	OLAVARRÍA	205.912
A035	RANCHOS	41.324
A036	SAN BERNARDO	347.046
A043	VILLA GESELL	694.602
N017	COLÓN	80.954
N025	CHACABUCO	119.737
N062	LUJANENSE	356.320
N066	MARIANO MORENO	208.541
N068	MONTE	50.291
N078	PERGAMINO	301.273
N079	PIEDRITAS	22.186
N085	RAMALLO	60.061
N089	ROJAS	63.778
N091	SALADILLO	135.027
N117	EDÉN	1.549.664
S009	CNEL. DORREGO	31.418
		4.268.134

C.C. 6.267

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 61/14

La Plata, 4 de junio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T. O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el expediente Nº 2429-4169/2013, y

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.) solicitó que se encuadren como fuerza mayor las interrupciones del suministro de energía eléctrica ocasionadas como consecuencia de una falla en la E.T. Chascomús de 132 kV. propiedad de TRANSBA, con motivo de un incendio producido en las celdas de 13,2 kV., el día 23 de junio de 2011 (fs. 1/16);

Que a tal efecto expresó la Distribuidora que: "…En función de lo expuesto, cabe destacar que dichos cortes se encuentran motivados en causas externas a la Distribución y por lo tanto deben ser excluidos del cómputo de interrupciones por tener su origen en una causal de fuerza mayor;"

Que la Distribuidora presentó como prueba documental: Informe de la Distribuidora (fs. 14/16), Informe final de perturbaciones, (fs. 3/13), listado de las contingencias asociadas al evento (32/35);

Que la Gerencia Control de Concesiones, receptó la prueba acompañada por la Concesionaria e informó que: "…con carácter de excepción y bajo el instituto normativo que se estime conveniente, correspondería eximir a la Distribuidora EDEA S. A. de su responsabilidad, en lo que respecta a las penalizaciones por Calidad de Servicio Técnico, por las interrupciones acaecidas en la sucursal Chascomús en la fecha indicada, cuyos códigos de identificación se encuentran listados a fs. 32/34." (f. 36);

Que, a f. 37, la Gerencia de Procesos Regulatorios, consideró que la invocación de un hecho eximente de responsabilidad debe ser acreditado en forma contundente. En este sentido observamos, respecto a la procedencia de la prueba ofrecida, que dadas las particularidades del caso en análisis, la misma acredita la existencia del hecho, tal como lo describiera la Distribuidora;

Que además puso de resalto que si bien el encuadre de un hecho como caso fortuito o fuerza mayor debe interpretarse en forma restrictiva, en el caso particular se ha puesto claramente de manifiesto la diligencia y eficacia de las gestiones realizadas por la Distribuidora, las cuales permitieron, considerando la magnitud de los daños producidos por el siniestro, recuperar antes de las 24 horas la totalidad de la demanda residencial y servicios esenciales de la citada sucursal, resultando dicho accionar suficiente para eximir de responsabilidad a la distribuidora en cuestión, frente a las interrupciones del suministro que nos ocupan;

Que conforme lo expuesto y sólo por las circunstancias del presente caso, se estima que correspondería hacer lugar a la petición de la Distribuidora ordenando en consecuencia, la no inclusión de las citadas interrupciones a los efectos del cálculo para el cómputo de los indicadores (conforme artículo. 3.1 de Subanexo D del Contrato de Concesión);

Que la presente se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por artículo 62 de la Ley 11.769 y el Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Hacer lugar al pedido de encuadramiento en la causal de caso fortuito o fuerza mayor solicitado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.), respecto de las interrupciones del servicio de energía eléctrica acaecidas como consecuencia de una falla en la E.T. Chascomús de 132 kV. propiedad de TRANSBA, con motivo de un incendio producido en las celdas de 13,2 kV., el día 23 de junio de 2011.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que los citados cortes no sean incluidos por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.) a los efectos del cálculo para el cómputo de los indicadores para su correspondiente penalización, de acuerdo a los términos del Subanexo D, Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones, del Contrato de Concesión Provincial.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.). Cumplido, archivar.

ACTA Nº 817

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

C.C. 6.268

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 62/14

La Plata, 4 de junio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T. O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el Expediente Nº 2429-4399/2013, y

CONSIDERANDO:

Que en las actuaciones indicadas en el Visto, la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.) realizó una presentación ante este Organismo de Control solicitando la baja en el sistema de análisis de interrupciones del corte de suministro ocurrido en el ámbito de La Plata, el día 21 de noviembre de 2013;

Que la Distribuidora expresa que la interrupción fue solicitada por el cliente ABSA S.A;

Que presenta como pruebas: nota de la Distribuidora (f. 1), Planillas de corte y declaración testimonial de suministro (fs. 2/3), Plano (f. 4), Nota del Cliente (f. 5);

Que habiendo tomado intervención la Gerencia Control de Concesiones, a través del Área Control de Calidad Técnica, informó que: "...el origen de la causa se debe a la solicitud de corte de (ABSA) para el cambio de electrobomba, el mencionado corte no se puede tomar como único cliente, como lo indica la carátula del expediente, ya que el corte dejo sin suministro a 24 usuarios más. Por lo expuesto y analizando las presentes actuaciones, se indica que solamente se tomaría como Fuerza Mayor al cliente que solicitó el corte (ABSA S. A.), no así los demás" (f. 7);

Que llamada a intervenir la Gerencia de Procesos Regulatorios señaló que si bien, el Contrato de Concesión estipula que la única causal de exclusión de responsabilidad es la fuerza mayor, no debe soslayarse que el mismo se encuentra inserto en la pirámide jurídica de nuestro Estado de Derecho, que consagra la supremacía constitucional y una prelación de orden jurídico (artículo 31 de nuestra Carta Magna);

Que, en tal sentido, debe concluirse estableciendo que al no ser imputable el corte de suministro al Distribuidor, por surgir éste de una relación contractual con el usuario solicitante, como así tampoco reunir esta situación los caracteres de la fuerza mayor, no se puede resolver lo planteado a la luz del Contrato de Concesión pero sí con base en la normativa legal de rango superior que especifica la ausencia de responsabilidad en situaciones como la que nos ocupa;

Que, consecuentemente, no corresponde resolver lo planteado a la luz del Contrato de Concesión suscripto, debiendo acudirse a la normativa legal de rango superior que determina la ausencia de responsabilidad en el caso, dado que se configura una hipótesis de responsabilidad de un tercero que motiva una interrupción del suministro eléctrico por el que la Distribuidora no está obligada a responder;

Que corresponde señalar que lo aquí resuelto no exime de responsabilidad a EDELAP S. A, con respecto al resto de los usuarios que pudieran haberse visto afectados por la interrupción del suministro eléctrico bajo examen;

Que el bien por el cual ABSA S.A. solicitó el corte del suministro, se trata de un cambio de electrobomba, indispensable para garantizar el servicio de agua potable para la población y la solicitud del corte fue necesaria para la seguridad pública;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello;

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Determinar la exención de sanción a la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.) por la interrupción del servicio de energía eléctrica al usuario "ABSA S.A.", acaecida en el ámbito de la sucursal La Plata el día 21 de noviembre de 2013 e identificada en el Protocolo de cálculo de Contingencias con el número M03303201.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que el citado corte no sea incluído por la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.) a los efectos del cálculo para el cómputo de los indicadores para su correspondiente penalización, de acuerdo a los términos del Subanexo D, Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones, del Contrato de Concesión Provincial.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.). Pasar a conocimiento de la Gerencia Control de Concesiones. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 817

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

C.C. 6.269

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 63/14

La Plata, 4 de junio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769, (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 2429-3344/2001, Alcance Nº 21/2012, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA Y CRÉDITO DE PERGAMINO LIMITADA toda la información correspondiente al vigésimo primer período de control, comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 9/20);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 6/8, el Área Control de Calidad Técnica, de la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó su dictamen técnico expresando que: "…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $0,00, 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 9.725,76; Total Penalización Apartamientos: $ 9.725,76 (fs. 21/28);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Area Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo solicitado por la Gerencia Control de Concesiones, respecto al inicio de un proceso sumarial a fin de evaluar el incumplimiento, prima facie detectado, tal lo establecido en el Subanexo D del Contrato de Concesión Provincial, se considera correspondería citar, previo a ello, a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 76/100 ($ 9.725,76) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA Y CRÉDITO DE PERGAMINO LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo primer semestre de control, período comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013 de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3°: Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA Nº 0085/09.

ARTÍCULO 4°. Ordenar a la Gerencia Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimiento detectados, prima facie, por la Gerencia Control de Concesiones de normas contempladas en el Subanexo D, del Contrato de Concesión Municipal.

ARTÍCULO 5°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA Y CRÉDITO DE PERGAMINO LIMITADA. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 817

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

C.C. 6.270

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 64/14

La Plata, 4 de junio de 2014.

VISTO la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1868/04), su Decreto Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución N° 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Resolución MIVySP N° 21/04, lo actuado en el expediente N° 2429-4726/2014, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, corresponde a este Organismo de Control administrar el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias;

Que por Resolución N° 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se fijaron los aportes y los criterios para determinar las compensaciones que, mensualmente, corresponden a cada distribuidor;

Que mediante la citada Resolución se resolvió, además, que a partir del mes de febrero de 2001 se compense a los distribuidores municipales los costos propios eficientes de abastecimiento (artículo 4 inciso a) y de distribución (artículo 4 inciso b) cuando éstos sean superiores a los respectivos costos reconocidos en las tarifas de referencia que apliquen;

Que los valores de costos de distribución aprobados por la citada Resolución tuvieron validez hasta el 31 de enero de 2007;

Que con la promulgación de la Resolución N° 15/08 del M.I.V.y S.P se sustituye el anexo de la Resolución Nº 288/06 estableciéndose nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos de distribución correspondientes a las concesionarias receptoras del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a partir del mes de febrero 2008;

Que por Resolución MI N° 881/11 fueron sustituidos los Anexos I y II de la Resolución N° 139/11, estableciéndose nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos de distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado respectivamente, correspondientes a los concesionarios receptores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias instruyéndose, asimismo, a este Organismo a liquidarlos a partir de junio de 2011;

Que, la Resolución del Ministerio de Infraestructura Nº 535/12, sustituye los anexos de las Resoluciones Nº 252/12 y Nº 881/11, estableciendo nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos propios de Distribución correspondientes a los concesionarios receptores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a partir del mes de julio de 2012 inclusive e incorpora a la liquidación del Fondo Provincial Compensador Tarifario los valores mensuales de compensación adicional fija por aplicación del Decreto Nº 626/12 a partir del mes de septiembre de 2012, inclusive;

Que, según lo indicado en los considerandos precedentes se incorporan con la liquidación del Fondo del mes de mayo/14, los nuevos valores indicados, unificándose por razones de procedimiento, los Anexos I y III, de la Resolución MI Nº 535/12;

Que la variación de los costos operativos y bienes de capital conllevan la necesidad de actualización periódica de los Modelos Económicos Financieros y su traslado a los cuadros tarifarios;

Que, además, la dinámica en el crecimiento de la demanda, el retraso en las inversiones en redes y la necesidad de expansión del sistema eléctrico de distribución hace necesario un mecanismo que garantice la generación y aprovechamiento de los recursos a los efectos de su implementación en tiempo y forma que permitan inversiones en correspondencia con las condiciones de calidad y suministro establecidos en los contratos de concesión y mejoren los índices actuales;

Que en tal sentido resulta pertinente establecer un monto fijo en la facturación destinado a la ejecución de obras de infraestructura en distribución y el mantenimiento correctivo de las instalaciones de las Concesionarias, con el fin de alentar la realización de inversiones en dicho sistema de beneficio de los usuarios destinatarios de la planificación y desarrollo del sector energético provincial y para asegurar las metas de expansión y mejora del servicio;

Que en virtud de lo expuesto la autoridad de Aplicación dictó la Resolución Nº 206/13 tendiente a alcanzar el objetivo prefijado en los párrafos precedentes;

Que el recurso monetario que surgirá a partir de la aplicación de la Resolución mencionada ut supra, por corresponderse con montos fijos por categorías tarifarias de usuarios, impactará en forma disímil entre las concesionarias municipales en función de la estructura de mercados y el número de usuarios que abastece;

Que, además, establece que OCEBA deberá instrumentar a través del Fondo Compensador Tarifario el mecanismo necesario para instituir las diferencias y mitigarlas hasta donde sea posible;

Que en esta inteligencia, el Organismo de Control estableció el mecanismo precitado cuyo resultado fue el desarrollo del Anexo con los montos necesarios para compensar las diferencias surgidas por las variaciones en las estructuras de mercados que abastecen los Distribuidores con Concesión Municipal;

Que dichos montos mensualizados formarán parte de la liquidación del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, detallándose en el Anexo de pago del mismo con el título de "Resolución 206/13";

Que este Organismo de Control, a través de las Resoluciones OCEBA Nº 008/98 y N° 349/01 estableció los plazos para ingresar los aportes, el contenido y los términos para suministrar la información pertinente;

Que corresponde el reconocimiento a las Cooperativas Eléctricas abastecidas por EDELAP S.A. del ajuste de costos de abastecimiento, según lo establecido en el Decreto PEN Nº 802/05, Cláusula 4, y de acuerdo con lo oportunamente aprobado por este Directorio (Expte. Nº 2429-3615/2007), contra la presentación de la factura de compra de energía de cada Distribuidor;

Que en cumplimiento del convenio de Operación y Mantenimiento de la L.M.T. 33 KV Tres Arroyos-Bellocq-Claromecó firmado entre la Provincia de Buenos Aires (a través del Ministerio de Infraestructura) y la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (con alcance a las Cooperativas de Bellocq, Claromecó y la localidad de Reta), corresponde distribuir entre ellas, la cantidad de $ 280.078 correspondiente al quinto año de los costos mencionados, pagadero en doce cuotas iguales y consecutivas a partir de la liquidación del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias del mes de septiembre/08 (Expte. Nº 2429-5749/04);

Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2° de la Resolución MIVSP N° 710/2007, se excluye de la presente liquidación a la Cooperativa Eléctrica de Balcarce;

Que las modificaciones motivadas por la Resolución MI Nº 1.068/11 (según el Anexo 2 de la Resolución SE Nº 1301/11), relacionadas con la eliminación de subsidios tarifarios, han generado una apertura en la información del mercado de cada Distribuidor;

Que corresponde proceder a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias por la facturación emitida por los distribuidores con vencimiento en el mes de mayo de 2014 de acuerdo al detalle, consignado en el Anexo, de la presente Resolución;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 inciso k) de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el pago de la compensación por costos de abastecimiento, distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución MI N° 535/12, la compensación por aplicación de la Resolución Nº 206/13 del Ministerio de Infraestructura y proceder a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias correspondiente a la facturación emitida con vencimiento en el mes de mayo de 2014, de acuerdo al detalle previsto en el Anexo, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º. Aprobar la exclusión del pago del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a la Cooperativa Eléctrica de Balcarce, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2° de la Resolución MIVSP N° 710/07, cuya compensación para el mes de mayo de 2014 es de $ 79.628,27.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Girar a la Gerencia de Administración y Personal para efectivizar el pago. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 817

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director Ingeniero

ANEXO
PAGOS

PERCEPCION FONDO COMPENSADOR -
MES **COMPENSACION:**

	5- 2014 (Pago Total)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
A001	ALTAMIRANO	28779,84	15254	13698	8891	2336,47		68959,31
A003	AZUL	3937,17	0	0	0			3937,17
A005	BARKER	4482,31	43643	0	17312			65437,31
A006	BRANDSEN	370624,36	61965	0	30462	30276,88		493328,24
A007	CASTELLI	90317,07	48046	0	0			138363,07
A008	CLAROMECO	1534,93	7369	0	21033	16851,36		46788,29
A010	TANDIL - AZUL	115582,38	110043	0	52581			278206,38
A011	DE LA GARMA	37618,4	15635	0	4151			57404,40
A012	DIONISIA	127877,52	19586	0	42074			189537,52
A013	EGAÑA	16223,71	30539	31079	16137			93978,71
A014	G.MADARIAGA	14228,43	18634	0	0			32862,43
A015	GENERAL PIRAN	36838,41	16153	0	2708			55699,41
A016	J. N. FERNANDEZ	2319,49	34252	0	11728			48299,49
A017	JEPPENER	94682,81	49363	0	14459	16232,60		174737,41
A018	JUAREZ	148906,1	10840	0	0			159746,10
A019	LA DULCE	31717,56	21529	0	10665			63911,56
A020	LAG. LOS PADRES	69687,93	63409	0	31562			164658,93
A021	LAS FLORES	14941,45	29115	0	0			44056,45
A022	LEZAMA	72832,5	31984	0	22349			127165,50
A023	MAIPU	83188,61	12005	0	0			95193,61
A024	MAR CHIQUITA .	133873,66	7515	0	64218			205606,66
A025	MAR DE AJO	12799,59	0	0	67899			80698,59
A026	MAR DEL PLATA	153332,66	0	0	0			153332,66
A027	MAR DEL SUD	9666,32	25346	0	12071			47083,32
A028	MECHONGUE	15346,02	35163	0	12161			62670,02
A029	OLAVARRIA	40354,15	0	0	0			40354,15
A030	ORENSE	1998,51	19325	0	7742	16617,96		45683,47
A031	PINAMAR	287,29	0	0	67413			67700,29
A032	PIPINAS	117789,5	56004	0	66308	7249,88		247351,38
A033	PUEBLO CAMET	80770,87	65207	0	26293			172270,87
A034	PUNTA INDIO	62982,5	30756	0	62476	6853,47		163067,97
A035	RANCHOS	130250,72	45039	0	0			175289,72
A036	SAN BERNARDO	14,97	0	0	70531			70545,97
A037	SAN CAYETANO	101985,75	88306	0	23194			213485,75
A038	BELLOCQ	694,73	24729	0	7215	7235,34		39874,07
A039	SAN MANUEL	71782,92	42796	0	17599			132177,92
A040	NECOCHEA	17619,13	0	0	0			17619,13
A041	TRES ARROYOS	24224,31	0	0	0	5975,00		30199,31
A043	VILLA GESELL	18076,59	0	0	93471			111547,59
A045	COPETONAS	7233,54	15731	0	4254			27218,54
N001	Z.S.25 DE MAYO	24122,39	59118	0	19850			103090,39
N002	AGOTE	70364,9	3128	0	8571			82063,90
N003	AGUSTIN ROCA	16426,69	58733	0	16099			91258,69
N004	AGUSTINA	10704,38	40527	0	12196			63427,38
N005	AMEGHINO	74817,8	34012	0	28409			137238,80
N006	ARENAZA	47955,53	26631	0	22309			96895,53
N007	ARROYO DULCE	26979,83	23240	0	13071			63290,83
N008	BAIGORRITA	22674,82	13073	0	8653			44400,82
N009	BANDERALO	15813,82	28196	0	13482			57491,82
N010	BAYAUCA - BERMUDEZ	12557,11	25704	0	9451			47712,11
N011	BOLIVAR	294583,98	0	0	0			294583,98
N012	BRAGADO	59123,96	80924	0	30622			170669,96
N013	CAÑADA SECA	11622,33	21942	0	10208			43772,33
N014	ZONA NORTE DE CARLOS CASARES	27076,42	25209	0	16913			69198,42
N015	C. TEJEDOR	62695,76	22276	0	15542			100513,76
N016	C.DE ARECO	168517,54	0	0	0			168517,54
N018	COLONIA SERE	9661,43	29526	0	9505			48692,43
N019	NAVARRO	217200,88	0	0	0			217200,88
N020	CNEL. GRANADA	24738,87	47365	0	15099			87202,87
N021	CORONEL MOM .	16562,96	37749	0	13574			67885,96
N022	CORONEL SEGUI	4527,97	16259	15040	9155			44981,97
N023	CUCULLU	26721,1	54934	0	20566			102221,10
N024	CURARU	8699,63	33041	0	11234			52974,63
N025	CHACABUCO	72108,36	0	0	0			72108,36
N026	CHARLONE	26864,86	5993	0	10114			42971,86
	TOTAL	3720528,03	1782861,00	59817,00	1203580,00	109628,96	0,00	6876414,99

	PERCEPCION FONDO COMPENSADOR - MES			COMPENSACION:				
	5- 2014 (Pago Total)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
N027	DAIREAUX	29762,25	37213	0	30127			97102,25
N028	DUDIGNAC	161178,78	4861	0	6996			173035,78
N029	“EL CHINGOLO”	11998,7	33280	0	10785			56063,70
N030	EL DORADO	24889,54	62864	0	21684			109437,54
N031	EL SOCORRO	17615,11	35419	0	9805			62839,11
N032	EL TRIUNFO	17848,43	26596	0	10358			54802,43
N033	EMILIO V. BUNGE	43687,92	46070	0	21385			111142,92
N034	F.QUIROGA	27256	14806	0	8739			50801,00
N035	FERRE	27952,31	26672	0	16115			70739,31
N037	FORTIN TIBURCIO	6224,95	10353	9428	6424			32429,95
N038	FCO. AYERZA	7092,84	10210	9814	5419			32535,84
N039	FRANKLIN	28420,69	29657	0	47333			105410,69
N040	FRENCH	27116,38	9229	0	14604			50949,38
N041	GAHAN	11766,94	18152	0	6989			36907,94
N042	GERMANIA	23766,54	18510	0	10810			53086,54
N043	UGARTE	9799,65	15821	6424	8541			40585,65
N044	G.MORENO	16761,81	15357	0	9054			41172,81
N045	GOROSTIAGA	6929,07	5610	11977	6785			31301,07
N047	GENERAL ROJO	20204,64	23817	0	8161			52182,64
N048	GRAL. VIAMONTE	137338,61	0	0	16635	150000		303973,61
N049	GUERRICO	19379,09	24361	0	10488			54228,09
N050	INES INDART	10718,55	22472	0	6834			40024,55
N051	IRIARTE	11363,18	19084	0	8297			38744,18
N052	LA AGRARIA	4700,76	31903	33727	16962			87292,76
N053	LA ANGELITA.	9039,98	24573	8818	10806			53236,98
N054	“LA EMILIA”	22509,18	23362	0	6437			52308,18
N055	LA LUISA	8270,16	37346	10259	12530			68405,16
N056	LA NIÑA	9653,6	16730	0	6284			32667,60
N058	“LA PRADERA”	2246,46	4235	9640	19013	30000		65134,46
N059	LA VIOLETA	13845,81	32875	0	11317			58037,81
N060	LAPLACETTE	5034,84	16208	14652	9087			44981,84
N061	LAS TOSCAS	7480,09	24003	10130	9896			51509,09
N063	MANUEL OCAMPO	15696,55	22255	0	8494			46445,55
N064	M.H.ALFONZO	16908,83	23148	0	12283			52339,83
N065	MARIANO BENITEZ	2672,2	6339	7860	5105			21976,20
N067	MARTINEZ DE HOZ	10996,12	22653	0	9758	30000		73407,12
N069	MOQUEHUA	23341,26	0	0	3762			27103,26
N070	MORSE	15788,4	28804	0	8855			53447,40
N071	N.DE LA RIESTRA	59750,78	32554	0	16500			108804,78
N072	OLASCOAGA	2447,76	6589	9558	4422			23016,76
N073	PARADA ROBLES	172176,89	0	0	64981			237157,89
N074	PASTEUR	23251,47	31374	0	8415			63040,47
N075	PEARSON	3062,21	7287	7534	4140	10000		32023,21
N076	PEDERNALES	19266,54	22858	0	7760			49884,54
N077	PEHUAJO	19684,78	0	0	0			19684,78
N079	PIEDRITAS	29701,87	32694	0	17662			80057,87
N080	PINZON	7510,14	18784	6069	7862			40225,14
N081	PIROVANO	14729,23	21671	0	9866			46266,23
N082	PLA	6198,76	13521	9689	6854			36262,76
N083	P. FORESTALES	42492,44	35839	31952	59290			169573,44
N084	QUENUMA	10640,97	22892	0	7969			41501,97
N085	RAMALLO	15682,59	0	0	0			15682,59
N086	RANCAGUA	10707,34	28537	0	10480			49724,34
N087	RIVADAVIA	114743,02	0	0	34226			148969,02
N088	ROBERTS	32594,71	9829	0	4908			47331,71
N089	ROJAS	27538,72	0	0	0			27538,72
N090	ROOSEVELT	5736,9	21899	14648	9931			52214,90
N094	SAN A.DE ARECO	232,48	0	0	0			232,48
N095	SAN EMILIO	4073,08	11140	6694	4990			26897,08
N097	SAN SEBASTIAN	11559,82	40559	0	12357			64475,82
N098	SANSINENA	6285,51	14270	8934	7140			36629,51
N099	SANTA ELEODORA	8706,39	28027	0	10800			47533,39
N100	SANTA REGINA	9561,16	18710	6293	9032			43596,16
	TOTAL	5.246.119,81	3.026.743,00	293.917,00	1.976.122,00	329.628,96	-	10872530,77

	PERCEPCION FONDO COMPENSADOR - MES	COMPENSACION:						
	5- 2014 (Pago Total)	C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
N101	S.Y AZCUENAGA	21826,05	35214	10606	14727			82373,05
N102	SUIPACHA-ALMEYRA	22340,19	53335	0	10961			86636,19
N103	TIMOTE	6785,55	15281	9877	8410			40353,55
N104	TODD	22463,5	21535	0	9132			53130,50
N106	TRES ALGARROBOS	41722,94	12216	0	16403			70341,94
N107	URDAMPILLETA	20248,11	0	0	7295			27543,11
N108	URQUIZA -C.E.R.L.U.-	22981,96	15029	0	12658			50668,96
N109	VILLA LIA	552,03	18462	0	13551			32565,03
N110	VILLA RUIZ	7235,02	11872	8248	5854			33209,02
N111	VILLA SABOYA	10272,46	12720	10235	14268			47495,46
N112	VILLA SAUZE	5053,66	9072	8264	6646			29035,66
N113	VIÑA	10710,86	14675	5913	8135			39433,86
N115	ZAVALIA	11764,55	27075	10363	11989			61191,55
N118	ANTONIO CARBONI	127369,2	165029	0	68731			361129,20
N119	FORTIN OLAVARRIA	15525,08	24299	0	9426			49250,08
N120	ESCOBAR NORTE	97360,31	63320	0	76099	43344,73		280124,04
S001	17 DE AGOSTO	4864,63	26724	12709	10325			54622,63
S002	ADOLFO ALSINA	13545,75	118146	0	31941			163632,75
S003	ALGARROBO	9905,58	25044	0	8374			43323,58
S004	AZOPARDO	3745,61	23647	15570	10375			53337,61
S005	BAHIA SAN BLAS	17043,39	35548	0	12789			65380,39
S006	BORDENAVE	9431,12	25235	0	7133			41799,12
S007	CABILDO	45953,54	38983	0	31310			116246,54
S008	COLONIA LA MERCED	6144,95	39723	16325	14630			76822,95
S009	CNEL DORREGO	0	7661	0	0			7661,00
S010	CORONEL PRINGLES	5829,71	0	0	21406			27235,71
S011	CHASICO	5728,54	35381	11636	12220			64965,54
S012	DARREGUEIRA	49307,22	12856	0	8339			70502,22
S013	DUFAUR	5180,85	29626	14981	11371			61158,85
S014	ESPARTILLAR	21972,41	22468	0	9038			53478,41
S015	FELIPE SOLA	6335,08	18832	9266	35476			69909,08
S016	GOYENA	0	32677	0	10464			43141,00
S017	GRAL. LA MADRID	6855,47	4840	6570	4480			22745,47
S018	HILARIO ASCASUBI	16558,41	20269	0	7578			44405,41
S019	HUANGUELEN	50770,53	8367	0	10354			69491,53
S020	INDIO RICO	6440,93	12487	4991	4948			28866,93
S021	JOSE A. GUISASOLA	8272,66	11275	4595	5104			29246,66
S022	JUAN A. PRADERE	13640,43	3039	7152	2405			26236,43
S023	LA COLINA	11290,35	31109	0	9389			51788,35
S024	“LAS MARTINETAS”	2951,79	5655	7749	4484			20839,79
S025	MAYOR BURATOVICH	44435,96	39869	0	0			84304,96
S026	C.LOS ALFALFARES	8993,51	53611	0	14862			77466,51
S027	MONTE HERMOSO	5229,74	0	0	0	144034,94		149264,68
S028	ORIENTE	14662,39	24832	0	11417			50911,39
S029	PEDRO LURO	2899,79	16000	0	21579			40478,79
S030	PIGUE	2217,89	0	0	33547			35764,89
S031	PUAN	70857,7	12377	0	26757			109991,70
S033	RIVERA	46151,29	18966	0	7775			72892,29
S034	SALDUNGARAY	18566,86	49779	0	15845	-20000		64190,86
S035	SAN GERMAN	2413,85	5800	8779	4007			20999,85
S036	SAN JORGE	3265,88	3537	7529	3541			17872,88
S037	“SAN JOSE”	36559,75	20675	0	6967			64201,75
S038	S.M.ARCANGEL	7009,11	18022	0	5305			30336,11
S039	S.DE LA VENTANA	34486,74	0	0	17106			51592,74
S040	STROEDER	3669,51	23372	29928	14244			71213,51
S041	TORNQUIST	73781,59	63465	0	26667			163913,59
S042	VILLA IRIS	13921,3	17105	0	7010			38036,30
S043	VILLA MAZA	38296,38	23587	0	17955			79838,38
	TOTAL	6.439.519,47	4.506.466,00	515.203,00	2.788.924,00	497.008,63	-	14.747.121,10

C.C. 6.271

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 74/14

La Plata, 19 de junio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, lo actuado en el expediente N° 2429-4391/2007, Alcance Nº 3/2013, y

CONSIDERANDO:

Que los Contratos de Concesión Provincial y Municipal establecen, en el Subanexo E -Reglamento de Suministro y Conexión-, Artículo 1°, las Condiciones Generales para el Suministro de energía eléctrica;

Que el inciso g) del artículo antes citado determina los lineamientos básicos que deben observarse en la instalación de nuevos suministros, sea a través de centros de transformación y/o maniobra o, toma primaria;

Que cuando la alimentación se efectúe directamente desde la red de distribución (toma primaria) la norma indicada determina que "el titular del suministro debe respetar las normas de instalación vigentes en la oportunidad, según sea en cada caso, indicadas por el DISTRIBUIDOR y aprobado por el ORGANISMO DE CONTROL;

Que el avance tecnológico amerita actualizar las especificaciones contenidas en los contratos y adoptar el empleo de nuevos materiales sintéticos, tanto para equipamientos como para recubrimiento dieléctrico de materiales conductores, dadas las excelentes características de aislación, resistencia mecánica, autoextinguibilidad y resistencia a los agentes climáticos que los mismos ofrecen;

Que frente a ello, OCEBA elaboró una nueva normativa para la ejecución de nuevas obras de acometidas para Usuarios de Tarifa T2 -Medianas Demandas en Baja Tensión-;

Que en dicha normativa se establecen los requisitos técnicos que deberán satisfacer las instalaciones de acometidas para la provisión del servicio eléctrico en el área de concesión de las Distribuidoras Provinciales y Municipales de la provincia de Buenos Aires;

Que el objetivo de la presente reglamentación apunta a mejorar la seguridad de las personas, animales y cosas como, asimismo, preservar el medio ambiente;

Que su alcance comprende a las instalaciones de la red de distribución, aéreas y subterráneas, destinadas al suministro de energía eléctrica con tensiones nominales de hasta 1.000 V en corriente alterna de 50Hz., emplazadas en la vía pública y comprendidas entre el punto de vinculación con la red y los bornes de entrada al dispositivo de protección y maniobra principal del usuario, a partir del cual rige la "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en Inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina o la que corresponda para el tipo de instalación adecuada a la actividad específica que se realice en el suministro;

Que la norma proyectada ha sido glosada a fojas 19/35 y contiene las especificaciones técnicas para los nuevos suministros individuales de baja tensión trifásicos (3 x 380/220 V) de usuarios con demandas comprendidas entre 10 kW y 50 kW (Tarifa 2);

Que dicha norma contempla las previsiones que deberán ser observadas respecto a la red de Distribución que atiende al nuevo suministro que puede ser de tipo aérea o subterránea o requerir acometida mixta, para lo cual el usuario deberá completar la instalación conforme a lo especificado;

Que la aplicación de la normativa indicada deberá ser precedida por acciones de difusión tendientes a poner en conocimiento de la población de la provincia de Buenos Aires en general y de los futuros usuarios de nuevos suministros, Colegios Profesionales e Instaladores en particular, las nuevas exigencias establecidas en el reglamento;

Que en tal inteligencia, también deberán articularse las medidas pertinentes para colocar a los fabricantes y proveedores de materiales eléctricos en un pie de igualdad a fin de permitir, en un tiempo razonable, la adecuación de los materiales e instrumental requerido en la instalación de nuevos suministros a las nuevas previsiones técnicas que se establecen;

Que lo expuesto amerita fijar un plazo prudencial para la vigencia efectiva de la nueva reglamentación;

Que, finalmente es dable señalar que conforme las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el Proyecto de Reglamento de Acometidas para Suministro de Tarifa T2 Medianas Demandas en Baja Tensión, fue elaborado por OCEBA y posteriormente analizado y consensuado por las Distribuidoras con Concesión Provincial, juntamente con las Federaciones y Asociaciones de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires (APEBA, FEDECOBA, FACE y FICE);

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Reglamento de Acometidas para usuarios de Tarifa 2 –Medianas Demandas en Baja Tensión - el que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º. Establecer que el Reglamento aprobado por el Artículo precedente comenzará a regir a partir de los ciento veinte (120) días contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º. Determinar que será responsabilidad de las Distribuidoras verificar que los materiales a utilizar en las nuevas obras de instalaciones de acometidas cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento y publicitar el mismo entre los futuros nuevos usuarios y Colegios Profesionales e Instaladores.

ARTÍCULO 4º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S. A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S. A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S. A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA (EDELAP S.A.), a la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (FEDECOBA), a la ASOCIACIÓN PRESTADORES ELÉCTRICOS BUENOS AIRES (APEBA), a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS (FACE), a la FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS (FICE) y a COOPERATIVAS RURALES ELÉCTRICAS (CRECES). Pasar a conocimiento de la Gerencia de Control de Concesiones. Cumplido, archivar.

ACTA N° 819

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director Ingeniero.

ANEXO

Reglamento de Acometidas
Usuarios Tarifa 2 - Medianas Demandas
ÍNDICE

Objeto
Alcance
Partes integrantes de la instalación
Solicitud de suministro
Suministros desde red aérea
Suministros desde red subterránea
Consideraciones Técnicas
Caja de toma trifásica
Caja de medidor trifásico
Elección e instalación de conductores
Caños de conexión
Tablero principal del usuario
Construcción del pilar de mampostería e instalación para edificación al frente
Suministros transitorios
Esquemas

OBJETO

La presente especificación establece los requisitos técnicos que deberán satisfacer las instalaciones de acometidas, para la provisión del servicio eléctrico en el área de concesión de las Distribuidoras Provinciales y Municipales de la Provincia de Buenos Aires, en adelante Distribuidoras.

Su objetivo propende a mejorar la seguridad de las personas, animales y cosas, como asimismo a preservar el medio ambiente.

ALCANCE

Comprende a todas las instalaciones de la red de distribución aéreas y subterráneas destinadas al suministro de energía eléctrica, con tensiones nominales de hasta 1000 V en corriente alterna de 50 Hz., emplazadas en la vía pública[1] y comprendidas entre el punto de vinculación con la red y los bornes de entrada al dispositivo de protección y maniobra principal del usuario.

En su elaboración se han tenido en cuenta el empleo de nuevos materiales sintéticos, tanto para equipamientos como para recubrimiento dieléctrico de materiales conductores, los cuales presentan excelentes características de aislación, resistencia mecánica, autoextinguibilidad y resistencia a los agentes climáticos.

La validez de esta especificación se restringe a los nuevos suministros de baja tensión (3x380/220 V) para usuarios con demandas iguales o mayores a 10 kW y menores a 50 kW (tarifa 2).

Su aplicación comprende también a aquellos suministros que adopten la presente tarifa por reencuadre tarifario.

La red de suministro de las Distribuidoras podrá ser aérea o subterránea. El tipo de red será determinante de la instalación que el usuario preparará para recibir servicio.

En todos los casos las instalaciones requeridas para recibir el suministro se emplazarán sobre la línea municipal, o de forma que quede asegurado el acceso a las mismas desde la vía pública las 24 hs, sin necesidad de recurrir a terceros, a los efectos de realizar tanto la tarea de estado del medidor como las operaciones de mantenimiento y control.

En suministros ubicados en zonas rurales, la Distribuidora luego de un análisis particular, podrá disponer la ubicación del pilar con apartamiento de la línea municipal, debiendo igualmente estar garantizado el libre acceso de su personal para efectuar las tareas de lectura y control. Al efecto se constituirá una servidumbre de paso, previo a la energización efectiva, en concordancia con el Contrato de Servidumbre de electroducto que se rubricara por el uso del espacio privado con instalaciones propiedad de la distribuidora.

1. Partes integrantes de las instalaciones

Están compuestas por:

• La línea de alimentación: es la instalación comprendida entre el punto de vinculación con la red de distribución y los bornes de entrada al elemento de protección (toma primaria).

• El equipo de medición.

• Los elementos de protección y seccionamiento.

• Los alojamientos de los elementos de medición, protección y seccionamiento.

• Los cables y canalizaciones de vinculación entre las diferentes partes de la instalación.

2. Solicitud de suministro

Al fin de dar curso a las solicitudes de suministro se requerirá:

• Presentación de un censo de cargas, donde conste la Potencia Máxima Simultánea (en adelante PMS), al efecto de determinar la factibilidad técnica de provisión del servicio en las condiciones adecuadas de calidad y seguridad.

La finalización del montaje de las instalaciones civiles y electromecánicas respetando las normas y especificaciones establecidas en el presente reglamento y/o lo dispuesto oportunamente por la Inspección de la Distribuidora.

• La presentación de Plano de Instalación Eléctrica Conforme a Obra, rubricado por profesional interviniente con categoría habilitante y en caso de corresponder, autoridad competente. Debiendo constar fecha de recepción definitiva de la obra.

El solicitante cederá en forma gratuita, el uso de un local destinado a alojar la medición y/o centros de transformación, en caso de ser menester. El recinto de este último, será de dimensiones adecuadas a la capacidad de trasformación a instalar. La Distribuidora realizará la operación y mantenimiento de la estación trasformadora, pudiendo la misma alimentar sus redes de distribución y/o realizar ampliaciones y modificaciones que a su criterio fueran convenientes.

3. Suministros desde red aérea

En los casos en que la red de suministro de la Distribuidora sea aérea, el usuario podrá optar según el tipo de edificación, por la construcción de un pilar de mampostería, o por la instalación del punto de medición sobre la fachada de la propiedad (en caso de coincidir ésta con la línea municipal). En todos los casos deberá disponer los siguientes elementos que serán provistos y montados por el usuario:

• Caja de toma trifásica con bases portafusibles NH 00 o NH tamaño 1, según sea la potencia de 10 a 25 kW o de 26 a 49 kW respectivamente.

• Caja para el medidor trifásico.

• Conductores. (excepto desde la red de distribución hasta la caja de toma que será provisto y montado por la Distribuidora).

• Caño de acero galvanizado, aislado interior y exteriormente para el pasaje de los conductores de acometida, desde la red hasta la caja de toma trifásica.

• Caño de PVC semipesado para el pasaje de los conductores de interconexión, entre la caja del medidor y el tablero principal del usuario.

El tablero principal del usuario deberá estar instalado a no más de 1 metro de la caja del medidor.

Si la acometida es de cable preensamblado, se utilizará el conductor sin marcación como neutro y los que poseen nervadura en relieve como fases.

Para el rango de potencias de 25 a 49 kW la Distribuidora podrá acometer en forma subterránea (acometida mixta), para lo cual el usuario deberá completar la instalación conforme a lo especificado en el ítem 3 del presente reglamento.

4. Suministros desde red subterránea

En los casos en que la red de suministro de la Distribuidora sea subterránea, el usuario podrá optar, según el tipo de edificación, por la construcción de un pilar de mampostería, o por la instalación de la acometida sobre la fachada de la propiedad.

El usuario deberá disponer la provisión y el montaje de los siguientes elementos:

• Caja de toma trifásica con bases portafusibles NH 00 o NH tamaño 1, según sea la potencia de 10 a 25 kW o de 26 a 49 kW respectivamente.

• Caja para el medidor trifásico.

• Conductores. (excepto desde la red de distribución hasta la caja de toma que será provisto y montado por la Distribuidora).

• Caño de PVC semipesado para el pasaje de los conductores de interconexión, entre la caja del medidor y el tablero principal del usuario.

• Caño de PVC semipesado para el pasaje de los conductores de acometida.

• El tablero principal del usuario deberá estar instalado a no más de 1 metro de la caja del medidor.

5. Consideraciones técnicas

5.1. Caja de toma trifásica

Se instalará sobre el frente del pilar o edificación en línea municipal, cercana a la caja del medidor, respetando las alturas mínimas y máximas establecidas por el presente Reglamento. La Distribuidora podrá autorizar a su exclusivo criterio la instalación en otra ubicación, en espacio público abierto siempre que permita el libre acceso de su personal para efectuar las tareas de lectura y control. Se deja constancia que ante modificaciones edilicias que restrinjan o impidan en el futuro el libre acceso al gabinete de medición, la Distribuidora podrá exigir el traslado del mismo a exclusivo cargo del usuario.

En los casos en que la Distribuidora haya previsto en una zona determinada la próxima reconversión de la red aérea a subterránea, podrá exigir que la caja de toma se coloque inmediatamente debajo de la caja del medidor.

La caja de toma deberá ser ubicada con una separación de por lo menos 300 mm del gabinete de medición de gas con ventilación y de 500 mm. si no la hubiere.

Deberá reunir las siguientes características:

• Construida de material aislante no higroscópico y autoextinguible, con alta rigidez dieléctrica.

• Tendrá un grado de protección mínimo IP 54 (IEC 529)

• Resistente a impactos, esfuerzos mecánicos y agentes atmosféricos, especialmente a la radiación ultravioleta, IK 10 (IEC 62262).

• Las dimensiones aproximadas serán:

POTENCIA	10 a 25 Kw	26 a 49 Kw Med. Directa	26 a 49 Kw Med. Indirecta
Alto	270 mm	330 mm	470 mm
Ancho	210 mm	380 mm	360 mm
Profundidad	135 mm	180 mm	230 mm

• Tanto la caja de toma, como su tapa, deberán estar empotradas de manera tal que en ningún caso sobresalgan de la línea municipal.

• Tendrá un cierre que permita instalar un perno de seguridad de adecuada resistencia mecánica.

• Dentro de la caja de toma se instalarán bases portafusibles NH, de acuerdo a la potencia contratada.

• La Distribuidora acometerá sobre los bornes inferiores de la base porta fusible.

• La caja de toma deberá ser instalada con una separación mínima de 300 mm del gabinete de medición de gas con ventilación y de 500 mm. si no la hubiere.

• Los conductores entre la caja de toma y la caja del medidor serán provistos por el usuario, de sección mínima de 10 mm^2 para potencias hasta 25 kW y de 25 mm^2 para potencias entre 26 y 49 kW.

• Se utilizarán terminales de Cu estañado, identados del lado de la caja de toma, y dejando las puntas sin conectar en la segunda.

No poseerá indicaciones, logotipos o inscripción alguna relacionada con otras distribuidoras de energía eléctrica distribuidoras de energía eléctrica.

5.2. Caja de medidor trifásico

La caja del medidor deberá reunir las siguientes características:

• Construida de material aislante no higroscópico y autoextinguible, con alta rigidez dieléctrica. Tendrá un grado de protección mínimo IP 54 (IEC 529).

• Resistente a impactos, esfuerzos mecánicos y agentes atmosféricos, especialmente a la radiación ultravioleta, IK 10 (IEC 62262)

• En el fondo de la misma estará ubicado el correspondiente soporte para la fijación del medidor.

• La tapa deberá ser de policarbonato transparente e incoloro, con tornillo de cierre de adecuada resistencia mecánica.

• No poseerá indicaciones, logotipos o inscripción alguna relacionada con otras

- El usuario instalará los cables entre su tablero y la caja del medidor. La sección mínima será de 10 mm^2 para potencias hasta 25 kW y de 25 mm^2 para potencias entre 26 y 49 kW. Se utilizarán terminales de Cu estañado e identados del lado del tablero, y dejando las puntas sin conectar en la caja del medidor.
- La caja de medidor deberá ser instalada con una separación mínima de 300 mm. del gabinete de medición de gas con ventilación y de 500 mm. si no la hubiere.
- Las dimensiones aproximadas serán:

Alto:	420 mm
Ancho:	280 mm
Profundidad:	200 mm

5.3 Elección e instalación de conductores

• Los conductores que instalará el usuario serán del tipo unipolar de Cu aislado en PVC, no propagante de la llama, fabricado y ensayado según Norma IRAM 247-3. En todos los casos, tanto en la caja del medidor como en la de toma se dejará una reserva de 600 mm para todos los cables que accedan a las mismas.

• Se respetará el código de colores que indica la Asociación Electrotécnica Argentina en su Reglamentación para la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y que especifica:

Neutro:	Celeste
Fase R:	Marrón
Fase S:	Negro
Fase T:	Rojo

En caso que no exista en el mercado de conductores los colores requeridos, se admitirá un único color de los tres mencionados para fases, con la condición que los extremos se identifiquen con sistema de anillos, u otro aprobado por la Distribuidora, con las siguientes inscripciones en los extremos de la caja del medidor:

N: Neutro entrada	O: Neutro salida
R: Fase 1 entrada	U: Fase 1 salida
S: Fase 2 entrada	V: Fase 2 salida
T: Fase 3 entrada	W: Fase 3 salida

• Bajo ningún concepto se admitirán empalmes de cables.

5.4. Caños de conexión

• En el caso de suministro aéreo, será de acero galvanizado, aislado interior y exteriormente con PVC de 1mm de espesor, el diámetro libre será no menor a 50,8 mm, (2”), de 3 mts. de longitud. En su extremo superior llevará instalada una pipeta desarmable correspondiente a 180° grados, de policarbonato. No se admitirán curvas de este caño a excepción de las curvas de acceso (lateral o inferior) a la caja de medidor o caja de toma. La altura desde el nivel del suelo hasta la pipeta estará comprendida ente 4,00 a 4,5 metros.

• En el caso de suministro subterráneo, el caño que vincula la caja de toma trifásica con la red será de PVC semipesado de diámetro no menor a 90 mm. La disposición y longitud de este caño serán tales que el extremo inferior del mismo se ubique entre 500 y 600 mm. por debajo del nivel de vereda. El extremo inferior presentará una boca que sobrepase levemente la submuración existente hacia el lado vereda, no admitiéndose curvas en su parte inferior. Las pequeñas conformaciones que se deban realizar al caño no generarán disminuciones de su sección efectiva.

• Todos los caños que vinculan la caja de medidor con la caja de toma trifásica, y la caja de medidor con el tablero principal del usuario, deberán ser de PVC semipesado de diámetro no menor a 50,8 mm (2”).

• El caño de acero cincado responderá a la Norma IRAM 2502, su recubrimiento de zinc deberá ser aplicado en caliente, según lo especificado en la Norma IRAM 60.712.

• Los caños accederán a las correspondientes cajas de forma tal que faciliten las tareas de mantenimiento e instalación de los elementos que se alojen en dichas cajas.

5.5. Tablero principal del usuario

• Su diseño y protecciones responderán a los requisitos del “Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”, de la AEA.

• Serán construidos en material sintético aislante, autoextinguible. Tendrán un grado de protección mínimo IP 54 (IEC 60529).

• Se exigirá protección termomagnética en el mismo tablero, tetrapolar según corresponda contemplando accionamiento de neutro solidariamente con las fases.

POTENCIA	20kW	30kW	49 Kw
Interruptor termomagnético tetrapolar	40 A	63 A	100 A

• Éste se ubicará a no más de 1 metro de separación de la caja de medidor, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina.

• Los conductores de salida deberán ser instalados independientemente de la acometida, no pudiendo pasar por las cajas de toma, caja de medidor, o caño de bajada, o interconexión entre cajas.

6. Construcción del pilar de mampostería e instalación para edificación al frente

• Cuando la fachada de la edificación, esté desplazada de la línea municipal, se construirá sobre esta línea un pilar de mampostería.

• El revestimiento del pilar podrá ser del tipo que el proyectista considere adecuado, siempre que reúna las condiciones normales de aislación contra la humedad, que cumpla con las disposiciones y dimensiones definidas en el presente reglamento, y que cumpla con las reglas del buen arte.

• Se deberá dejar como mínimo una distancia libre de 1,5 m. desde el frente de la caja de medidor para permitir la instalación, maniobra, mantenimiento y lectura del medidor.

• Las cajas podrán ser instaladas una encima de la otra o hacia los laterales, respetando siempre las siguientes alturas límites:

• Altura mínima de la caja de medidor (borde inferior de la caja de abajo) = 0,80 m

• Altura máxima de la caja de medidor (borde superior de la caja de arriba)=1,80 m

• La caja de toma, será instalada de forma que su borde inferior se encuentre a una altura como mínimo de 0,50 m del nivel de piso o vereda (borde inferior de la caja de toma) y su borde superior no se encuentre a más de 1,80 m del nivel de piso o vereda.

• En zonas o barrios inundables las alturas límites de la caja de medidor o la caja de toma podrán modificarse previa consulta y autorización escrita de la Distribuidora.

• La Distribuidora podrá exigir el reemplazo de todo aquel material, o instalación que considere, que no reúna los requisitos mínimos de calidad, y/o seguridad y/o construido de acuerdo a las reglas del buen arte.

7. Suministros transitorios

Se define como suministro transitorio aquél cuya permanencia en una misma ubicación geográfica es inferior a 45 días corridos.

• De aplicación a suministros fijos o con desplazamiento geográfico (Ej. Obras de instalación de servicios en la vía pública).

• Se utilizará caja monoblock trifásica compuesta por caja de toma, caja de medidor y tablero principal y deberá cumplir con las características técnicas descriptas en este Reglamento.

• En caso de acometida aérea, se admitirá su emplazamiento sobre poste de la red de distribución, o soporte instalado a ese efecto, debiendo prever un caño de protección y un punto de fijación para el cable de acometida a más de 4 m. de altura.

• En caso de acometida subterránea, se conectará desde la caja de toma más próxima, debiendo procurarse la instalación de la caja monoblock lo más cerca posible de aquélla. Los conductores que quedaren expuestos sobre el piso deberán ser cubiertos por una media caña plana.

• El tablero primario contará con protección termomagnética tetrapolar y diferencial de alta sensibilidad.

ANEXO I
ESQUEMAS

PILAR P/ CONEXIÓN T2 CON ACOMETIDA AÉREA P/ SUMINISTROS DE 10 A 25 KW

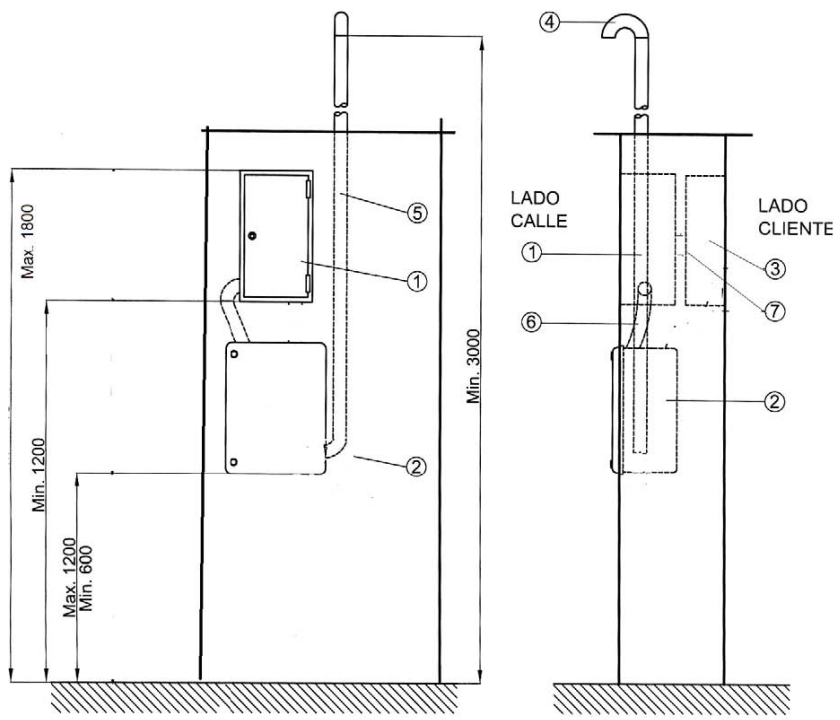

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 10 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

PILAR P/ CONEXIÓN T2 CON ACOMETIDA AÉREA P/ SUMINISTROS DE 10 A 25 KW
LISTADO DE MATERIALES

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de medidor trifásico.
2	Caja de toma con bases portafusibles NH – 00.
3	Caja p/ tablero principal de usuario de material sintético.
4	Pipeta de PVC negra o gris.
5	Caño de acero galvanizado, espesor mínimo 2.5 mm, aislado interior y exterior en PVC de 1 mm de espesor mínimo y diámetro interior mínimo de 50,8 mm.
6 y 7	Caño de PVC de 50,8 mm de diámetro interior mínimo.

CONEXIÓN AÉREA T2 S/ FRENTE EXISTENTE P/ SUMINISTROS DE 10 A 25 KW

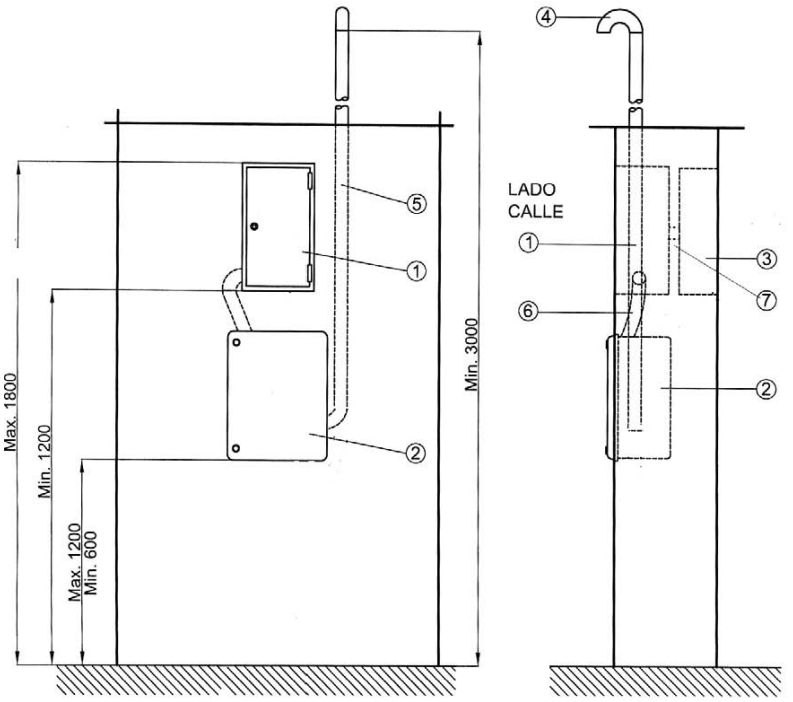

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 10 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

CONEXIÓN AÉREA T2 S/ FRENTE EXISTENTE P/ SUMINISTROS DE 10 A 25 KW
LISTADO DE MATERIALES

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de medidor trifásico
2	Caja de toma con bases portafusibles NH-00
3	Caja p/ tablero principal de usuario de material sintético
4	Pipeta de PVC negra o gris
5	Caño de acero galvanizado, espesor mínimo 2.5 mm, aislado interior y exterior en PVC de 1 mm de espesor mínimo y diámetro interior mínimo de 50,8 mm.
6 y 7	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo

CONEXIÓN AÉREA T2 SOBRE PARED INTERIOR P / SUMINISTROS DE 10 A 25 KW

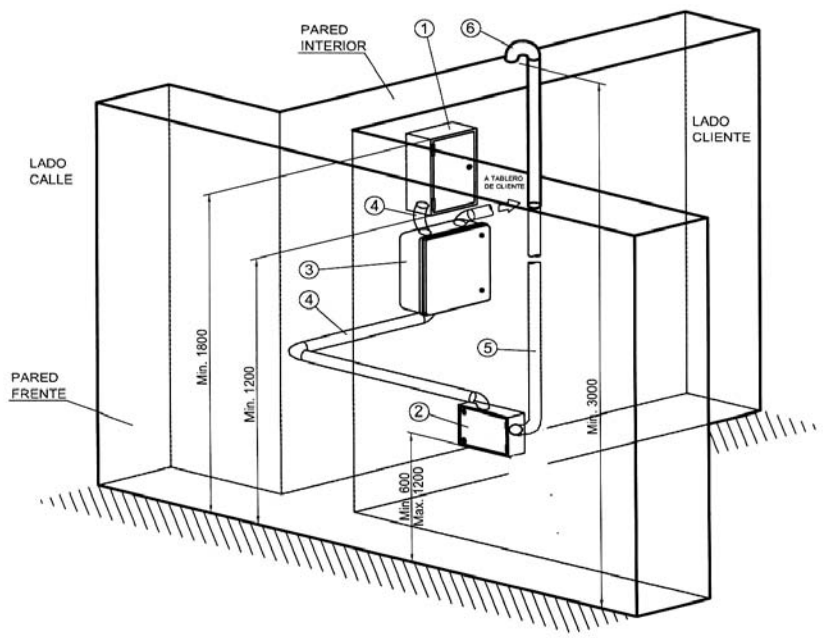

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 10 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

CONEXIÓN AÉREA T2 SOBRE PARED INTERIOR P / SUMINISTROS DE 10 A 25 KW

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de medidor trifásico
2	Caja de toma hasta 200 A
3	Caja de toma con bases portafusibles NH-00
4	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo.
5	Caño de acero galvanizado, espesor mínimo 2.5 mm, aislado interior y exterior en PVC de 1 mm de espesor mínimo y diámetro interior mínimo de 50,8 mm.
6	Pipeta de PVC negra o gris

CONEXIÓN AÉREA T2 S/ FRENTE EXISTENTE P/ SUMINISTROS DE 26 A 50 KW
(Con medición indirecta a criterio del Distribuidor)

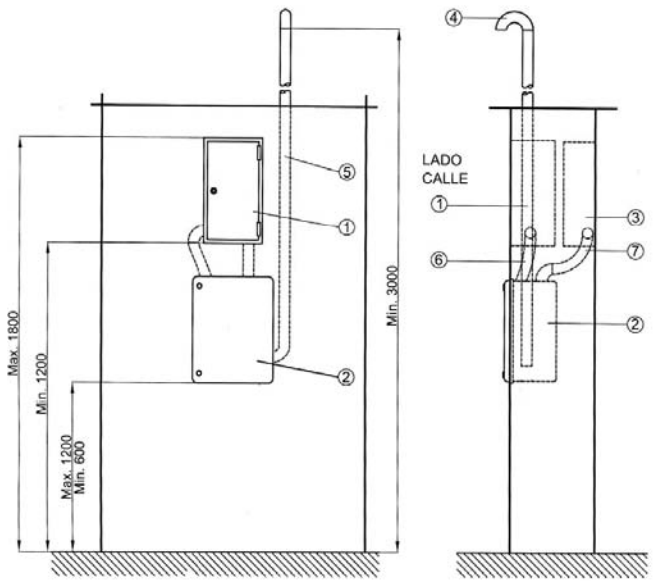

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 25 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

CONEXIÓN AÉREA T2 S/ FRENTE EXISTENTE P/ SUMINISTROS DE 26 A 50 KW (Con medición indirecta a criterio del Distribuidor)

LISTADO DE MATERIALES

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de medidor trifásico
2	Caja de toma tarifa 2 con transformadores de intensidad y bases portafusibles NH tamaño 1.
3	Caja p/ tablero principal de usuario de material sintético
4	Pipeta de PVC negra o gris
5	Caño de acero galvanizado, espesor mínimo 2.5 mm, aislado interior y exterior en PVC de 1 mm de espesor mínimo y diámetro interior mínimo de 50,8 mm.
6 y 7	Caño de PVC de 50,8 mm de diámetro interior mínimo

CONEXIÓN AÉREA T2 SOBRE PARED INTERIOR P / SUMINISTROS DE 26 A 50 KW
(Con medición indirecta a criterio del Distribuidor)

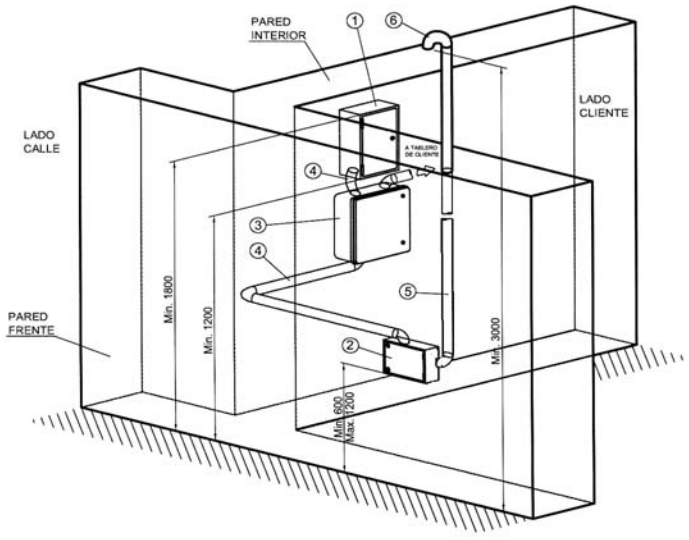

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 25 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

CONEXIÓN AEREA T2 SOBRE PARED INTERIOR P / SUMINISTROS DE 26 A 50 KW (Con medición indirecta a criterio del Distribuidor)

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de medidor trifásico
2	Caja de toma tarifa 2.hasta 200 A
3	Caja de toma tarifa 2 con transformadores de intensidad y bases portafusibles NH tamaño 1.
4	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo
5	Caño de acero galvanizado, espesor mínimo 2.5 mm, aislado interior y exterior en PVC de 1 mm de espesor mínimo y diámetro interior mínimo de 50,8 mm.
6	Pipeta de PVC negra o gris

PILAR P/ CONEXIÓN T2 CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA P/ SUMINISTROS DE 10 A 25 KW

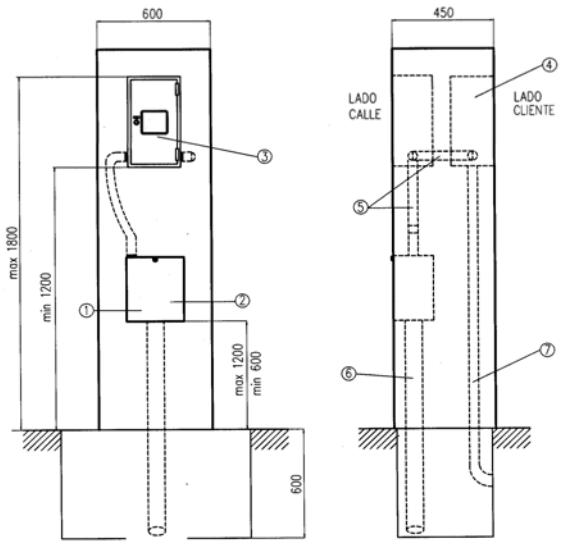

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 10 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

PILAR P/ CONEXIÓN T2 CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA P/ SUMINISTROS DE 10 A 25 kW

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de toma de 60 A
2	Seccionador Fusible NH-00
3	Caja para medidor trifásico
4	Caja p/ tablero principal de usuario de material sintético
5	Caño de PVC de 50,8 mm de diámetro interior mínimo
6	Caño de PVC de 90 mm de diámetro interior mínimo
7	Caño de PVC para salida de cables a usuarios

CONEXIÓN SUBT. T2 S/ FRENTE EXISTENTE P/ SUM. DE 10 A 25 kW

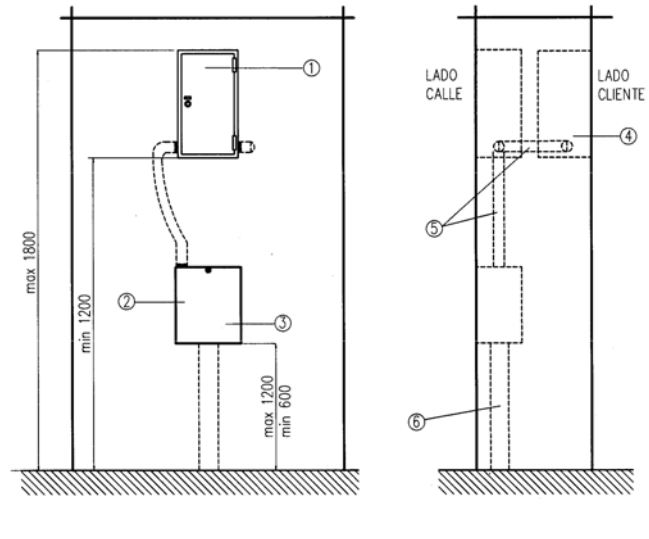

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 10 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

CONEXIÓN SUBT. T2 S/ FRENTE EXISTENTE P/ SUM. DE 10 A 25 kW

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de medidor trifásico
2	Caja de toma de 60 A
3	Seccionador Fusible NH-00
4	Caja p/ tablero principal de usuario de material sintético
5	Caño de PVC de 50,8 mm de diámetro interior mínimo
6	Caño de PVC de 90 mm de diámetro interior mínimo

PILAR PARA CONEXIÓN T2 ACOMETIDA SUBTERRÁNEA P/ SUM. DE 26 A 50 kW
(Con medición indirecta a criterio del Distribuidor)

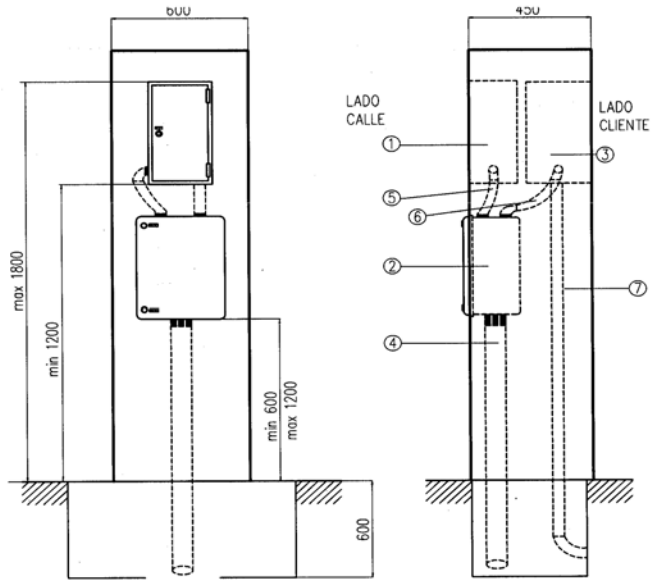

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 25 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

PILAR PARA CONEXIÓN T2 ACOMETIDA SUBTERRÁNEA P/ SUM. DE 26 A 50 kW
(Con medición indirecta a criterio del Distribuidor)

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de medidor trifásico
2	Caja de toma tarifa 2 con transformadores de intensidad y bases portafusibles NH tamaño 1
3	Caja p/ tablero principal de usuario de material sintético
4	Caño de PVC de 90 mm de diámetro interior mínimo
5 y 6	Caño de PVC de 50,8 mm de diámetro interior mínimo
7	Caño de PVC para salida de cables a usuarios

CONEXIÓN SUBT. T2 S/ FRENTE EXISTENTE P/ SUM. DE 26 A 50 kW
(Con medición indirecta a criterio del Distribuidor)

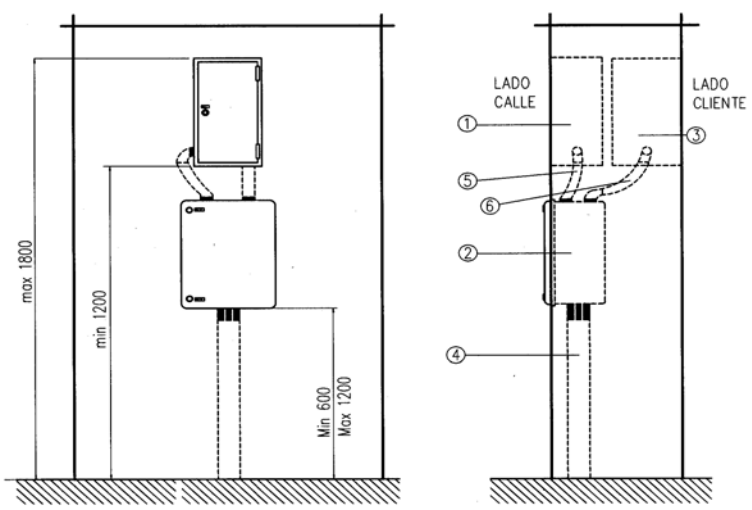

Notas: Cotas expresadas en milímetros

- Los cables de acometida tendrán continuidad sin empalmes, en todo su trayecto, desde la conexión a la red hasta la conexión a la toma.

- Para el ramal caja de medidor a caja toma y tablero del usuario se colocarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 25 mm^2 de sección mínima, según la norma IRAM 247-3, los cuales deben sobresalir de los extremos de los caños 0.60 m.

CONEXIÓN SUBT. T2 S/ FRENTE EXISTENTE P/ SUM. DE 26 A 50 kW
(Con medición indirecta a criterio del Distribuidor)

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caja de medidor trifásico
2	Caja de toma tarifa 2 con transformadores de intensidad y bases portafusibles NH tamaño 1
3	Caja p/ tablero principal de usuario de material sintético
4	Caño de PVC de 90 mm de diámetro interior mínimo
5 y 6	Caño de PVC de 50,8 mm de diámetro interior mínimo

TOMA TRIFASICA PARA MEDICION INDIRECTA

PARA TARIFA 2

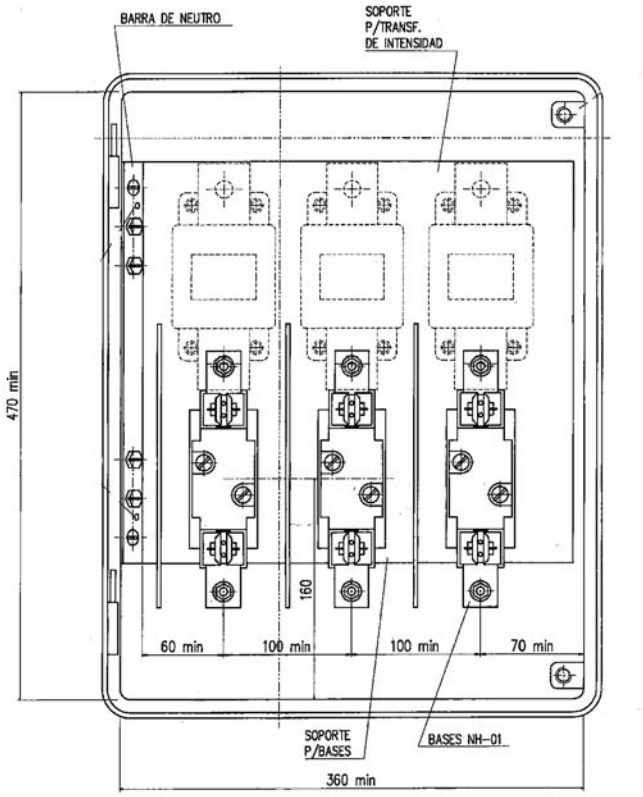

[1] *Se entiende por vía pública a lugares como veredas, solados, parques, plazas, barrios cerrados, clubes de campo y todo otro lugar con acceso libre o restringido. No incluye a los inmuebles.*

C.C. 7.285

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 93/14

La Plata, 23 de julio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, lo actuado en el expediente Nº 2429-4391/2007, alcance Nº 2/2013, y

CONSIDERANDO:

Que los Contratos de Concesión Provincial y Municipal establecen, en el Subanexo E -Reglamento de Suministro y Conexión-, Artículo 1º, las Condiciones Generales para el Suministro de energía eléctrica;

Que el inciso g) del artículo antes citado determina los lineamientos básicos que deben observarse en la instalación de nuevos suministros, sea a través de centros de transformación y/o maniobra o, toma primaria;

Que cuando la alimentación se efectúe directamente desde la red de distribución (toma primaria) la norma indicada determina que “el titular del suministro debe respetar las normas de instalación vigentes en la oportunidad, según sea en cada caso, indicadas por el DISTRIBUIDOR y aprobado por el ORGANISMO DE CONTROL”;

Que el avance tecnológico amerita actualizar las especificaciones contenidas en los contratos y adoptar el empleo de nuevos materiales sintéticos, tanto para equipamientos como para recubrimiento dieléctrico de materiales conductores, dadas las excelentes características de aislación, resistencia mecánica, autoextinguibilidad y resistencia a los agentes climáticos que los mismos ofrecen;

Que frente a ello, OCEBA elaboró una nueva normativa para la ejecución de nuevas obras de acometidas para Usuarios de Tarifa T3 -Grandes Demandas en Baja Tensión-;

Que en dicha normativa se establecen los requisitos técnicos que deberán satisfacer las instalaciones de acometidas para la provisión del servicio eléctrico en el área de concesión de las Distribuidoras Provinciales y Municipales de la provincia de Buenos Aires;

Que el objetivo de la presente reglamentación apunta a mejorar la seguridad de las personas, animales y cosas como, asimismo, preservar el medio ambiente;

Que su alcance comprende a las instalaciones de la red de distribución, aéreas y subterráneas, destinadas al suministro de energía eléctrica con tensiones nominales de hasta 1.000 V en corriente alterna de 50Hz., emplazadas en la vía pública y comprendidas entre el punto de vinculación con la red y los bornes de entrada al dispositivo de protección y maniobra principal del usuario;

Que a partir de dicho punto, en lo que respecta a instalaciones internas del cliente, regirá la "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en Inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina o la que corresponda para el tipo de instalación adecuada a la actividad específica que se realice en el suministro;

Que la norma proyectada ha sido glosada a fojas 14/25 y contiene las especificaciones técnicas para los nuevos suministros individuales de baja tensión trifásicos (3 x 380/220 V) de clientes con demandas iguales o superiores a los 50 kW (Tarifa 3);

Que dicha norma contempla las previsiones que deberán ser observadas respecto a la red de Distribución que atiende al nuevo suministro que puede ser de tipo aérea o subterránea, contemplándose la posibilidad de que, para el caso de redes aéreas y valores de demanda de hasta 100 kW, la Distribuidora podrá permitir acometida del mismo tipo, en tanto que para valores superiores, la acometida deberá ser subterránea, para lo cual el cliente deberá completar la instalación conforme a lo especificado para dicha instalación;

Que la aplicación de la normativa indicada deberá ser precedida por acciones de difusión tendientes a poner en conocimiento de la población de la provincia de Buenos Aires en general y de los futuros usuarios de nuevos suministros, Colegios Profesionales e Instaladores en particular, las nuevas exigencias establecidas en el reglamento;

Que en tal inteligencia, también deberán articularse las medidas pertinentes para colocar a los fabricantes y proveedores de materiales eléctricos en un pie de igualdad a fin de permitir, en un tiempo razonable, la adecuación de los materiales e instrumental requerido en la instalación de nuevos suministros a las nuevas previsiones técnicas que se establecen;

Que lo expuesto amerita fijar un plazo prudencial para la vigencia efectiva de la nueva reglamentación;

Que, finalmente es dable señalar que conforme las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el Proyecto de Reglamento de Acometidas para Suministro de Tarifa T3 Grandes Demandas en Baja Tensión, fue elaborado por OCEBA y posteriormente analizado y consensuado por las Distribuidoras con Concesión Provincial, juntamente con las Federaciones y Asociaciones de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires (APEBA, FEDECOBA, FACE y FICE);

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Reglamento de Acometidas para usuarios de Tarifa 3 –Grandes Demandas en Baja Tensión - el que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º. Establecer que el Reglamento aprobado por el Artículo precedente comenzará a regir a partir de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º. Determinar que será responsabilidad de las Distribuidoras verificar que los materiales a utilizar en las nuevas obras de instalaciones de acometidas cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento y publicitar el mismo entre los futuros nuevos usuarios y Colegios Profesionales e Instaladores.

ARTÍCULO 4º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S. A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S. A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA (EDELAP S.A.), a la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (FEDECOBA), a la ASOCIACIÓN PRESTADORES ELÉCTRICOS BUENOS AIRES (APEBA), a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS (FACE), a la FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS (FICE) y a COOPERATIVAS RURALES ELÉCTRICAS (CRECES). Pasar a conocimiento de la Gerencia de Control de Concesiones. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 822

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

ANEXO
REGLAMENTO DE ACOMETIDAS

SUMINISTROS EN TARIFA T3
BAJA TENSIÓN

ÍNDICE

Objeto	3
Alcance	3
Partes integrantes de la instalación	4
Solicitud de suministro	5
Suministros desde red aérea	5
Suministros desde red subterránea	6
Consideraciones Técnicas	7
Caja de toma trifásica	7
Caja para transformadores de intensidad	8
Gabinete para equipo de medición	8
Caja para toma y medidor	9
Gabinete buzón con toma y medición indirecta	9
Elección e instalación de conductores	9
Caños de conexión	10
Tablero principal del cliente	11
Esquemas	12

OBJETO

La presente especificación establece los requisitos técnicos que deberán satisfacer las instalaciones de acometidas, para la provisión del servicio eléctrico en el área de concesión de las Distribuidoras Provinciales y Municipales de la Provincia de Buenos Aires, en adelante Distribuidoras.

Su objetivo propende a mejorar la seguridad de las personas, animales y cosas, como asimismo a preservar el medio ambiente.

ALCANCE

Comprende a todas las instalaciones de red de distribución, aérea y subterránea, de la Distribuidora, destinadas al suministro de energía eléctrica, con tensiones nominales para suministros de (3x380/220V) en corriente alterna de 50 Hz., emplazadas en la vía pública, o ante situaciones técnicas que lo ameriten dentro del predio del cliente. Esta integrada desde el punto de vinculación con la red hasta los bornes de entrada al dispositivo de protección y maniobra principal del usuario.

En su elaboración se han tenido en cuenta el empleo de nuevos materiales sintéticos, tanto para equipamientos como para recubrimiento dieléctrico de materiales conductores, los cuales presentan excelentes características de aislación, resistencia mecánica, autoextinguibilidad y resistencia a los agentes climáticos.

La validez de esta especificación se restringe a los nuevos suministros de baja tensión (380/220 V) para clientes con demandas iguales o mayores a 50 kW. (Tarifa 3 BT).

Su aplicación comprende también aquellos suministros existentes que adopten la presente tarifa por reencuadre tarifario.

La red de suministro de las Distribuidoras podrá ser aérea o subterránea. El tipo de red disponible será determinante de la instalación que el cliente preparará para recibir servicio.

En todos los casos las instalaciones requeridas para recibir el suministro se emplazarán sobre la línea municipal. En caso que por razones técnicas se deban emplazar dentro del predio del cliente, éste deberá asegurar el acceso a las mismas desde la vía pública las 24 hs, sin necesidad de recurrir a terceros, a los efectos de realizar tanto la tarea de estado del medidor como las operaciones de mantenimiento y control.

En suministros ubicados en zonas rurales, la Distribuidora luego de un análisis particular, podrá disponer la ubicación del pilar con apartamiento de la línea municipal, debiendo igualmente estar garantizado el libre acceso de su personal para efectuar las tareas de lectura y control. Al efecto se constituirá una servidumbre de paso, previo a la energización efectiva, en concordancia con el Contrato de Servidumbre de electroducto que se rubricará por el uso del espacio privado con instalaciones propiedad de la Distribuidora.

1. Partes integrantes de las instalaciones

Están compuestas por:

* La línea de alimentación (acometida, que es propiedad de la Distribuidora), es la instalación comprendida entre el punto de vinculación con la red de distribución y los bornes de entrada al elemento de protección (toma primaria).
* El equipo de medición (propiedad de la Distribuidora).
* Los elementos de protección y seccionamiento.
* Los alojamientos de los elementos de medición, protección y seccionamiento.
* Los cables y canalizaciones de vinculación entre las diferentes partes de la instalación.

2. Solicitud de suministro

A fin de dar curso a las solicitudes de suministro se requerirá:

* Presentación de un censo de cargas, donde conste la Potencia Máxima Simultánea (en adelante PMS) del total del suministro a abastecer, al efecto de determinar la factibilidad técnica de provisión del servicio en las condiciones adecuadas de calidad y seguridad.
* La finalización del montaje de las instalaciones civiles y electromecánicas respetando las normas y especificaciones establecidas en el presente reglamento y/o lo dispuesto oportunamente por la Inspección de la Distribuidora.
* La presentación de Plano de Instalación Eléctrica Conforme a Obra, rubricado por profesional interviniente con categoría habilitante y en caso de corresponder, autoridad competente. Debiendo constar fecha de recepción definitiva de la obra.
* El solicitante cederá en forma gratuita, el uso de un local destinado a alojar la medición y/o centros de transformación, en caso de ser menester. El recinto de este último, será de dimensiones adecuadas a la capacidad de trasformación a instalar. La Distribuidora realizará la operación y mantenimiento de la estación trasformadora, pudiendo la misma alimentar sus redes de distribución y/o realizar ampliaciones y modificaciones que a su criterio fueran convenientes.

2.1. Suministros desde red aérea

En los casos en que la red de suministro de la Distribuidora sea aérea, el cliente podrá optar según el tipo de edificación, por la construcción de un pilar de mampostería, o por la instalación del punto de medición sobre la fachada de la propiedad (en caso de coincidir ésta con la línea municipal).

Si la potencia solicitada es de hasta 100 kW, la acometida podrá ser, al solo criterio de la Distribuidora, en forma aérea o subterránea.

Para potencias mayores, por razones de seguridad, será subterránea.

Para la instalación sobre pilar de mampostería o fachada, el cliente deberá disponer la provisión y montaje de los siguientes elementos:

* Caja de toma trifásica con bases portafusibles NH tamaño 3
* Caja para equipo de medición.
* Conductores. (excepto desde la red de distribución hasta la caja de toma que será provisto y montado por la Distribuidora).
* Caño de acero galvanizado, de diámetro interior mínimo de 90 mm, aislado interior y exteriormente para el pasaje de los conductores de acometida, desde la red hasta la caja de toma trifásica.
* Pipeta desarmable correspondiente a 180º grados, de policarbonato
* Caño de PVC semipesado para el pasaje de los conductores de interconexión, entre la caja de toma a equipo de medición y del equipo de medición a tablero principal del cliente. El tablero principal del cliente deberá estar instalado a no más de 1 metro de la caja del medidor.

2.2. Suministros desde red subterránea

En los casos en que la red de suministro de la Distribuidora sea subterránea, el cliente podrá optar, según el tipo de edificación, por la construcción de un pilar de mampostería, o por la instalación de la acometida sobre la fachada de la propiedad.

Según el nivel de potencia solicitada es recomendable, desde el punto de vista técnico, dividir los suministros en:

1. Suministros de 50 a 220 kW.
2. Suministros mayores a 220 kW., la Distribuidora realizará un proyecto adecuado para cada caso.

El cliente deberá disponer la provisión y montaje de los siguientes elementos:

* Caja de toma trifásica con bases portafusibles NH tamaño 3.
* Caja para equipo de medición.
* Conductores (excepto desde la red de distribución hasta la caja de toma que será provisto y montado por la Distribuidora).
* Caños de PVC semipesado para el pasaje de los conductores de interconexión, entre la caja de toma o buzón a la caja del medidor y de ésta al tablero principal del cliente, (ver dimensiones en el Anexo I).
* Caño de PVC semipesado de 101,6 mm (4”) para el pasaje de los conductores de acometida. La longitud del mismo será tal que su extremo inferior estará a un mínimo de 500 mm por debajo del nivel de vereda.

3. Consideraciones técnicas

3.1. Caja de toma trifásica.

Se instalará sobre el frente del pilar o edificación en línea municipal, cercana a la caja del medidor, respetando las alturas mínimas y máximas establecidas por el presente Reglamento. La Distribuidora podrá autorizar a su exclusivo criterio la instalación en otra ubicación, en espacio público abierto siempre que permita el libre acceso de su personal para efectuar las tareas de lectura y control. Se deja constancia que ante modificaciones edilicias que restrinjan o impidan en el futuro el libre acceso al gabinete de medición, la Distribuidora podrá exigir el traslado del mismo a exclusivo cargo del cliente.

En los casos en que la Distribuidora haya previsto en una zona determinada la próxima reconversión de la red aérea a subterránea, podrá exigir que la caja de toma se coloque inmediatamente debajo de la caja del medidor.

La caja de toma deberá ser ubicada con una separación de por lo menos 300 mm del gabinete de medición de gas con ventilación y de 500 mm. si no la hubiere.

Deberá reunir las siguientes características:

- Construida de material aislante no higroscópico y autoextinguible, con alta rigidez dieléctrica.
- Tendrá un grado de protección mínimo IP 54 (IEC 529).
- Resistente a impactos, esfuerzos mecánicos y agentes atmosféricos, especialmente a la radiación ultravioleta.

Hasta 400 A, las dimensiones aproximadas serán:

Alto: 520 mm
Ancho: 420 mm
Profundidad: 210 mm

* Tanto la caja de toma, como su tapa, deberán estar empotradas de manera tal que en ningún caso sobresalgan de la línea municipal.
* Tendrá un cierre que garantice adecuada resistencia mecánica.
* Dentro de la caja de toma se instalarán bases portafusibles, NH.
* La Distribuidora acometerá sobre los bornes inferiores de la base porta fusible.
* La caja de toma deberá ser instalada con una separación mínima de 300 mm del gabinete de medición de gas con ventilación y de 500 mm. si no la hubiere.

3.2 Caja para transformadores de intensidad.

Contará con los correspondientes soportes para alojar los TI.

Sus dimensiones y características serán las mismas que las correspondientes a la caja de toma trifásica, permitiendo además el precintado de la puerta o contratapa.

3.3. Gabinete para equipo de medición.

Estará integrado por el medidor y los transformadores de intensidad, deberá reunir las siguientes características:

* Construida de material aislante no higroscópico y autoextinguible, con alta rigidez dieléctrica. Tendrá un grado de protección mínimo IP 54 (IEC 529).
* Resistente a impactos, esfuerzos mecánicos y agentes atmosféricos, especialmente a la radiación ultravioleta.
* Deberá ser instalado con una separación mínima de 300 mm. del gabinete
* Deberá permitir el precintado de la puerta o contratapa
* Las dimensiones aproximadas serán:

Alto: 650 mm
Ancho: 530 mm
Profundidad: 230 mm

3.4 Caja para toma y medidor

Estará integrado por los TI y la toma trifásica.

Sus dimensiones y características serán las mismas que las descriptas para el gabinete de medición.

3.5 Gabinete buzón con toma y medición indirecta

Estará integrado por los TI, la toma trifásica y el medidor.

Sus dimensiones aproximadas serán de 785 mm de ancho y 1220 mm de alto. Será de acero inoxidable, antivandálico, con envoltura clase 2 (doblemente aislado) y con cierre precintable.

Se empleará en zonas con corrosión salina.

3.6 Elección e instalación de conductores

* El cliente deberá realizar el cableado, entre el gabinete de medición y el tablero principal, dejando los extremos sin conectar en la primera, conectando el aparato de protección y maniobra en el segundo. Se utilizarán conductores unipolares de Cu aislado en PVC fabricados bajo norma IRAM NM 247-3, no propagante de llama, tensión nominal 1,1 kV.
* En todos los casos, en el gabinete de medición se dejará una reserva de 800 mm para todos los cables que accedan a la misma.
* Se respetará el código de colores que indica la Asociación Electrotécnica Argentina en su Reglamentación para la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y que especifica:

Neutro: Celeste
Fase R: Marrón
Fase T: Rojo

En caso de inexistencia de conductores de los colores requeridos, se admitirá un único color de los tres mencionados para fases, con la condición que los extremos se identifiquen con sistema de anillos, u otro aprobado por la Distribuidora, con las siguientes inscripciones en los extremos de la caja del medidor:

N: Neutro entrada	O: Neutro salida
R: Fase 1 entrada	U: Fase 1 salida
S: Fase 2 entrada	V: Fase 2 salida
T: Fase 3 entrada	W: Fase 3 salida

Bajo ningún concepto se admitirán empalmes de cables.

La sección de los conductores será la siguiente:

Potencia límite (KW)	Sección de conductor (mm2)
60	35
70	50
85	70
100	95
120	120
140	150
170	185
200	240
> 200	A determinar por la Distribuidora

3.7. Caños de conexión

* En el caso de suministro aéreo, será de acero galvanizado (Normas IRAM 2502 y 60712), aislado interior y exteriormente con PVC de 1mm de espesor, de diámetro no menor a 101,6 mm (4”), de 3 mts. de longitud. En su extremo superior llevará instalada una pipeta desarmable correspondiente a 180º grados, de policarbonato. No se admitirán curvas de este caño a excepción de las curvas de acceso a la caja de toma trifásica que podrá ser lateral o inferior.
* En el caso de suministro subterráneo, el caño que vincula la caja de toma trifásica con la red será de PVC semipesado de diámetro libre no menor a 4”.
* La disposición y longitud de este caño serán tales que el extremo inferior del mismo se ubique entre 500 y 600 mm. por debajo del nivel de vereda. El extremo inferior presentará una boca que sobrepase levemente la submuración existente hacia el lado vereda, no admitiéndose curvas en su parte inferior. Las pequeñas conformaciones que se deban realizar al caño no generarán disminuciones de su sección efectiva.

* Todos los caños que vinculan la caja de medidor con la caja de toma trifásica, y la caja de medidor con el tablero principal del cliente, deberán ser de PVC semipesado, cuyo diámetro interior mínimo se especifica para cada caso en los esquemas del ANEXO I.
* Los caños accederán a las correspondientes cajas por los laterales de la misma de forma tal que faciliten las tareas de mantenimiento e instalación de los elementos que se alojen en las mismas.

3.8. Tablero principal del cliente

* Su diseño y protecciones responderán a los requisitos del “Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”, de la AEA.
* Serán construidos en material sintético aislante, autoextinguible. Tendrán un grado de protección mínimo IP 54 (IEC 60529).
* Se exigirá protección termomagnética, tetrapolar contemplando accionamiento de neutro solidariamente con las fases.
* Este se ubicará a no más de 1 metro de separación de la caja de medidor, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina.
* Los conductores de salida deberán ser instalados independientemente de la acometida, no pudiendo pasar por las cajas de toma, caja de medidor, o caño de bajada, o interconexión entre cajas.

ANEXO I
ESQUEMAS

Nota: En los esquemas, por razones de seguridad de las mediciones, se sugiere instalarla dentro del predio del cliente, no obstante será potestad del Distribuidor ubicarlas del lado calle.

ACOMETIDA AÉREA T3 S/ PILAR PARA SUMINISTROS DE 50 A 100 kW

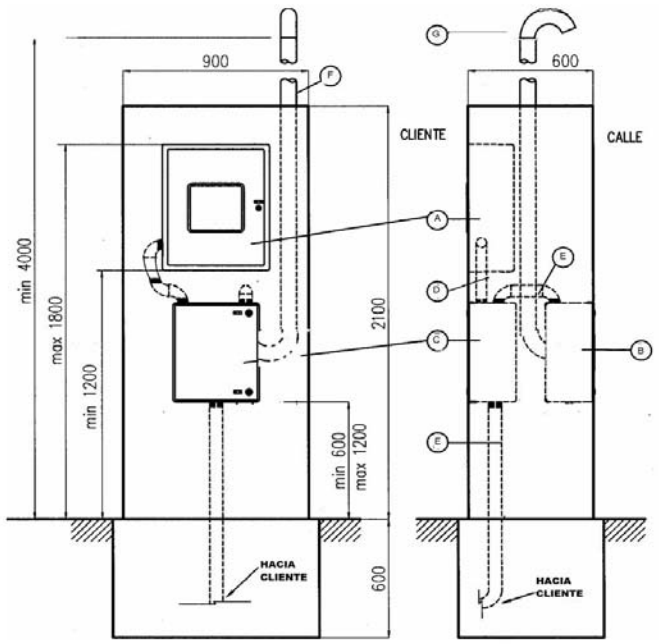

Nota: Cota expresada en mm.

* El ramal de caja de toma a tablero del cliente deberá ser con conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 50 mm2 de sección mínima según Norma IRAM NM 247-3.

* El espesor mínimo de la mampostería, entre el borde de la pared y los caños será de 5 cm.

* La distancia máxima entre la caja de toma y el tablero principal del cliente, medida en longitud de cables, no será mayor a 2 metros.

* Las estructuras metálicas que forman parte del frente de la propiedad sobre la línea municipal, tales como caños, rejas, etc. deberán conectarse a una puesta a tierra independiente de la instalación eléctrica del cliente.

* En ningún caso debe conectarse la puesta a tierra al conductor neutro.

ACOMETIDA AÉREA T3 S/ PILAR PARA SUMINISTROS DE 50 A 100 kW

LISTADO DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION
A	Gabinete de medición de T3.
B	Caja de toma T3 con 3 bases portafusibles NH tamaño3.
C	Caja para T3, con soportes para transformadores de intensidad
D	Caño semipesado de PVC de 32 mm de diámetro interno mínimo.
E	Caño de PVC semipesado de 75 mm de diámetro interior mínimo
F	Caño de acero cincado tipo pesado, aislado interior y exteriormente en PVC, con un diámetro interior min. de 90 mm.
G	Pipeta de policarbonato negra.

ACOMETIDA AÉREA T3 S/ FRENTE PARA SUMINISTROS DE 50 A 100 kW

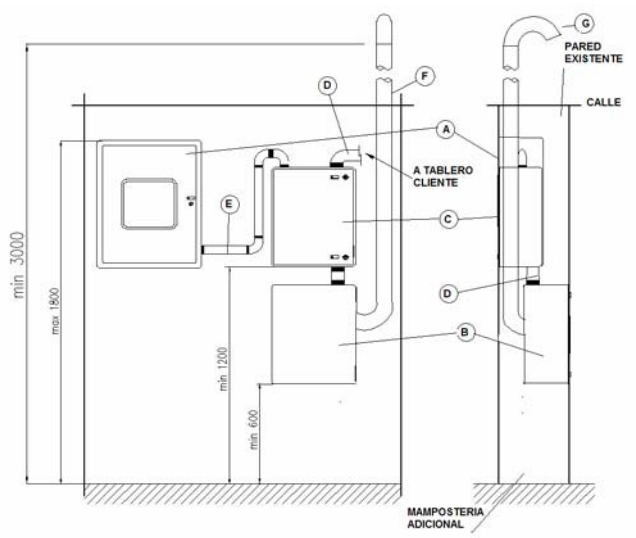

Nota: Cota expresada en mm.

* El ramal de caja de toma a tablero del cliente deberá ser con conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 50 mm2 de sección mínima según Norma IRAM NM 247-3.

* El cable de acometida de red deberá ingresar sin empalmes a la caja de toma.

* El espesor mínimo de la mampostería, entre el borde de la pared y los caños será de 5 cm.

* La distancia máxima entre la caja de toma y el tablero principal del cliente, medida en longitud de cables, no será mayor a 2 metros.

* Las estructuras metálicas que forman parte del frente de la propiedad sobre la línea municipal, tales como caños, rejas, etc. deberán conectarse a una puesta a tierra independiente de la instalación eléctrica del cliente.

* En ningún caso debe conectarse la puesta a tierra al conductor neutro.

ACOMETIDA AÉREA T3 S/ FRENTE PARA SUMINISTROS DE 50 A 100 kW

LISTADO DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION
A	Gabinete de medición de T3.
B	Caja de toma T3 con 3 bases portafusibles NH tamaño3.
C	Caja para T3, con soportes para transformadores de intensidad
D	Caño semipesado de PVC de 75 mm de diámetro interno mínimo.
E	Caño de PVC semipesado de 32 mm de diámetro interior mínimo
F	Caño de acero cincado tipo pesado, aislado interior y exteriormente en PVC, con un diámetro interior min. de 90 mm.
G	Pipeta de policarbonato negra.

PILAR P/ ACOMETIDA SUBTERRÁNEA-SUMINISTROS EN T3 DE 50 A 220 kW

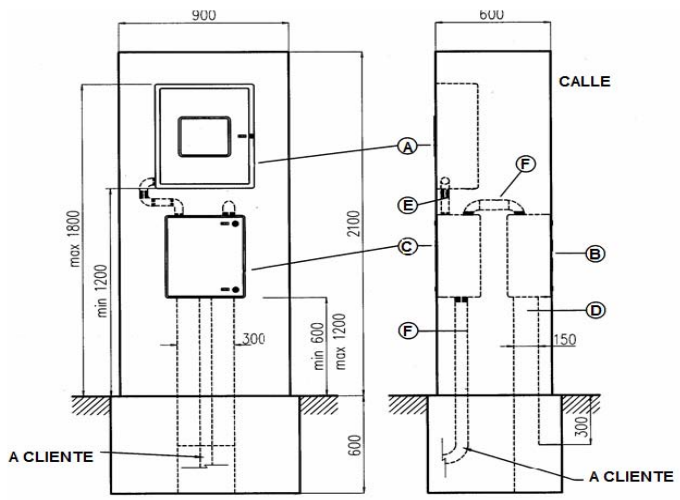

Nota: Cota expresada en mm.

* El ramal de caja de toma a tablero del cliente deberá ser con conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 50 mm2 de sección mínima según Norma IRAM NM 247-3.

* El espesor mínimo de la mampostería, entre el borde de la pared y los caños será de 5 cm.

* La distancia máxima entre la caja de toma y el tablero principal del cliente, medida en longitud de cables, no será mayor a 2 metros.

* Las estructuras metálicas que forman parte del frente de la propiedad sobre la línea municipal, tales como caños, rejas, etc. deberán conectarse a una puesta a tierra independiente de la instalación eléctrica del cliente.

PILAR P/ ACOMETIDA SUBTERRÁNEA - SUMINISTROS EN T3 DE 50 A 220 kW

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION
A	Gabinete de medición de T3.
B	Caja de toma T3 con 3 bases portafusibles NH tamaño3.
C	Caja de T3 con soportes para transformadores de intensidad.
D	Conducto para cables de acometida a la red, o caño de PVC semipesado de diámetro no menor a 4”.
E	Caño semipesado de PVC de 32 mm de diámetro interno mínimo.
F	Caño de PVC semipesado de 75 mm de diámetro interior mínimo

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA S/ FRENTE P/SUMINISTROS EN T3 DE 50 A 220 kW

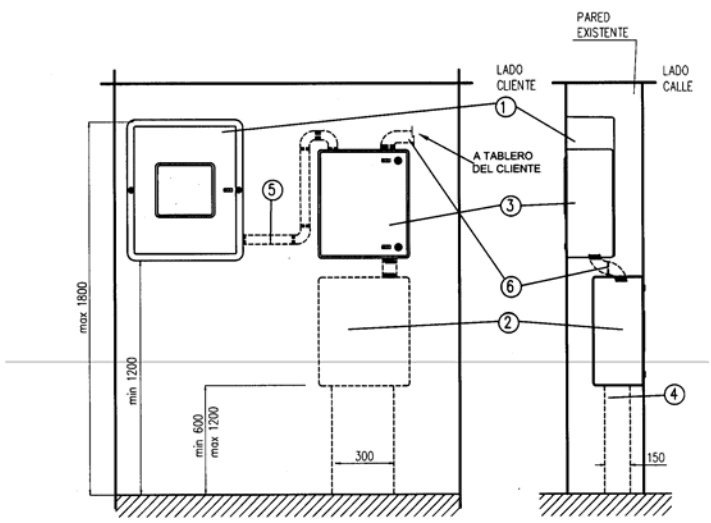

Nota: Cota expresada en mm.

* El ramal de caja de toma a tablero del cliente deberá ser con conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 50 mm2 de sección mínima según Norma IRAM NM 247-3.

* El cable de acometida de red deberá ingresar sin empalmes a la caja de toma.

* El espesor mínimo de la mampostería, entre el borde de la pared y los caños será de 5 cm.

* La distancia máxima entre la caja de toma y el tablero principal del cliente, medida en longitud de cables, no será mayor a 5 metros.

* Las estructuras metálicas que forman parte del frente de la propiedad sobre la línea municipal, tales como caños, rejas, etc. deberán conectarse a una puesta a tierra independiente de la instalación eléctrica del cliente.

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA S/ FRENTE P/SUMINISTROS EN T3 DE 50 A 220 kW

MATERIALES

	DESCRIPCION
1	Gabinete de medición de T3.
2	Caja de toma T3 con 3 bases portafusibles NH tamaño3.
3	Caja de T3 con soportes para transformadores de intensidad.
4	Conducto para cables de acometida a la red, o caño de PVC semipesado de diámetro no menor a 4”.
5	Caño semipesado de PVC de 32 mm de diámetro interno mínimo.
6	Caño de PVC semipesado de 75 mm de diámetro interior mínimo

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA S/ PARED LATERAL P/SUM. EN T3 DE 50 A 220 kW

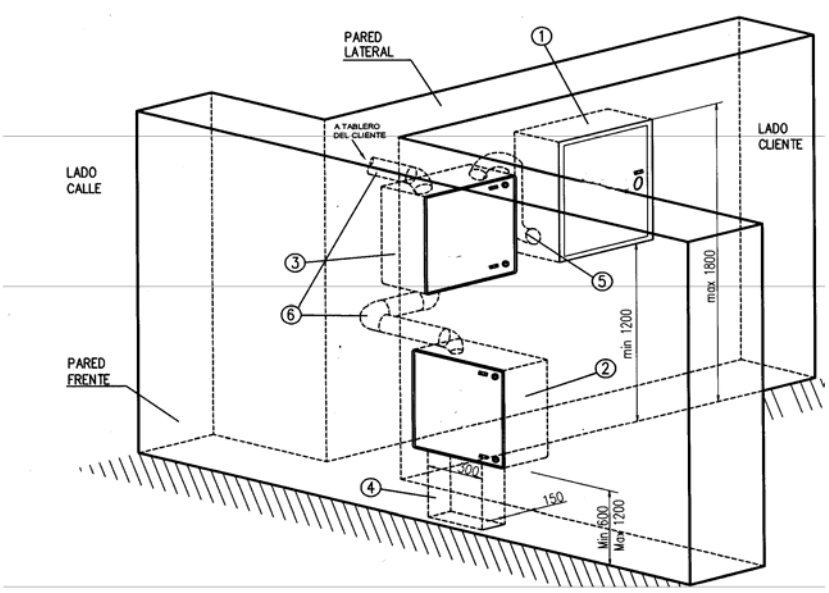

Nota: Cota expresada en mm.

* El ramal de caja de toma a tablero del cliente deberá ser con conductores unipolares de Cu aislado en PVC de 50 mm2 de sección mínima según Norma IRAM NM 247-3.

* El cable de acometida de red deberá ingresar sin empalmes a la caja de toma.

* El espesor mínimo de la mampostería, entre el borde de la pared y los caños será de 5 cm.

* La distancia máxima entre la caja de toma y el tablero principal del cliente, medida en longitud de cables, no será mayor a 5 metros.

* Las estructuras metálicas que forman parte del frente de la propiedad sobre la línea municipal, tales como caños, rejas, etc. deberán conectarse a una puesta a tierra independiente de la instalación eléctrica del cliente.

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA S/ PARED LATERAL P/SUM. EN T3 DE 50 A 220 kW

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION
1	Gabinete de medición de T3.
2	Caja de toma de T3 con 3 bases portafusibles NH tamaño3.
3	Caja de T3 con soportes para transformadores de intensidad.
4	Conducto para cables de acometida a la red, o caño de PVC semipesado de diámetro no menor a 4”.
5	Caño semipesado de PVC de 32 mm de diámetro interno mínimo.
6	Caño de PVC semipesado de 75 mm de diámetro interior mínimo

GABINETE BUZÓN CON TOMA Y MEDICIÓN INDIRECTA TARIFA T3

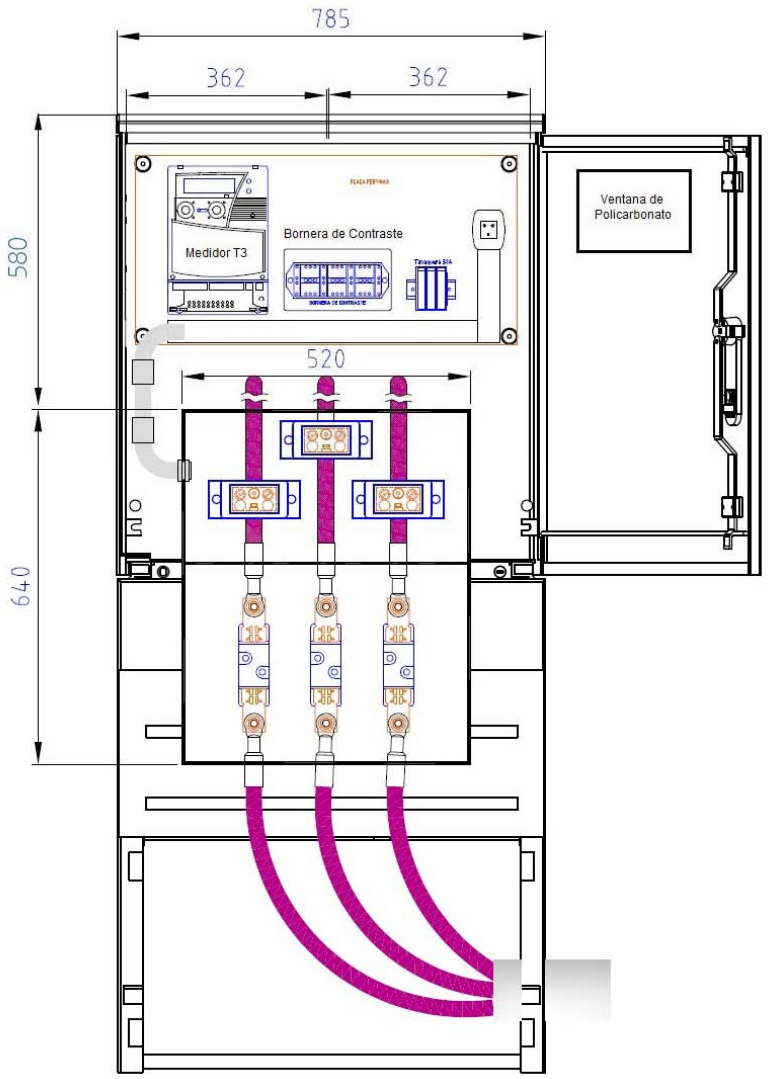

[1] Se entiende por vía pública a lugares como veredas, solados, parques, plazas, barrios cerrados, clubes de campo y todo otro lugar con acceso libre o restringido. No incluye a los inmuebles.

C.C. 7.969

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 88/14

La Plata, 23 de julio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial Nº 061/09 y la Resolución OCEBA Nº 0085/09, lo actuado en el expediente Nº 2429-3314/2001, alcance Nº 21/2012, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PUNTA ALTA LIMITADA, toda la información correspondiente al vigésimo período de control, comprendido entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de 2012, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 12/37);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 8/11, la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó su dictamen técnico expresando que: “…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $0,00; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $12.080,05; Total Penalización Apartamientos: $12.080,05 (f. 46);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo

informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo solicitado por la Gerencia Control de Concesiones, respecto al inicio de un proceso sumarial a fin de evaluar el incumplimiento, prima facie detectado, tal lo establecido en el Subanexo D, del Contrato de Concesión Municipal, se considera correspondería citar, previo a ello, a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Establecer en la suma de PESOS DOCE MIL OCHENTA CON 05/100 ($ 12.080,05) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PUNTA ALTA LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo semestre de control, comprendido entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de 2012 de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3º. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA Nº 0085/09.

ARTÍCULO 4º. Ordenar a la Gerencia Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos detectados, prima facie, por la Gerencia Control de Concesiones de normas contempladas en el Subanexo D, del Contrato de Concesión Municipal.

ARTÍCULO 5º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PUNTA ALTA LIMITADA. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 822

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

C.C. 7.964

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 89/14

La Plata, 23 de julio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial Nº 061/09 y la Resolución OCEBA Nº 0085/09, lo actuado en el expediente Nº 2429-3341/2001, alcance Nº 21/2012, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CRÉDITOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE TRENQUE LAUQUEN toda la información correspondiente al vigésimo primer período de control, comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 8/72, 74/91);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 4/7, el Área Control de Calidad Técnica, de la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó su dictamen técnico expresando que: "…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $1,66, 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $37.025,42; Total Penalización Apartamientos: $37.027,08 (f. 102);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Area Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo solicitado por la Gerencia Control de Concesiones, respecto al inicio de un proceso sumarial a fin de evaluar el incumplimiento, prima facie detectado, tal lo establecido en el Subanexo D del Contrato de Concesión Municipal, se considera correspondería citar, previo a ello, a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Establecer en la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE CON 08/100 ($ 37.027,08) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CRÉDITOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE TRENQUE LAUQUEN , por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo primer semestre de control, comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013 de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3º. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA Nº 0085/09.

ARTÍCULO 4º. Ordenar a la Gerencia Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos detectados, prima facie, por la Gerencia Control de Concesiones de normas contempladas en el Subanexo D, del Contrato de Concesión Municipal.

ARTÍCULO 5º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CRÉDITOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE TRENQUE LAUQUEN. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 822

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

C.C. 7.965

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 90/14

La Plata, 23 de julio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial Nº 061/09 y la Resolución OCEBA Nº 0085/09, lo actuado en el expediente Nº 2429-3342/2001, alcance Nº 20/2012, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO Y OTROS SERVI-

CIOS PÚBLICOS DE PIGÜÉ LIMITADA toda la información correspondiente al vigésimo período de control, comprendido entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de 2012, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 10/37);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 8/9, la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó su dictamen técnico expresando que: "…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $0,00; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 426,74; Total Penalización Apartamientos: $ 426,74 (f. 46);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo solicitado por la Gerencia Control de Concesiones, respecto al inicio de un proceso sumarial a fin de evaluar el incumplimiento, prima facie detectado, tal lo establecido en el Subanexo D del Contrato de Concesión Municipal, se considera correspondería citar, previo a ello, a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Establecer en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 74/100 ($ 426,74) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE PIGÜÉ LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo semestre de control, comprendido entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de 2012 de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3º. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA Nº 0085/09.

ARTÍCULO 4º. Ordenar a la Gerencia Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos detectados, prima facie, por la Gerencia Control de Concesiones de normas contempladas en el Subanexo D, del Contrato de Concesión Municipal.

ARTÍCULO 5º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE PIGÜÉ LIMITADA. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 822

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

C.C. 7.966

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 91/14

La Plata, 23 de julio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial Nº 061/09 y la Resolución OCEBA Nº 0085/09, lo actuado en el expediente Nº 2429-3344/2001, Alcance Nº 22/2013, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PERGAMINO LTDA toda la información correspondiente al vigésimo segundo período de control, comprendido entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de 2013, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 6/28);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, el Área Control de Calidad Técnica de la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó su dictamen técnico expresando que: "…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $0,00; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 21.146,01; Total Penalización Apartamientos: $ 21.146,01 (f. 39);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo solicitado por la Gerencia Control de Concesiones, respecto al inicio de un proceso sumarial a fin de evaluar el incumplimiento, prima facie detectado, tal lo establecido en el Subanexo D del Contrato de Concesión Municipal, se considera correspondería citar, previo a ello, a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Establecer en la suma de PESOS VEINTIUNMIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 01/100 ($ 21.146,01) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PERGAMINO LTDA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo segundo semestre de control, comprendido entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de 2013 de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3º. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA Nº 0085/09.

ARTÍCULO 4º. Ordenar a la Gerencia Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos detectados, prima facie, por la Gerencia Control de Concesiones de normas contempladas en el Subanexo D, del Contrato de Concesión Municipal.

ARTÍCULO 5º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PERGAMINO LTDA. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 822

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

C.C. 7.967

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 92/14

La Plata, 23 de julio de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial Nº 061/09 y la Resolución OCEBA Nº 0085/09, lo actuado en el expediente Nº 2429-3351/2001, alcance Nº 23/2012, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA toda la información correspondiente al vigésimo primer período de control, comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs 9/61);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 7/8, el Área Control de Calidad Técnica, de la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó su dictamen técnico expresando que: "…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $ 1.724,71; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 82.419,80; Total Penalización Apartamientos: $ 84.144,51 (f. 70);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo solicitado por la Gerencia Control de Concesiones, respecto al inicio de un proceso sumarial a fin de evaluar el incumplimiento, prima facie detectado, tal lo establecido en el Subanexo D del Contrato de Concesión Municipal, se considera correspondería citar, previo a ello, a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Establecer en la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 51/100 ($ 84.144,51) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo primer semestre de control, período comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013 de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2º: Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3º: Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA Nº 0085/09.

ARTÍCULO 4º. Ordenar a la Gerencia Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos detectados, prima facie, por la Gerencia Control de Concesiones de normas contempladas en el Subanexo D, del Contrato de Concesión Municipal.

ARTÍCULO 5º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 822

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

C.C. 7.968

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 94/14

La Plata, 23 de julio de 2014.

VISTO la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Nº 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Resolución MIVySP Nº 21/04, lo actuado en el expediente Nº 2429-4825/2014, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, corresponde a este Organismo de Control administrar el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias;

Que por Resolución Nº 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se fijaron los aportes y los criterios para determinar las compensaciones que, mensualmente, corresponden a cada distribuidor;

Que mediante la citada Resolución se resolvió, además, que a partir del mes de febrero de 2001 se compense a los distribuidores municipales los costos propios eficientes de abastecimiento (artículo 4 inciso a) y de distribución (artículo 4 inciso b) cuando éstos sean superiores a los respectivos costos reconocidos en las tarifas de referencia que apliquen;

Que los valores de costos de distribución aprobados por la citada Resolución tuvieron validez hasta el 31 de enero de 2007;

Que con la promulgación de la Resolución MIVySP Nº 15/08 se sustituye el anexo de la Resolución Nº 288/06 estableciéndose nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos de distribución correspondientes a las concesionarias receptoras del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a partir del mes de febrero 2008;

Que por Resolución MI Nº 881/11 fueron sustituidos los Anexos I y II de la Resolución Nº 139/11, estableciéndose nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos de distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado respectivamente, correspondientes a los concesionarios receptores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias instruyéndose, asimismo, a este Organismo a liquidarlos a partir de junio de 2011;

Que, la Resolución del Ministerio de Infraestructura Nº 535/12, sustituye los anexos de las Resoluciones Nº 252/12 y Nº 881/11, estableciendo nuevos valores mensuales para las compensaciones por costos propios de Distribución correspondientes a los concesionarios receptores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a partir del mes de julio de 2012 inclusive, e incorpora a la liquidación del Fondo Provincial Compensador Tarifario los valores mensuales de compensación adicional fija por aplicación del Decreto Nº 626/12 a partir del mes de septiembre de 2012, inclusive;

Que, según lo indicado en los considerandos precedentes se incorporan con la liquidación del Fondo del mes de junio/14, los nuevos valores indicados, unificándose por razones de procedimiento, los Anexos I y III, de la Resolución MI Nº 535/12;

Que la variación de los costos operativos y bienes de capital conllevan la necesidad de actualización periódica de los Modelos Económicos Financieros y su traslado a los cuadros tarifarios;

Que, además, la dinámica en el crecimiento de la demanda, el retraso en las inversiones en redes y la necesidad de expansión del sistema eléctrico de distribución hace necesario un mecanismo que garantice la generación y aprovechamiento de los recursos a los efectos de su implementación en tiempo y forma que permitan inversiones en correspondencia con las condiciones de calidad y suministro establecidos en los contratos de concesión y mejoren los índices actuales;

Que en tal sentido resulta pertinente establecer un monto fijo en la facturación destinado a la ejecución de obras de infraestructura en distribución y el mantenimiento correctivo de las instalaciones de las Concesionarias, con el fin de alentar la realización de inversiones en dicho sistema de beneficio de los usuarios destinatarios de la planificación y desarrollo del sector energético provincial y para asegurar las metas de expansión y mejora del servicio;

Que en virtud de lo expuesto la Autoridad de Aplicación dictó la Resolución Nº 206/13 tendiente a alcanzar el objetivo prefijado en los párrafos precedentes;

Que el recurso monetario que surgirá a partir de la aplicación de la Resolución mencionada ut supra, por corresponderse con montos fijos por categorías tarifarias de usuarios, impactará en forma disímil entre las concesionarias municipales en función de la estructura de mercados y el número de usuarios que abastece;

Que, además, establece que OCEBA deberá instrumentar a través del Fondo Compensador Tarifario el mecanismo necesario para instituir las diferencias y mitigarlas hasta donde sea posible;

Que en esta inteligencia, el Organismo de Control estableció el mecanismo precitado cuyo resultado fue el desarrollo del Anexo con los montos necesarios para compensar las diferencias surgidas por las variaciones en las estructuras de mercados que abastecen los Distribuidores con Concesión Municipal;

Que dichos montos mensualizados formarán parte de la liquidación del Fondo Compensador Tarifario, detallándose en el Anexo de pago del mismo con el título de "Resolución 206/13";

Que este Organismo de Control, a través de las Resoluciones OCEBA Nº 008/98 y Nº 349/01 estableció los plazos para ingresar los aportes, el contenido y los términos para suministrar la información pertinente;

Que corresponde el reconocimiento a las Cooperativas Eléctricas abastecidas por EDELAP S.A. del ajuste de costos de abastecimiento, según lo establecido en el Decreto PEN Nº 802/05 Cláusula 4 y de acuerdo con lo oportunamente aprobado por este Directorio (Expte. Nº 2429-3615/2007), contra la presentación de la factura de compra de energía de cada Distribuidor;

Que en cumplimiento del convenio de Operación y Mantenimiento de la L.M.T. 33 KV Tres Arroyos-Bellocq-Claromecó firmado entre la Provincia de Buenos Aires (a través del Ministerio de Infraestructura) y la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (con alcance a las Cooperativas de Bellocq, Claromecó y la localidad de Reta), corresponde distribuir entre ellas, la cantidad de $ 280.078 correspondiente al quinto año de los costos mencionados, pagadero en doce cuotas iguales y consecutivas a partir de la liquidación del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias del mes de setiembre/08 (Expte. Nº 2429-5749/04);

Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2º de la Resolución MIVSP Nº 710/2007, se excluye de la presente liquidación a la Cooperativa Eléctrica de Balcarce;

Que las modificaciones motivadas por la Resolución MI Nº 1.068/11 (según el Anexo 2 de la Resolución SE Nº 1.301/11), relacionadas con la eliminación de subsidios tarifarios, han generado una apertura en la información del mercado de cada Distribuidor;

Que corresponde proceder a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias por la facturación emitida por los distribuidores con vencimiento en el mes de junio de 2014 de acuerdo al detalle, consignado en el Anexo, de la presente Resolución;

Que resulta oportuno señalar que en este período el Organismo de Control juntamente con la Universidad Tecnológica Nacional, se encuentra adaptando el sistema informático aplicado en el cálculo del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Secretaría de Energía de la Nación que han llevado a la Provincia a crear conceptos como el Incremento Costo Mayorista y la Resolución Nº 206/12, a los efectos de poder acompañar a las entidades cooperativas con las problemáticas surgidas por los aumentos de los costos.

Que por las complejidades de las modificaciones en el sistema informático resulta conveniente liquidar el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias correspondiente al mes de junio/14 con los mismos montos de los períodos anteriores, sin perjuicio de lo cual, las diferencias resultantes de las liquidaciones efectuadas y las que correspondieren según surjan del sistema, serán abonadas por una Resolución complementaria.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 inciso k) de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el pago de la compensación por costos de abastecimiento, distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución MI Nº 535/12, la compensación por aplicación de la Resolución 206/13 del Ministerio de Infraestructura y proceder a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias correspondiente a la facturación emitida con vencimiento en el mes de junio de 2014, de acuerdo al detalle previsto en el Anexo, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º. Aprobar la exclusión del pago del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a la Cooperativa Eléctrica de Balcarce, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2º de la Resolución MIVSP Nº 710/07, cuya compensación para el mes de junio de 2014 es de $ 79.628,27.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Girar a la Gerencia de Administración y Personal para efectivizar el pago. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 822

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director.

ANEXO
PAGOS

PERCEPCION FONDO COMPENSADOR -
MES **COMPENSACION:**

6- 2014 (Pago Total)		C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
A001	ALTAMIRANO	28779,84	15254	13698	8891	2336,47		68959,31
A003	AZUL	3937,17	0	0	0			3937,17
A005	BARKER	4482,31	43643	0	17312			65437,31
A006	BRANDSEN	370624,36	61965	0	30462	30276,88		493328,24
A007	CASTELLI	90317,07	48046	0	0			138363,07
A008	CLAROMECO	1534,93	7369	0	21033	16851,36		46788,29
A010	TANDIL - AZUL	115582,38	110043	0	52581			278206,38
A011	DE LA GARMA	37618,4	15635	0	4151			57404,40
A012	DIONISIA	127877,52	19586	0	42074			189537,52
A013	EGAÑA	16223,71	30539	31079	16137			93978,71
A014	G.MADARIAGA	14228,43	18634	0	0			32862,43
A015	GENERAL PIRAN	36838,41	16153	0	2708			55699,41
A016	J. N. FERNANDEZ	2319,49	34252	0	11728			48299,49
A017	JEPPENER	94682,81	49363	0	14459	16232,60		174737,41
A018	JUAREZ	148906,1	10840	0	0			159746,10
A019	LA DULCE	31717,56	21529	0	10665			63911,56
A020	LAG. LOS PADRES	69687,93	63409	0	31562			164658,93
A021	LAS FLORES	14941,45	29115	0	0			44056,45
A022	LEZAMA	72832,5	31984	0	22349			127165,50
A023	MAIPU	83188,61	12005	0	0			95193,61
A024	MAR CHIQUITA .	133873,66	7515	0	64218			205606,66
A025	MAR DE AJO	12799,59	0	0	67899			80698,59
A026	MAR DEL PLATA	153332,66	0	0	0			153332,66
A027	MAR DEL SUD	9666,32	25346	0	12071			47083,32
A028	MECHONGUE	15346,02	35163	0	12161			62670,02
A029	OLAVARRIA	40354,15	0	0	0			40354,15
A030	ORENSE	1998,51	19325	0	7742	16617,96		45683,47
A031	PINAMAR	287,29	0	0	67413			67700,29
A032	PIPINAS	117789,5	56004	0	66308	7249,88		247351,38
A033	PUEBLO CAMET	80770,87	65207	0	26293			172270,87
A034	PUNTA INDIO	62982,5	30756	0	62476	6853,47		163067,97
A035	RANCHOS	130250,72	45039	0	0			175289,72
A036	SAN BERNARDO	14,97	0	0	70531			70545,97
A037	SAN CAYETANO	101985,75	88306	0	23194			213485,75
A038	BELLOCQ	694,73	24729	0	7215	7235,34		39874,07
A039	SAN MANUEL	71782,92	42796	0	17599			132177,92
A040	NECOCHEA	17619,13	0	0	0			17619,13
A041	TRES ARROYOS	24224,31	0	0	0	5975,00		30199,31
A043	VILLA GESELL	18076,59	0	0	93471			111547,59
A045	COPETONAS	7233,54	15731	0	4254			27218,54
N001	Z.S.25 DE MAYO	24122,39	59118	0	19850			103090,39
N002	AGOTE	70364,9	3128	0	8571			82063,90

N003	AGUSTIN ROCA	16426,69	58733	0	16099			91258,69
N004	AGUSTINA	10704,38	40527	0	12196			63427,38
N005	AMEGHINO	74817,8	34012	0	28409			137238,80
N006	ARENAZA	47955,53	26631	0	22309			96895,53
N007	ARROYO DULCE	26979,83	23240	0	13071			63290,83
N008	BAIGORRITA	22674,82	13073	0	8653			44400,82
N009	BANDERALO	15813,82	28196	0	13482			57491,82
N010	BAYAUCA - BERMUDEZ	12557,11	25704	0	9451			47712,11
N011	BOLIVAR	294583,98	0	0	0			294583,98
N012	BRAGADO	59123,96	80924	0	30622			170669,96
N013	CAÑADA SECA	11622,33	21942	0	10208			43772,33
N014	ZONA NORTE DE CARLOS CASARES	27076,42	25209	0	16913			69198,42
N015	C. TEJEDOR	62695,76	22276	0	15542			100513,76
N016	C.DE ARECO	168517,54	0	0	0			168517,54
N018	COLONIA SERE	9661,43	29526	0	9505			48692,43
N019	NAVARRO	217200,88	0	0	0			217200,88
N020	CNEL. GRANADA	24738,87	47365	0	15099			87202,87
N021	CORONEL MOM .	16562,96	37749	0	13574			67885,96
N022	CORONEL SEGUI	4527,97	16259	15040	9155			44981,97
N023	CUCULLU	26721,1	54934	0	20566			102221,10
N024	CURARU	8699,63	33041	0	11234			52974,63
N025	CHACABUCO	72108,36	0	0	0			72108,36
N026	CHARLONE	26864,86	5993	0	10114			42971,86
	TOTAL	3720528,03	1782861,00	59817,00	1203580,00	109628,96	0,00	6876414,99

PERCEPCION FONDO COMPENSADOR - MES **COMPENSACION:**

6- 2014 (Pago Total)		C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
N027	DAIREAUX	29762,25	37213	0	30127			97102,25
N028	DUDIGNAC	161178,78	4861	0	6996			173035,78
N029	“EL CHINGOLO”	11998,7	33280	0	10785	20000		76063,70
N030	EL DORADO	24889,54	62864	0	21684			109437,54
N031	EL SOCORRO	17615,11	35419	0	9805			62839,11
N032	EL TRIUNFO	17848,43	26596	0	10358			54802,43
N033	EMILIO V. BUNGE	43687,92	46070	0	21385			111142,92
N034	F.QUIROGA	27256	14806	0	8739			50801,00
N035	FERRE	27952,31	26672	0	16115			70739,31
N037	FORTIN TIBURCIO	6224,95	10353	9428	6424			32429,95
N038	FCO. AYERZA	7092,84	10210	9814	5419			32535,84
N039	FRANKLIN	28420,69	29657	0	47333			105410,69
N040	FRENCH	27116,38	9229	0	14604			50949,38
N041	GAHAN	11766,94	18152	0	6989			36907,94
N042	GERMANIA	23766,54	18510	0	10810			53086,54
N043	UGARTE	9799,65	15821	6424	8541			40585,65
N044	G.MORENO	16761,81	15357	0	9054			41172,81
N045	GOROSTIAGA	6929,07	5610	11977	6785			31301,07
N047	GENERAL ROJO	20204,64	23817	0	8161			52182,64
N048	GRAL. VIAMONTE	137338,61	0	0	16635			153973,61
N049	GUERRICO	19379,09	24361	0	10488			54228,09
N050	INES INDART	10718,55	22472	0	6834			40024,55
N051	IRIARTE	11363,18	19084	0	8297			38744,18
N052	LA AGRARIA	4700,76	31903	33727	16962			87292,76
N053	LA ANGELITA.	9039,98	24573	8818	10806			53236,98
N054	“LA EMILIA”	22509,18	23362	0	6437			52308,18
N055	LA LUISA	8270,16	37346	10259	12530			68405,16
N056	LA NIÑA	9653,6	16730	0	6284			32667,60
N058	“LA PRADERA”	2246,46	4235	9640	19013	30000		65134,46
N059	LA VIOLETA	13845,81	32875	0	11317			58037,81
N060	LAPLACETTE	5034,84	16208	14652	9087			44981,84
N061	LAS TOSCAS	7480,09	24003	10130	9896			51509,09
N063	MANUEL OCAMPO	15696,55	22255	0	8494	51097,42		97542,97
N064	M.H.ALFONZO	16908,83	23148	0	12283			52339,83
N065	MARIANO BENITEZ	2672,2	6339	7860	5105			21976,20
N067	MARTINEZ DE HOZ	10996,12	22653	0	9758	30000		73407,12
N069	MOQUEHUA	23341,26	0	0	3762			27103,26
N070	MORSE	15788,4	28804	0	8855			53447,40
N071	N.DE LA RIESTRA	59750,78	32554	0	16500			108804,78
N072	OLASCOAGA	2447,76	6589	9558	4422			23016,76
N073	PARADA ROBLES	172176,89	0	0	64981			237157,89
N074	PASTEUR	23251,47	31374	0	8415			63040,47
N075	PEARSON	3062,21	7287	7534	4140	10000		32023,21
N076	PEDERNALES	19266,54	22858	0	7760			49884,54
N077	PEHUAJO	19684,78	0	0	0			19684,78
N079	PIEDRITAS	29701,87	32694	0	17662			80057,87
N080	PINZON	7510,14	18784	6069	7862			40225,14
N081	PIROVANO	14729,23	21671	0	9866			46266,23
N082	PLA	6198,76	13521	9689	6854			36262,76
N083	P. FORESTALES	42492,44	35839	31952	59290			169573,44

N084	QUENUMA	10640,97	22892	0	7969			41501,97
N085	RAMALLO	15682,59	0	0	0			15682,59
N086	RANCAGUA	10707,34	28537	0	10480			49724,34
N087	RIVADAVIA	114743,02	0	0	34226			148969,02
N088	ROBERTS	32594,71	9829	0	4908			47331,71
N089	ROJAS	27538,72	0	0	0			27538,72
N090	ROOSEVELT	5736,9	21899	14648	9931			52214,90
N094	SAN A.DE ARECO	232,48	0	0	0			232,48
N095	SAN EMILIO	4073,08	11140	6694	4990			26897,08
N097	SAN SEBASTIAN	11559,82	40559	0	12357			64475,82
N098	SANSINENA	6285,51	14270	8934	7140			36629,51
N099	SANTA ELEODORA	8706,39	28027	0	10800			47533,39
N100	SANTA REGINA	9561,16	18710	6293	9032			43596,16
	TOTAL	5.246.119,81	3.026.743,00	293.917,00	1.976.122,00	250.726,38	-	10793628,19

PERCEPCION FONDO COMPENSADOR - MES **COMPENSACION:**

6- 2014 (Pago Total)		C ABASTECIMIENTO	C.DISTRIBUCION	M.REDUCIDO	RESOLUCION 206/13	AJUSTES	PERIODOS ANTERIORES	TOTAL
N101	S.Y AZCUENAGA	21826,05	35214	10606	14727			82373,05
N102	SUIPACHA-ALMEYRA	22340,19	53335	0	10961			86636,19
N103	TIMOTE	6785,55	15281	9877	8410			40353,55
N104	TODD	22463,5	21535	0	9132			53130,50
N106	TRES ALGARROBOS	41722,94	12216	0	16403			70341,94
N107	URDAMPILLETA	20248,11	0	0	7295			27543,11
N108	URQUIZA -C.E.R.L.U.-	22981,96	15029	0	12658			50668,96
N109	VILLA LIA	552,03	18462	0	13551			32565,03
N110	VILLA RUIZ	7235,02	11872	8248	5854			33209,02
N111	VILLA SABOYA	10272,46	12720	10235	14268			47495,46
N112	VILLA SAUZE	5053,66	9072	8264	6646			29035,66
N113	VIÑA	10710,86	14675	5913	8135			39433,86
N115	ZAVALIA	11764,55	27075	10363	11989			61191,55
N118	ANTONIO CARBONI	127369,2	165029	0	68731			361129,20
N119	FORTIN OLAVARRIA	15525,08	24299	0	9426			49250,08
N120	ESCOBAR NORTE	97360,31	63320	0	76099	43344,73		280124,04
S001	17 DE AGOSTO	4864,63	26724	12709	10325			54622,63
S002	ADOLFO ALSINA	13545,75	118146	0	31941			163632,75
S003	ALGARROBO	9905,58	25044	0	8374			43323,58
S004	AZOPARDO	3745,61	23647	15570	10375			53337,61
S005	BAHIA SAN BLAS	17043,39	35548	0	12789			65380,39
S006	BORDENAVE	9431,12	25235	0	7133			41799,12
S007	CABILDO	45953,54	38983	0	31310			116246,54
S008	COLONIA LA MERCED	6144,95	39723	16325	14630			76822,95
S009	CNEL DORREGO	0	7661	0	0			7661,00
S010	CORONEL PRINGLES	5829,71	0	0	21406			27235,71
S011	CHASICO	5728,54	35381	11636	12220			64965,54
S012	DARREGUEIRA	49307,22	12856	0	8339			70502,22
S013	DUFAUR	5180,85	29626	14981	11371			61158,85
S014	ESPARTILLAR	21972,41	22468	0	9038			53478,41
S015	FELIPE SOLA	6335,08	18832	9266	35476			69909,08
S016	GOYENA	0	32677	0	10464			43141,00
S017	GRAL. LA MADRID	6855,47	4840	6570	4480			22745,47
S018	HILARIO ASCASUBI	16558,41	20269	0	7578			44405,41
S019	HUANGUELEN	50770,53	8367	0	10354			69491,53
S020	INDIO RICO	6440,93	12487	4991	4948			28866,93
S021	JOSE A. GUISASOLA	8272,66	11275	4595	5104			29246,66
S022	JUAN A. PRADERE	13640,43	3039	7152	2405			26236,43
S023	LA COLINA	11290,35	31109	0	9389			51788,35
S024	“LAS MARTINETAS”	2951,79	5655	7749	4484			20839,79
S025	MAYOR BURATOVICH	44435,96	39869	0	0			84304,96
S026	C.LOS ALFALFARES	8993,51	53611	0	14862			77466,51
S027	MONTE HERMOSO	5229,74	0	0	0	144034,94		149264,68
S028	ORIENTE	14662,39	24832	0	11417			50911,39
S029	PEDRO LURO	2899,79	16000	0	21579			40478,79
S030	PIGUE	2217,89	0	0	33547			35764,89
S031	PUAN	70857,7	12377	0	26757			109991,70
S033	RIVERA	46151,29	18966	0	7775			72892,29
S034	SALDUNGARAY	18566,86	49779	0	15845	-20000		64190,86
S035	SAN GERMAN	2413,85	5800	8779	4007			20999,85
S036	SAN JORGE	3265,88	3537	7529	3541			17872,88
S037	“SAN JOSE”	36559,75	20675	0	6967			64201,75
S038	S.M.ARCANGEL	7009,11	18022	0	5305			30336,11
S039	S.DE LA VENTANA	34486,74	0	0	17106			51592,74
S040	STROEDER	3669,51	23372	29928	14244			71213,51
S041	TORNQUIST	73781,59	63465	0	26667			163913,59
S042	VILLA IRIS	13921,3	17105	0	7010			38036,30
S043	VILLA MAZA	38296,38	23587	0	17955			79838,38
	TOTAL	6.439.519,47	4.506.466,00	515.203,00	2.788.924,00	418.106,05	-	14.668.218,52

C.C. 7.970

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 113/14

La Plata, 13 de agosto de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, lo actuado en el expediente Nº 2429-4391/2007, Alcance Nº 1/2013, y

CONSIDERANDO:

Que los Contratos de Concesión Provincial y Municipal establecen, en el Subanexo E -Reglamento de Suministro y Conexión-, Artículo 1º, las Condiciones Generales para el Suministro de energía eléctrica;

Que el inciso g) del artículo antes citado determina los lineamientos básicos que deben observarse en la instalación de nuevos suministros, sea a través de centros de transformación y/o maniobra o, toma primaria;

Que cuando la alimentación se efectúe directamente desde la red de distribución (toma primaria) la norma indicada determina que "el titular del suministro debe respetar las normas de instalación vigentes en la oportunidad, según sea en cada caso, indicadas por el DISTRIBUIDOR y aprobado por el ORGANISMO DE CONTROL";

Que el avance tecnológico amerita actualizar las especificaciones contenidas en los contratos y adoptar el empleo de nuevos materiales sintéticos, tanto para equipamientos como para recubrimiento dieléctrico de materiales conductores, dadas las excelentes características de aislación, resistencia mecánica, autoextinguibilidad y resistencia a los agentes climáticos que los mismos ofrecen;

Que frente a ello, OCEBA elaboró una nueva normativa para la ejecución de nuevas obras de acometidas para Usuarios de Tarifa T4 –Pequeñas Demandas Rurales-;

Que en dicha normativa se establecen los requisitos técnicos que deberán satisfacer las instalaciones de acometidas para la provisión del servicio eléctrico en el área de concesión de las Distribuidoras Provinciales y Municipales de la provincia de Buenos Aires;

Que el objetivo de la presente reglamentación apunta a mejorar la seguridad de las personas, animales y cosas como, asimismo, preservar el medio ambiente;

Que su alcance comprende a todas las instalaciones, aéreas y/o subterráneas, destinadas al suministro de energía eléctrica con tensiones nominales de hasta 1.000 V en corriente alterna de 50Hz., emplazadas en la vía pública y comprendidas entre el punto de vinculación con la red y los bornes de entrada al dispositivo de protección y maniobra principal del usuario;

Que a partir de dicho punto, en lo que respecta a instalaciones internas del cliente, regirá la "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en Inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina o la que corresponda para el tipo de instalación adecuada a la actividad específica que se realice en el suministro;

Que la norma proyectada ha sido glosada a fojas 7/11 y contiene las especificaciones técnicas para los nuevos suministros individuales de baja tensión monofásicos (220 V) y trifásicos (3 x 380/220 V) de clientes con demandas inferiores a 10 kW (Tarifa 4);

Que en dicha norma, si bien es criterio general que la ubicación del pilar de acometida al cliente sea sobre la línea municipal del predio a abastecer, se ha contemplado la posibilidad que frecuentemente se presenta en el área rural, de que para los casos en que el punto de suministro se encuentre a una distancia considerable de la línea municipal que comprometa los niveles de tensión admisibles en dicho punto, la Distribuidora podrá ingresar con la red de Media Tensión dentro del predio del cliente y ubicar el Centro de Transformación MT/BT lo más cercano posible al punto de suministro en un lugar a convenir;

Que, en tal caso, el cliente deberá asegurar a la Distribuidora el acceso desde la vía pública las 24 hs., sin necesidad de recurrir a terceros, a los efectos de realizar tanto la tarea de toma de estado del medidor como la de operación, mantenimiento y control de las instalaciones ubicadas dentro del predio del cliente, cuestiones éstas que deberían quedar plasmadas en un convenio/permiso de paso o, eventualmente en la constitución de una servidumbre de electroducto a favor del concesionario;

Que la aplicación de la normativa indicada deberá ser precedida por acciones de difusión tendientes a poner en conocimiento de la población de la provincia de Buenos Aires en general y de los futuros usuarios de nuevos suministros, Colegios Profesionales e Instaladores en particular, las nuevas exigencias establecidas en el Reglamento;

Que en tal inteligencia, también deberán articularse las medidas pertinentes para colocar a los fabricantes y proveedores de materiales eléctricos en un pie de igualdad a fin de permitir, en un tiempo razonable, la adecuación de los materiales e instrumental requerido en la instalación de nuevos suministros a las nuevas previsiones técnicas que se establecen;

Que lo expuesto amerita fijar un plazo prudencial para la vigencia efectiva de la nueva reglamentación;

Que, finalmente es dable señalar que conforme las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el Proyecto de Reglamento de Acometidas para Suministro de Tarifa T4 Pequeñas Demandas Rurales, fue elaborado por OCEBA y posteriormente analizado y consensuado por las Distribuidoras con Concesión Provincial, juntamente con las Federaciones y Asociaciones de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires (APEBA, FEDECOBA, FACE y FICE);

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Reglamento de Acometidas para usuarios de Tarifa 4 –Pequeñas Demandas Rurales - que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º. Establecer que el Reglamento aprobado por el Artículo precedente comenzará a regir a partir de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º. Determinar que será responsabilidad de las Distribuidoras verificar que los materiales a utilizar en las nuevas obras de instalaciones de acometidas cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento y publicitar el mismo entre los futuros nuevos usuarios y Colegios Profesionales e Instaladores.

ARTÍCULO 4º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDELAP S.A.), a la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (FEDECOBA), a la ASOCIACIÓN DE PRESTADORES ELÉCTRICOS BUENOS AIRES (APEBA), a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS (FACE), a la FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS (FICE) y a COOPERATIVAS RURALES ELÉCTRICAS (CRECES). Pasar a conocimiento de la Gerencia de Control de Concesiones. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 825

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director; **Roberto Mario Mouilleron**, Director; **Marcela Noemí Manfredini**, Directora.

REGLAMENTO DE ACOMETIDAS

CLIENTES TARIFA 4

PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES

ÍNDICE

Objeto
Aplicabilidad
Acometidas
Partes integrantes de la instalación
Consideraciones Técnicas
Caja de toma trifásica
Caja de medidor
Elección e instalación de conductores
Caños de conexión
Tablero principal del cliente
Pilar de acometida
Croquis de acometida aérea sobre pilar

1- OBJETO

La presente especificación establece los requisitos técnicos que deberán satisfacer las instalaciones de acometidas, para la provisión del servicio eléctrico en áreas rurales de las Distribuidoras Provinciales y Municipales de la Provincia de Buenos Aires, en adelante Distribuidoras.

Su objetivo propende a mejorar la seguridad de las personas, animales y cosas, como asimismo a preservar el medio ambiente.

En su elaboración se han tenido en cuenta el empleo de nuevos materiales sintéticos, tanto para equipamientos como para recubrimiento dieléctrico de materiales conductores, los cuales presentan excelentes características de aislación, resistencia mecánica, autoextinguibilidad y resistencia a los agentes climáticos.

2- APLICABILIDAD

Comprende a todos los suministros de energía eléctrica prestados a clientes cuya demanda no exceda los diez kilovatios (10 kW) de potencia y que se encuentren encuadrados en la Tarifa T4 "Pequeñas Demandas Rurales".

En ningún caso deberán estar vinculados directamente a la red pública urbana o suburbana de baja tensión (380/220V)

3- ACOMETIDAS

La presente Reglamentación es de aplicación en la instalación eléctrica comprendida entre los bornes de salida de un puesto de transformación de media tensión a baja tensión en forma individual o compartida y los bornes de entrada al dispositivo de protección y maniobra principal del usuario.

A partir de este punto es de aplicación la "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en Inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina.

En todos los casos la instalación requerida para recibir el suministro se emplazará sobre la línea municipal. La distribuidora luego de un análisis particular, podrá disponer la ubicación del pilar con apartamiento de la línea municipal, debiendo igualmente estar garantizado el libre acceso de su personal para efectuar las tareas de lectura y control. Al efecto se constituirá una servidumbre de paso, previo a la energización efectiva, en concordancia con el Contrato de servidumbre de Electroducto que se rubricará por el uso del espacio privado con instalaciones propiedad de la Distribuidora

4- PARTES INTEGRANTES DE LAS INSTALACIONES

Están compuestas por:

* La línea de alimentación.
* El equipo de medición.
* Los elementos de protección y seccionamiento.
* Los alojamientos de los elementos de medición, protección y seccionamiento.
* Los cables y canalizaciones de vinculación entre las diferentes partes de la instalación.

Se entiende por línea de alimentación a la instalación comprendida entre el punto de vinculación con el transformador (salida en BT) y los bornes de entrada al elemento de protección (toma primaria).

La totalidad de los materiales serán provistos por el usuario, excepto la línea de alimentación y el equipo de medición que serán provistos por el Distribuidor.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

5- CAJA DE TOMA TRIFÁSICA

* Se ubicará sobre el frente del pilar o edificación en línea municipal y adosada a la caja de medidor, respetando las alturas mínimas y máximas establecidas por el presente Reglamento.

* Deberá reunir las siguientes características:

- De material aislante no higroscópico y autoextinguible, con alta rigidez dieléctrica. Tendrá un grado de protección mínimo IP 43 (IEC 60529) e IK 10 de la norma IEC 62262.
- Resistente a impactos, esfuerzos mecánicos y agentes atmosféricos, especialmente a la radiación ultravioleta.

* Las dimensiones aproximadas serán:

Alto:	270 mm
Ancho:	210 mm
Profundidad:	135 mm

* Tanto la caja de toma, como su tapa, deberán estar empotradas de manera tal que en ningún caso sobresalga del pilar.

* Tendrá un cierre que permita instalar un perno de seguridad con rosca W 3/8".

* Dentro de la caja de toma se instalará barra de neutro y una o tres bases portafusibles NH-00, según se trate de suministros monofásicos o trifásicos.

La caja de toma se empleará para el caso de entrada subterránea a pilar.

Para la entrada aérea se podrá reemplazar, a criterio del Distribuidor, mediante un seccionamiento aéreo.

6- CAJA DE MEDIDOR

* La caja del medidor deberá reunir las siguientes características:

Construida de material aislante no higroscópico y autoextinguible, con alta rigidez dieléctrica. Tendrá un grado de protección mínimo IP 43 (IEC 60529) e IK 10 de la norma IEC 62262.

Resistente a impactos, esfuerzos mecánicos y agentes atmosféricos, especialmente a la radiación ultravioleta.

* En el fondo de la misma estará ubicado el correspondiente soporte para la fijación del medidor.

* La tapa deberá ser de policarbonato transparente e incoloro, con tornillo de cierre de adecuada resistencia mecánica.

* Las dimensiones aproximadas serán:

Caja para medidor monofásico:

Alto:	290 mm
Ancho:	180 mm
Profundidad:	180 mm

Caja para medidor trifásico:

Alto:	420 mm
Ancho:	280 mm
Profundidad:	200 mm

7- ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES

* Se utilizarán cables unipolares de formación 7 hilos como mínimo, o mayor según disposiciones zonales, de sección mínima de 4 mm2 y máxima de 6 mm2

Los cables serán del tipo:

* Cables de cobre unipolares, construidos según normas IRAM 2178, 2268, o 62266.

* Se respetará el código de colores que indica la Asociación Electrotécnica Argentina en su Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y que especifica:

Neutro: celeste
Fase R: marrón
Fase S: negro
Fase T: rojo

* Para el conductor de fase en instalaciones monofásicas, se podrá utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados en el caso trifásico, pero se preferirá el marrón.

* En caso de no existir en el mercado conductor de los colores indicados precedentemente, se admitirá un único color de los tres mencionados para las fases, con la condición que los extremos se identifiquen con un sistema de anillos identificadores, u otro sistema aprobado por la Distribuidora, con las siguientes inscripciones:

N- Neutro de entrada	O- Neutro de salida
R- Fase de entrada	U- Fase de salida
S- Fase de entrada	V- Fase de salida
T- Fase de entrada	W- Fase de salida

* Bajo ningún concepto se admitirán empalmes de cables.

El cliente deberá realizar el cableado que vincula la caja de toma y la del medidor, utilizando terminales de Cu estañado e identado para las conexiones, excepto la de ingreso al medidor, donde dejará una reserva mínima de 400 mm.

Además ejecutará el cableado entre la caja de medidor y su tablero principal, dejando las puntas sin conectar en la primera y conectando al interruptor termomagnético la segunda.

8-CAÑOS DE CONEXIÓN

* Será de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor, aislado interior y exteriormente en PVC de 1mm de espesor, de diámetro no menor a 38 mm y de 3 mts. de longitud. En su extremo superior llevará instalada una pipeta desarmable correspondiente a 180º grados, de policarbonato. No se admitirán curvas de este caño a excepción de las curvas de acceso a la caja de toma y/o medidor.

Para los casos de salida aérea al cliente, se empleará caño adicional e independiente de iguales características que las del caño de conexión.

* Todos los caños que vinculan la caja de medidor con la caja de toma trifásica, y la caja de medidor con el tablero principal del cliente, deberán ser de PVC semipesado de diámetro no menor a 25,4 mm (1").

* Los caños de acero galvanizado responderán a la Norma IRAM 2502, su recubrimiento de zinc deberá ser aplicado en caliente, según lo especificado en la Norma IRAM 60.712 y sus roscas a la Norma IRAM 5.063 (roscas Whitworth para caños).

* Los caños accederán a las correspondientes cajas por los laterales de la misma al efecto de posibilitar tareas de mantenimiento y la instalación de los elementos que se alojen en dichas cajas.

9-TABLERO PRINCIPAL DEL CLIENTE

* Su diseño y protecciones responderán a los requisitos del "Reglamento para instalaciones eléctricas en Inmuebles", de la AEA.

Serán construidos en material sintético aislante, autoextinguible. Tendrán un grado de protección mínimo IP 54 (IEC 60529).

* Se exigirá protección termomagnética en el mismo tablero, bipolar o tetrapolar según corresponda contemplando accionamiento de neutro solidariamente con las fases.

* El calibre para la protección termomagnética será para corriente nominal máxima de 32 A, o el que determine por razones técnicas el Distribuidor.

* Éste se ubicará a no más de 1 metro de separación de la caja de medidor, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina.

* Los conductores de salida deberán ser instalados independientemente de la acometida, no pudiendo pasar por las cajas de toma, caja de medidor, o caño de bajada, o interconexión entre cajas.

10- PILAR ACOMETIDA

Según el tipo de edificación, el cliente podrá optar por la construcción de un pilar de mampostería o por la instalación de un pilar premoldeado de HºAº, o una caja monoblock adosada al poste sostén del transformador, o soporte instalado a ese efecto.

En todos los casos la instalación requerida para recibir el suministro se emplazará sobre la línea municipal.

Cuando la distancia entre la línea municipal y el punto de suministro sea relevante para garantizar el nivel de tensión, la distribuidora podrá disponer la ubicación del pilar con apartamiento de la línea municipal. A tal efecto ingresará, dentro del predio del cliente, con la línea de media tensión hasta el punto de acometida.

El cliente deberá asegurar el acceso desde la vía pública las 24 hs, sin necesidad de recurrir a terceros, a los efectos de realizar tanto la tarea de toma de estado del medidor como la de operación, mantenimiento y control (en general estará contenido dentro de los términos de la Servidumbre de electroducto).

Instalación de las cajas:

* Las cajas podrán ser instaladas una encima de la otra o hacia los laterales, respetando siempre las siguientes alturas límites:

Altura mínima de la caja de medidor (borde inferior de la caja de abajo) 0,80 m

Altura máxima de la caja de medidor (borde superior de la caja de arriba) 1,80 m

* La caja de toma, será instalada de forma que su borde inferior se encuentre a una altura como mínimo de 0,50 m del nivel de piso (borde inferior de la caja de toma) y su borde superior no se encuentre a más de 1,80 m del nivel de piso.

* Los pilares premoldeados deberán cumplir con lo exigido en el presente Reglamento.

* La caja monoblock monofásica o trifásica, según corresponda, estará compuesta por la caja de toma (a criterio del Distribuidor), caja de medidor y tablero principal, todo lo cual deberá cumplir con los requisitos antes mencionados.

Se instalará adosada al poste sostén del transformador, o soporte instalado a ese efecto.

El tablero principal deberá contar con protección termomagnética bipolar o tetrapolar según corresponda.

11- CROQUIS DE ACOMETIDA AEREA SOBRE PILAR

POS	DESCRIPCIÓN
1	Caño de acero galvanizado, espesor mínimo 2.5 mm, aislado interior y exterior en PVC de 1 mm de espesor mínimo y diámetro interior mínimo de 38 mm.
2	Caños de vinculación entre cajas de PVC semipesado de 1".
3	Salida al tablero del cliente con alternativa subterránea o aérea.
4	Caja de toma.
5	Caja para alojar el medidor trifásico
6	Caja p/ tablero principal de cliente de material sintético.

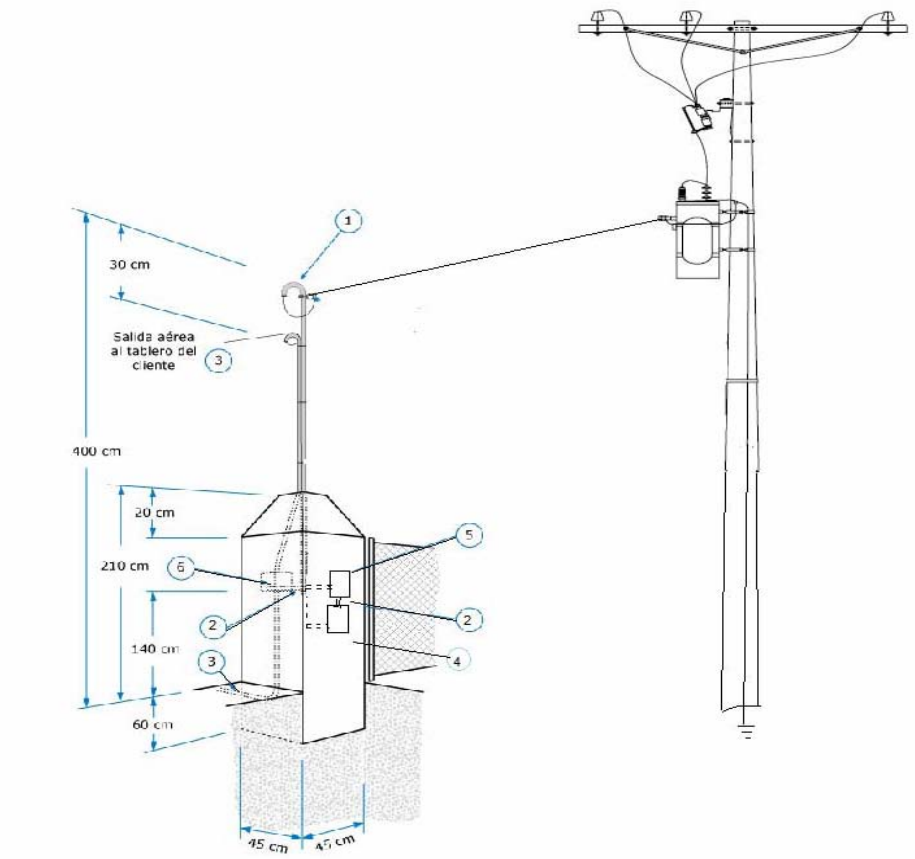

Nota: La distancia entre los bornes de salida del transformador y el pilar de acometida, será la mínima técnicamente posible.

C.C. 8.738

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 105/14

La Plata, 13 de agosto de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04) y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución OCEBA Nº 0306/12, lo actuado en el expediente Nº 2429-2042/2012, y

CONSIDERANDO:

Que en las actuaciones indicadas en el Visto, la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE VIVIENDA DE GENERAL VIAMONTE LIMITADA, cuestionó la Resolución OCEBA Nº 0306/12 (fs 36/37);

Que de acuerdo al principio de informalismo que rige en el ámbito de este tipo de procedimientos, la presentación traída por el reclamante ha de ser considerada como un Recurso de Revocatoria;

Que a través del citado acto administrativo se estableció: "… ARTÍCULO 1º: Sancionar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE VIVIENDA DE GENERAL VIAMONTE LIMITADA, con una multa consistente en la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Siete ($ 4.987) por incumplimiento en el relevamiento y entrega de la información relativa al 18 semestre de Control…" (fs 28/30);

Que conforme lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el término para interponer el recurso de revocatoria es de diez (10) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente al de la notificación, siendo dicho plazo perentorio;

Que, el Área Coordinación Regulatoria de la Gerencia de Procesos Regulatorios calificó, a través de su informe, que el recurso presentado por el requirente ha sido interpuesto encontrándose vencido el plazo, razón por la cual estimó que debería rechazarse su tratamiento por extemporáneo (f. 48);

Que, llamada a expedirse la Asesoría General de Gobierno, dictaminó en el mismo sentido que la pieza recursiva "…Desde el punto de vista formal, la queja resultaría inadmisible puesto que, notificado el acto administrativo, el presentante manifiesta su disconformidad, luego de transcurrido el plazo legal que fija el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo…el acto reúne los requisitos que hacen a su regularidad y legitimidad, en virtud de que ha sido dictado por autoridad competente, debidamente motivado y ajustado a derecho…" (f. 51);

Que, consecuentemente, opinó que "…puede dictarse el acto administrativo pertinente, que rechace por extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto por la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE VIVIENDA DE GENERAL VIAMONTE LIMITADA, dejándose constancia en el mismo acto, que tampoco importa una denuncia de ilegitimidad…";

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04) y el Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE VIVIENDA DE GENERAL VIAMONTE LIMITADA, contra la Resolución OCEBA Nº 0306/12, por extemporáneo, desestimándoselo asimismo como una denuncia de ilegitimidad del acto.

ARTÍCULO 2º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE VIVIENDA DE GENERAL VIAMONTE LIMITADA. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Control de Concesiones y de Administración y Personal. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 825

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director; **Roberto Mario Mouilleron**, Director; **Marcela Noemí Manfredini**, Directora.

C.C. 8.730

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 106/14

La Plata, 13 de agosto de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el Expediente Nº 2429-118/2011, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES LIMITADA DE TRES ARROYOS, toda la información correspondiente al período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2010, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial;

Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados del período en cuestión (fs. 3/218);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo, el auditor interviniente, destacó con respecto a la información exigida con relación a las penalidades del período analizado, que esta Cooperativa cumplió en tiempo y forma con su envío, informando que no han existido penalidades aplicables (f. 220/224);

Que, asimismo, expresó que se han detectado inconsistencias en la información contrastada y/o incumplimientos a la normativa aplicable;

Que, dicho informe fue compartido por el Área Control de Calidad Comercial, la que señala que dichos incumplimientos son objeto de análisis y tratamiento en el Expediente Nº 2429-972 y 3157/2012 (f. 230);

Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas penalizables, por parte del concesionario auditado, sin perjuicio de aquéllas que son analizadas, por separado, en las actuaciones referidas en el párrafo precedente;

Que, en definitiva en cuanto a la información exigida en relación a las penalidades aplicables en el período bajo análisis, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites de calidad exigidos en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartado 5.5.3 "Calidad de Servicio Comercial", del Contrato de Concesión Municipal;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES LIMITADA DE TRES ARROYOS, por no registrarse apartamientos de los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial en el período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2010, de la Etapa de Régimen, respecto de la información exigida en relación a las penalidades aplicables en dicho período.

ARTÍCULO 2º. Establecer que dentro de la exención declarada en el artículo anterior no se encuentran comprendidas los incumplimientos a la normativa aplicable que son objeto de análisis, por separado, en el expediente Nº 2429-972/2011 y 3157/2012.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES LIMITADA DE TRES ARROYOS. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 825

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director; **Roberto Mario Mouilleron**, Director; **Marcela Noemí Manfredini**, Directora.

C.C. 8.731

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 107/14

La Plata, 13 de agosto de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el Expediente Nº 2429-124/2011, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUÁREZ LIMITADA, toda la información correspondiente al período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2010, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial;

Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados del período en cuestión (fs. 3/117);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo, el auditor interviniente, destacó con respecto a la información exigida con relación a las penalidades del período bajo análisis, que esta Cooperativa cumplió en tiempo y forma con su envío, informando que no han existido penalidades aplicables (fs. 119/125);

Que, asimismo, expresó que se han detectado inconsistencias en la información contrastada y/o incumplimientos a la normativa aplicable;

Que, dicho informe fue compartido por el Área Control de Calidad Comercial, la que señala que dichos incumplimientos son objeto de análisis y tratamiento en el Expediente Nº 2429-3118/2012 (f. 128);

Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas penalizables, por parte del concesionario auditado, sin perjuicio de aquéllas que son analizadas, por separado, en las actuaciones referidas en el párrafo precedente;

Que, en definitiva en cuanto a la información exigida en relación a las penalidades aplicables en el período bajo análisis, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUÁREZ LIMITADA, por no registrarse apartamientos de los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial en el período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2010, de la Etapa de Régimen, respecto de la información exigida en relación a las penalidades aplicables en dicho período.

ARTÍCULO 2º. Establecer que dentro de la exención declarada en el artículo anterior no se encuentran comprendidos los incumplimientos a la normativa aplicable que son objeto de análisis, por separado, en el expediente Nº 2429-3118/2012.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUÁREZ LIMITADA. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 825

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director; **Roberto Mario Mouilleron**, Director; **Marcela Noemí Manfredini**, Directora.

C.C. 8.732

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 108/14

La Plata, 13 de agosto de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el Expediente Nº 2429-132/2011, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS, CRÉDITO VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS FLORES LIMITADA, toda la información correspondiente al período comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2010, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial;

Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados del período en cuestión (fs. 3/130 y 136/139);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo, el auditor interviniente, destacó con respecto a la información exigida en relación a las penalidades del período bajo análisis, que esta Cooperativa cumplió en tiempo y forma con su envío, informando que no han existido penalidades aplicables (f. 132/135 y 141/142);

Que, asimismo, expresó que se han detectado inconsistencias en la información contrastada y/o incumplimientos a la normativa aplicable;

Que, dicho informe fue compartido por el Área Control de Calidad Comercial, la que señala que dichos incumplimientos son objeto de análisis y tratamiento en el Expediente Nº 2429-3194/2012 (f. 143);

Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas penalizables, por parte del concesionario auditado, sin perjuicio de aquéllas que son analizadas, por separado, en las actuaciones referidas en el párrafo precedente;

Que, en definitiva en cuanto a la información exigida en relación a las penalidades aplicables en el período bajo análisis, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS, CRÉDITO VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS FLORES LIMITADA, por no registrarse apartamientos de los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial en el período comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2010, de la Etapa de Régimen, respecto de la información exigida en relación a las penalidades aplicables en dicho período.

ARTÍCULO 2º. Establecer que dentro de la exención declarada en el artículo anterior no se encuentran comprendidos los incumplimientos a la normativa aplicable que son objeto de análisis, por separado, en el expediente Nº 2429-3194/2012.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS, CRÉDITO VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS FLORES LIMITADA. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 825

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director; **Roberto Mario Mouilleron**, Director; **Marcela Noemí Manfredini**, Directora.

C.C. 8.733

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 109/14

La Plata, 13 de agosto de 2014.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el Expediente Nº 2429-974/2011, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA, toda la información correspondiente al período comprendido entre los meses de enero y mayo de 2011, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial;

Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados del período en cuestión (fs. 3/284);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo, el auditor interviniente, destacó con respecto a la información exigida en relación a las penalidades del período bajo análisis, que esta Cooperativa cumplió en tiempo y forma con su envío, informando que no han existido penalidades aplicables (f. 286/293);

Que, asimismo, expresó que se han detectado inconsistencias en la información contrastada y/o incumplimientos a la normativa aplicable;

Que, dicho informe fue compartido por el Área Control de Calidad Comercial, la que señala que dichos incumplimientos son objeto de análisis y tratamiento en el Expediente Nº 2429-3190/2012 (f. 295);

Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas penalizables, por parte del concesionario auditado, sin perjuicio de aquéllas que son analizadas, por separado, en las actuaciones referidas en el párrafo precedente;

Que, en definitiva en cuanto a la información exigida en relación a las penalidades aplicables en el período bajo análisis, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA, por no registrarse apartamientos de los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial en el período comprendido entre los meses de enero y mayo de 2011, de la Etapa de Régimen, respecto de la información exigida en relación a las penalidades aplicables en dicho período.

ARTÍCULO 2º. Establecer que dentro de la exención declarada en el artículo anterior no se encuentran comprendidos los incumplimientos a la normativa aplicable que son objeto de análisis, por separado, en el expediente Nº 2429-3190/2012.

ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA. Cumplido, archivar.

ACTA Nº 825

Jorge Alberto Arce, Presidente; **María de la Paz Dessy**, Vicepresidente; **Alfredo Oscar Cordonnier**, Director; **Roberto Mario Mouilleron**, Director; **Marcela Noemí Manfredini**, Directora.

C.C. 8.734